


LEGENDA INSTALACÍ

- Potrubní rozvod CU - sekce mražení
- Potrubní rozvod CU - sekce chlazení
- Potrubní rozvod chlazené vody
- Předpokládaný monitoring chlazení
- Akustická a světelná signalizace "osoba v boxu"
- Přívod el. proudu 230V, viz tabulka viz tabulka zařízení
- Přívod el. proudu 400V, viz tabulka viz tabulka zařízení
- Odvod kondenzátu HT DN 32, 1700 mm n.č.p. viz. tabulka zařízení

LEGENDA POZIC

Pozice	Stručný popis	Podrobný popis
1.1	Výparník	
1.2	Topná tyč	
1.3	Termostatický expanzní ventil	např. Danfoss - tryska
1.4	Regulátor	např. Dixell XLR 170
1.5	Solenoid	Solenoid letovací
1.6	Průhledítko	Průhledítko s indikátorem vlhkosti
1.7	Filtrdehydrátor	Filtrdehydrátor letovací
1.8	Uzavírací ventil	Letovací připojení
1.9	Uzavírací ventil	Letovací připojení
1.10	Osvětlení	Stropní světlo s pohybovým snímačem
1.11	Alarm	Akustická a zvuková signalizace "osoba v boxu"
1.12	Vyrovňovací klapka k boxu 230v	Typ MTH
1.13	Regulátor vypařovacího tlaku	KVP
E_...	Přívod el. proudu	CYKY
D7_...	Odpadní potrubí	DN32
2.1	Vstřikovací ventil	např. Danfoss T2 - tryska 0X
2.2	Solenoid	Solenoid letovací
2.3	Průhledítko	Průhledítko s indikátorem vlhkosti
2.4	Dehydrátor	Filtrdehydrátor letovací
2.5	Uzavírací ventil	Letovací připojení
2.6	Uzavírací ventil	Letovací připojení
2.7	Regulátor DIXELL	např. XR70CX

UMÍSTĚNÍ ODPADU V CHLADÍCÍM BOXU (NENÍ V MĚŘÍTKU)

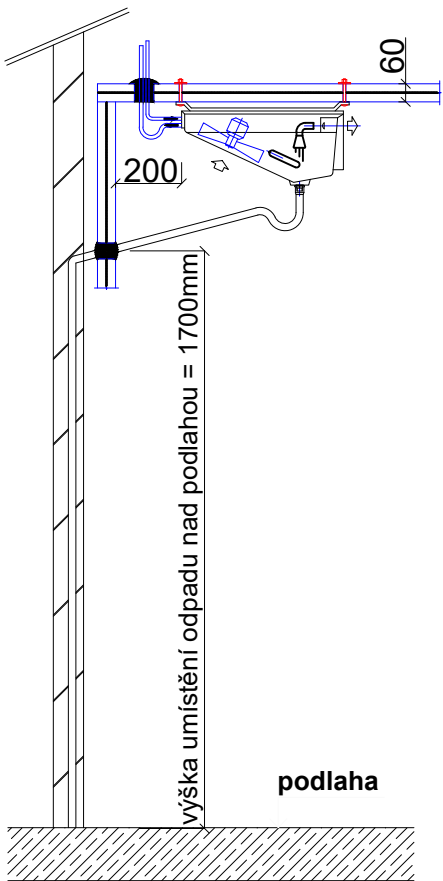


LEGENDA INSTALACÍ

PŘÍVODY ELEKTRO PRO CHLAZENÍ GASTRO							
čísl.	typ	umístění	ukončení	příkon	El. Proud	zařízení	poznámka
E_01	1f - 230V	2700 mm n.č.p.	volný konec 5m			chladicí box	CYKY 3x2,5 samostatné jištění 16A
E_02	1f - 230V	2700 mm.n.č.p.	volný konec 5m			agregát chladicí box	CYKY 3x2,5 samostatné jištění 16A

VYÚSTĚNÍ ODPADŮ PRO CHLAZENÍ GASTRO

čísl.	typ	umístění	zařízení	poznámka
D7_01	DN32	1700 mm n.č.p.	Chladicí box	

MONTÁŽ VÝPARNÍKU V CHLADÍCÍM BOXU (1:25)

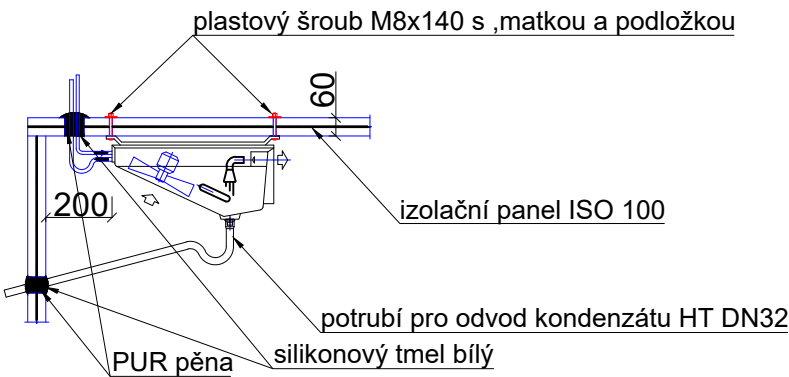

VYPRACOVAL:	ING. ONDŘEJ HORÁK	STUPEŇ:	VÝBĚR ZHOTOVITELE	
INVESTOR:	Domov Hostomice-Zátor, poskytovatel sociálních služeb Hostomice pod Brdy, 267 24	DATUM:	07/2021	
AKCE:	ÚPRAVA SKLADU BRAMBOR vč. TECHNOLOGIE CHLAZENÍ Parc. č. 1512/1, K.Ú. Hostomice pod Brdy	FORMÁT:	2A4	
ČÁST DOKUMENT:	PRO VYPSÁNÍ SOUTĚŽE/VÝBĚR ZHOTOVITELE	MĚŘÍTKO:	1:50	
OBSAH:	SKLAD - 1.PP TECHNOLOGIE CHLAZENÍ	PARÉ:	ČÁST:	Č. VÝKRESU:
			F	03