


TYP : 2x elektroměr + 2x HDO  
KRYTÍ : IP43/20/Z  
HLOUBKA : -

ROZVADĚČ RE

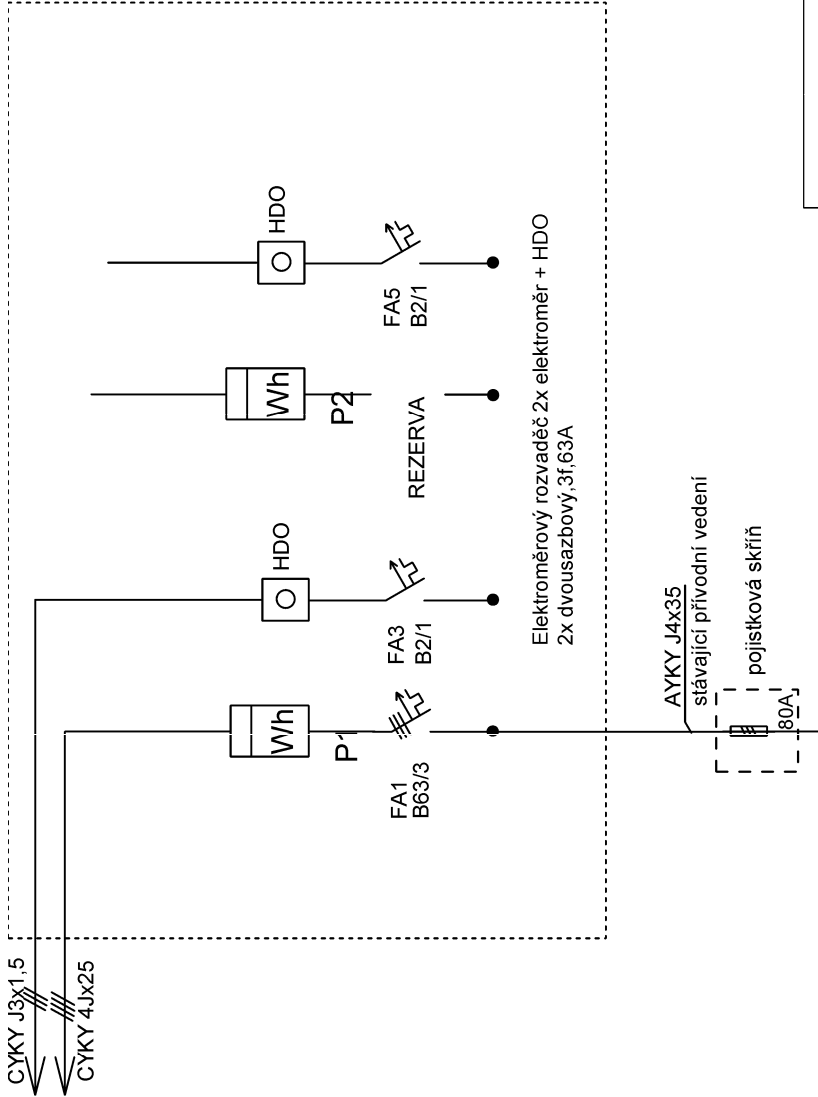

HLAVNÍ OBVOD

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3/PEN~50Hz400V/ITN-C

In = 63A Ipk = 10kA

Uj = 500V

OCHRANA : AUTOMATICKÝM ODPOJ. OD ZDROJE  
CELKOVÁ HMOTNOST :

ČSN EN 61 439-1

ŠTÍTKY : -

DALŠÍ ÚDAJE

ORIENTACE PŘÍVODU : SPODEM

ORIENTACE VÝVODŮ : SPODEM

Stavební podnik, s.r.o. Rakovník IČO: 47539429		Kreslil: Pavel Knobloch	Zodp. projektant Petr Tintěra Čistá
Datum: 12/2021		Číslo dokumentace: 184/2021	
Stavebník:		Město Jesenice, Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice	
Místo:		Jesenice čp. 420, číslo parcely 841	
Název:		Stavební úpravy části objektu čp.420, Výjezdové stanoviště ZZS	
Dokumentace :		stavební řízení	Měřítko: -
Rozvaděč RE		EL.7 1	