

ROZVODNICE RS1

TYP : např.EATON BF-U-5/165/C
KRYTÍ : IP30/20/Z
HLOUBKA : -

HLAVNÍ OBVOD

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3/PEN~50Hz400V/TN-C-S

In = 63A Ipk = 10kA

Uj = 500V

POMOCNÉ OBVODY : -

OCHRANA : AUTOMATICKÝM ODPOJ. OD ZDROJE
CELKOVÁ HMOTNOST :
ČSN EN 61 439-1
ŠTÍTKY : vylepen


DALŠÍ ÚDAJE

ORIENTACE PŘÍVODU : SPODEM
ORIENTACE VÝVODŮ : HOREM




Shoda dle zákona č. 22/97 Sb.


Stavební podnik, s.r.o. Rakovník IČO: 47539429		Kreslil: Pavel Knobloch	Zodp. projektant Petr Tintěra Čistá
Datum: 12/2021	Číslo dokumentace: 184/2021		
Stavebník:	Město Jesenice, Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice		
Místo:	Jesenice čp. 420, číslo parcely 841		
Název:	Stavební úpravy části objektu čp 420, Výjezdové stanoviště ZZS		
Dokumentace :	stavební řízení	Měřítko: -	
Rozvodnice RS1		EL.5	1

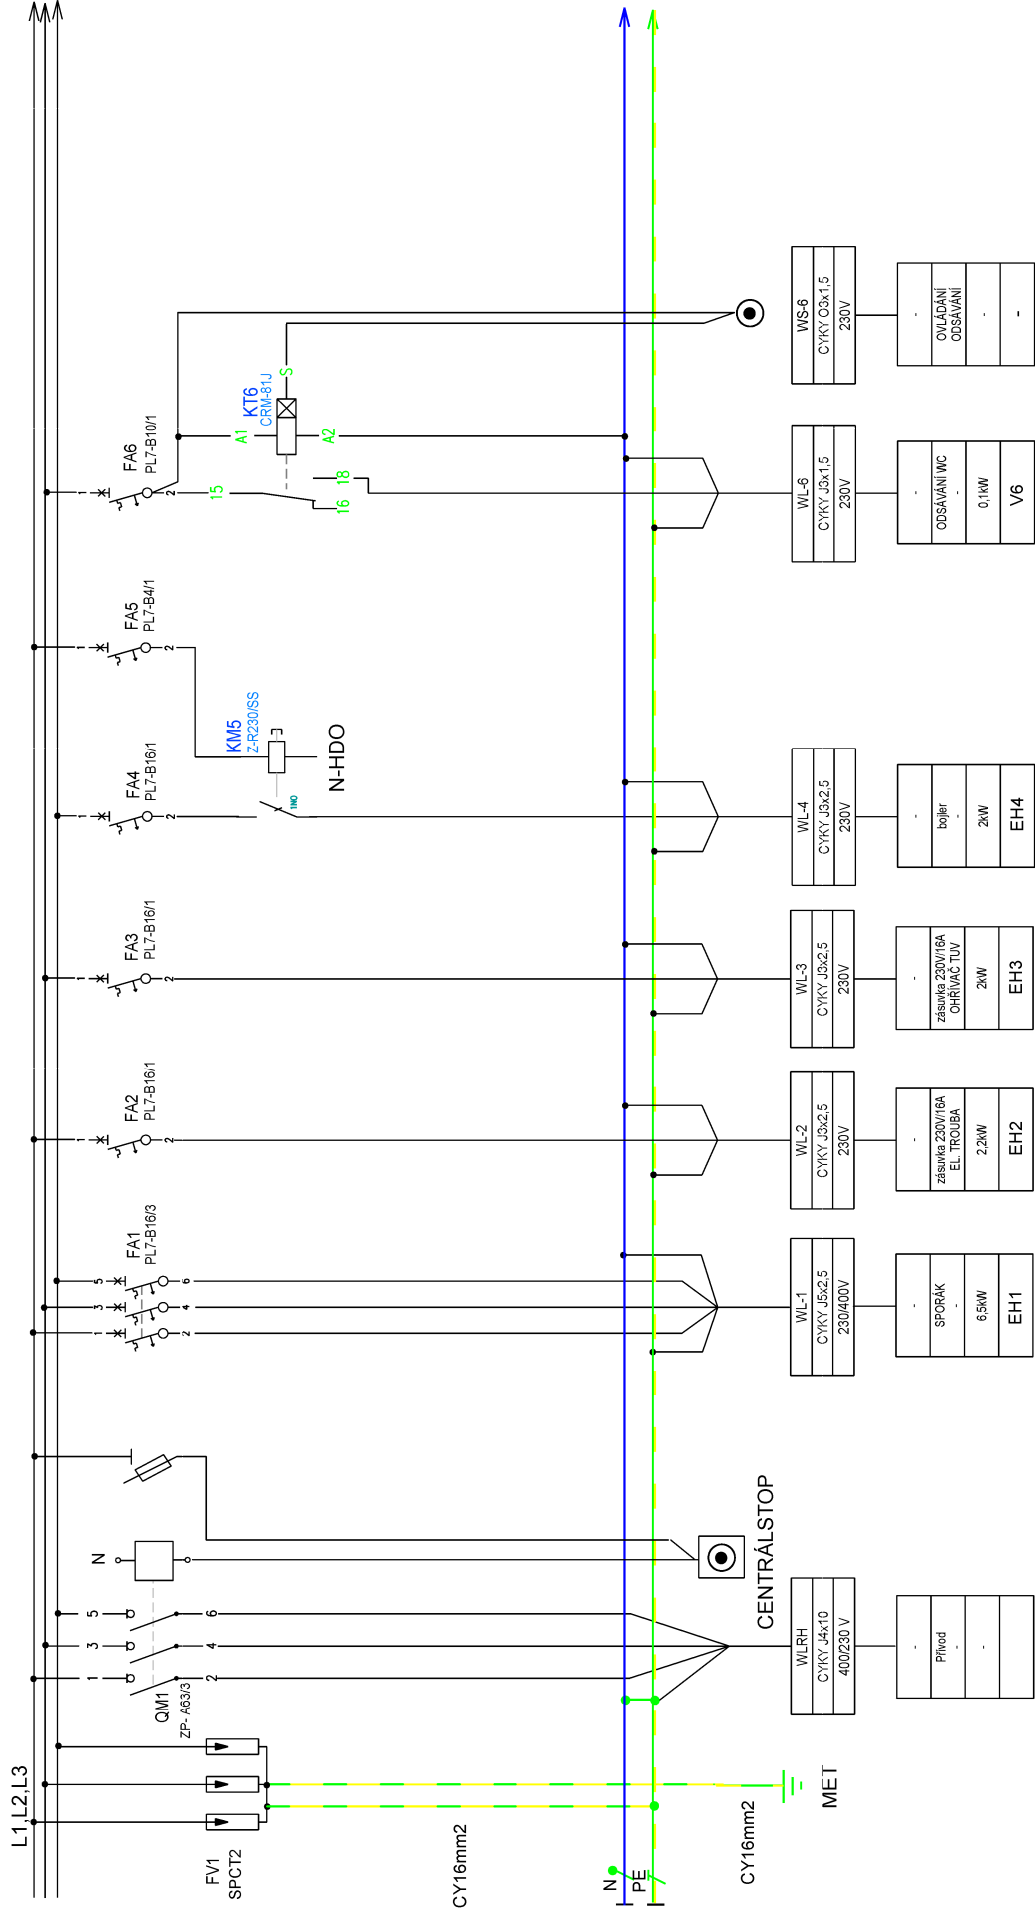


	Navrhli	Knobloch	-	ROZVODNICE RS1		= -	
	Kresili	Knobloch	-			+ -	
	Ověřil						
	Norma	ČSN	61 439-1				List 2
							Listu 6

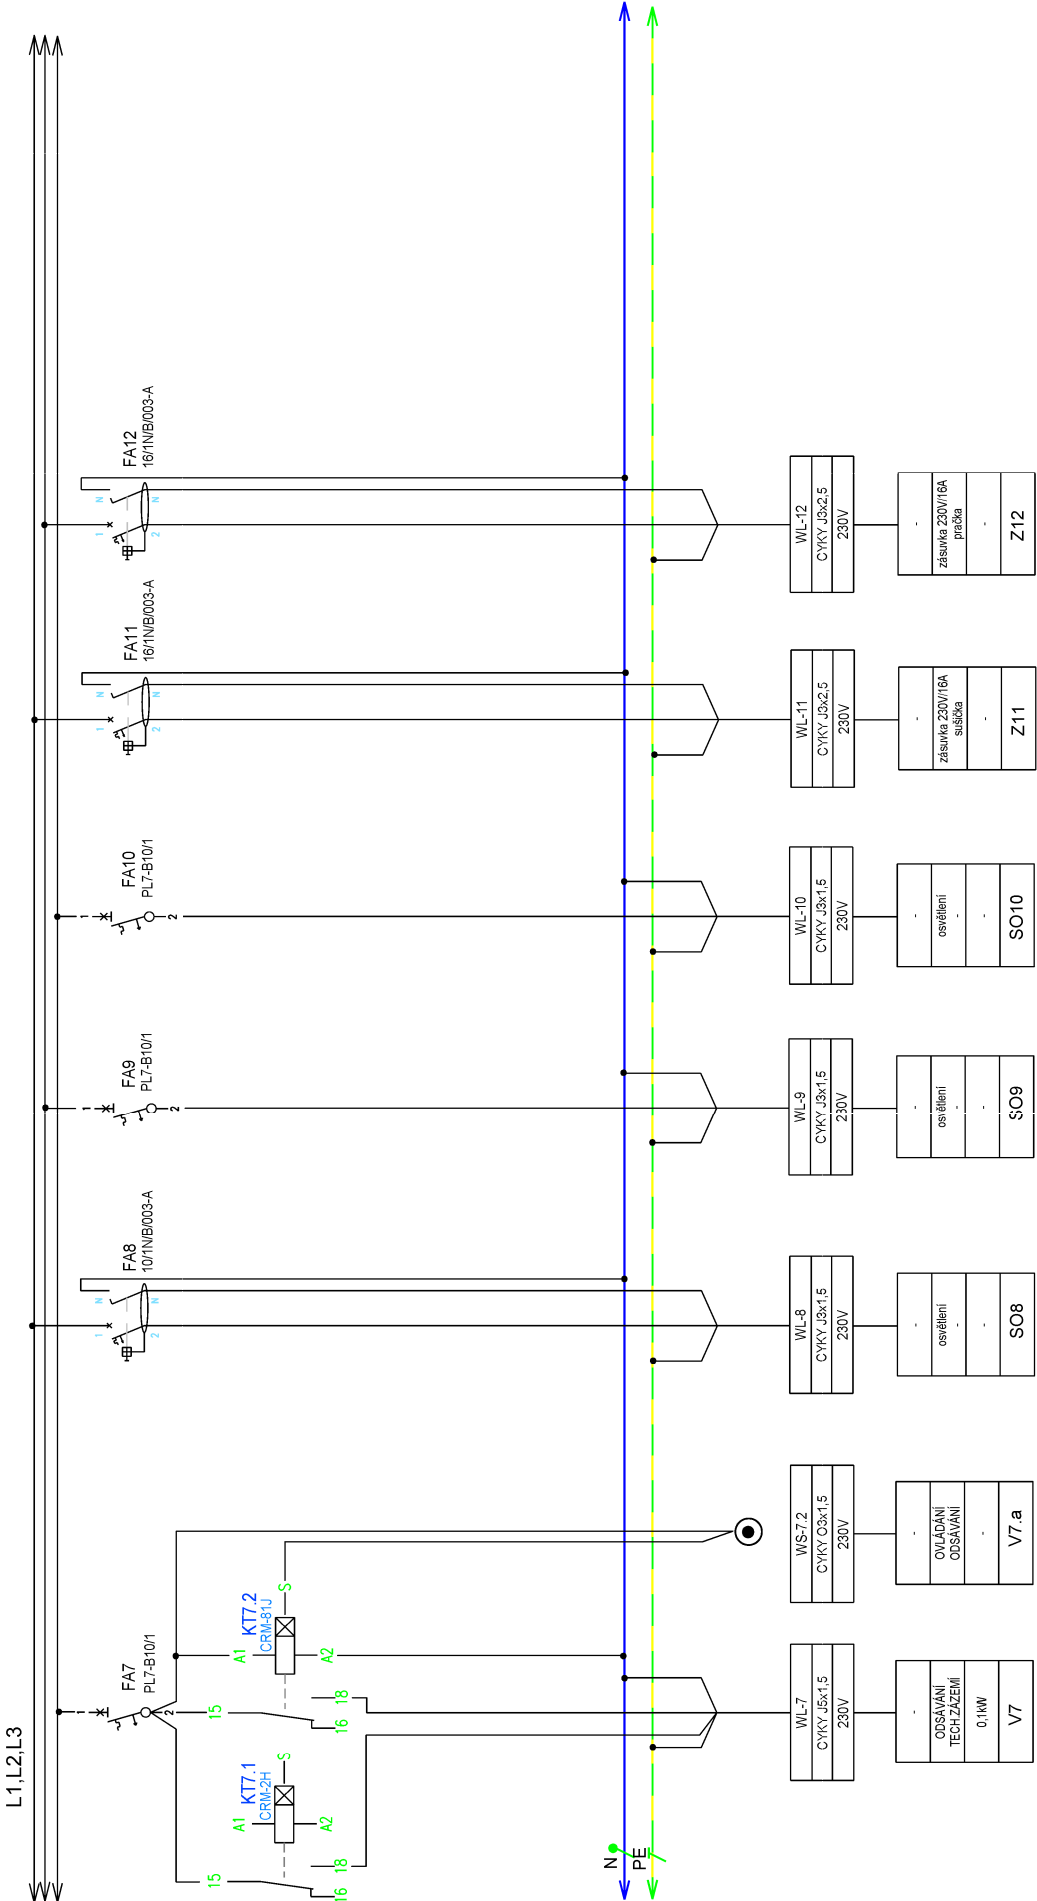

Navrh/ Kreslil		Knobloch		-		ROZVODNICE RS1		-		List 3	
Kreslil		Knobloch		-							
Ověřil		-		-							
Norma		ČSN		61 439-1						Listů 6	

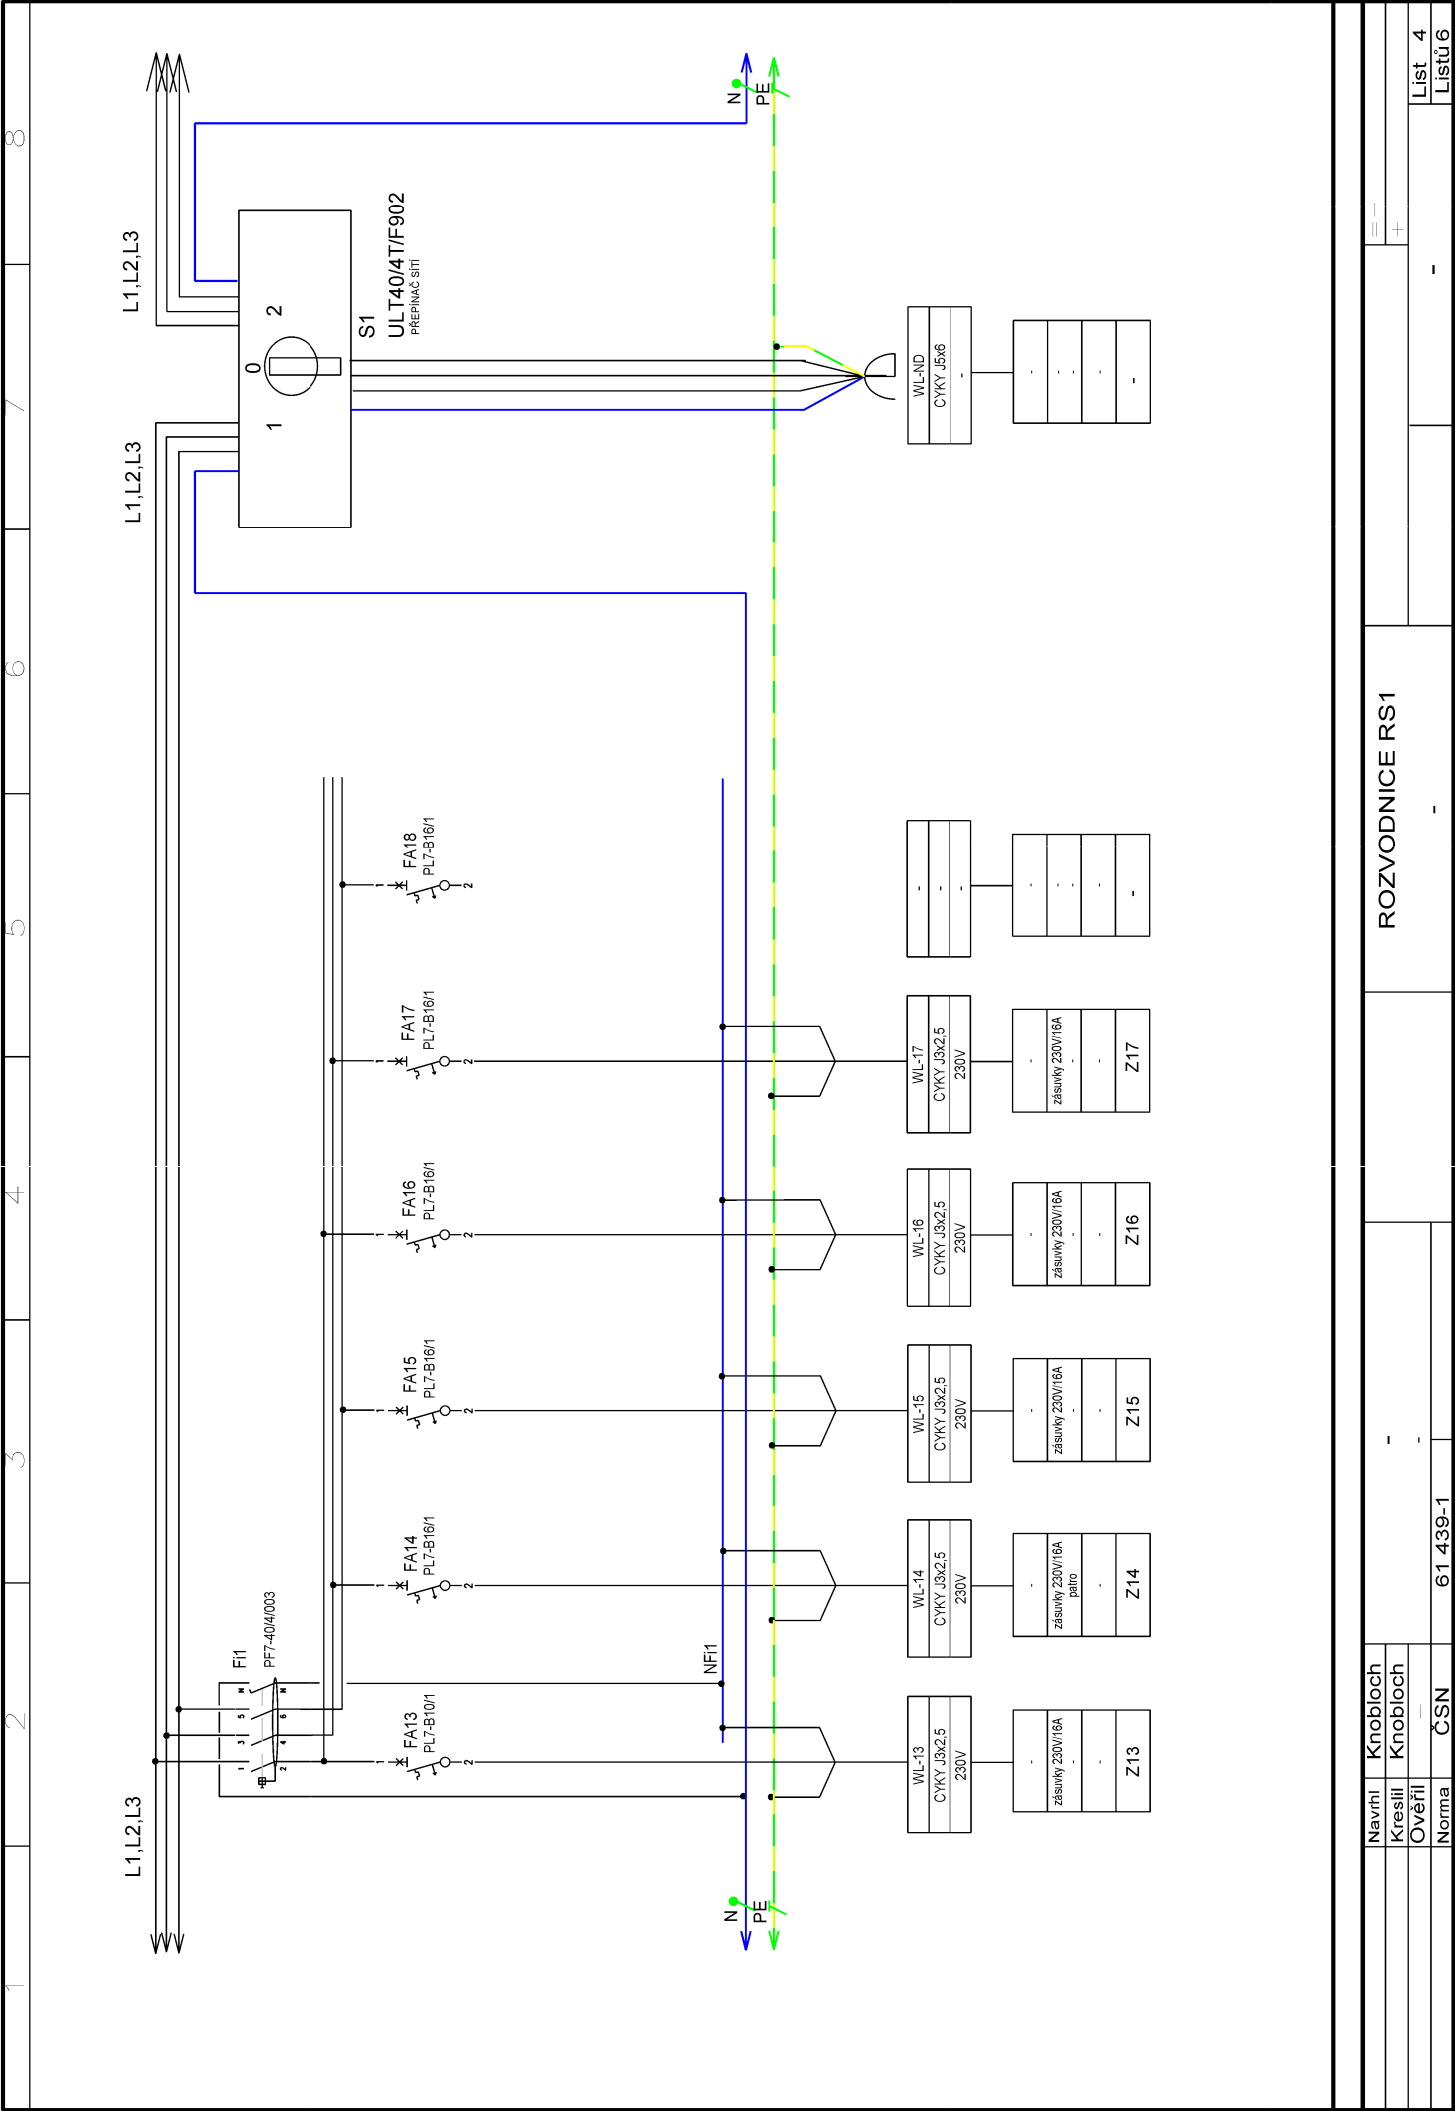

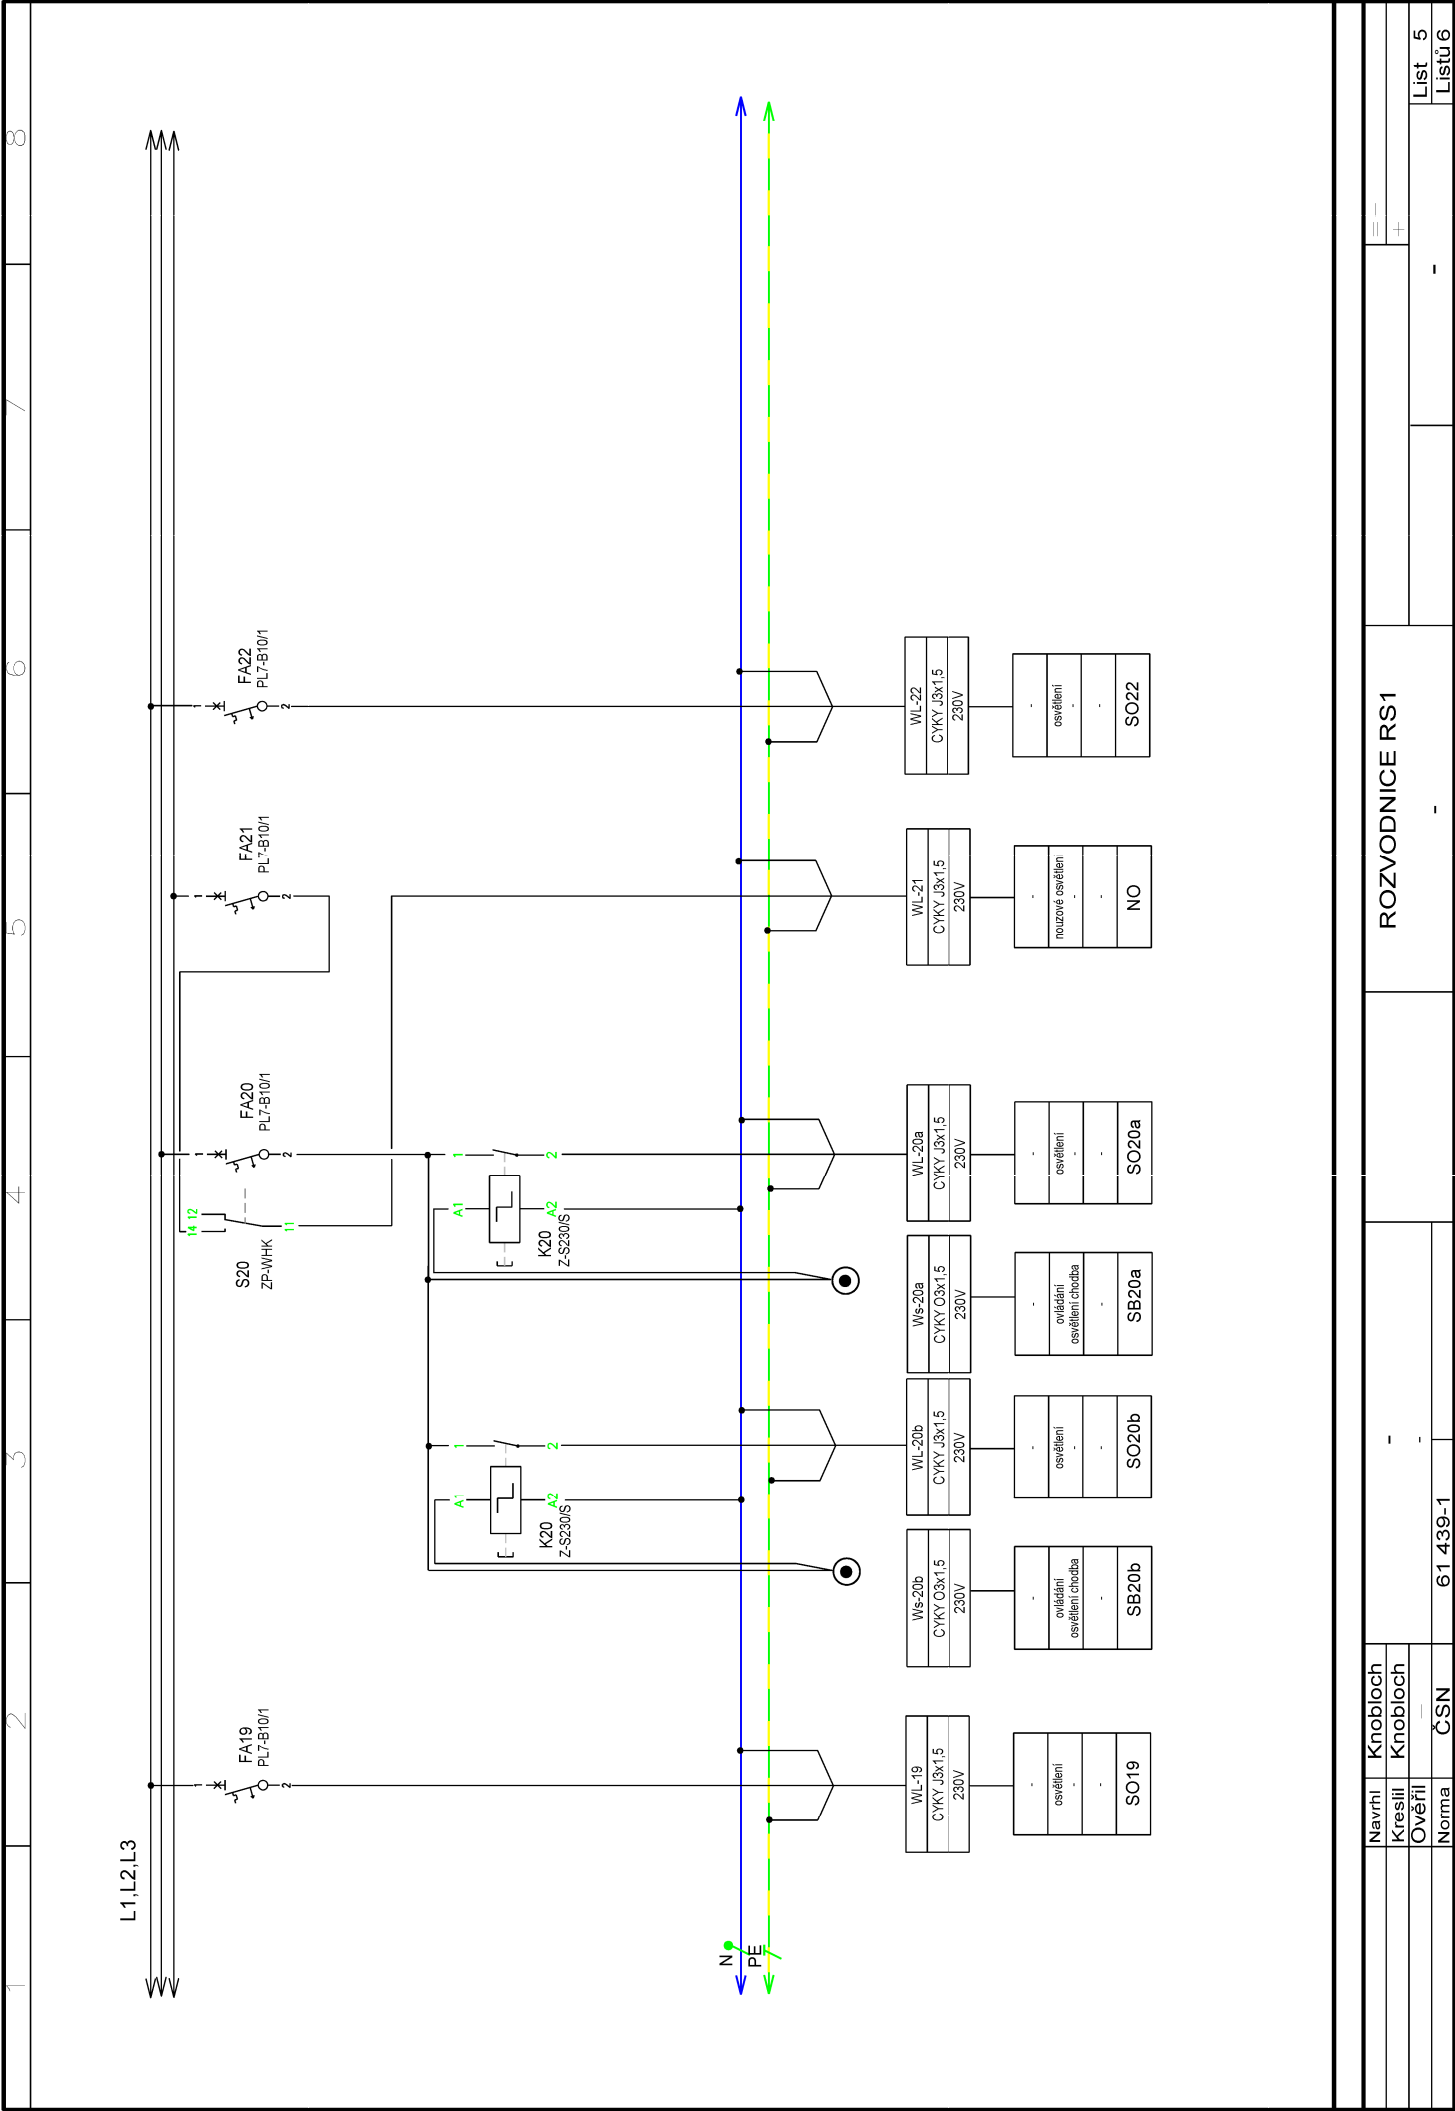

Navrhl		Knobloch		-		ROZVODNICE RS1		-		-	
Kreslil		Knobloch		-						List 5	
Ověřil		-		-						Listů 6	
Norma		ČSN		61 439-1							

