

VODOVODY A KANALIZACE NYMBURK, a.s.

BOBNICKÁ 712
PSČ 288 21



Havlíčková Blanka, Bc.	
Slatina	151
41002	Lovosice
IČO:	DIČ:

Uvedete-li naši značku,
umožníte urychlení vyřízení

Číslo vyjádření: 5171

Vaše značka / ze dne

Naše značka
0429/2019

Vyřizuje / linka
Vetešník

Datum
30.01.2019

věc: **Vyjádření o existenci podzemních vedení ve správě společnosti**
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712

Název akce: II/328 Sloveč - Kněžice - PD

Sdělujeme, že souhlasíme se stavbou za splnění níže uvedených podmínek. Zároveň upozorňujeme, že ☒ dojde ☐ nedojde ke křížení a souběhu s naším:

- ☒ vodovodním řadem
- ☐ kanalizačním řadem
- ☐ labským vodovodem
- ☐ ovládacím kabelem

Veškeré grafické podklady našich sítí jsou pouze informativní. Před zahájením stavby žádejte o vytýčení našich sítí v předpokládaném místě stavby. Podle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích jsou vymezena ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok do ø 500mm včetně 1,5 m na každou stranu, nad ø 500 mm 2,5 m na každou stranu. V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze provádět zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce nebo podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování jen s naším písemným souhlasem. Při zasahování do terénu, včetně zásahu do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu, je stavebník, v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen na svůj náklad neprodleně přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu. Tyto práce smí provádět pouze s naším souhlasem.

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
288 21 Nymburk, Bobnická 712
IČO 46357009, DIČ CZ46357009

Vetešník

Platnost vyjádření 1 rok od data uvedeného v záhlaví.

Telefon (325 513 243)
Fax (325 513 382)

Bank. spojení
KB Nymburk 1904-191/0100

IČO 46357009
DIČ 053-46357009

Všeobecné podmínky pro zahájení stavby

Provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů (dále jen VaKS) se povoluje za těchto všeobecných podmínek:

Vaše organizace je povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů stavebními pracemi a to zejména tím, že zajistí:

- a) investor je povinen uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření, o zahájení prací nejméně 10 dnů předem
- b) před zahájením prací vyznačení polohy VaKS ve staveništi (v trase)
- c) prostorovou polohu vedení ověřit sondami
- d) upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků
- e) odkryté podzemní vodovodní nebo kanalizační vedení zabezpečit proti poškození
- f) nad trasou vedení dodržet zákaz poježdění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana sítí proti mechanickému poškození
- g) při provádění zemních prací zhutnit zeminu pod vedeními a vyzvat Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. k provedení kontroly před zakrytím vedení, zda není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky. Tyto činnosti u naší organizace zajišťuje: pan Brzák Leoš tel.: +420602/485793.
- h) každé jejich poškození neprodleně ohlásit naší organizaci, tel. na dispečink a.s. +420325/513804
- i) aby při křížení nebo souběhu s nimi byla dodržena norma ČSN 736005
- j) eventuální vytýčení polohy provede na základě žádosti, podané nejméně 10 dnů před požadovaným termínem p. Svoboda Aleš tel. +420602/422449 (příp. p. Brzák Ivo tel. +420725/215440). Tomuto pracovníkovi je nutno předložit toto vyjádření popř. jeho kopii.
- k) v případě, že při zemních pracích budou zjištěny VaKS, které nejsou zakresleny ani vytýčeny, vytýčená poloha VaKS nesouhlasí se skutečností, je nutné práce okamžitě přerušit a tuto skutečnost nahlásit p. Svoboda Aleš (příp. p. Brzák Ivo), tel. +420325/513243 linka 16

Nedodržení těchto podmínek je porušením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích, za které lze podle § 33 citovaného zákona uložit pokutu až do výše 1.000.000,- Kč v případě podnikající osoby, v případě občana se posuzuje porušení podmínek podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za které lze uložit pokutu do výše 15.000,- Kč.

Dubečno, 1: 4000




Projektový ústav
283 21 Hymburk, Bobříkova 712
IČO 4637009, DIČ CZ000000000



288 21 Nymburk, Bobnická 71
 IČO 46357009, DIČ CZ46357009

288 21 Nymburk, Bobnická 71
IČO 46357009, DIČ CZ463570

Kněžice, 1: 4000

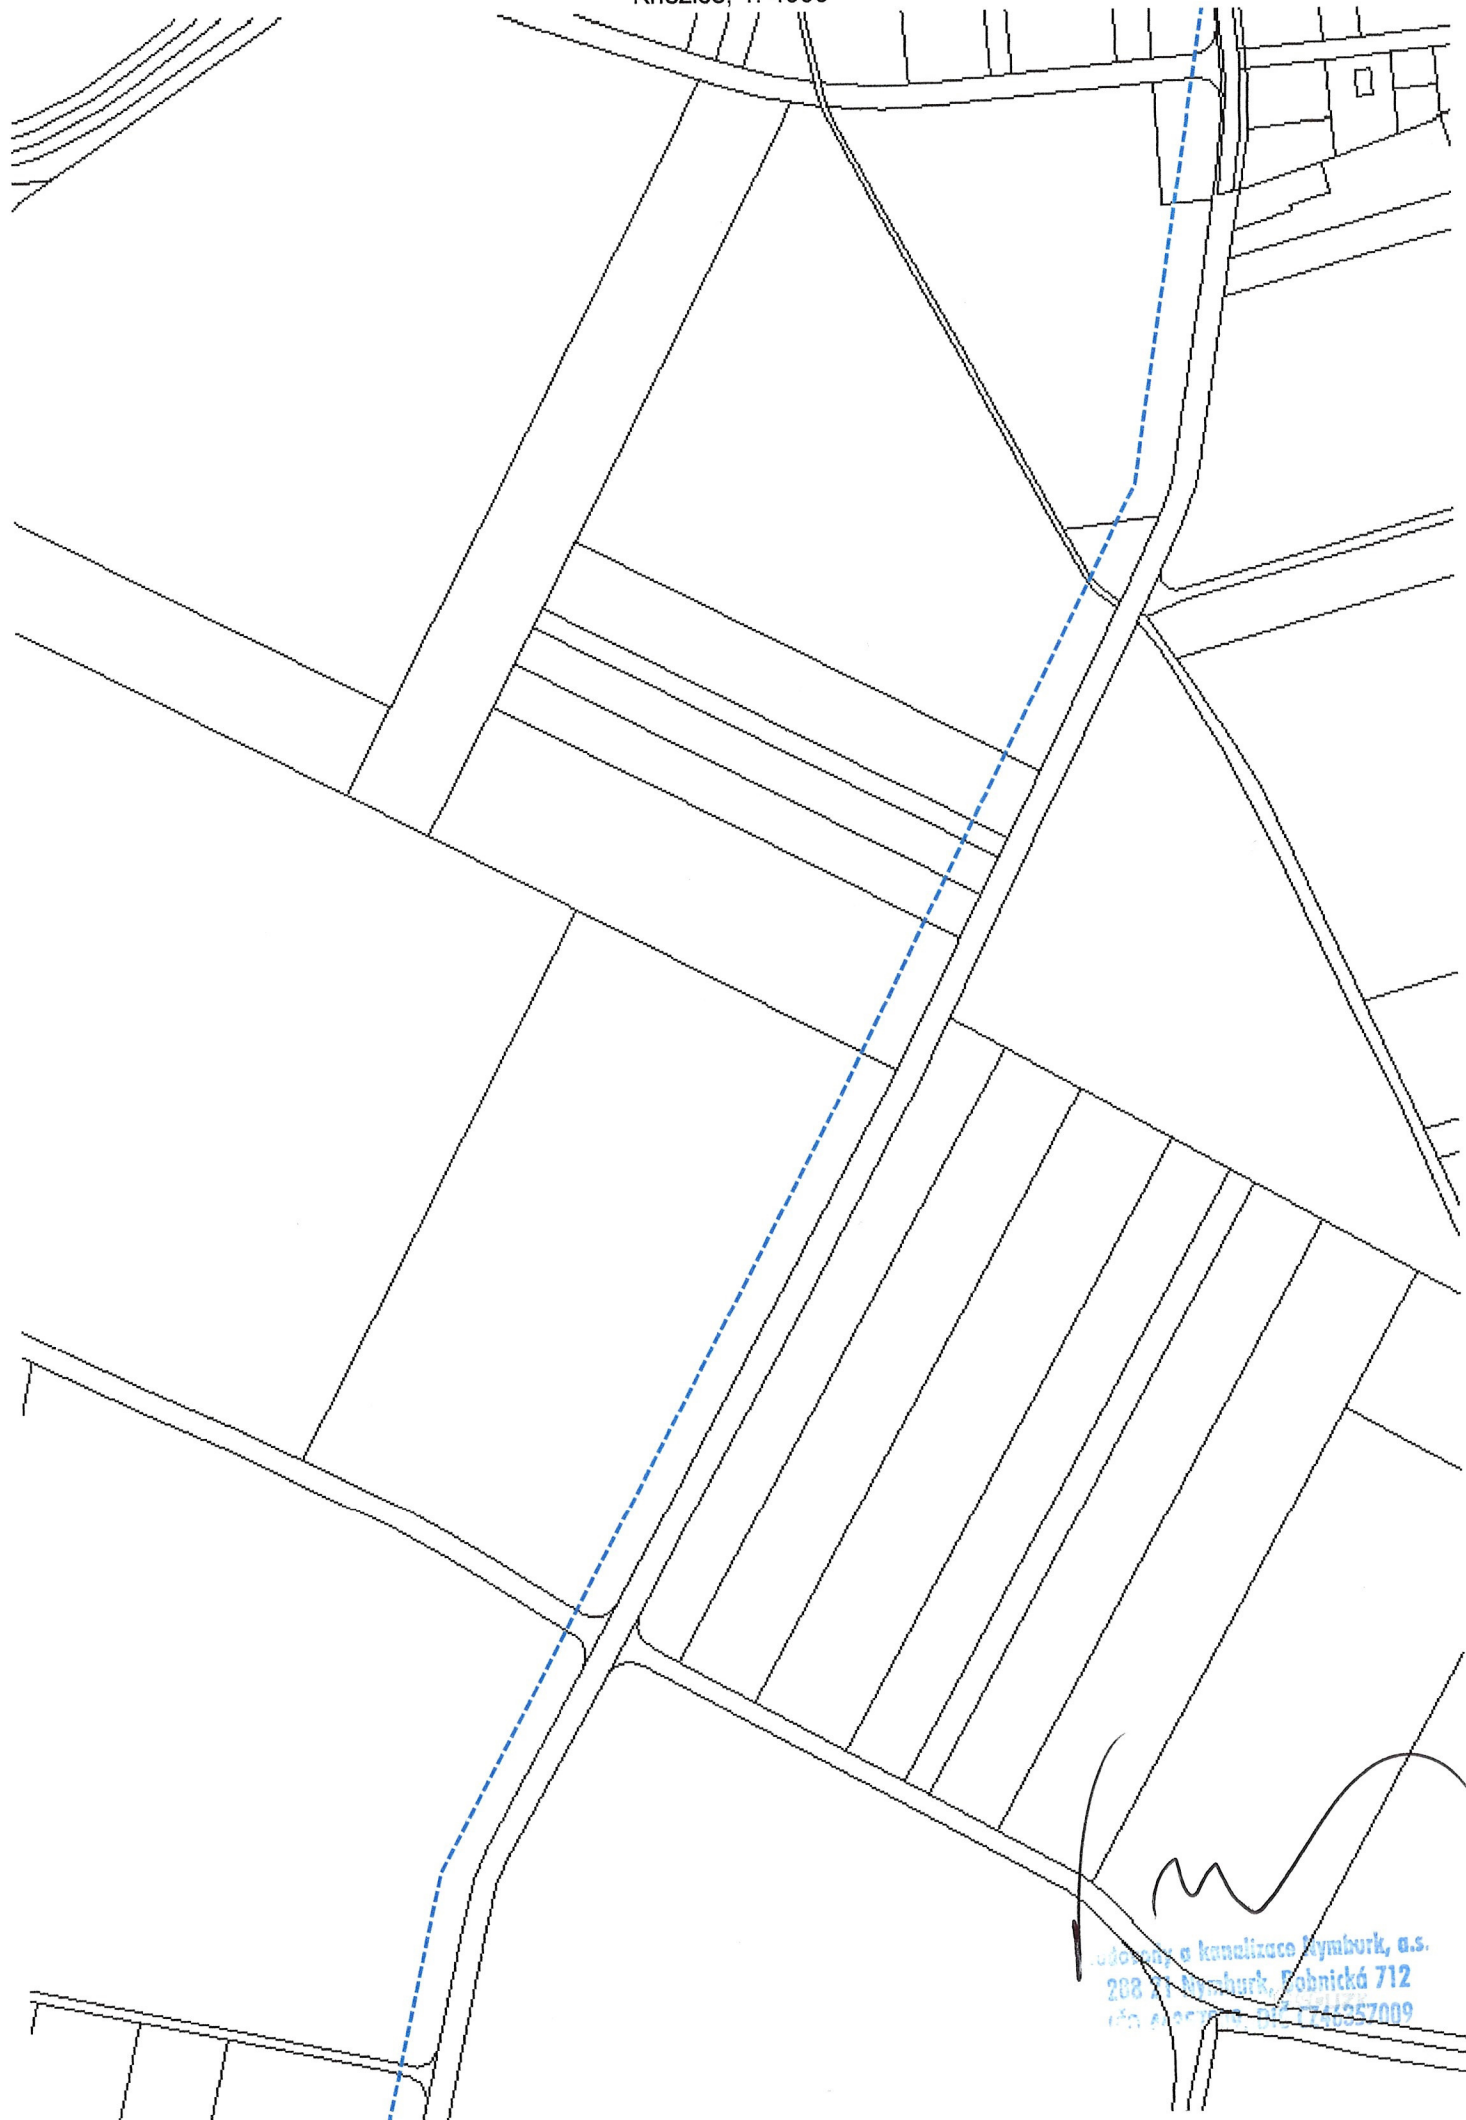


Stavební a kanalizační úřad, a.s.
288 01 Kynčperk, Pohnická 712
tel. 385 700 000, fax 385 700 009

Sloveč, 1: 4000

Stavební úřad Sloveč, a.s.
208 21 Nýřovské, Pohnická 712
IČO 4635 771, DIČ CZ46357082 OZK

Sloveč, 1: 4000

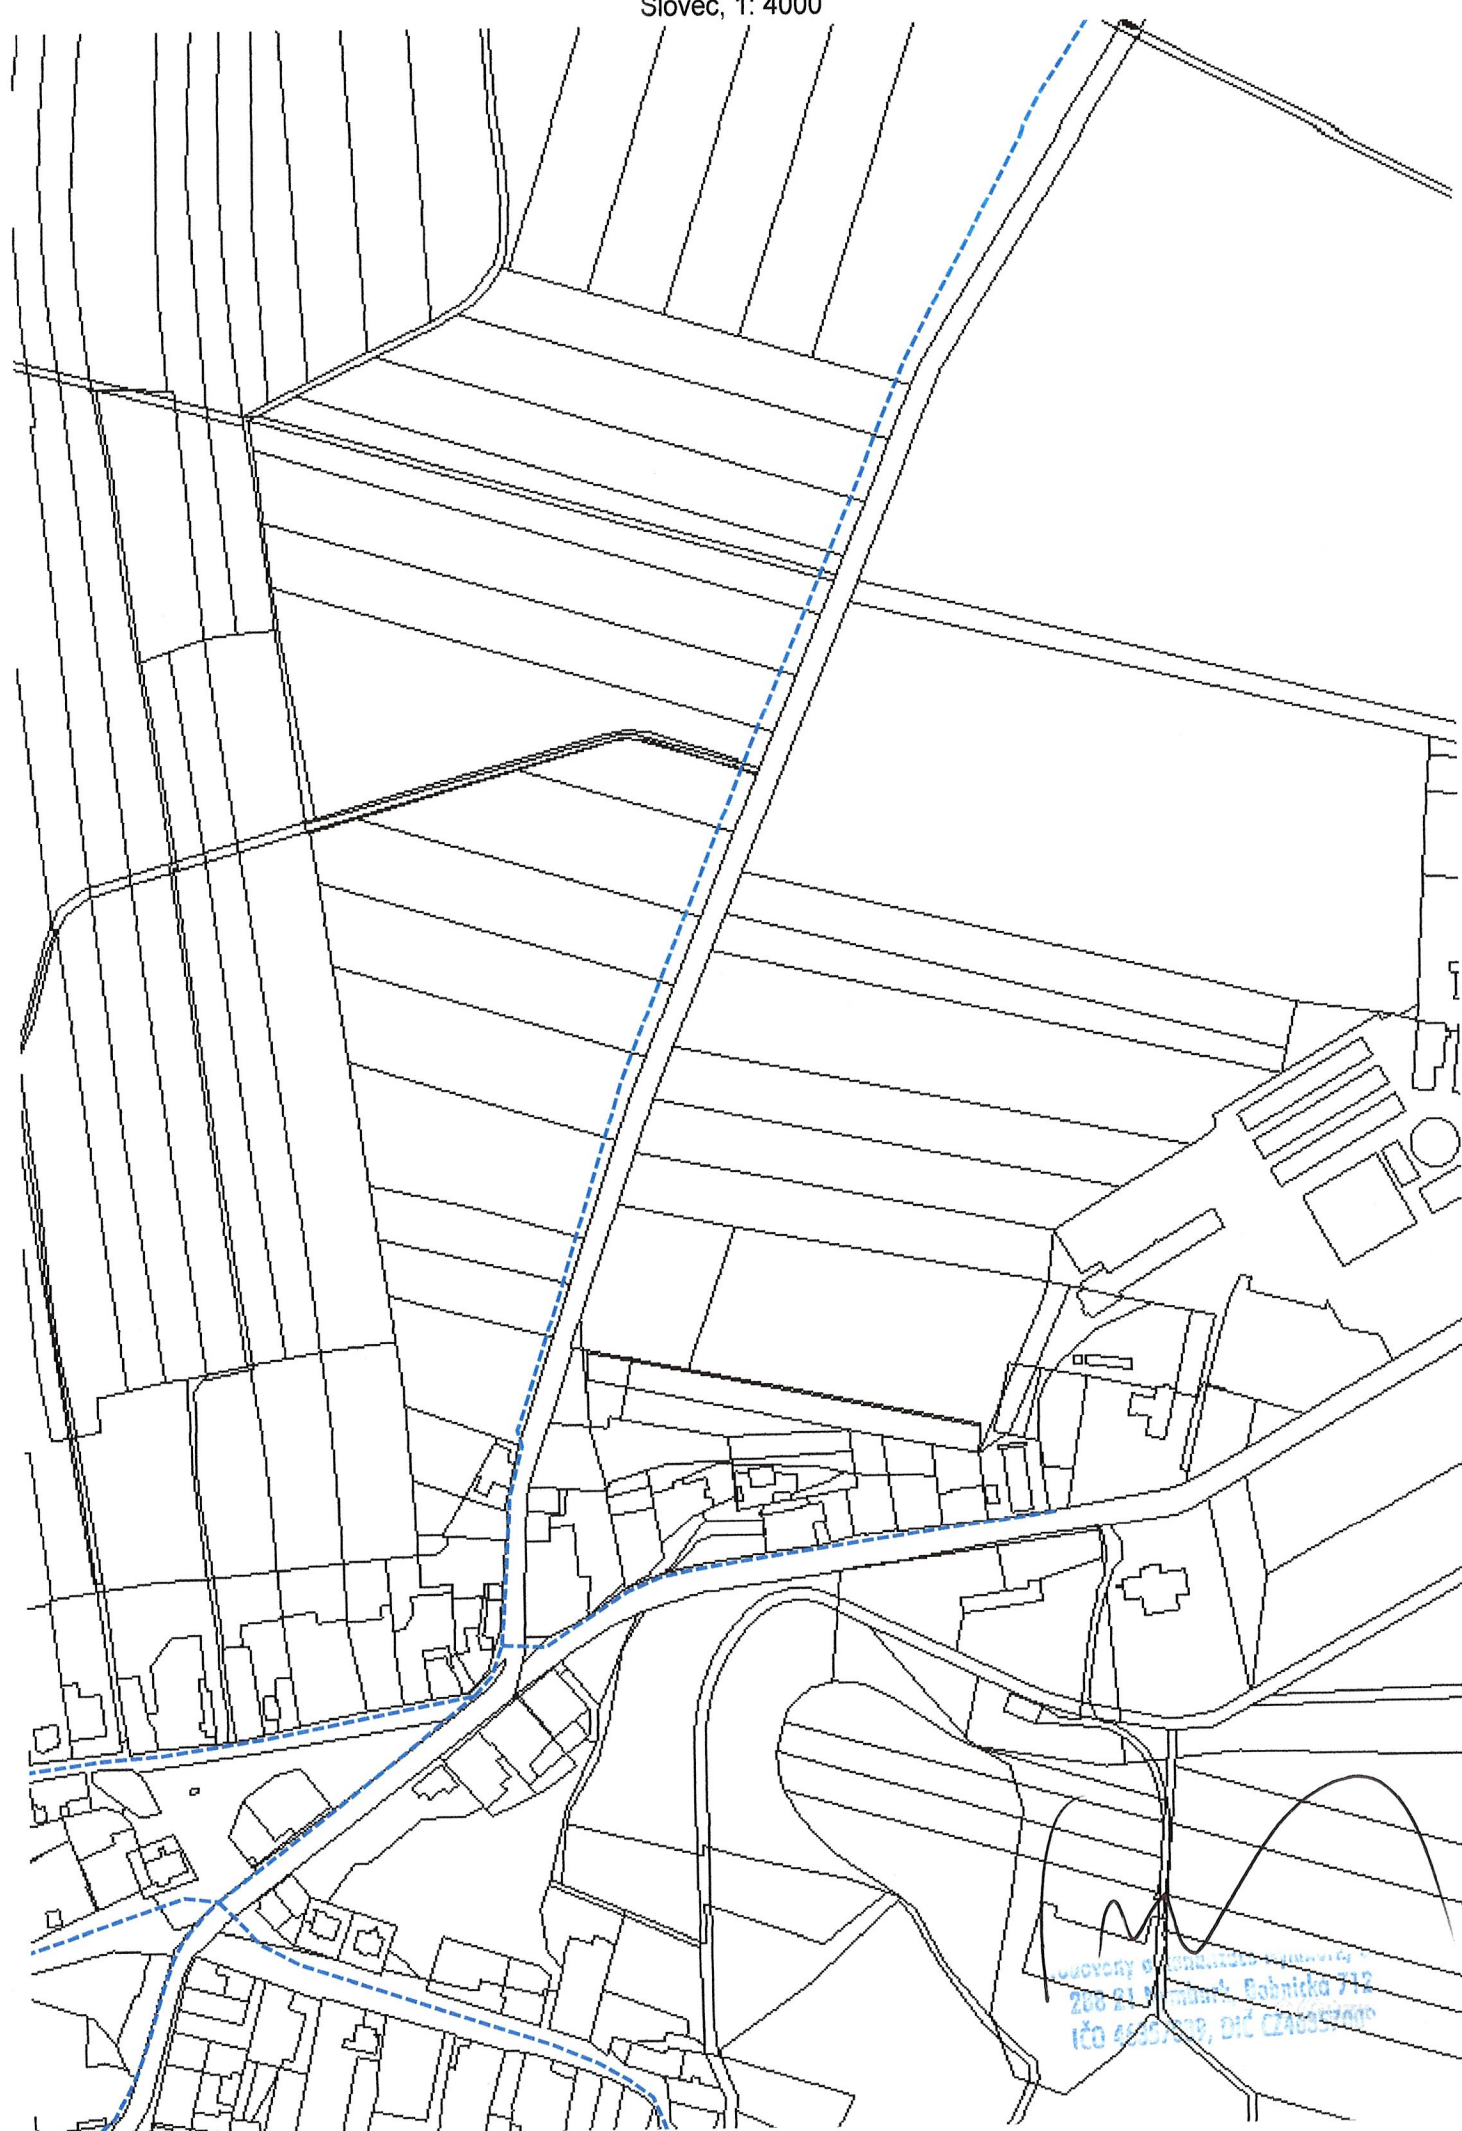

Sloveč, 1: 4000



Projekt v rámci úlohy
2017/2018, oblasť JIL
Mesto JIL, 014 000000