



# ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE V PROVEDENÍ S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP1-S

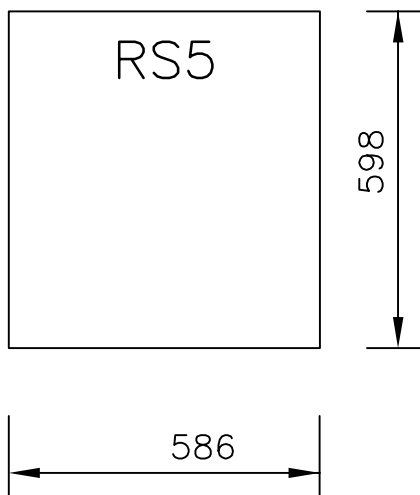

## ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ	: 3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN-C
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM	: ZÁKLADNÍ OCHRANA DLE čl. 411.2
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:	: OCHRANA PŘI PORUŠE – OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM DLE čl. 411.3.1, OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE čl. 411.3.2 A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V PŘÍPADĚ PORUCHY.
	DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM S REZIDUÁLNÍM PROUDEM 30 mA PRO ZÁSUVKY DO 32A
	DLE čl. 411.3.3
	DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM S REZIDUÁLNÍM PROUDEM 30 mA PRO SVĚTELNÉ OBVODY V SÍTI TN
	DLE čl. 411.3.4
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3	: URČENY PROTOKOLEM V TZ
KRYTÍ	: IP40/20
PŘÍVOD	: SHORA
VÝVODY	: NAHORU
HLOUBKA	: 160 MM

Vypracoval	Kontroloval	Zodpovědný projektant	<b>WINTEL s.r.o.</b> projekce – servis – elektro tel: 603 989 666, email: wintel@wintel.cz Poinť 1017/5, 639 00 Brno	
JOSEF MIKUŠKA	JOSEF MIKUŠKA	ING. JAN WOLETZ		
Investor	DOMOV SENIORŮ VIDIM, P.O. STŘEDOČESKÉHO KRAJE		Formát	4x A4
Místo stavby	HORNÍ VIDIM 1, 277 21 LIBĚCHOV		Datum	06/2022
Stavba	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE DS VIDIM		Stupeň	DOK. PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
Objekt	ELEKTROINSTALACE 1.NP, 2.NP, 4.NP A ČÁSTI 3.NP		Zakázka	WO21-22-P
PS			Arch.č.	WO21-22-P.212/1-4
Obsah	SCHÉMA ROZVÁDĚCE RS5		Výkres č.	212
			Paré č.	

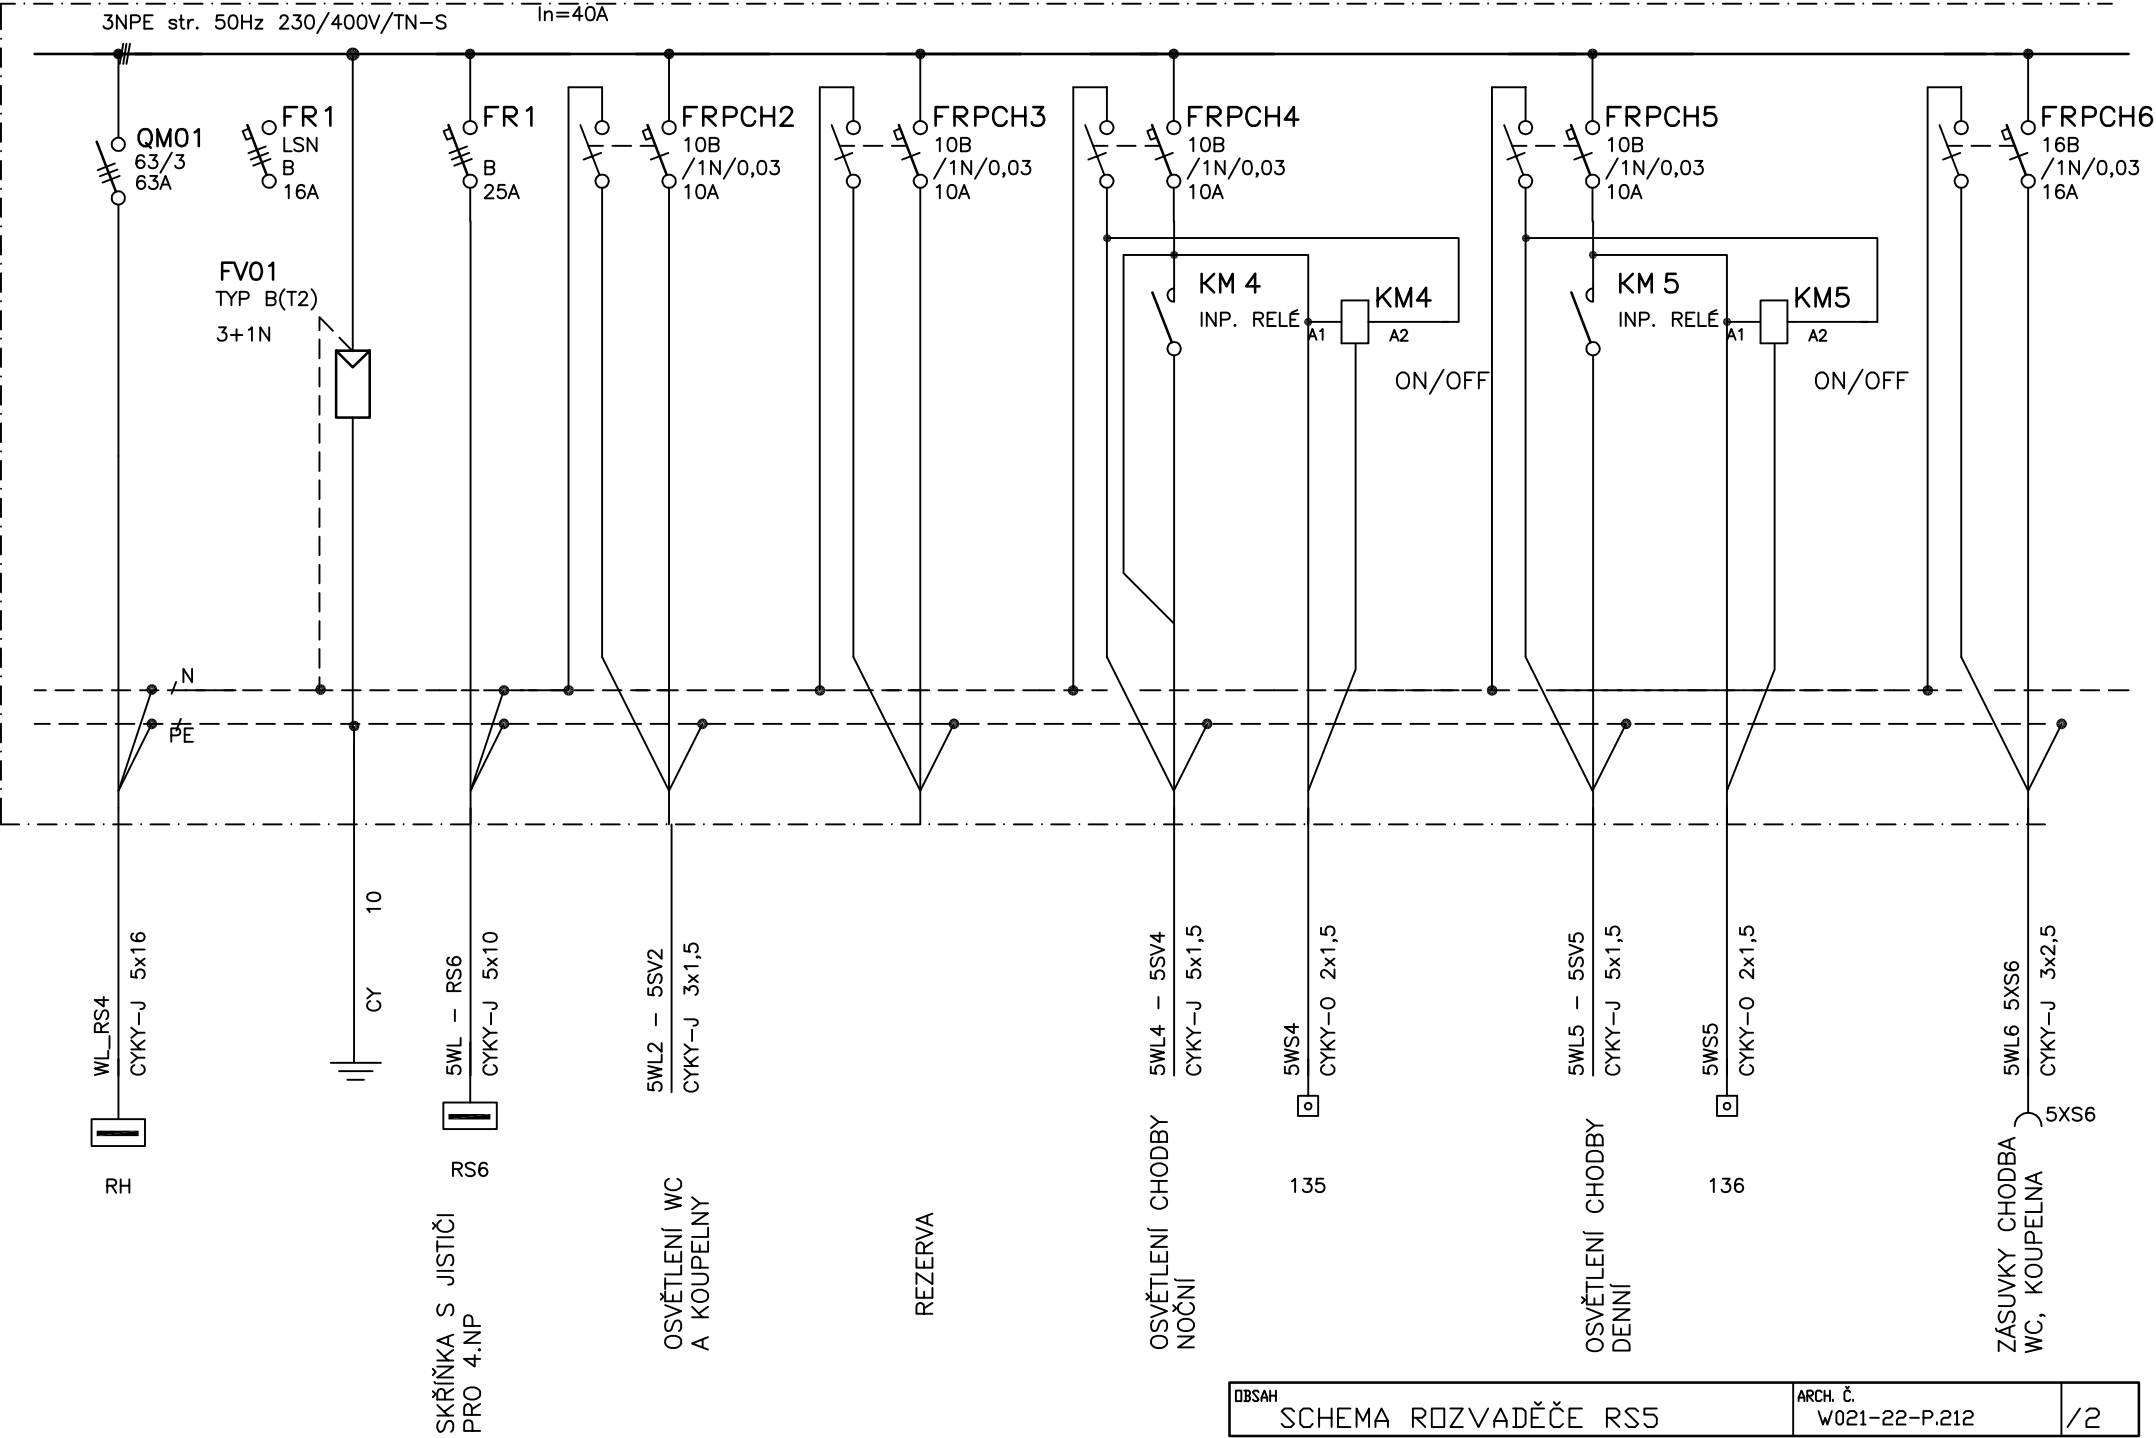

3NPE str. 50Hz 230/400V/TN-S

