


**LEGENDA:**

EPS	ústředna EPS
TABLO	tablo obsluhy
OPPO	obslužné pole
KTPO	klíčový trezor
+	akumulátor 12V
●	tlačítkový hlásič
⊠	multisenzorový hlásič
□	vnitřní siréna
⊠	vnější siréna s majákem
■	rozdávěč 230VAC

**ZNAČENÍ HLÁSIČŮ:**

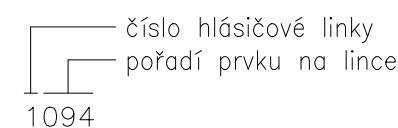

**KABELOVÉ TRASY:**

- K1 kabel sdělovací bezhal. 1x2x0,8 B2ca s1d1a1 bez funkčnosti – linka pro hlásiče
- - - K2 kabel sdělovací bezhal. 2x2x0,8 B2ca s1d1a1 a P90-R – pro tablo obsluhy
- · - · K3 kabel sdělovací bezhal. 5x2x0,8 B2ca s1d1a1 a P90-R – pro KTPO a majáku
- - - K4 kabel silový bezhal. 2x1,5 B2ca s1d1a1 a P90-R – pro sirény, ext. napáj. 24VDC
- · - · K5 kabel zemní sdělovací 3x4x0,8 stíněný, podélně vodotěsný – ke KTPO a majáku
- - - K6 kabel silový bezhalogenový 3x1,5 B2ca s1d1a1 a P90-R – napájení 230VAC

Kabely bez zaručené funkčnosti budou uloženy do bezhalogenových plastových lišt vedenými po povrchu.

Kabely se zaručenou funkčností budou uloženy v požárně odolné trase – na příchýtkách, včetně hmoždinek a šroubů pro požárně odolné trasy. Kotvení po 30–ti cm.

Kabel zemní bude veden venkem v zemním výkopu min.600mm pod povrchem a uložen v ochranné trubce. Do výkopu bude umístěna ochranná výstražná fólie.

00	09/2022	Dokumentace pro výběr zhotovitele	Pavel Ducheček	<i>[Signature]</i>	EPS	3022-136
Revize	Datum	Stupeň projektu – předmět revize	Vypracoval	Podpis	Zařízení	Eviden. číslo



Akce: **Domov Velvary**  
 Objednatel: Domov Velvary, poskyt. soc. sl., Petra Bezruče 484, Velvary  
 Investor: Domov Velvary, poskyt. soc. sl., Petra Bezruče 484, Velvary

Obsah: **Půdorys 5.NP / PŮDA**  
 Část: **ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE**

Projektant: Pavel Ducheček      Měřítko: 1:100  
 Kreslil: Pavel Ducheček      Formát: A3  
 Kategorie: –

Revize: **00**  
 Evidenční číslo: **3022-136**  
 Číslo výkresu: **5**