
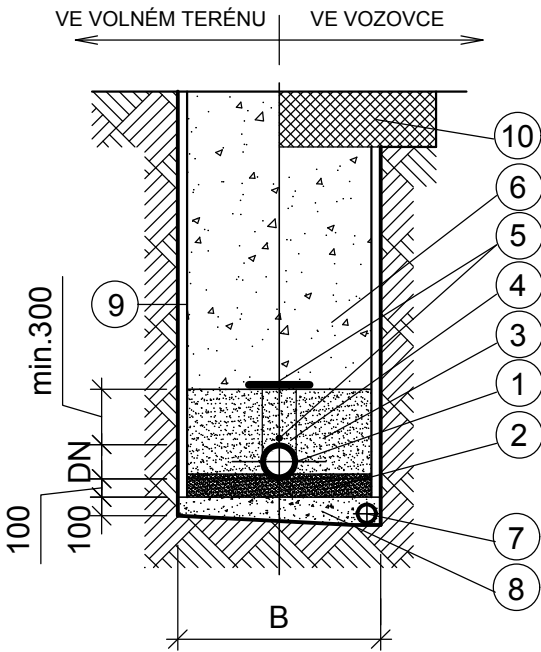


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ  
VODOVODNÍ POTRUBÍ (PE)

ULOŽENÍ V SUCHU

ULOŽENÍ V PODZEMNÍ VODĚ

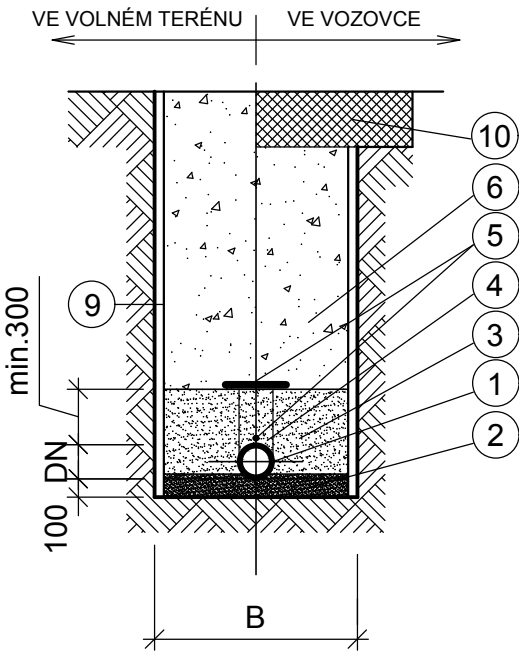

LEGENDA:

- 1 VODOVODNÍ POTRUBÍ - PE 90
- 2 PÍSKOVÉ HUTNĚNÉ LOŽE
- 3 OBSYP PÍŠČITOU ZEMINOU PO VRSTVÁCH 150 mm
- 4 OBSYP PŘÍMO NAD POTRUBÍM NESMÍ BÝT HUTNĚN
- 5 VÝSTRAŽNÁ FOLIE + IZOLOVANÝ SIGNÁLNÍ VODIČ
- 6 ZÁSYP VHODNOU ZEMINOU HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
- 7 PRACOVNÍ DRENÁŽ DN 100 V DRENÁŽNÍM ŠTĚRKU
- 8 ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
- 9 PAŽENÍ
- 10 OBNOVENÍ TERÉNU V TRASE RÝHY (OSETÍ / KONSTUKCE VOZOVKY)

ŠÍŘKA VÝKOPU B - 1.100 mm

PŘEDPOKLÁDANÁ GEOLOGIE

TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 3 - 50%

TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 4 - 50%

BEZ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY

HUTNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPU POTRUBÍ PO VRSTVÁCH TL. 0,15 - 0,20 m

ZÁSYP RÝHY V KOMUNIKACI BUDE PROVEDEN HUTNĚNOU DOVEZENOU ZEMINOU

Souřadnicový systém: S-JTSK		Výškový systém: Bpv	
Číslo zakázky:	21 109 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA
		736662206, phr@pontex.cz	
Schválil:	Ing. Petr Macek	Zodp. projektant:	Ing. Michal Chramosta
Tech. kontrola:		Ing. Michal Chramosta	
		Vypracoval:	Ing. Pavlína Rákosníková
Objednatel:		Středočeský kraj	
		Obec: Mnichovice	
		Kraj: Středočeský	
Akce:		II/335 - I. etapa, MNICHOVICE PRŮTAH	
Část:		Stavební část	
Objekt:		SO 300 Úprava vodovodu v ulici Ondřejovská	
Příloha:		Vzorový příčný řez uložení potrubí	
		Datum	Stupeň
		11.2022	PDPS
		Souprava	Č. přílohy
			D.2.1.4