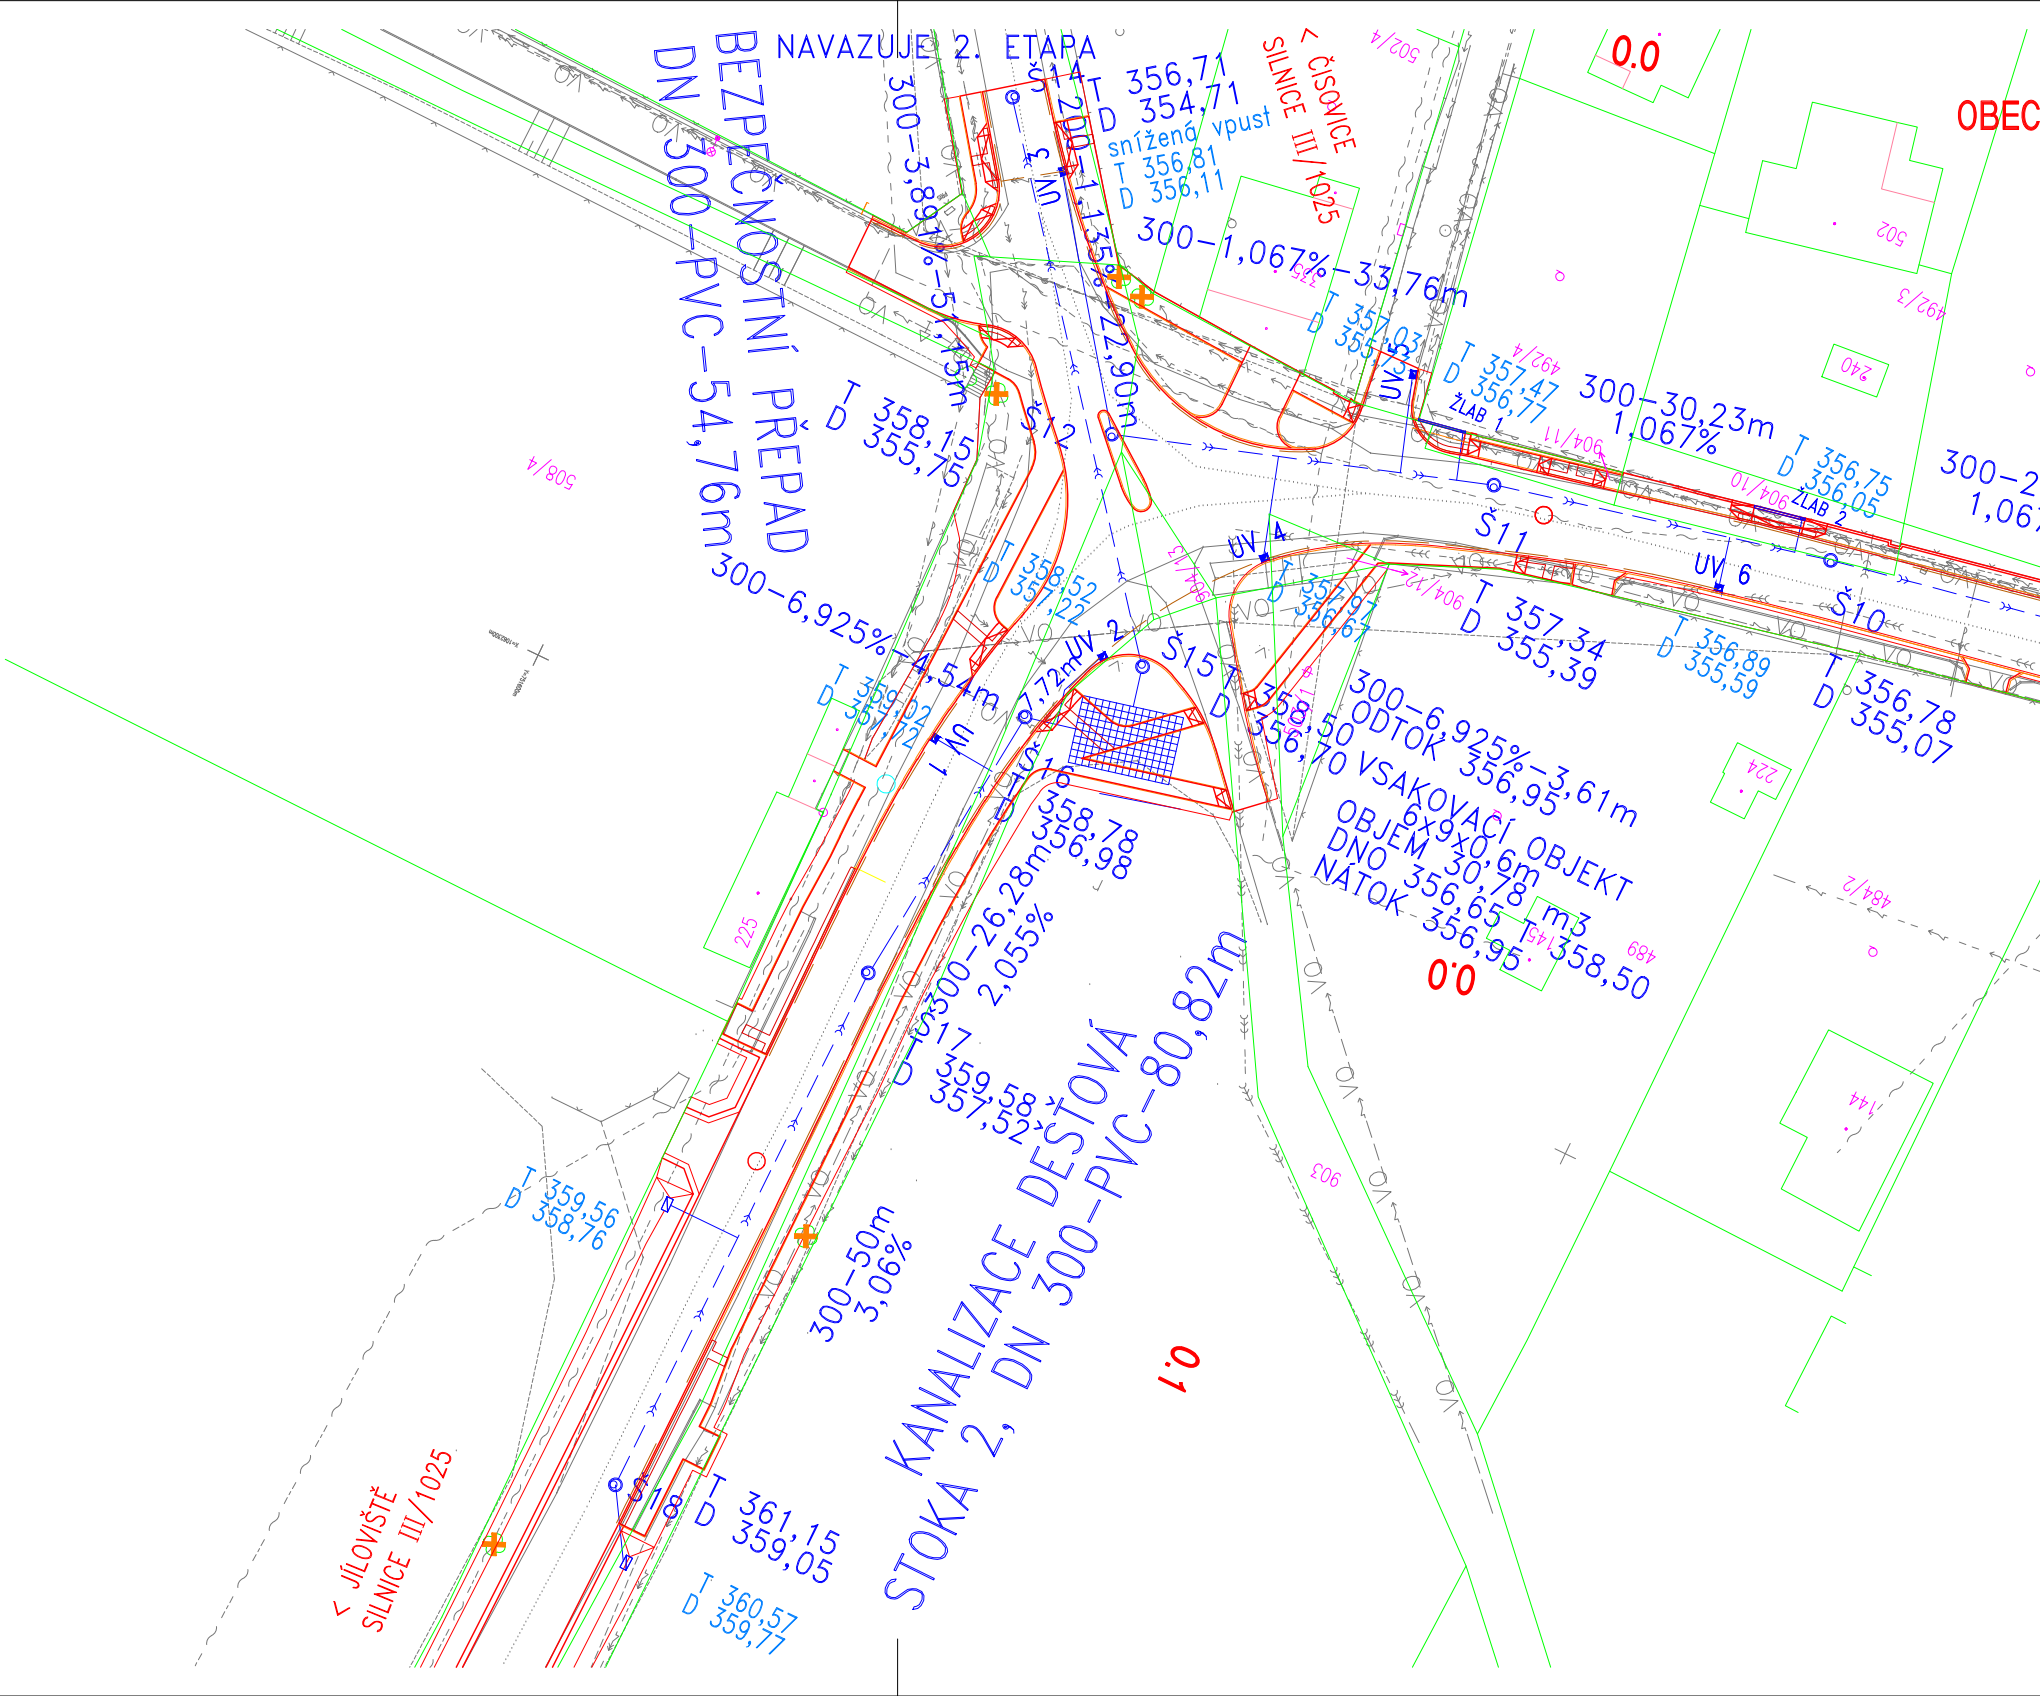
NAVAZUJE 2. ETAPA
BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD
DN 300-PVC-54,76m
300-3,891%-5,75m
Š14
T 356,71
D 354,71
snížená vpust
T 356,81
D 356,11
200-1,135%-22,90m
UV 3
< ČISOVICE
SILNICE III/1025
300-1,067%-33,76m
T 357,03
D 355,83
UV 5
T 357,47
D 356,77
ŽLAB 1
300-30,23m
1,067%
T 356,75
D 356,05
ŽLAB 2
300-2
1,067
OBEC
0.0
T 358,15
D 355,75
Š12
T 358,52
D 357,22
300-6,925%-4,54m
T 359,02
D 357,72
UV 1
7,72m
UV 2
Š15
T 358,50
D 356,70
UV 4
T 357,97
D 356,67
Š11
T 357,34
D 355,39
UV 6
T 356,89
D 355,59
Š10
T 356,78
D 355,07
300-6,925%-3,61m
ODTOK 356,95
VSAKOVACÍ OBJEKT
6x9x0,6m
OBJEM 30,78 m3
DNO 356,65
NÁTOK 356,95
T 358,50
0.0
Š16
T 358,78
D 356,98
300-26,28m
2,055%
Š17
T 359,58
D 357,52
KANALIZACE DEŠŤOVÁ
STOKA 2, DN 300-PVC-80,82m
0.1
300-50m
3,06%
T 359,56
D 358,76
Š18
T 361,15
D 359,05
T 360,57
D 359,77
< JÍLOVIŠTĚ
SILNICE III/1025
508/4
502/4
502
492/3
492/4
904/11
904/10
904/12
240
224
225
489
484/2
144
145
903
335
VO

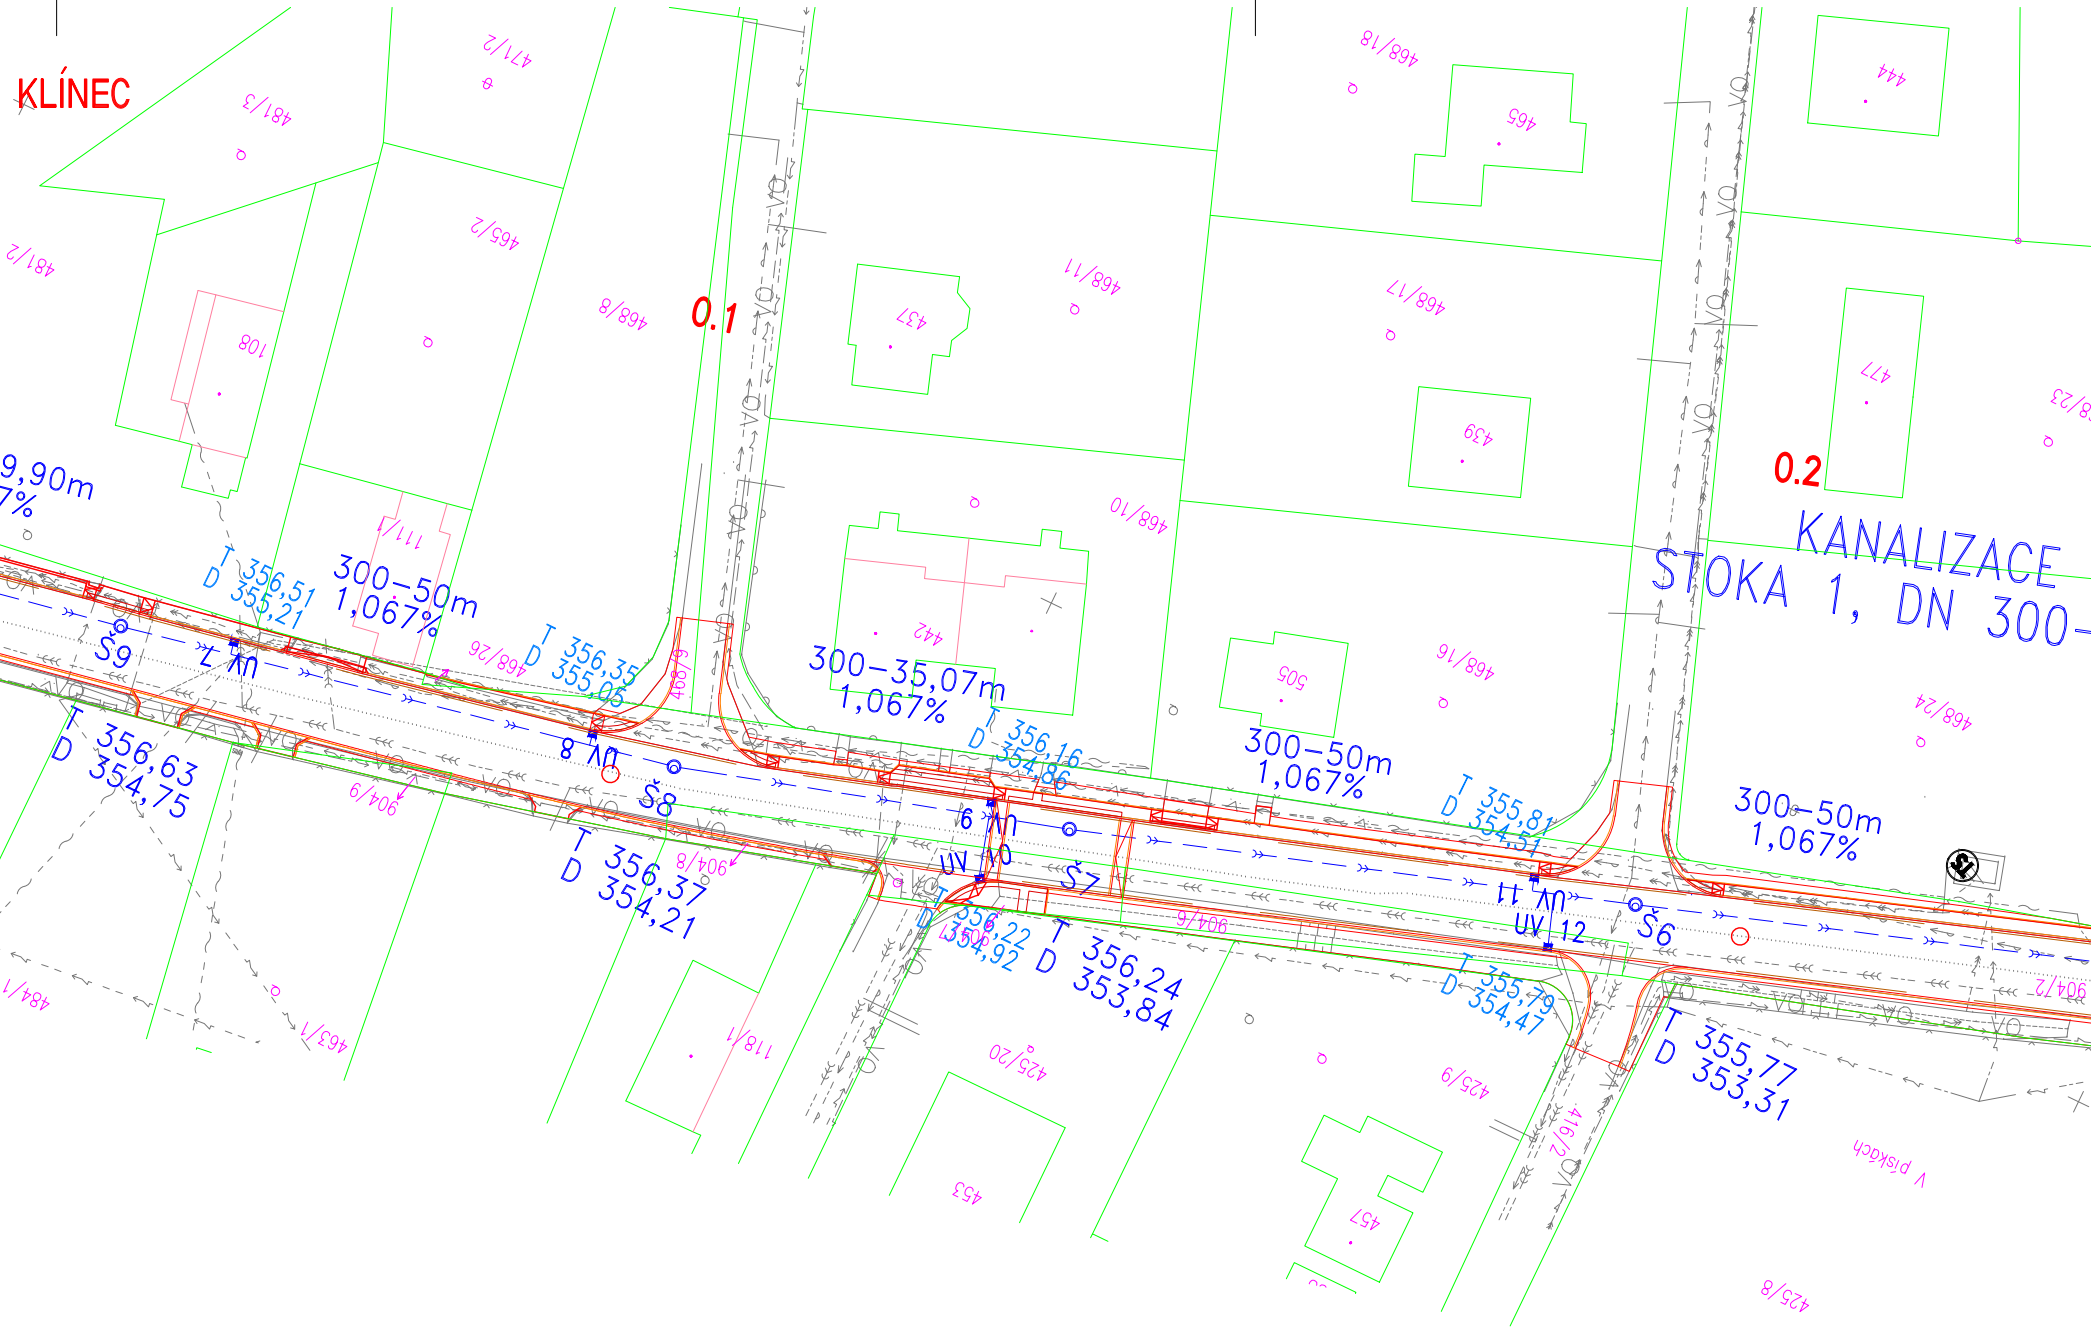
KLÍNEC
0.1
0.2
KANALIZACE
STOKA 1, DN 300-
9,90m
7%
300–50m
1,067%
300–35,07m
1,067%
300–50m
1,067%
300–50m
1,067%
T 356,51
D 355,21
T 356,35
D 355,05
T 356,16
D 354,86
T 355,81
D 354,51
T 356,63
D 354,75
T 356,37
D 354,21
T 356,22
D 354,92
T 356,24
D 353,84
T 355,79
D 354,47
T 355,77
D 353,31
Š9
Š8
Š7
Š6
UV 7
UV 8
UV 9
UV 10
UV 11
UV 12
VO
481/3
471/2
481/2
465/2
468/8
437
468/11
468/18
465
468/17
444
477
439
468/23
108
468/10
111/1
442
505
468/16
468/24
468/26
468/9
904/9
904/8
904/6
904/2
484/1
463/1
118/1
425/20
453
457
425/6
416/2
425/8
V pískách

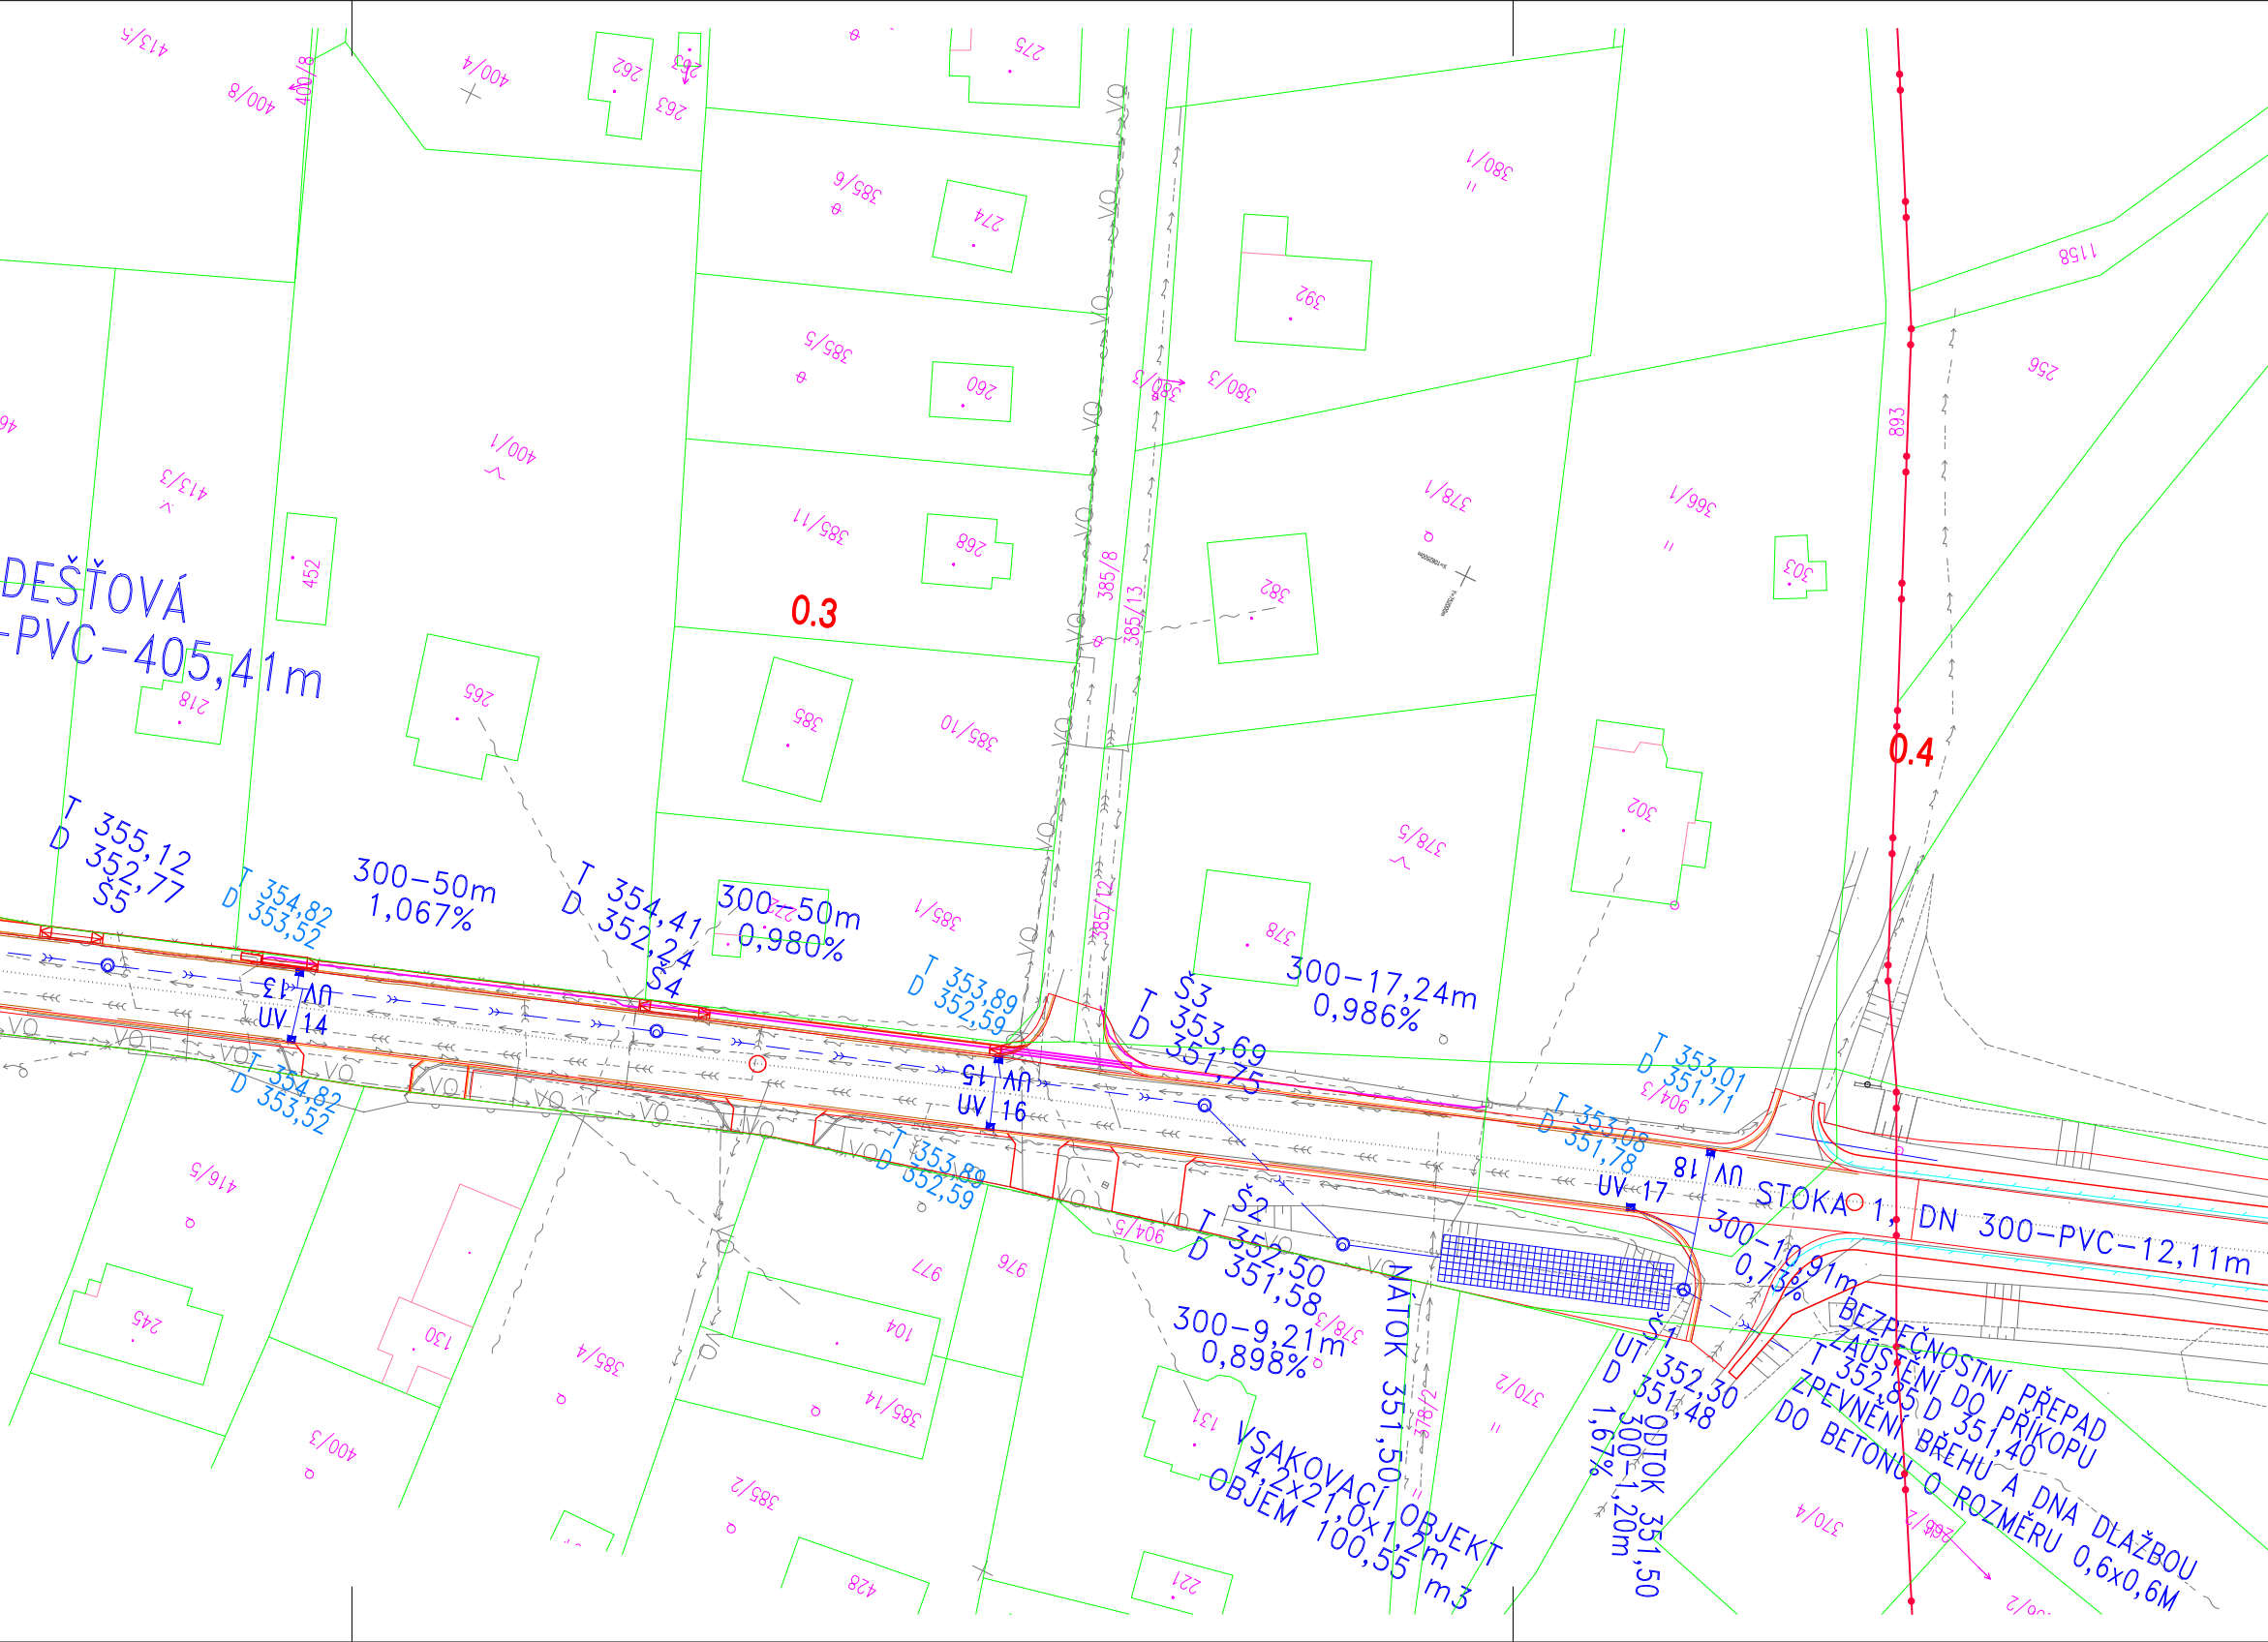
DEŠŤOVÁ
-PVC-405,41m
0.3
0.4
T 355,12
D 352,77
Š5
T 354,82
D 353,52
300-50m
1,067%
T 354,41
D 352,24
Š4
300-50m
0,980%
T 353,89
D 352,59
Š3
T 353,69
D 351,75
300-17,24m
0,986%
T 353,01
D 351,71
T 353,08
D 351,78
UV 13
UV 14
UV 15
UV 16
UV 17
UV 18
T 354,82
D 353,52
T 353,89
D 352,59
Š2
T 352,50
D 351,58
300-9,21m
0,898%
STOKA 1, DN 300-PVC-12,11m
300-10,91m
0,73%
Š1
T 352,30
D 351,48
ODTOK 351,50
300-1,20m
1,67%
UT
NÁTOK 351,50
VSAKOVACÍ OBJEKT
4,2x21,0x1,2m
OBJEM 100,55 m3
BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD
ZAÚSTĚNÍ DO PŘÍKOPU
T 352,85 D 351,40
ZPEVNĚNÍ BŘEHU A DNA DLAŽBOU
DO BETONU O ROZMĚRU 0,6x0,6M
VO
413/5
400/8
400/8
400/4
262
263
263
275
385/6
274
380/1
392
1158
385/5
260
380/3
380/3
256
893
400/1
413/3
385/11
268
385/8
385/13
378/1
366/1
303
452
382
218
265
385
385/10
302
378/5
385/1
385/12
378
406/3
416/5
977
976
404/5
245
130
104
385/4
378/3
370/2
385/14
400/3
131
378/2
385/2
428
221
370/4

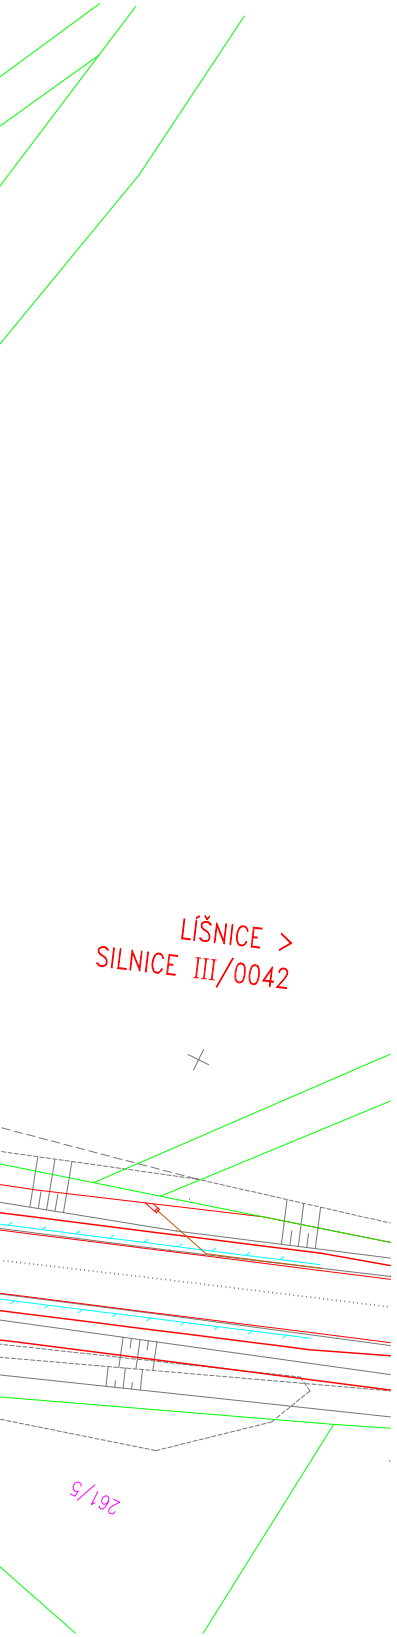
LÍŠNICE >
SILNICE III/0042
261/5

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:
STAVBA 1

SO 104 – ÚPRAVA KŘIŽOVATKY SILNIC III/1025 A III/0042
SO 105 – OBNOVA KRYTU VOZOVKY SILNICE III/1025 KLÍNEC – R4
SO 106 – ÚPRAVA KŘIŽOVATKY SILNIC III/1025 A III/11512
SO 107 – REKONSTRUKCE SILNICE III/0042, PRŮTAH KLÍNEC
SO 108 – REKONSTRUKCE SILNICE III/0042, KLÍNEC – LÍŠNICE
SO 124 – CHODNÍKY U OK V OBCI KLÍNEC
SO 191 – TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

SO 301 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE V OBCI KLÍNEC, ČÁST 1

SO 401 – PŘELOŽKA KABELU VN V KM 0,000 – 0,380 (SO 105)
SO 411 – PŘELOŽKA KABELU NN V KM 0,400 (SO 105)
SO 412 – PŘELOŽKA KABELU NN V KM 0,280 – 0,400 (SO 107)
SO 421 – PŘELOŽKA PŘÍPOJKY NN TJ KLÍNEC
SO 431 – PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
SO 432 – OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ
SO 451 – PŘELOŽKA KABELOVÉ TRASY CETIN

SO 901 – DIO

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

Sdělovací vedení podzemní
Sdělovací vedení nadzemní
Silové vedení nn podzemní
Silové vedení nn nadzemní
Silové vedení vn podzemní
Silové vedení vn nadzemní
Vodovod podzemni
Kanalizace dešťová podzemní
Kanalizace jednotná podzemní
Plyn středotlak podzemní

POZNÁMKA:
ZÁKRESY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ
INVESTOR ZAJISTÍ PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ VYTYČENÍ
A OVĚŘENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
ZHOTOVITEL NESMÍ ZAHÁJIT VÝKOPOVÉ PRÁCE PŘED
VYTYČENÍM A OZNAČENÍM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.
VÝKOPOVÉ PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT TAK, ABY NEDOŠLO
K POŠKOZENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ.

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

Sdělovací vedení podzemní s chráničkou
Stožáry VO
Silové vedení nn podzemní s chráničkou
Silové vedení vn podzemní
Dešťová kanalizace

KATASTRÁLNÍ MAPA:

7143/7 ČÍSLO A HRANICE PARCELY KN
HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
SLUČKOVÁ HRANICE

Akce:
III/1025 BOJOV – KLÍNEC, REKONSTRUKCE SILNICE

Objednatelé:
STŘEDOČESKÝ KRAJ
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 – PRAHA 5

Středočeský kraj

OBEC KLÍNEC
KLÍNEC 138, 252 10 – MNÍŠEK POD BRDY

Souřadnicový systém: S–JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: 15 181 00	HIP: **Ing. Pavel HRDINA** 736662206, phr@pontex.cz		PONTEX S.R.O. Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244462219 fax: +420 244461038
Schválil: **Ing. Václav HVÍZDAL**	Zodp. projektant:		
Tech. kontrola: **Martin TESLEVIČ** 727840872, mte@pontex.cz	Vypracoval: **Ing. Marie MATĚJKOVÁ**		

Objednatel: **Středočeský kraj a obec Klínec**	Obec: **Bojov, Čísovice, Klínec, Líšnice**	Kraj: **Středočeský**	
Akce: III/1025 BOJOV – KLÍNEC, REKONSTRUKCE SILNICE STAVBA 1 – SILNICE III/1025 A III/0042 JÍLOVIŠTĚ – LÍŠNICE		Datum 11/2018	Stupeň **DSP/PDPS**
Část: C. STAVEBNÍ ČÁST		Souprava	Č. přílohy 2
Objekt: **SO 301 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE V OBCI KLÍNEC, ČÁST 1**			
Příloha: **SITUACE**			