



ULOŽENÍ STL PLYNOVODU
VZOROVÉ ŘEZY
ULOŽENÍ MIMO KOMUNIKACI
KONEČNÝ STAV



ULOŽENÍ STL PLYNOVODU
VZOROVÉ ŘEZY
ULOŽENÍ V KOMUNIKACI
KONEČNÝ STAV

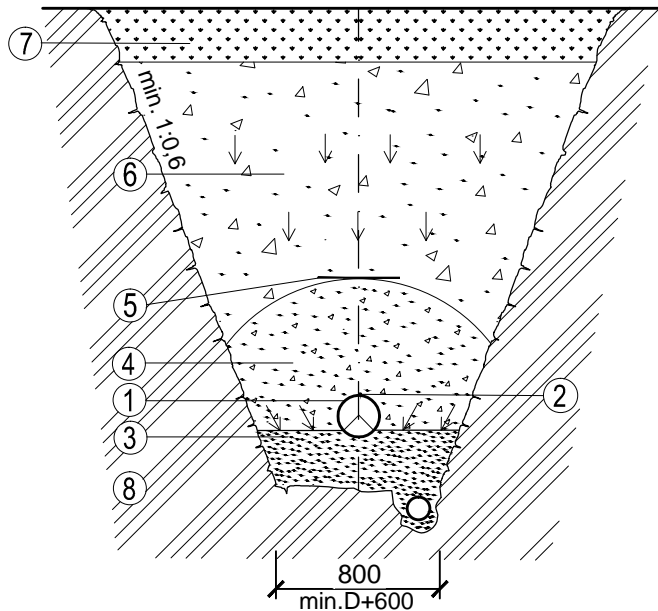

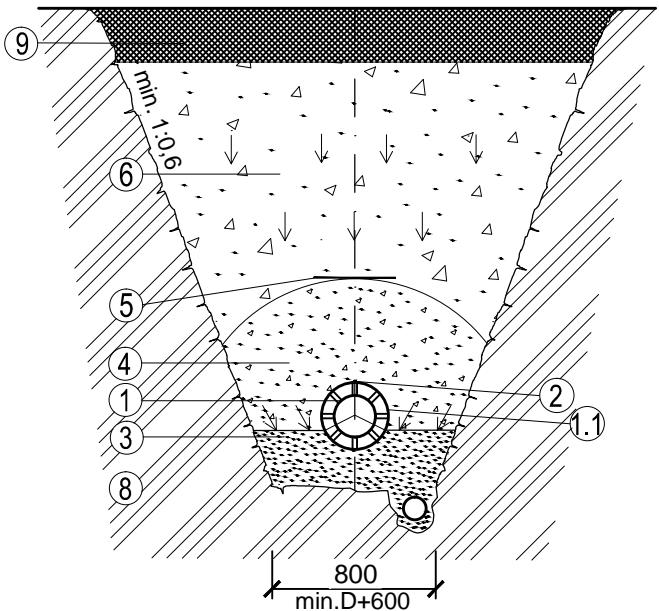




LEGENDA :

ULOŽENÍ V ZEMI

- 1 - STL plynovod
SO 501 PE 100-RC dn 90(90x5,2mm) SDR 17,6
- 1.1 Ochranná trubka PE 100-RC dn 160(160x9,1mm) SDR 17,6
vč.kluzných středících objímek,
vč.těsnících manžet na koncích ochranné trubky
pod komunikací I/3 provedeno řízeným podvrtem
- 2 - Signalizační vodič CY min. 2,5 mm²
- 3 - Pískové lože tl.min. 0,1 m (0,1 m + DN/10)
Dočasné drenážní potrubí plastové d.63
- 4 - Obsyp z nesoudržné zeminy 0,3 m nad potrubí
dMAX = 25 mm, ld > 0,8
- 5 - Výstražná plastová páska žlutá perforovaná
podle TPG 702 04/Z1
- 6 - Hutněný zásyp soudržnou zeminou PS > 90 %
- 7 - Ornice tl. - dle geologického průzkumu
- 8 - Rostlá zemina, stávající zemní konstrukce
- 9 - Konstrukce vozovky
- ↓ - Postup hutnění sypaniny

DSP/PDPS
SO 501

Souřadný systém JTSK; výškový systém Bpv

Přehled revizí přílohy					
02					
01					
00					
Rev.	Datum	Vypr.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.
Objednatel			Razítko		
			Středočeský kraj Krajský úřad Zborovská 11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz		
			Kontroloval		
			Datum		
			Podpis		
Projektant			Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 Česká Republika T +420 221 412 800 F +420 221 412 810 W http://www.mottmac.com/czech-republic		
					
Kraj: Středočeský					
Obec: Senohraby					
Katastrální území: Senohraby					
Akce					
III/6031 Senohraby, rekonstrukce mostu ev. č. 6031-4-PD					
Část dokumentace					
C.3 Přeložky sítí					
SO/PS					
SO 501					
Přeložka STL plynovodu Gasnet					
Projektant	Ing. J. Doležal		Garant profese		
Vypracoval	Ing. F. Kos		Hlav. inž. proj.	Ing. P. Nehasil	
Kontrola	R. Novák		Schválil		
Název přílohy				Měřítko	Č. kopie
Vzorový výkres uložení potrubí STL plynovodu				-	
Stupeň dok.	Číslo zakázky	Číslo části	Číslo přílohy	Revize	
DSP/PDPS	379843BR01	C.3	004	00	