

FASP – ING. FIDLER ADAM



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

**Akce: SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
PRO SZŠ A VOŠZ KOLÍN**

Díl: Vnitřní silnoproudá elektroinstalace

Vlastník: SZŠ a VOŠ zdravotnická Kolín, Karoliny Světlé 135

Zadavatel: SZŠ a VOŠ zdravotnická Kolín, Karoliny Světlé 135


Projektant: FASP - Fidler Adam, U Křižovatky 106, Kolín 4

Datum: leden 2015

PARÉ

1

PŮDORYS 3NP

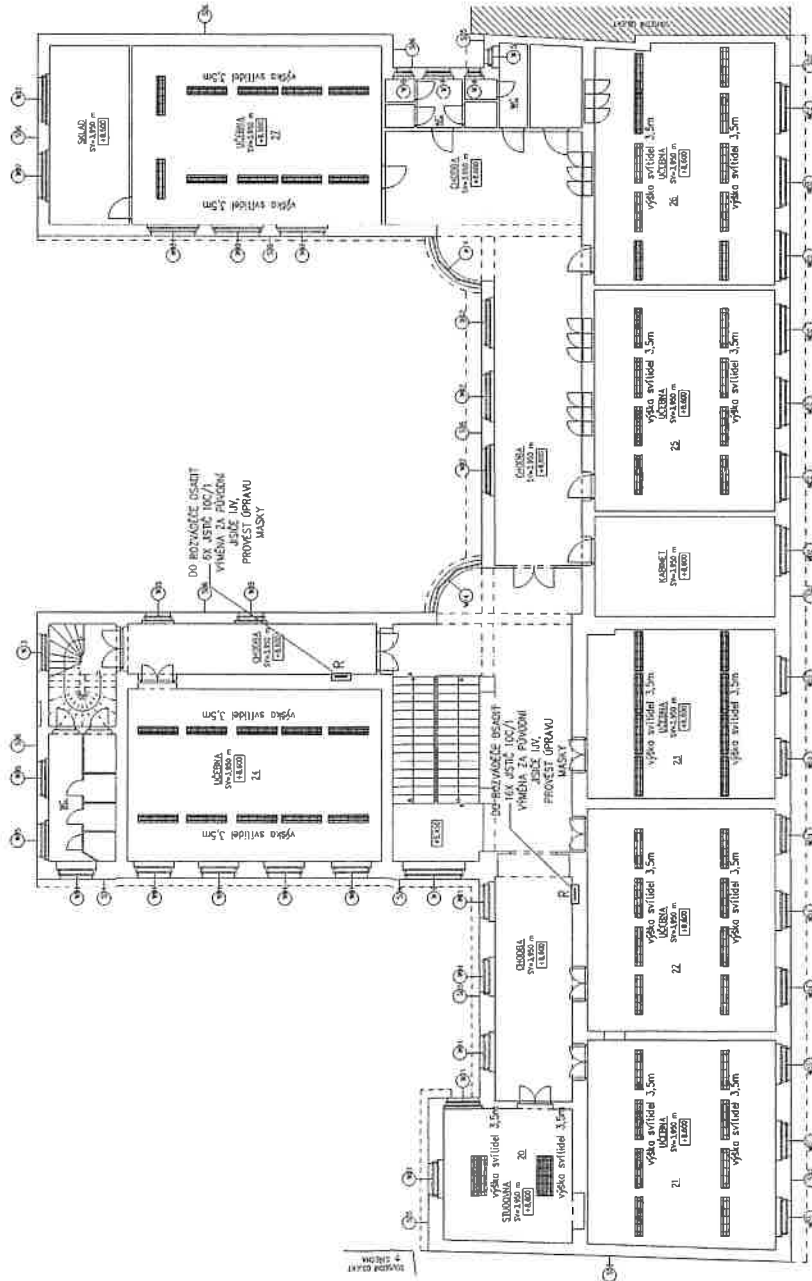

LEGENDA

- roznášecí NM – provedl výhledu příloži do napájecího
 - ▨ 26°kové svítidlo 2x250W, IP20, nepřehlední, úhelné zrcadlo, lesklé mřížko, celkem 1306k svítidel
 - ▨ 26°kové svítidlo 4x250W, IP20, nepřehlední, lesklé zrcadlo, lesklé mřížko, celkem 118k svítidel
- Nové rozmístění svítidel bylo provedeno na základě výpočtu vnitřního umělého osvětlení Em=500lx, jehož se o zřetelně osvětlují.

Souhlasí např.: 34.001/230V, 50Hz.
 Ochrana před dohledáním – osvětlení – indikování dveří
 ČSN 341010
 Ochrana před poruchou – nové rozpočty – TN-S dle ČSN 332000-4-41 a4.2.

ENERGY
 s.r.o.
 Ing. Petr Štěrba, Ing. Jiří Pávek
 Ing. Petr Štěrba
 Ing. Jiří Pávek
 Ing. Petr Štěrba
 Ing. Jiří Pávek

PROJEKT
 Smlouva energetické náročnosti Sítěrní zdravotnické školy a výšší odborné školy zdravotnické, Kolín
 Sítěrní zdravotnické školy a VŠZF odborná škola zdravotnická
 Korotký Štekl 135, 280 02 Kolín

Číslo projektu: 150198
 Datum: 23.02.2016
 Číslo: 014
 Úroveň: DSP
 Typ: 00
 Datum: 8.4.11
 I:100