

Objednatel:



Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická
Mladá Boleslav, B. Němcové 482; IČO: 000 66 711

Akce:

**STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ
KŘÍDLO "B"**

Zpracovatel částí:



JKS Elektroprojekce Praha s.r.o.
Oldřichova 11
128 00 Praha 2
jks@jksprojekce.cz

Zodpovědný projektant:

Ing. Mojmír Jurčík

Stupeň:

DPS

Datum:

03/2023

Vypracoval:

Lubomír Benýšek

Měřítko:

—

Počet formátů:

4x A4

Část dokumentace:

D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

Výkres:

SCHÉMA ROZVÁDĚČE R 12A

Č.výkresu:

04

Paré:

BĚŽNÁ SÍŤ								
P_i	=	10 kW	I_{max}	=	17 A	I_k''	=	8,90 kA
P_s	=	8 kW	I_p	=	12 A	I_{km}	=	12,02 kA
$místo\ napojení$: R12-1								
$nadřazené\ jištění$: 40A								
$napájecí\ kabel$: CYKY J-5x6								
$napěťová\ soustava$: 3+N+PE, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S								

-TYP ROZVADĚČE :

PLASTOVÁ SKŘÍŇ 48 MOD
MINIMÁLNÍ KRYTÍ – IP 20 / IP 40 (OTEVŘENÉ DVEŘE / ZAVŘENÉ DVEŘE)


- PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ URČUJE VÝROBCE ROZVADĚČE
- PŘÍVOD A VÝVODY HOREM

SEZNAM ŠTIHKŮ :

01 Hlavní vřpinač – BĚŽNÁ SÍŤ

CELKOVÉ VNĚJŠÍ ROZMĚRY SESTAVY ROZVADĚČE JSOU LIMITNÍ
A JEJICH ZMĚNA JE MOŽNÁ POUZE PO KONZULTACI S DODAVATELEM
A PO ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTEM.

JKS Elektroprojekce Praha s.r.o. Oldřichova 264/11 128 00 Praha 2		AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ KŘÍDLO "B" VÝKRES : SCHEMA ROZVADĚČE R 12A		Vypracoval : Lubomír Benýšek	číslo listu : 01
				Stupně : DPS	počet listů : 03
				Datum zpracování 03/2023	Datum změny –
				č.v.: 02	

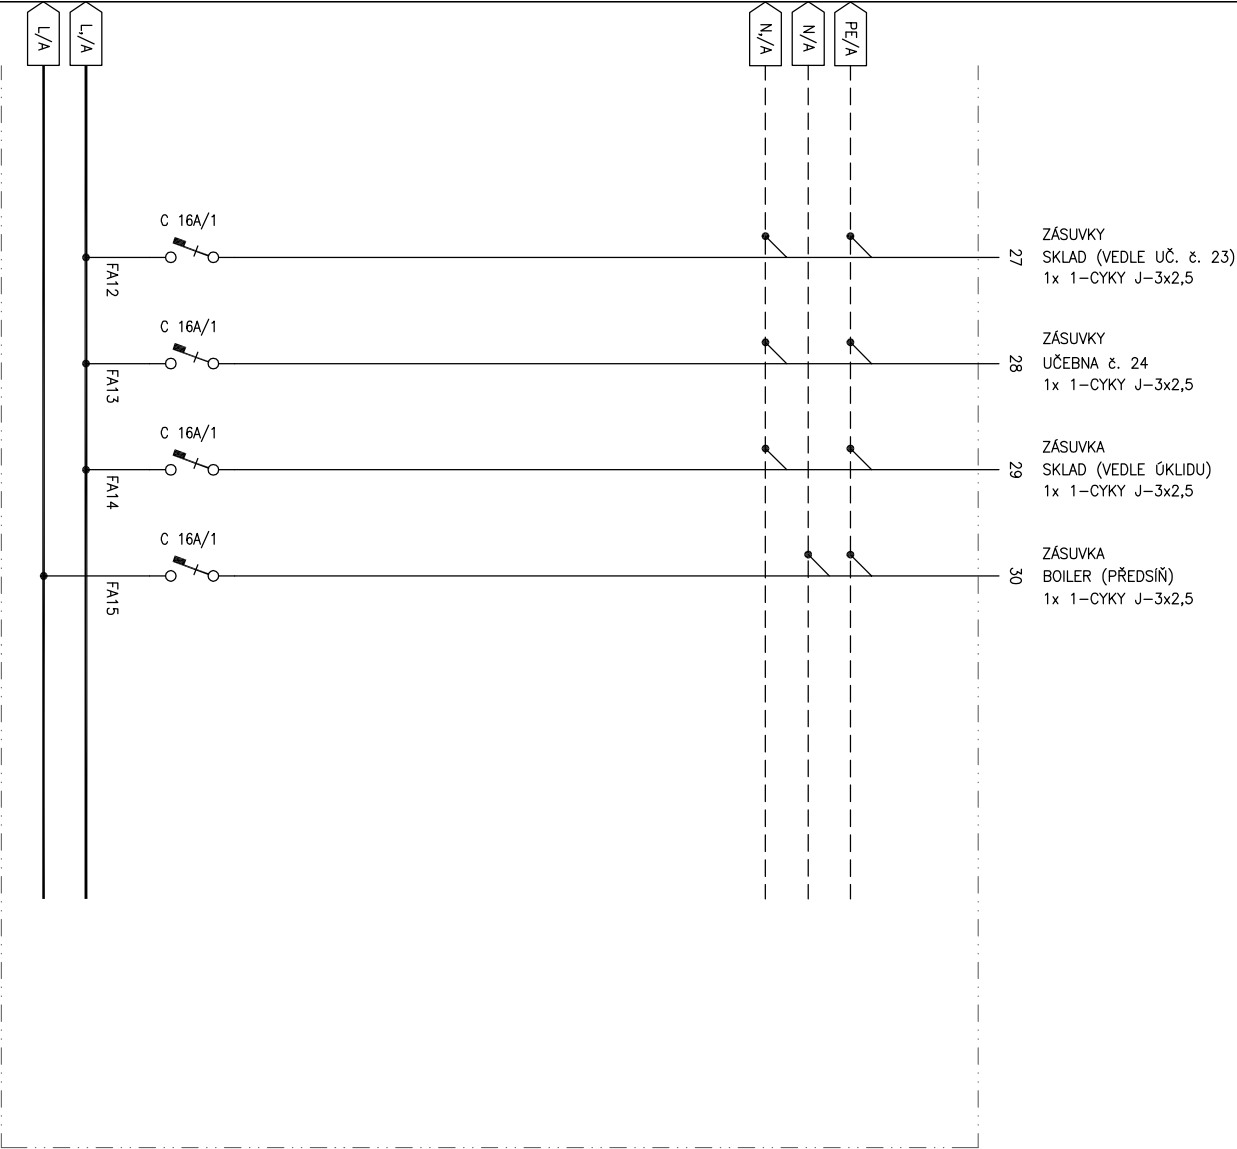

JKS Elektroprojeke Praha s.r.o.
Oldřichova 264/11
128 00 Praha 2

AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ
KŘÍDLO "B"
VÝKRES : SCHEMA ROZVÁDEČE R 12A

Výpracoval : Lubomír Benýšek		Číslo listu : 03
Stupeň : DPS		počet listů : 03
Datum zpracování : 03/2023	Datum změny : -	

č.v.: 02

Revize 00