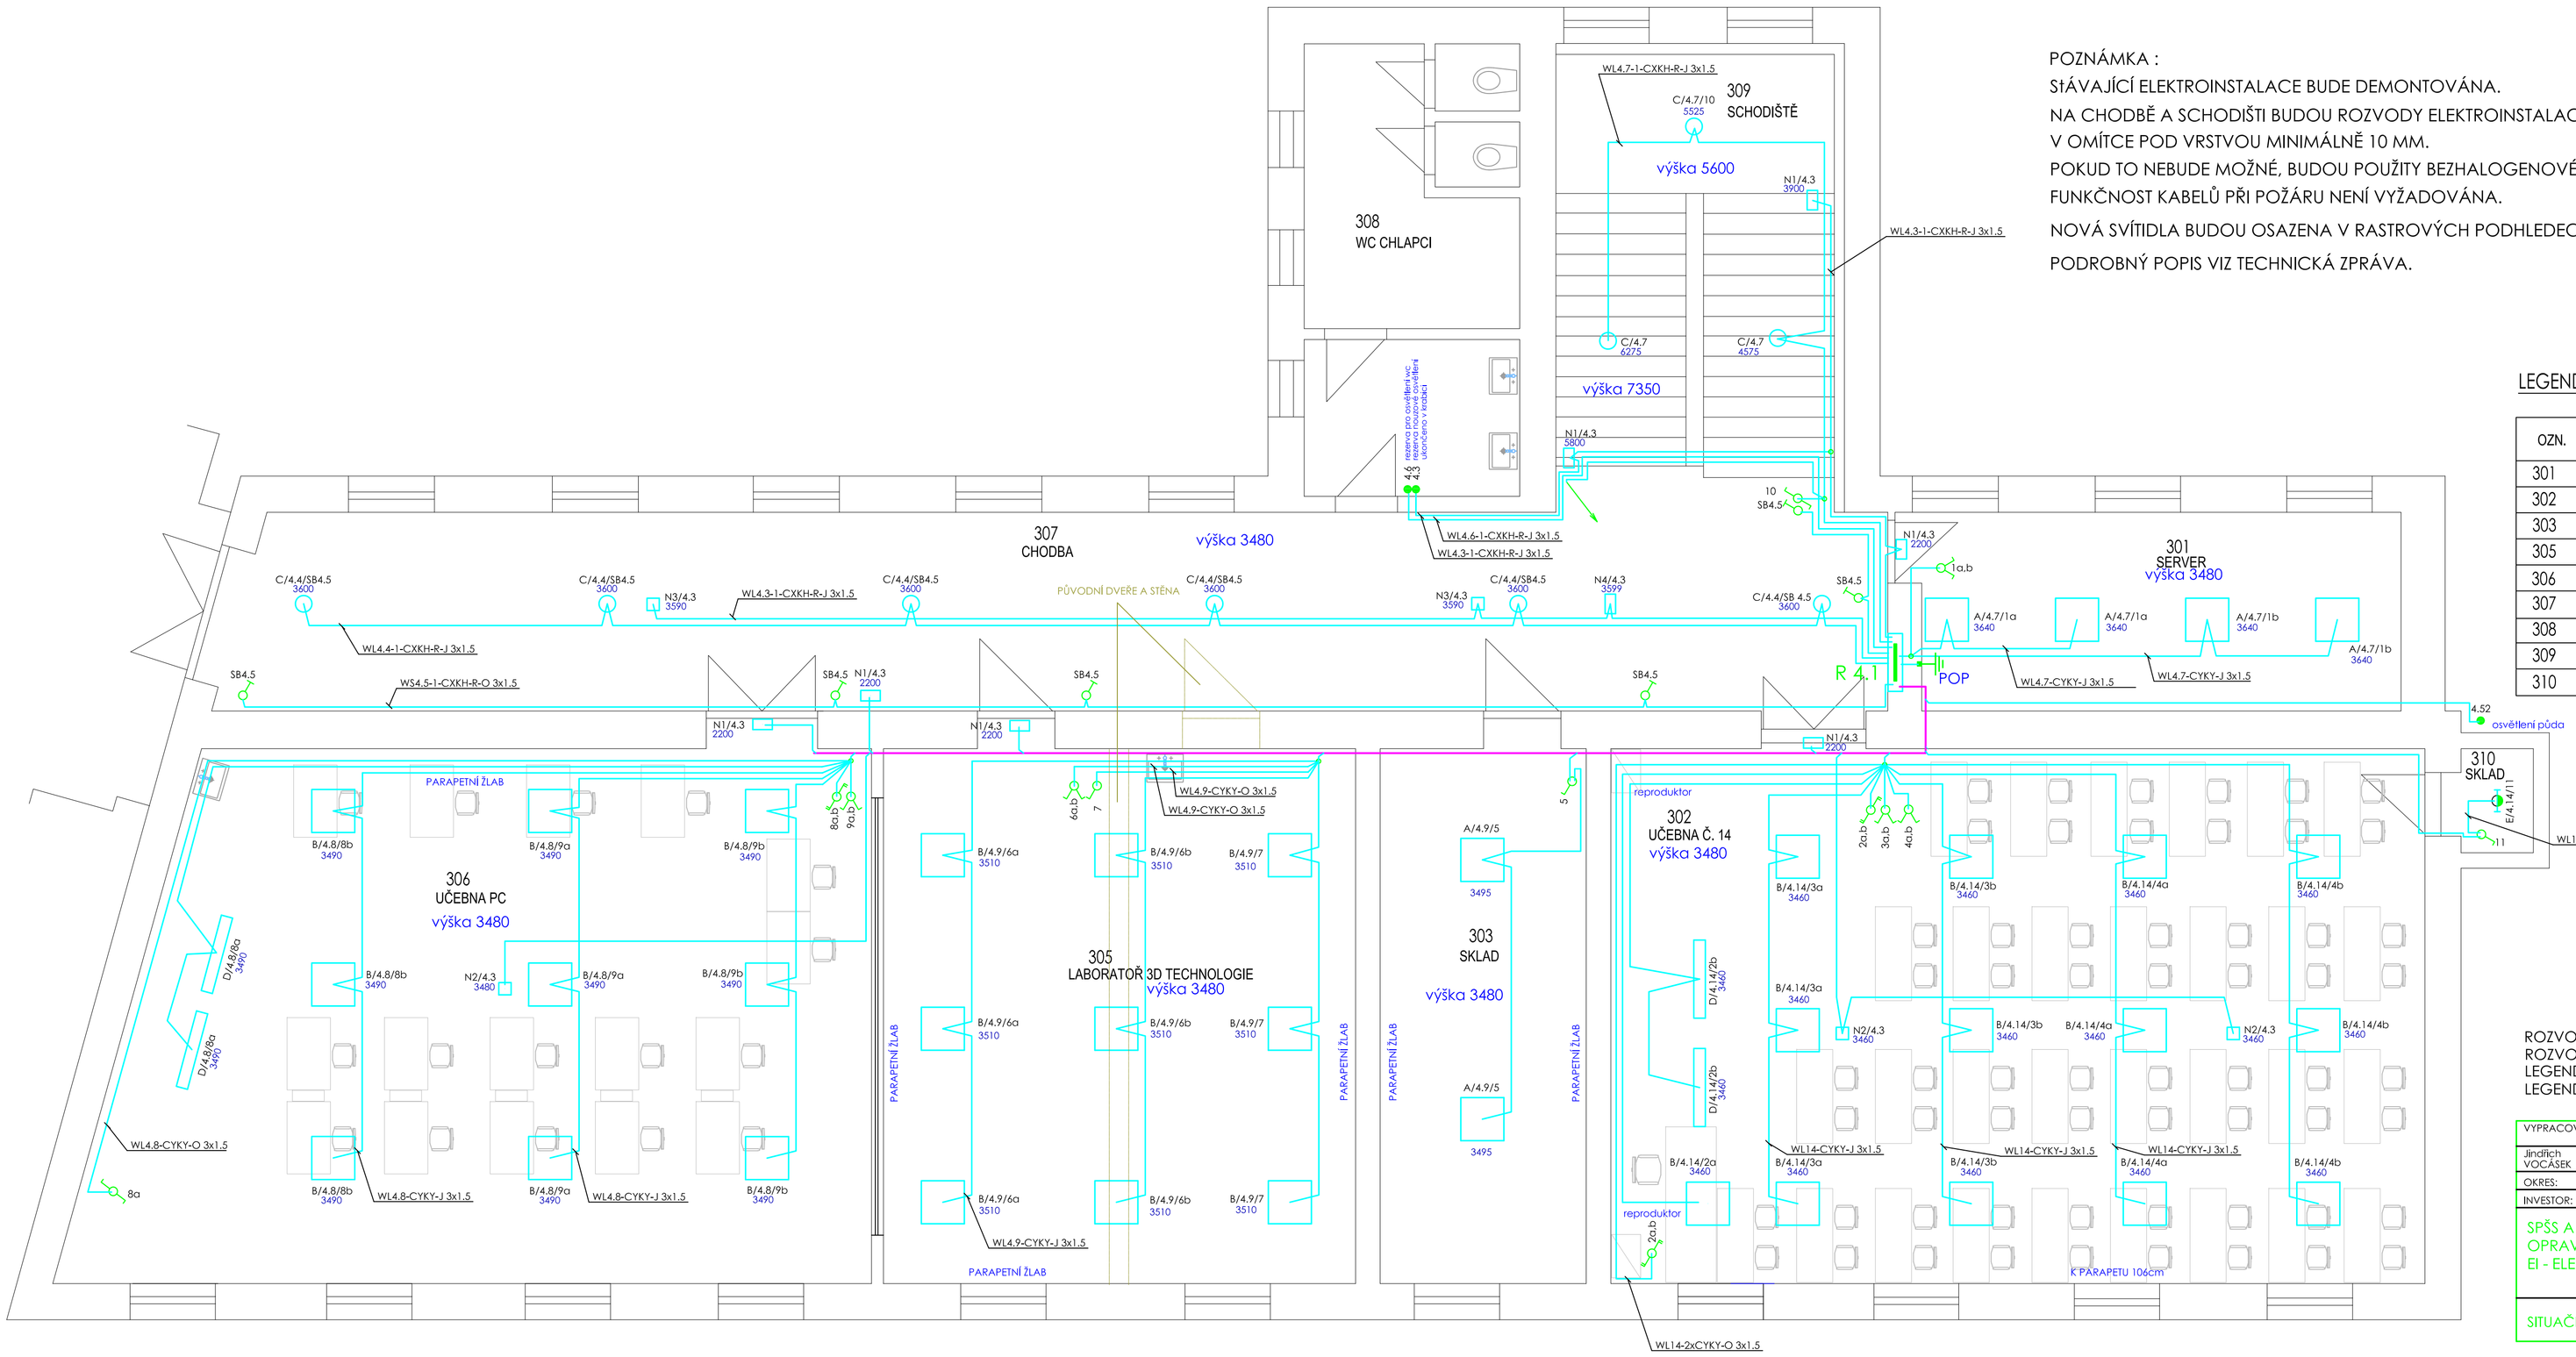

POZNÁMKA :

STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE BUDE DEMONTOVÁNA.

NA CHODBĚ A SCHODIŠTI BUDOU ROZVODY ELEKTROINSTALACE PROVEDENY V OMÍTCE POD VRSTVOU MINIMÁLNĚ 10 MM.

POKUD TO NEBUDE MOŽNÉ, BUDOU POUŽITY BEZHALOGENOVÉ KABELY 1-CXKH-R. FUNKČNOST KABELŮ PŘI POŽÁRU NENÍ VYŽADOVÁNA.

NOVÁ SVÍTIDLA BUDOU OSAZENA V RASTROVÝCH PODHLEDECH.

PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI
301	SERVER
302	UČEBNA Č. 14
303	SKLAD
305	LABORATOŘ 3D TECHNOLOGIE
306	UČEBNA PC
307	CHODBA
308	WC CHLAPCI
309	SCHODIŠTĚ
310	SKLAD

ROZVODNÁ SOUSTAVA - PŘÍVOD: 3PEN str. 50Hz, 400V / TN-C
ROZVODNÁ SOUSTAVA - VÝVODY - 3NPE str. 50Hz, 400V / TN-S
LEGENDA MÍSTNOSTÍ , VNĚJŠÍCH VLIVŮ A UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ,
LEGENDA K VÝKRESŮM VIZ VÝKRES Č. EI 0.2 A EI 0.3.

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY
Jindřich VOCÁSEK	Jindřich VOCÁSEK		
OKRES:		OBEC: Kolín	

INVESTOR: Střední průmyslová škola strojírenská a jazyková škola, Heverová 191, Kolín 4

SPŠS A JAZYKOVÁ ŠKOLA, HEVEROVÁ 191, KOLÍN 4
OPRAVA ELEKTROINSTALACE
EI - ELEKTROINSTALACE

SITUAČNÍ SCHEMA ROZVODŮ OSVĚTLENÍ 4. NP

PROJEKCE ELEKTRO
JINDŘICH VOCÁSEK
OPOČNICE 13
289 04 OPOČNICE
e-mail: vocasek.elektroprojektovani@gmail.com
http: www.elektroprojektovani.cz

FORMAT	4 A4
DATUM	06. 2022
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
ZAK.ČÍSLO:	35JV22
ARCHIVNÍ ČÍSLO	C.VÝKRESU EI 0.4