


ULOŽENÍ BEZTLAKOVÉHO POTRUBÍ
Z Plast. P DN200 – DN600, min.SN12

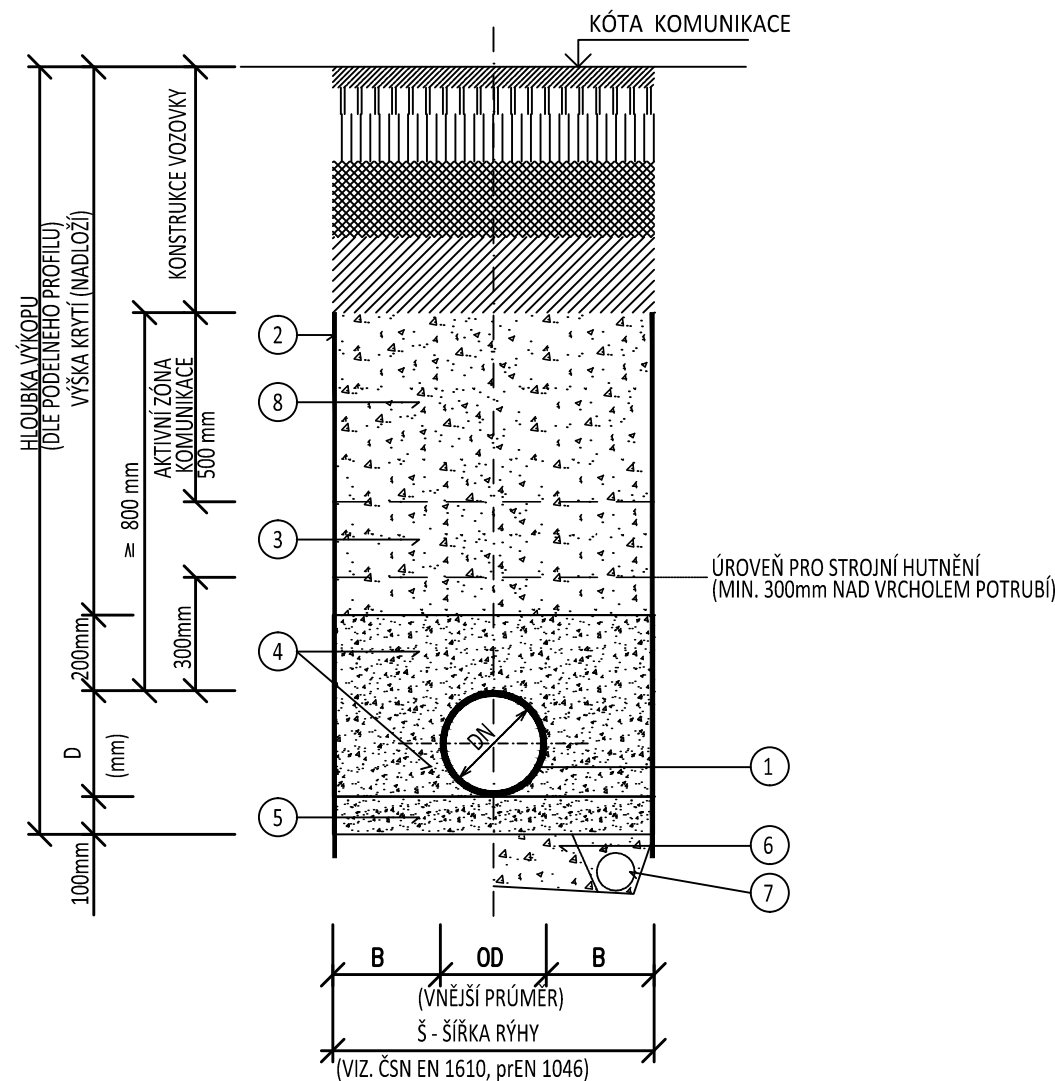

TABULKA ROZMĚRŮ:

DN [mm]	OD [mm]	Š [mm]	B _{min} [mm]
200	225	1000	300
250	280	1100	300
300	335	1150	350
400	450	1350	350
500	560	1500	400
600	670	1650	400


LEGENDA:

- ① KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP, SN12
- ② PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ (NAD 5m HLOUBKY ZÁTAŽNÉ)
- ③ HUTNĚNÝ ZÁSYP PO VRSTVÁCH TL. MAX 30cm
POD KOMUNIKACÍ – TL. MAX. 15 cm, PS 95% (ID=0,75)
MIMO KOMUNIKACI – TL. MAX. 30 cm, PS 92% (ID=0,70)
- ④ BOČNÍ A KRYCÍ OBSYP – HUTNĚNÁ LOMOVÁ VÝSIVKA , POPŘÍPADE ŠTĚRK G1 DOBŘE ZRNĚNÝ,
HUTNĚNO NA 95% PS (ID=0,75) ZRNA DO 20mm**
PRO POTRUBÍ S KRYTÍM 0,5–0,8 m HUTNĚNO NA 98% (ID=0,80)
- ⑤ LOŽE PRO POTRUBÍ – DOLNÍ VRSTVA – HUTNĚNÁ LOMOVÁ VÝSIVKA , POPŘÍPADE ŠTĚRK G1 DOBŘE ZRNĚNÝ,
HUTNĚNO NA 95% PS (ID=0,75), TL. 100mm, ZRNA fr. 0/8mm**
- ⑥ ŠTĚRKOVÝ PODSYP TL. 50 AŽ 150mm (POD HLADINOU PODZ. VODY) MIN 95% PS (ID=0,75)
- ⑦ DREN. TRUBKA PVC 80 flex (POD HLADINOU PODZ. VODY)
- ⑧ AKTIVNÍ ZÓNA TL. 0,5m Z MATERIÁLU O OBJ. HM. >1600kg/m3, HUTNĚNÍ NA 100% PS (ID=0,85) PO VRSTVÁCH TL. 0,15m

** VELIKOST ZRNA NESMÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 70% ROZTEČE MEZI ŽEBRY POTRUBÍ

ČÁST B
SO 301

Objednatel:	STŘEDOČESKÝ KRAJ ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5	
Akce:	II/273 MŠENO, PRŮTAH	

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv			
Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kifr54 Zpracovatelský útvar: Ateliér Praha I – K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4, Tel.: 226 066 111, E-mail: mailbox@pragoprojekt.cz			
Navrhl/vypracoval: Ing. Eva KLOSOVÁ podpis:	Zodpovědný projektant: Petr ZLOSKÝ podpis:	Ředitel ateliéru Praha I: Ing. Jan ZAPLETAL	
Technická kontrola: Ing. Jiří ČERMÁK podpis:	Hlavní inženýr projektu: Ing. Filip ŠPERL podpis:		

Kraj:	STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	13 120 7 000
Místo stavby:	MŠENO	Číslo akce:	13 120
Objednatel:	STŘEDOČESKÝ KRAJ, ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5	Datum:	10/2017
Název stavby:	II/273 MŠENO, PRŮTAH	Formát:	2xA4
Objekt:	ODVODNĚNÍ SILNICE II/273	Měřítko:	—
Příloha:	ULOŽENÍ POTRUBÍ	Stupeň:	PDPS
		Souprava:	
		Číslo přílohy:	4