

Váš dopis zn. **elektronické podání**Ze dne **09.12.2021**Naše značka **1SCVZAD11293**Vyizuje **1. S V, a.s.**

(automatické vyjádření)

Tel./fax **840 111 322**Mobil **601 275 275**E-mail: **info@1scv.cz**Datum: **09.12.2021**

Adresa žadatele:

**Dopravní inženýrská kancelář ,  
s.r.o.****Bozdchova 1668/13a  
50002 Hradec Králové****Vyjádření společnosti 1.S V, a.s.**

Název akce:	II/120 Dobrošovice - Rekonstrukce op rné zdi		
Ú el vyjád ení:	Existence za ízení		
Lokaliza ní údaje:	Okres:	P íbram	
	Obec:	Jesenice	
	Katastrální území, parcelní íslo:		Dobrošovice, 897/1 pozemková
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v p íloze*		
Kontaktní osoba:	Daniela Šlaisová		
Kontakt. údaje: tel., e-mail	735177532, dslaisova@atlas.cz		
Vlastník dot ené IS:	Obec Jesenice - Sedl any		
Platnost vyjád ení:	jeden rok ode dne vyhotovení		

**1.S V, a.s., jako poskytovatel servisních služeb, vydává vyjádření – technické podmínky, za provozovatele (vlastníka) vodohospodářských zařízení.**

Ve Vašem zájmovém území se nachází vodohospodářské zařízení a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o :

Kanalizační řad DN<500, Přípojka kanalizace , Přípojka vodovodu , Vodovodní řad DN<500

V příloze Vám zasíláme zakreslení uvedeného zařízení. Zakreslení liniového vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území.

Případná existence vodovodních a kanalizačních přípojek není součástí poskytnutého vyjádření, umístění jednotlivých přípojek je nutné ověřit u jednotlivých vlastníků nemovitostí (vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich části z ízených před nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak).

**V případě zájmu o digitální podobu vodohospodářského zařízení si založte novou žádost - žádost o poskytnutí dat dle adresy <https://zadosti.1scv.cz/Requests/reqMain.iface?site=1scv&reason=34>**

Skutečné umístění zařízení je nutné před zahájením stavby vyznačit přímo na místě, nejlépe však ještě před zahájením projektových prací. Vytrasování je možné provést pouze na vodivých materiálech, na ostatních je potřeba k určení přesné trasy provést průzkumné sondy. Vyznačení skutečného umístění zařízení je možné objednat u 1.S V, a.s. na tel. **840 111 322**, [info@1scv.cz](mailto:info@1scv.cz).

Dodržte ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění a podmínky

SN 73 6005 prostorové uspořádání sítě technického vybavení (hloubka krytí, souběh, křížení, použití ochranné konstrukce atd.). V místě křížení je nutné použití ochranné konstrukce (chráňky) min. 1,5 m na obě strany. Nad kanalizační stokou, kanalizačními přípojkami, vodovodním řadem, vodovodními přípojkami a v jejich ochranných pásmech nesmí být postaven žádný objekt s výše uvedenou stavbou související.

Manipulace na stávajícím vodohospodářském zařízení je pouze v kompetenci provozovatele. Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno. Pokud při provádění stavby i jakýchkoli činností souvisejících s uvedenou akcí dojde k poškození vodohospodářského zařízení, náklady spojené s jejich opravou hradí investor stavby. Stavebník je povinen zachovat veškeré nadzemní zařízení stávajících sítí na povrchu terénu a s tím spojené jejich výškové uložení.

Dojde-li v průběhu prováděných prací k odkrytí vodohospodářského zařízení, musí být vždy povolán zástupce provozovatele ke kontrole potrubí před provedením záhozu. Vyjádření provozovatele bude provedeno zápisem do stavebního deníku.

V rámci stavebního zákona, resp. jeho prováděcí vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění musí být odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití, řešeno prostřednictvím jejich vsakováním.

Dle § 159 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) odst. (2), projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivu na životní prostředí.

Dodržte příslušné technické standardy pro vodohospodářské zařízení, které jsou k dispozici na [www.1scv.cz](http://www.1scv.cz).

**Toto vyjádření o existenci sítí nenahrazuje vyjádření k možnosti napojení dané akce na vodohospodářské sítě ve správě 1.SčV. Pro uvedené je nutné podat novou žádost o vyjádření k možnosti napojení na [info@1scv.cz](mailto:info@1scv.cz).**

**Toto vyjádření o existenci sítí nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání příslušného rozhodnutí ani souhlas se stavbou. Pro uvedené je nutné podat novou žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na [info@1scv.cz](mailto:info@1scv.cz).**

**1.SčV, a.s.**  
Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10  
IČ: 47549793 / DIČ: CZ 47549793


Ing. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M.  
generální a technický ředitel

\*P íloha: situace zájmového území

P íloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne: **09.12.2021**

Naše zna ka: **1SCVZAD11293**

### Situace zájmového území

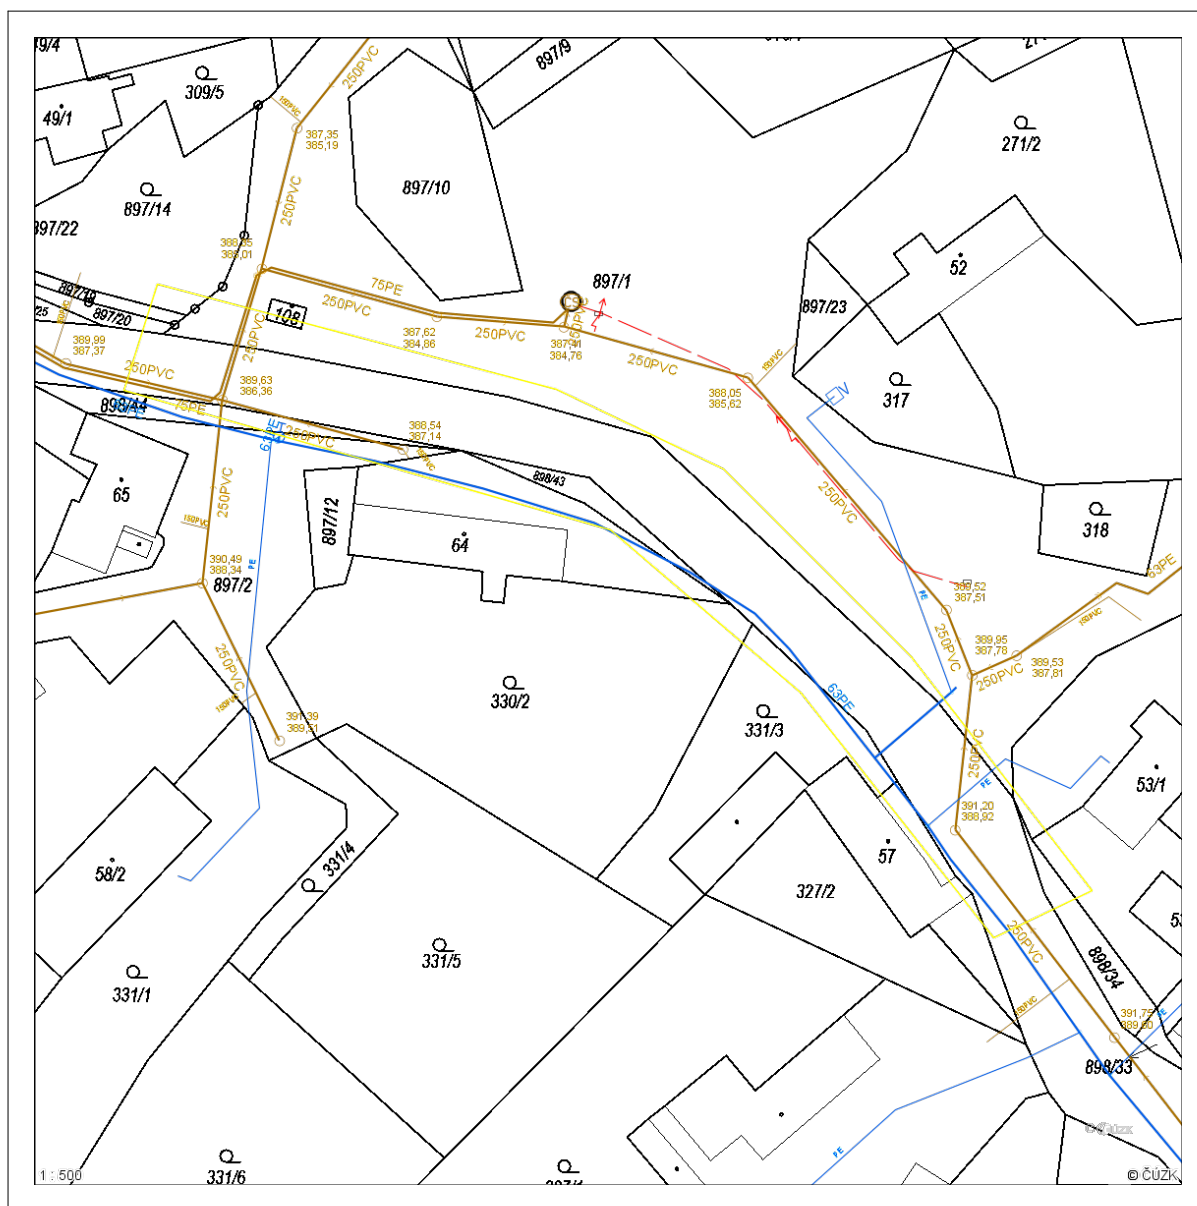

- |                                      |  |                               |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| — Úsek vodovodního řadu              | — Úsek kanalizačního řadu              | — Linie elektro               |
| — Úsek vodovodního řadu              | — Úsek kanalizačního řadu: dešťová     | ■ Ochranné pásmo: I. stupeň   |
| — Úsek vodovodní přípojky            | — Úsek kanalizační přípojky            | ■ Ochranné pásmo: II. stupeň  |
| — Úsek vodovodní přípojky            | — Úsek kanalizační přípojky: dešťová   | ■ Ochranné pásmo: III. stupeň |
| — Úsek vodovodního řadu: mimo provoz | — Úsek kanalizačního řadu: mimo provoz | □ Ostatní                     |
| — Úsek vodovodního řadu: zrušeno     | — Úsek kanalizačního řadu: zrušeno     |                               |