


## BEZBARIÉROVÉ TOALETY 101

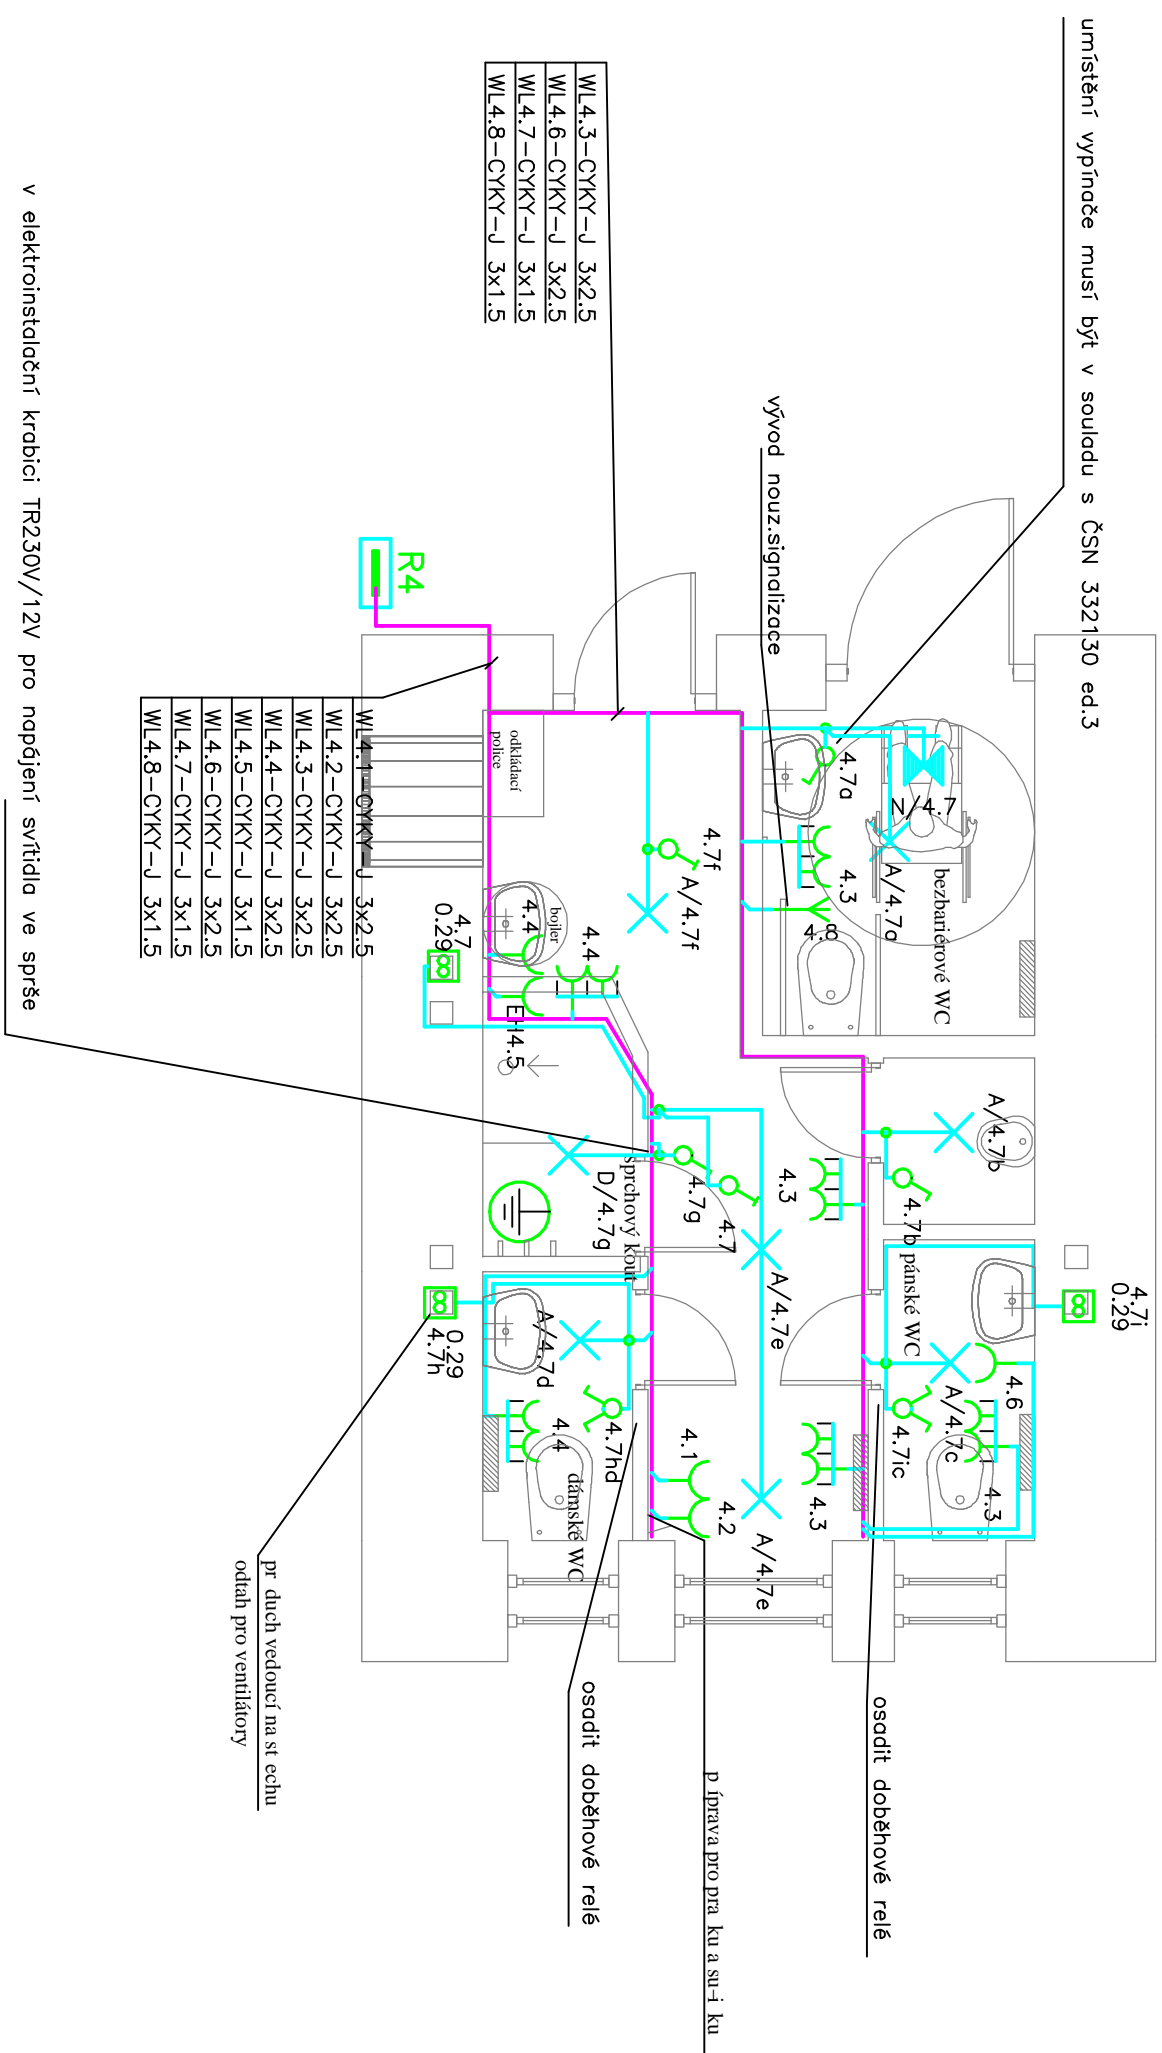

zás.ve výšce 1,1m nad podlahou

vypínače ve výšce 1,1m nad podlahou

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V / TN-C-S

VPRAVOPÁL	ODP.PROJL PROFESE	KONTROLÓVAL	ODP.PROJL.STANBY
Ing. Ivo Kábrtová	ing. Ivo Kábrtová	Ing. Ivo Kábrtová	
OKRES:		OBEC:	
INVESTOR: Stredoškolský kraj, Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11			
Odborné učebny G Brandýs ? Gymnázium J.S. Machov			
Státd Boleslav, Krdlovická 668			
Elektroinstalace			
Bezbariérové WC			
ZAK.CÍSLO: SK_06			
ARCHIVNÍ CÍSLO			
C.VÝKRESU			
2			