


PODÉLNÉ PROFILY KANALIZACE

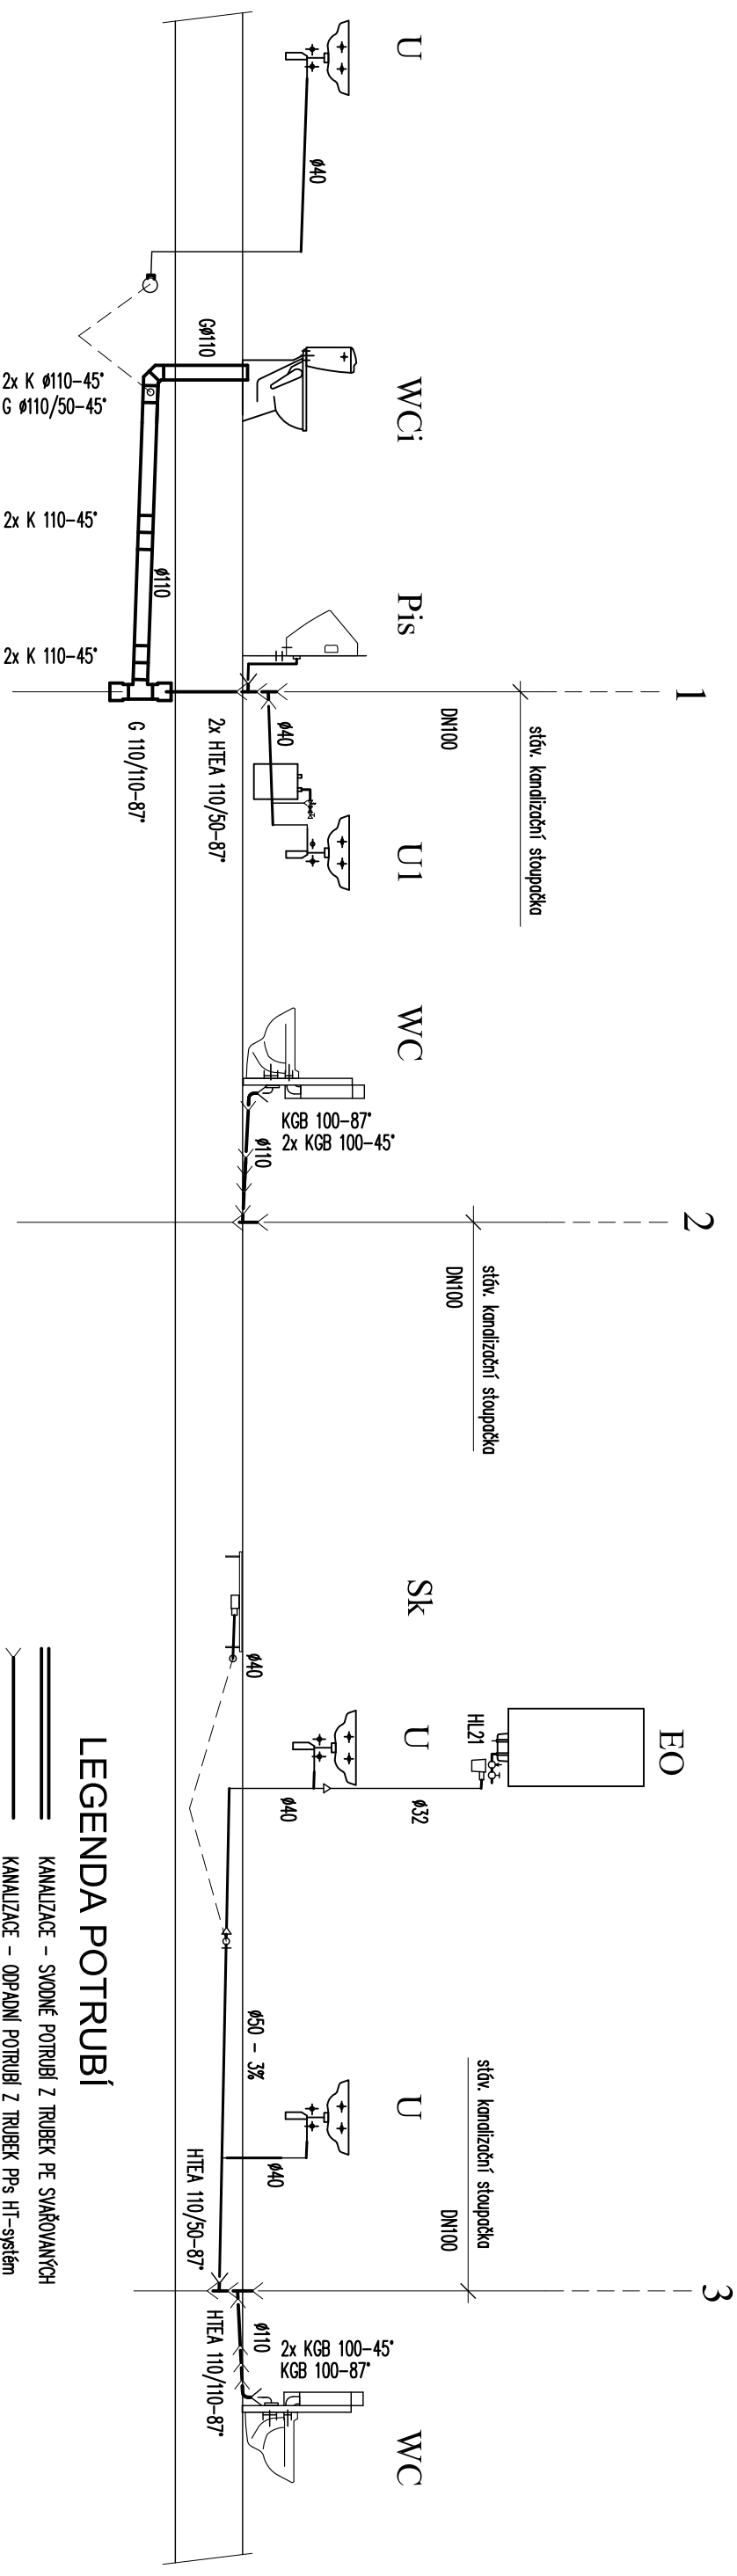


LEGENDA POTRUBÍ

- | | |
|-----------|---|
| ===== | KANALIZACE – SVODNÉ POTRUBÍ Z TRUBEK PE SVAŘOVANÝCH |
| >----- | KANALIZACE – ODPADNÍ POTRUBÍ Z TRUBEK PPs HT–systém |
| ----- | KANALIZACE – ODPADNÍ POTRUBÍ Z TRUBEK PPs HT–systém |
| -.-.-.-.- | VODOVOD – POTRUBÍ PITNÉ VODY z TRUBEK PP- PN16 |
| ----- | VODOVOD – POTRUBÍ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY z TRUBEK PP- PN20 |

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- | | |
|------------|--|
| WC | KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ + PŘEDSTĚŇOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁVĚSNÉ WC 82cm S NADŘÍŽKOU DO STĚNY |
| WCi
Pis | KLOZET KERAMICKÝ KOMBINAČNÍ ZVÝŠENÝ |
| U | URNAL ODSÁVAČ Z KERAMIKY AUTOMATICKÝ S RADAROVÝM SPLACHOVÁNĚM |
| U1 | UMYVADLO KERAMICKÉ 550mm SE ZÁPACH. UZÁVĚRKOU A KRYTEM SIFONU, BATERIE UMYVADLOVÁ STOLANKOVÝ PÁKOVÁ |
| Sk | UMYVADLO KERAMICKÉ 550mm SE ZÁPACH. UZÁVĚRKOU, BATERIE UMYVADLOVÁ STOLANKOVÝ BEZTLAKÁ PÁKOVÁ
KUPELNINOVÝ ŽLABEK 75x15 cm SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, SPRCHOVÉ DVEŘE Z BEZPEČ. SKLA |
| EO | TŘÍDLNÉ POSUVNÉ š. 1000 mm, v. 200cm, SPRCHOVÁ BATERIE MÍSTNĚNNÁ PÁKOVÁ G 1/2" |
| EO1 | EL. ZASOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ TUV ZÁVĚSNÝ 125 l, 2,0 kW
MALÝ EL. ZASOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ TUV TLAKOVÝ 5 l, 2,0 kW (ZAPOLNĚNÝ TLAKOVĚ) |

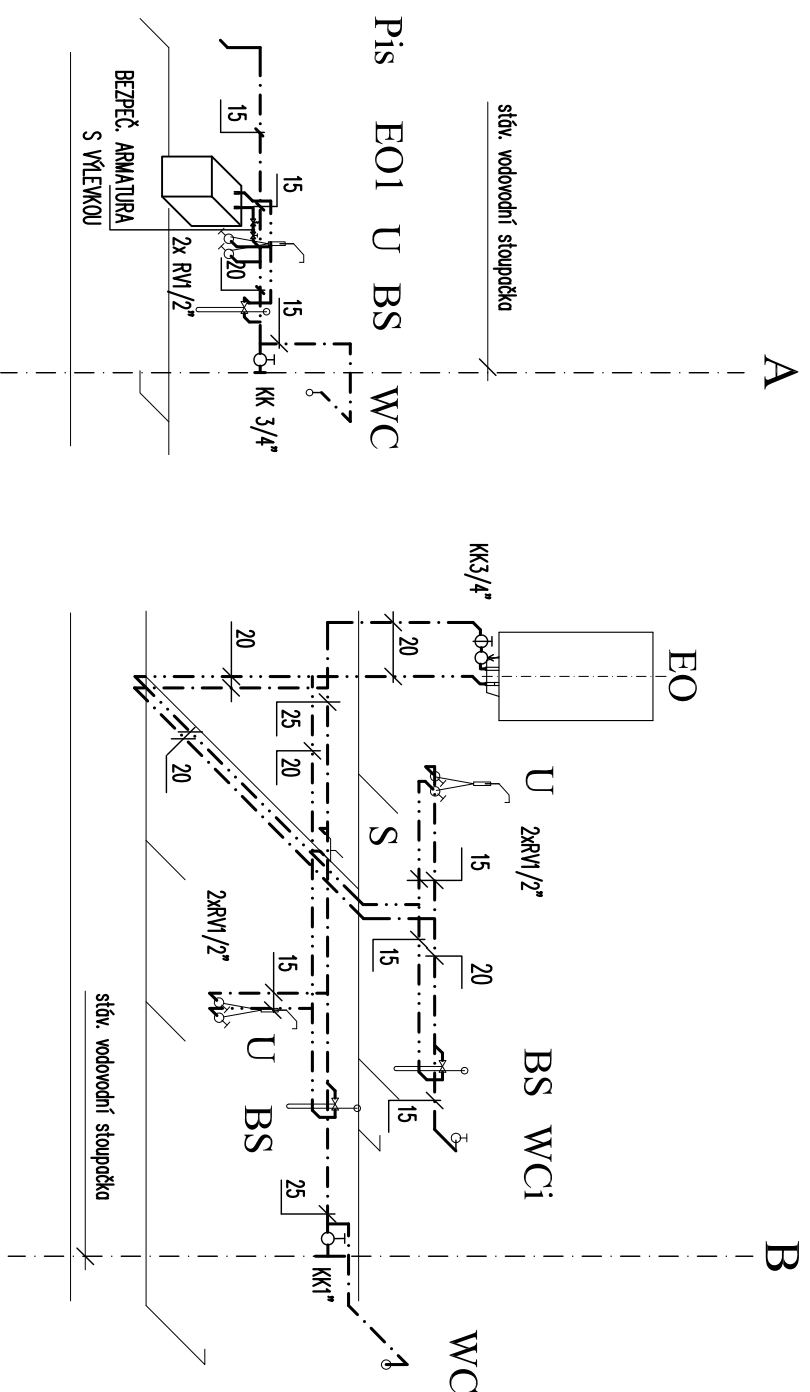

NAVŘHL		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
ING. J. ŠAROUN		J. POSPÍŠILOVÁ		ING. J. ŠAROUN	
KRAJ STŘEDOČESKÝ		MÚ BRANDÝS NAD LABEM—STARÁ BOLESLAV			
INVESTOR		Středočeský kraj, Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11, 150 00		DATUM	
STAVBA		Gymnázium J.S.Machara, Brandýs n.L.-Stará Boleslav Královická 668/23, PSČ 250 01, IČ 61388939		STUPEŇ	
OBJEKT		ODBORNÉ UČEBNÝ G BRANDÝS - GYMNÁZIUM J.S. MACHARA - BEZBARIEROVÉ TOALETY		ZAK.Č.	
OBSAH VÝKR.		ZDRAVOTNÉ TECHNIKÉ INSTALACE PODÉL. PROFILY KANALIZACE, AXON. VODOVODU		POČET A4	
				MĚŘITKO	
				2	
				1:50	
				Č.VÝKR.	
				D.1.4.b.8	