

Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **14.06.2022**
Jednací číslo: **PVO2205152/EXS**
Vyřizuje: **Jan Křištof**
Telefon: **312 812 190**
E-mail: **jan.kristof@svas.cz**
Datum: **15.06.2022**

Adresa žadatele:
Atelier Promika s.r.o.
Muchova 223/9
16000 Praha

**Informace o existenci sítí
provozovaných společnostmi
Středočeské vodárny, a.s.**

Poskytnutá data mají informativní charakter a nenahrazují vyjádření k projektové dokumentaci.

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------|
| Účel informace: | Existence sítí | | |
| Lokalizační údaje: | Okres: | Kladno | |
| | Obec: | Kladno | |
| | Část obce, ulice, č.p.: | | Dubí, Vrapická, 400 |
| Zájmové území: | Vymezeno v situaci uvedené v příloze* | | |
| Kontaktní osoba: | Marek Pejchal | | |
| Kontaktní údaje: tel., e-mail | 724739784, pejchal@promika.cz | | |
| Platnost: | Jeden rok ode dne vyhotovení | | |

Ve Vámi vymezeném zájmovém území se ke dni vyhotovení této informace
nachází

sítě (případně ochranná pásma vodních zdrojů) provozované společnostmi Středočeské vodárny, a. s.

Poskytnutá informace obsahuje **orientační zakres** vodohospodářského zařízení provozovaného společnostmi Středočeské vodárny, a. s. Skutečnou polohu vodohospodářského zařízení v zájmovém území na objednávku vytyčí pracovníci provozu vodovodů a provozu kanalizací (na tel. 728 083 662).

Součástí poskytnuté informace jsou vodovodní a kanalizační přípojky. Společnost Středočeské vodárny, a. s. není vlastníkem ani provozovatelem přípojek (odst. 3 § 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu). Zákes přípojek je orientační z hlediska jejich polohy i počtu.

K podání žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci, ke stavbě, k možnosti napojení na vodovod / kanalizaci a dalších použijte [Portál vyjádřování a objednávek](https://www.svas.cz/sluzbysvas/portal-vyjadrovani-a-objednavek/) na webových stránkách provozovatele Středočeské vodárny, a.s. (<https://www.svas.cz/sluzbysvas/portal-vyjadrovani-a-objednavek/>).


V případě, že budete žádat o vyjádření k vodovodní / kanalizační přípojce nebo vodohospodářské stavbě je nutné nejdříve podat [Žádost o sdělení k možnosti napojení na vodovod a kanalizaci](#). Následně po stanovení místa napojení a schválení předběžného množství odebírané nebo vypouštěné vody je možné podat [Žádost o vyjádření k vodovodní a kanalizační přípojce](#) nebo [Žádost o vyjádření k vodohospodářské stavbě](#).

Pokud potřebujete znát polohu zdrojů hasební vody využijte v první řadě Portál zdrojů hasební vody [Portál zdrojů hasební vody](#). Pokud zde požadovaný zdroj nenaleznete, využijte prosím Portál vyjádřování a objednávek typ [Žádost o vyjádření k ostatním](#).

Informace o zpracování osobních údajů společností Středočeské vodárny, a.s. naleznete na adrese
www.svas.cz/o-spolecnosti/zpracovani-osobnich-udaju/

Středočeské vodárny, a.s.
útvár technického vyjadřování
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

(1)




Ing. Josef Kyncl
manažer útvaru GIS

*Příloha: situace zájmového území

Příloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne: **14.06.2022**

Jednací číslo: **PVO2205152/EXS**

Situace zájmového území

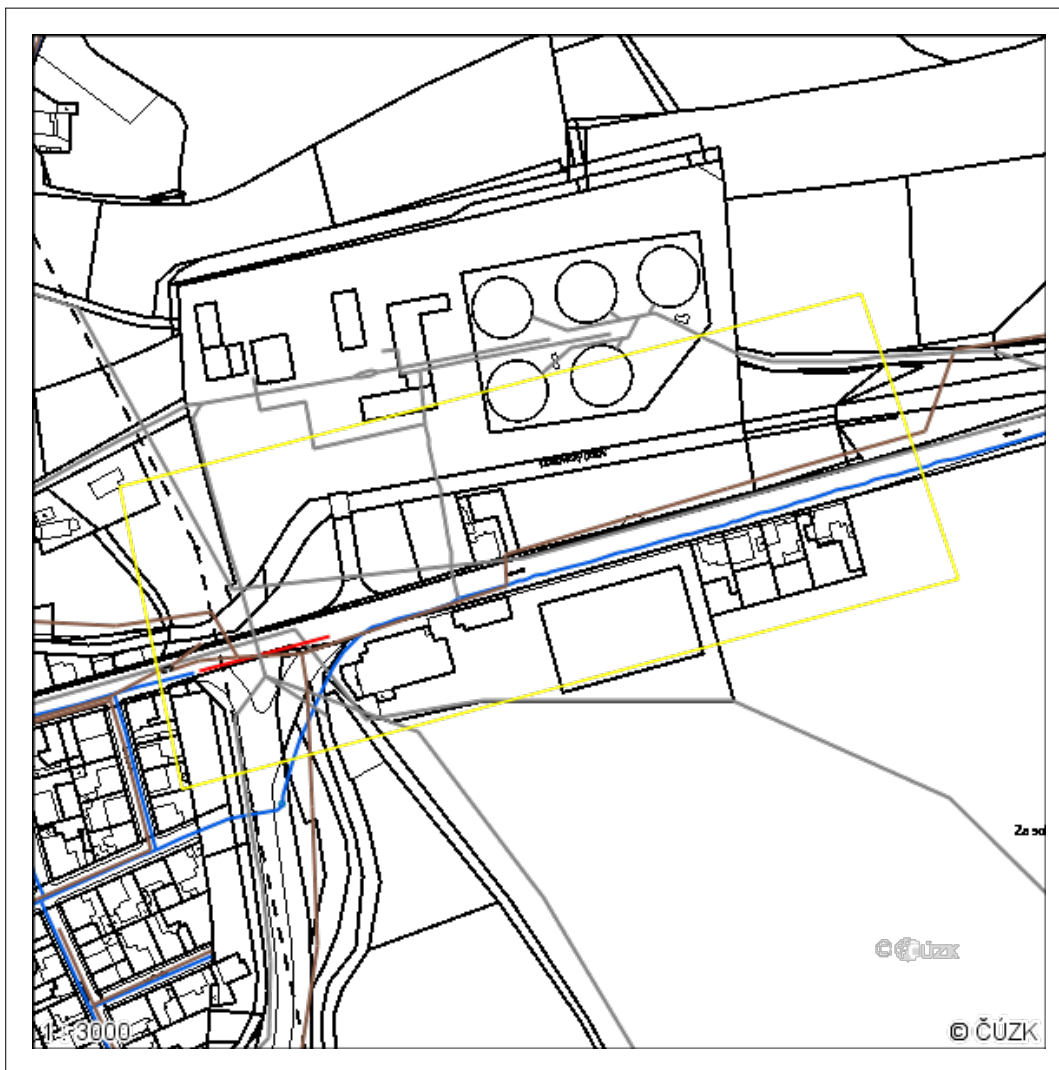

VODOVOD

- Dálkovod
- Vodovod provozováno
- Vodovod mimo provoz
- Vodovod neprovozováno
- Vodovodní přípojka
- I. stupeň OP vodního zdroje
- II. stupeň OP vodního zdroje
- III. stupeň OP vodního zdroje

KANALIZACE

- Kanalizace gravitační
- Kanalizace tlaková
- Kanalizace podtlaková
- Kanalizace mimo provoz
- Kanalizace neprovozováno
- Kanalizační přípojka

ELEKTRO

- - - Elektro - silové vedení
- Elektro - sdělovací kabel
- Elektro - optický kabel
- Elektro - ostatní

Vymezené zájmové území

Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **14.06.2022**
Jednací číslo: **PVO2205153/DGN**
Jedn. čís. předchozího vyjádření: **PVO2205152/EXS**
Vyřizuje: **Jan Křištof**
Telefon: **312 812 190**
E-mail: **jan.kristof@svas.cz**
Datum: **15.06.2022**

Adresa žadatele:
Atelier Promika s.r.o.
Muchova 223/9
16000 Praha

Informace k žádosti o vektorová data (DGN)
provozovaných společností
Středočeské vodárny, a.s.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|--|
| Název akce: | II/101 Kladno, Vrapická – havárie odvodnění- PD | | |
| Účel poskytnutí žádosti | projektová příprava | | |
| Lokalizační údaje: | Okres: | Kladno | |
| | Obec: | Kladno | |
| | Část obce, ulice, č.p.: | Dubí, Vrapická, 400 | |
| Zájmové území: | Vymezeno v situaci uvedené v příloze* | | |
| Kontaktní osoba: | Marek Pejchal | | |
| Kontaktní údaje: tel., e-mail | 724739784, pejchal@promika.cz | | |
| Platnost: | Jeden rok ode dne vyhotovení | | |

Ve Vámi vymezeném zájmovém území se ke dni vyhotovení této informace
nachází

sítě (případně ochranná pásma vodních zdrojů) **provozované společností Středočeské vodárny, a. s.**

Zákres vektorových dat má pouze **informativní charakter** a nenahrazuje stanovisko či vyjádření společnosti Středočeské vodárny, a.s.

Skutečnou polohu vodárenského zařízení v zájmovém území na objednávku vytyčí pracovníci příslušného provozu (tel. 728 083 662, info@svas.cz).

Přípojky jsou zakresleny orientačně, Středočeské vodárny, a.s. nejsou jejich vlastníkem ani provozovatelem (viz §3 odstavec 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění)

Data vystavena ke stažení mohou být využita pouze k účelu, ke kterému byla poskytnuta. Převzetím se zavazujete, že získaná data nebudete poskytovat třetím osobám bez předchozího souhlasu společnosti.

K podání žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci, ke stavbě, k možnosti napojení na vodovod / kanalizaci a dalších použijte [Portál vyjadřování a objednávek](https://www.svas.cz/sluzbysvas/portal-vyjadrovani-a-objednavek/) na webových stránkách provozovatele Středočeské vodárny, a.s.


(<https://www.svas.cz/sluzbysvas/portal-vyjadrovani-a-objednavek/>).

V případě, že budete žádat o vyjádření k vodovodní / kanalizační přípoje nebo vodohospodářské stavbě je nutné nejdříve podat [Žádost o sdělení k možnosti napojení na vodovod a kanalizaci](#). Následně po stanovení místa napojení a schválení předběžného množství odebírané nebo vypouštěné vody je možné podat [Žádost o vyjádření k vodovodní a kanalizační přípoje](#) nebo [Žádost o vyjádření k vodohospodářské stavbě](#).

Pokud potřebujete znát polohu zdrojů hasební vody využijte v první řadě Portál zdrojů hasební vody [Portál zdrojů hasební vody](#). Pokud zde požadovaný zdroj nenaleznete, využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek typ [Žádost o vyjádření k ostatním](#).

Informace o zpracování osobních údajů společností Středočeské vodárny, a.s. naleznete na adrese
www.svas.cz/o-spolecnosti/zpracovani-osobnich-udaju/

Středočeské vodárny, a.s.
útv. a technického vyjadřování
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
(1)




Ing. Josef Kyncl
manažer útvaru GIS

*Příloha: situace zájmového území

Příloha k žádosti o vektorová data ze dne: **14.06.2022**

Jednací číslo: **PVO2205153/DGN**

Situace zájmového území

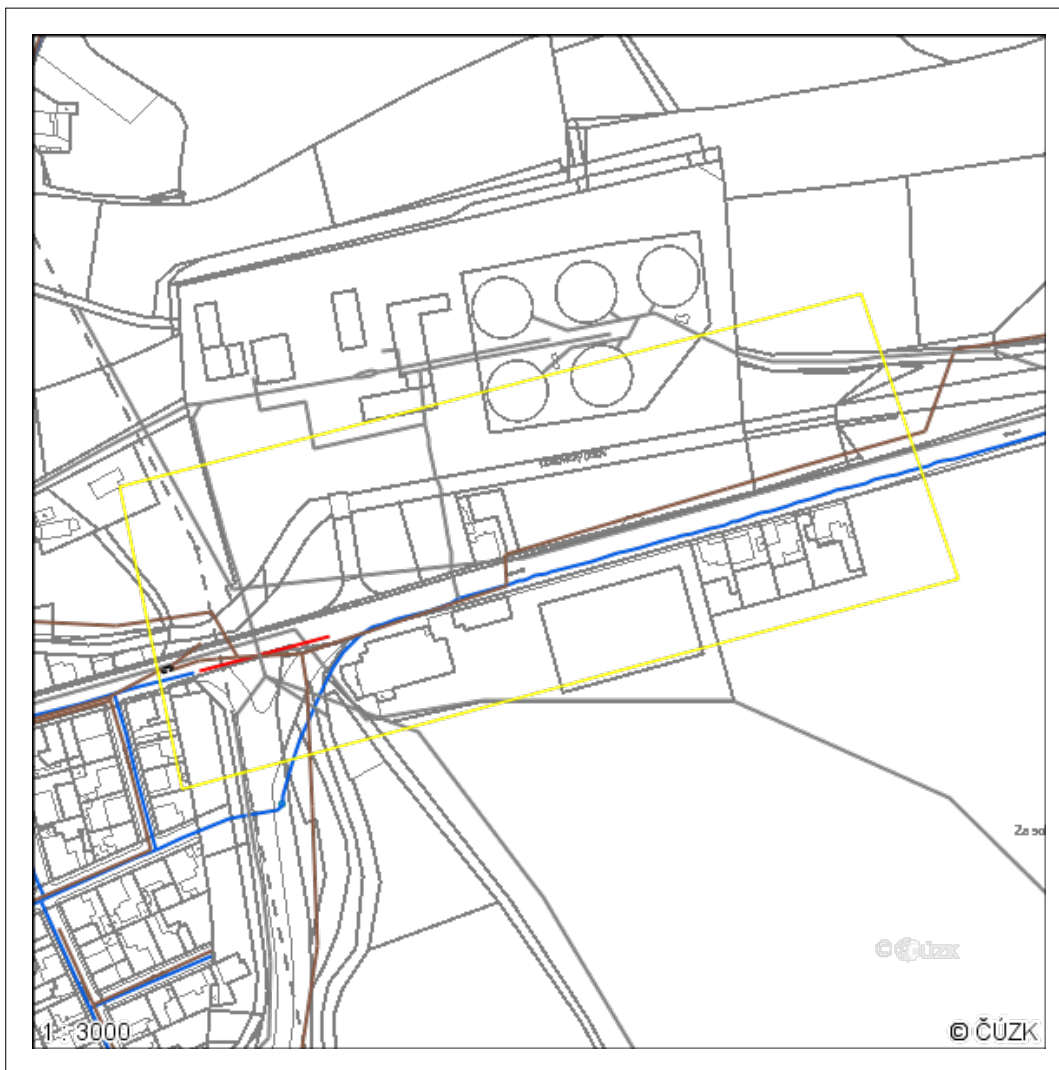

VODOVOD

- Dálkovod
- Vodovod provozováno
- Vodovod mimo provoz
- Vodovod neprovozováno
- Vodovodní přípojka
- I. stupeň OP vodního zdroje
- II. stupeň OP vodního zdroje
- III. stupeň OP vodního zdroje

KANALIZACE

- Kanalizace gravitační
- Kanalizace tlaková
- Kanalizace podtlaková
- Kanalizace mimo provoz
- Kanalizace neprovozováno
- Kanalizační přípojka

ELEKTRO

- - - Elektro - silové vedení
- Elektro - sdělovací kabel
- Elektro - optický kabel
- Elektro - ostatní

Vymezené zájmové území