
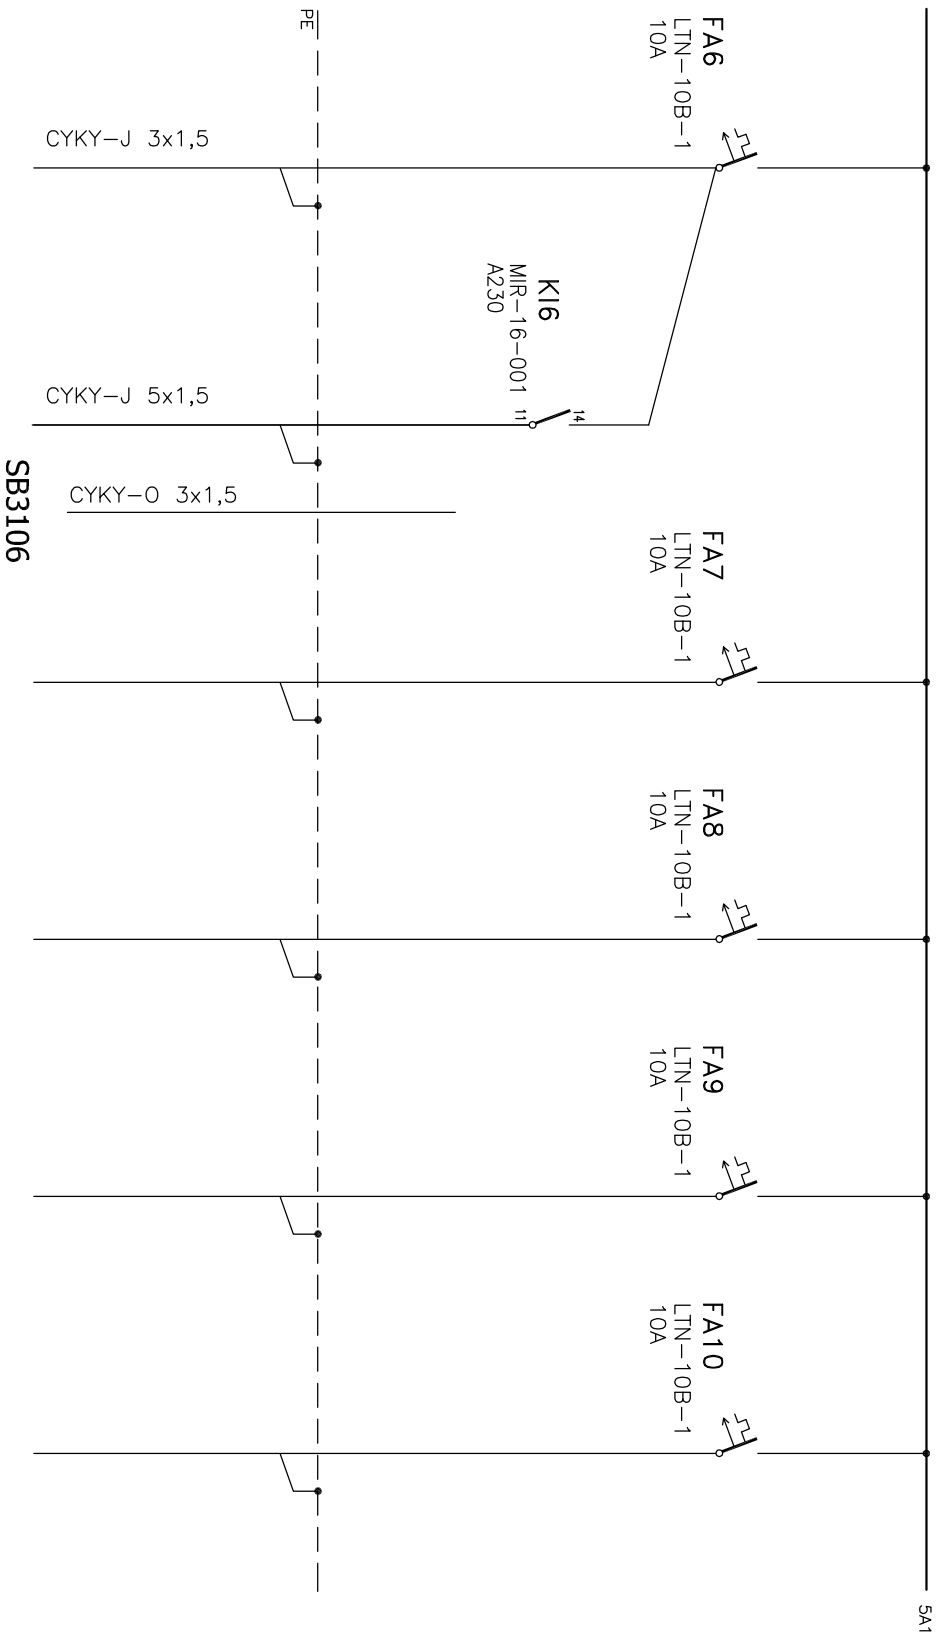


ČÍS.	DATUM	POPIS	SCHVÁLIL	
REVIZE				
NAVRHL		SCHVÁLIL		
ING.P.PROCHÁZKA		ING.P.PROCHÁZKA		
Hotelová škola Poděbrady				
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE VE 4. a 5. N.P. HŠ V PODĚBRADECH		MIKOLÁŠE ALŠE 375 280 02 KOLÍN IV TEL: 321 728 055 E-MAIL: kofeli@volny.cz		
SCHÉMA ROZVÁDĚČE RS31		FORMÁT 9 A4		
		DATUM 01/2017		
		STUPEŇ DPS		
MĚŘÍTKO --	KOPIE	ČÍSLO ZAKÁZKY 161 102	ARCH. ČÍSLO 161 102-JH-001	REV. 0
Tento výkres je majetkem FP. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez našeho písemného povolení.				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A	<div>RS31</div> <div>ROZVODNICE POD OMÍTKU</div> <div>TYP DISTRITON RZB-4N96-B</div>										
B											
C											
D											
E	<div><div><div><div><div></div><div>792</div></div><div><div><div></div><div>572</div></div></div></div></div></div>										
F	HLOUBKA: 160 mm										
2				Datum 01/2017			Hotelová škola, Poděbrady				
1				Navrh Pro.			ČELNÍ POHLED FRONT VIEW			<div>FELI spol.s r.o.</div> <div>PROJEKT</div>	
DPS		01/2017	Pro.	Překoušel Pro.							
Revize		Datum	Jméno	Schválil Pro.							
<div>RS31</div> <div>Strana 2 / 9</div> <div>161 102-JH-001/0</div>											



SPOTREBIČ CONSUMER	OSVETLENI	VENTILATOR	REZERVA	REZERVA	REZERVA
PRIKON POWER	0,1	0,1			
MISTNOST ROOM	3 18,3 18A	3 18A			

2			Datum	01/2017	Hotelová škola, Poděbrady REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE HŠ V PODĚBRADECH	SILOVÉ SCHÉMA MAIN CIRCUIT DIAGRAM		RS31
1			Navrh	Pro.				
0	01/2017	Pro.	Prezkoušel	Pro.				
Revize	Datum	Jméno	Schválil	Pro.				
Strana 4 / 9					161 102-JH-001/0			

