

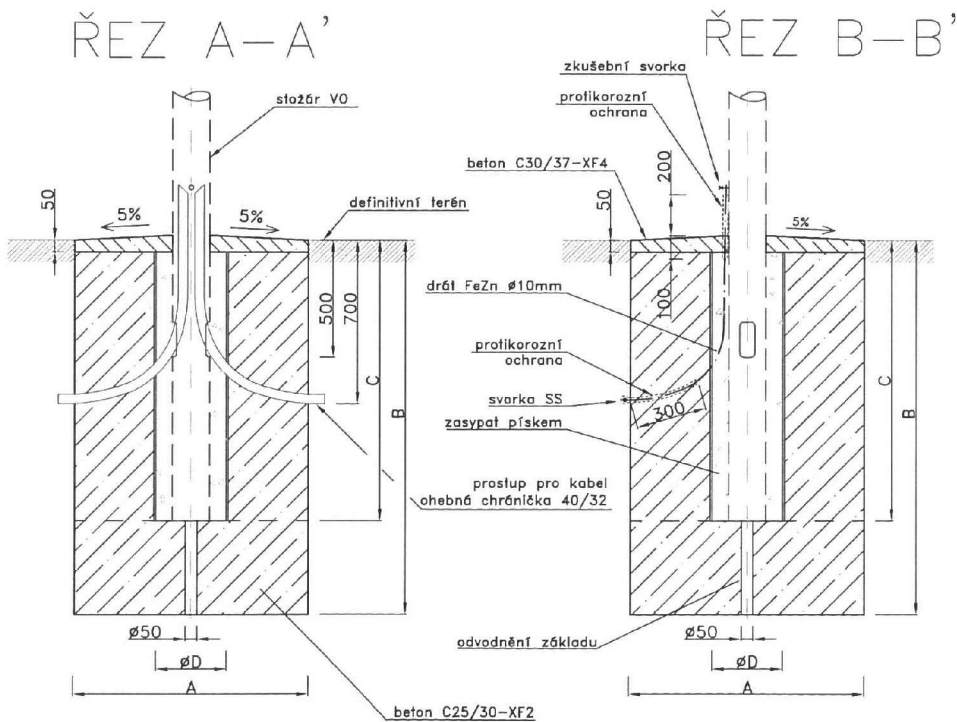


Příloha č. 2 – Betonový základ pro stožár VO

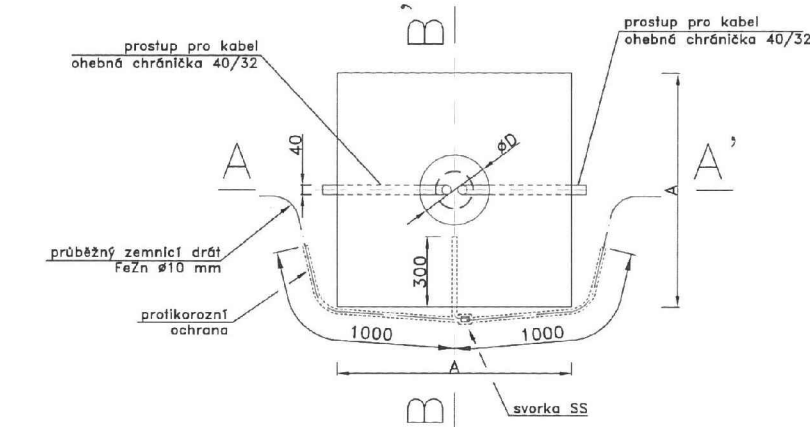


Doporučené rozměry základů					
výška stožáru [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	ø D [mm]	
8 000	800	1300	1000	300	
10 000	1000	1500	1200	300	
12 000	1000	1900	1500	400	
14 000	1000	1900	1500	400	


1x kabel nn ve volném terénu

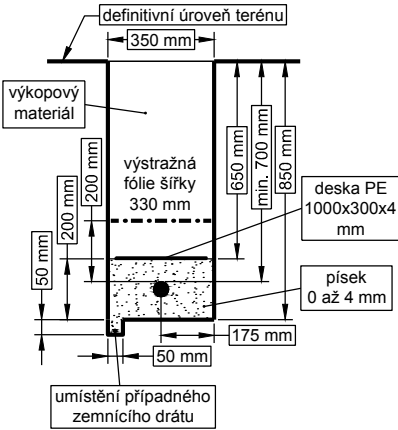

2x kabel nn ve volném terénu

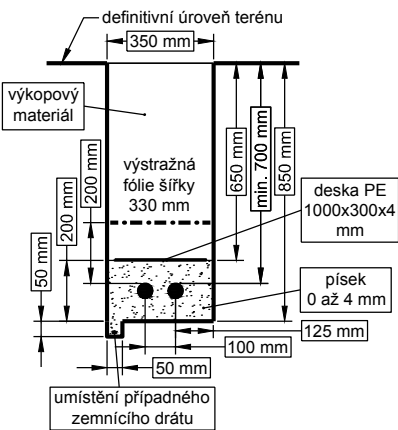

chránička 2x trubka 110/94 mm  
(použití ohebné trubky není žádoucí)

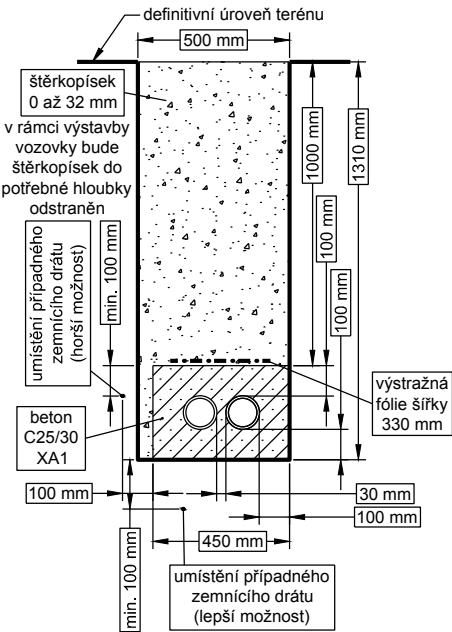

uvedené rozměry jsou minimální