

Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **30.04.2021**
Jednací číslo: **SVASZAD18368**
Vy izuje: **Jan Křištof**
Telefon: **312 812 190**
E-mail: **jan.kristof@svas.cz**
Datum: **03.05.2021**

Adresa žadatele:
SERVIS ISA s.r.o.
Markupova 2854/2
19300 Praha

Informace o existenci sítí
provozovaných společností
Středočeské vodárny, a.s.

Poskytnutá data mají informativní charakter a nenahrazují vyjádření k projektové dokumentaci.

Ú el informace:	Existence sítí		
Lokaliza ní údaje:	Okres:	Kladno	
	Obec:	Pchery	
	Katastrální území, parcelní íslo:		Pchery, 170/13 pozemková
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v p íloze*		
Kontaktní osoba:	Monika Jarešová		
Kontaktní údaje: tel., e-mail	774441325, asistentka@servis-isa.cz		
Platnost:	Jeden rok ode dne vyhotovení		

Ve Vámi vymezeném zájmovém území se ke dni vyhotovení této informace
nachází

sítí (případně ochranná pásma vodních zdrojů) provozované společností Středočeské vodárny, a.s.


Poskytnutá informace obsahuje **orientační zakres** vodohospodářského zařízení provozovaného společností Středočeské vodárny, a.s. Skutečnou polohu vodohospodářského zařízení v zájmovém území na objednávku vytvoří pracovníci provozu vodovodů a provozu kanalizací.

Součástí poskytnuté informace jsou vodovodní a kanalizační přípojky. Společnost Středočeské vodárny, a.s. není vlastníkem ani provozovatelem přípojek (odst. 3 § 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu). Zároveň přípojek je orientační z hlediska jejich polohy i potrubí.

Žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci resp. ke stavbě, k možnosti napojení na vodovod/kanalizaci posílejte ve formátu pdf na technický útvar (info@svas.cz) nebo písemně na adresu: **Vodárny Kladno - Mělník, a.s.**, U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno

Informace o zpracování osobních údajů společností Středočeské vodárny, a.s. naleznete na adrese
www.svas.cz/o-spolecnosti/zpracovani-osobnich-udaju/

Středočeské vodárny, a.s.
Útvar technického vyjadřování
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
(1)




Ing. Josef Kyncl
manažer útvaru GIS

*Příloha: situace zájmového území

Příloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne: **30.04.2021**

Jednací číslo: **SVASZAD18368**

Situace zájmového území

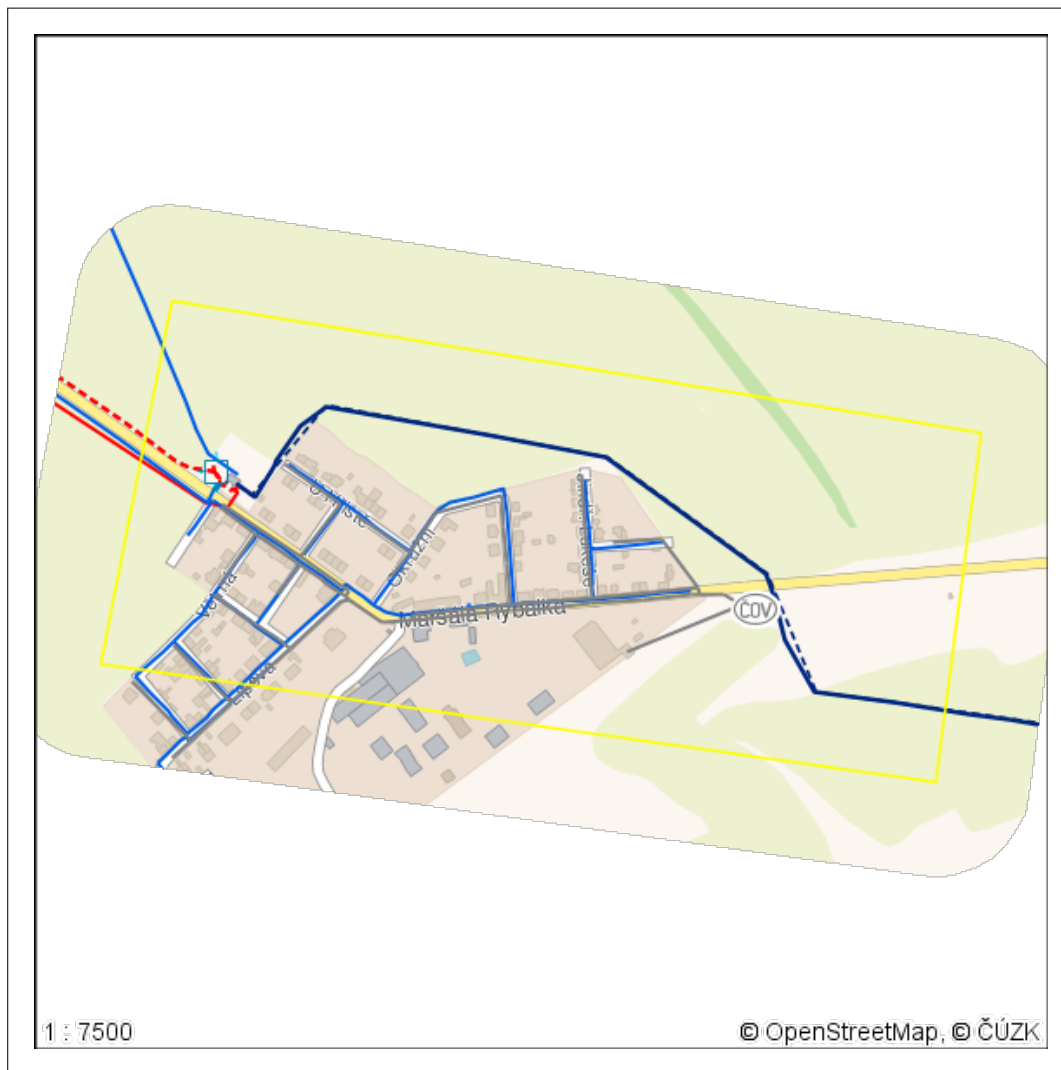

VODOVOD

- Dálkovod
- Vodovod provozováno
- Vodovod mimo provoz
- Vodovod neprovozováno
- Vodovodní přípojka
- I. stupeň OP vodního zdroje
- II. stupeň OP vodního zdroje
- III. stupeň OP vodního zdroje

KANALIZACE

- Kanalizace gravitační
- Kanalizace tlaková
- Kanalizace podtlaková
- Kanalizace mimo provoz
- Kanalizace neprovozováno
- Kanalizační přípojka

ELEKTRO

- - - Elektro - silové vedení
- Elektro - sdělovací kabel
- Elektro - optický kabel
- Elektro - ostatní

Vymezené zájmové území