SD-1 DKS-1

TAKTO DOPLNĚNÉ OZNAČENÍ STOŽÁRU ZNAMENÁ INSTALACI ODDĚLENÉ SVORKOVNICE VO + TRVALÉ NAPÁJENÍ Z EL. ENERGIE ŘADIČŮ NEBO SAMOSTATNĚ MĚŘENÉ U SPÍNACÍHO BODU VO PŘÍVOD KABELEM CYKY 3x4–J V CHRÁNIČCE KOPOFLEX 50 MM

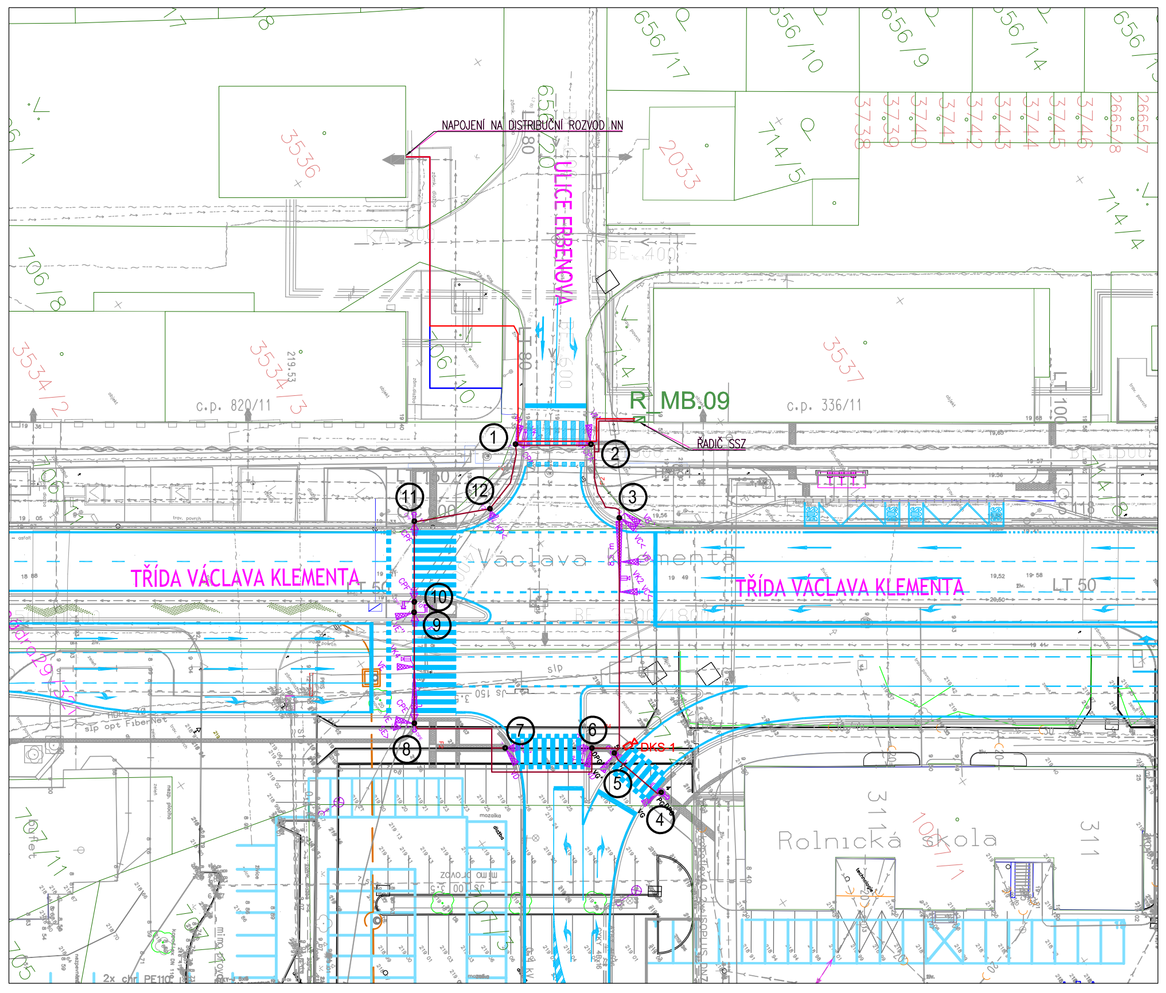


LEGENDA:

- sloup světelné signalizace
- jiný sloup (např. veřejné osvětlení)
- 6,5m výložník s údajem o délce vyložení
- portál
- návěstidlo pro vozidla
- návěstidlo s kontrastním rámem
- návěstidlo se směrovým signálem
- návěstidlo doplňkové zelené šipky
- návěstidlo signálu pro opuštění křižovatky
- žluté světlo ve tvaru kráčejícího chodce
- přerušované žluté světlo ve tvaru kráčejícího chodce
- přerušované žluté světlo
- návěstidlo pro tramvaje
- P návěstidlo pro tramvaje - předsignál
- C návěstidlo pro cyklisty
- návěstidlo pro chodce
- návěstidlo pro chodce s akustickou signalizací pro nevidomé
- tlačítko pro chodce, kontaktní zámek pro tramvaje
- řadič
- ruční řízení
- smyčka indukčního dopravního detektoru
- infradetektor
- trolejový kontakt
- videokamera

# Legenda:

- TRASA KABELOVÉHO ROZVODU 230 A 24V PRO SSZ – CYKY 24x1,5–J V CHRÁNIČCE KOPOFLEX 63
  TRASA KABELOVÉHO ROZVODU KOAXIÁLNÍCH KABELŮ VM 96 IEC 75–5–4/5 KAMERY – HDPE40/32
- TRASA KABELOVÉHO ROZVODU NN PRO NAPÁJENÍ ŘADIČE

⏚ uzemnění – nové pomocí pásku FeZn 30/4 nebo vodiče d10mm položení do výkopu

(2) ČÍSLO SLOUPKU SSZ

# Poznámka:

Detailní vytýčení kabelové trasy bude provedeno po vytýčení stávajících inž. sítí a po ověření jejich přesné polohy kontrolními sondami.
Nové rozvody provedeny kabely CYKY a koaxiálními kabely uloženými v chráničkách HDPE 40/ 32 POD KOMUNIKACEMI CH. 100MM.
El. síť: 3/PEN 400/230V 50Hz – AC, TN–C–S
Ochrana před neb. dotykem než. částí: automatickým odpojením od zdroje
Ochrana před neb. dotykem živ. částí: izolací, kryty a přepážkami

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

!!!PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ SI MUSÍ ZHOTOVITEL NECHAT VYTÝČIT EXISTUJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ!!! SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

| | |
|---|---|
| Investor | Statutární Město Mladá Boleslav<br>Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav<br>IČ: 002 38 295 |

| Zpracoval | Kontroloval | Schválil | |
|---|---|---|---|
| *Ing. Jaroslav Altera* | *Ing. Jaroslav Altera* | | ANADA HS s.r.o.<br>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ<br>U PERGAMENKY 12, PRAHA 7 |
| Oprávněná osoba kooperanta: | *Ing. Jaroslav Altera* | | číslo zakázky: 58/2020 |

| | | |
|---|---|---|
| Koordinace stavby a profesi | | |
| Koordinace stavby a technologie | | |
| Zodpovědná osoba | | |

| Ředitel ateliéru | Zodpovědný projektant | Tech. kontrola | Vypracoval | |
|---|---|---|---|---|
| *Ing. Jirák J.* | *Ing. Jirák J.* | *ing. Jirák J.* | *ing. Havelka J.* | CR PROJECT CONSTRUCTIONS & ROADS<br>CR PROJECT s.r.o., POD BORKEM 319, 293 01 Mladá Boleslav<br>tel.: +420 326 700 666 GSM GATE: +420 606 602 039<br>fax: +420 326 700 665 e-mail: info@crproject.cz<br>URL: http://www.crproject.cz |

| | | | |
|---|---|---|---|
| stavba: | KOMPLETNÍ ROZŠÍŘENÍ TŘÍDY VÁCLAVA KLEMENTA | HIP: | Ing. Jan Havelka |
| objekt: | SO. 420.1.2 - SSZ MB.09 tř. Václava Klementa - Erbenova - ELEKTROČÁST | číslo zakázky: | 2019–018 |
| část: | D. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ | stupeň dokumentace: | DUSP |
| obsah: | *SITUACE ROZVODŮ SSZ* | datum: | 02.2021 |
| | | měřítko: 1:500 | formát: 6 x A4 |
| název dig.souboru: | TVK_VO_SSZ_01_02_2021.DWG | číslo přílohy: 420.1.2.02 | výkres číslo: 02 / výtisk číslo: |