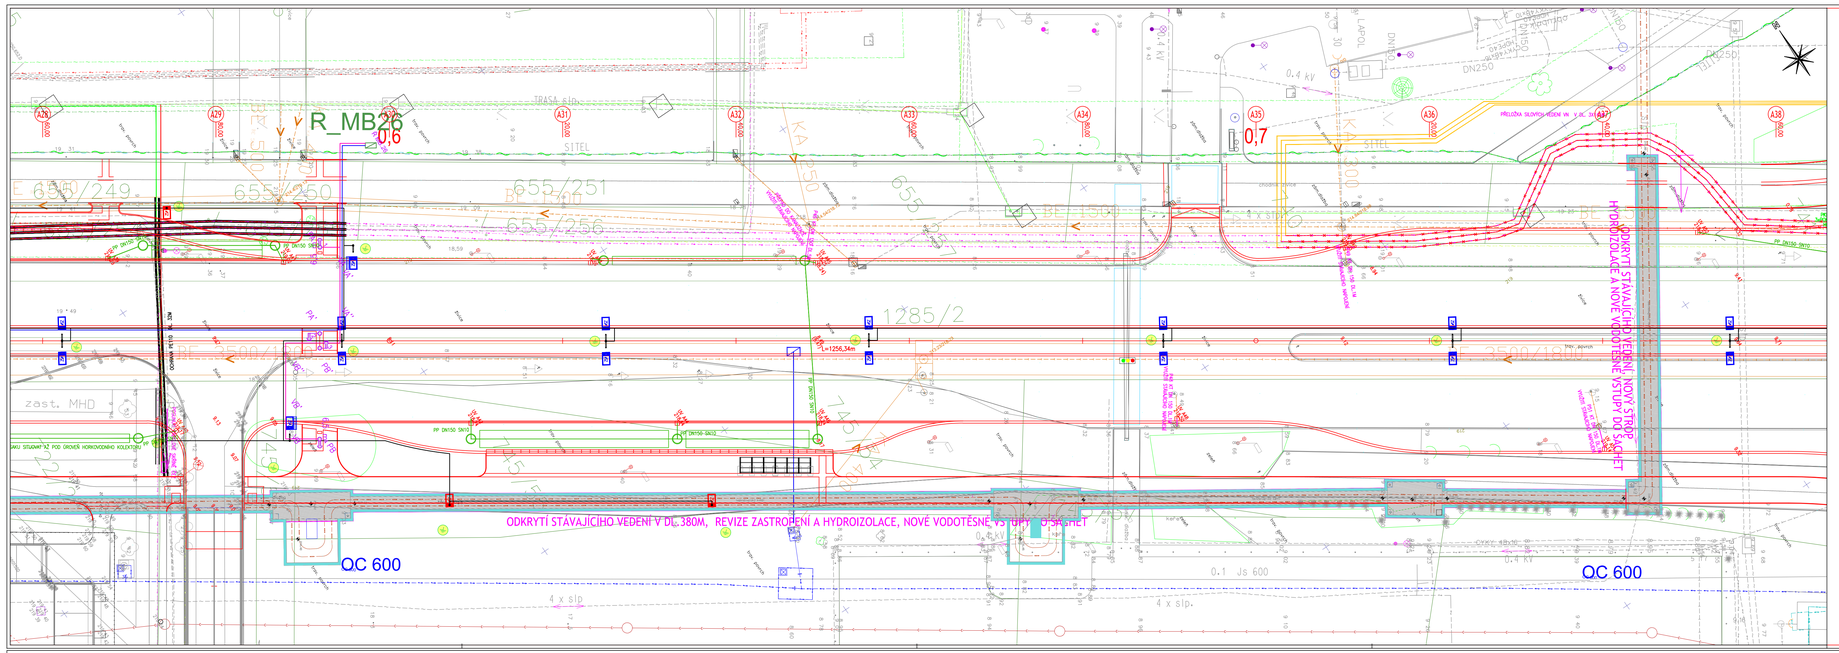
R_MB26
0,6
0,7
ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V DÉ. 380M, REVIZE ZASTROPENÍ A HYDROIZOLACE, NOVÉ VODOTĚSNÉ VSTUPY DO ŠACHET
QC 600
QC 600
0,4 kV
PŘÍLOŽKA DL. 35M – ZAVĚŘENÍ DO KABELOVODU
PŘÍLOŽKA SLOUPOVÉ VEDENÍ VN V AK. SYSTÉMU
ZMĚNA TRASY VEDENÍ VN V AK. SYSTÉMU
ZMĚNA TRASY VEDENÍ NN V AK. SYSTÉMU
ZMĚNA TRASY VEDENÍ VO V AK. SYSTÉMU
ZMĚNA TRASY VEDENÍ SDĚLOVACÍCH KABELŮ V AK. SYSTÉMU
ZMĚNA TRASY VEDENÍ PŘÍPOJEK UV V AK. SYSTÉMU
ZMĚNA TRASY VEDENÍ PŘÍPOJEK VODOVODU V AK. SYSTÉMU
ZMĚNA TRASY VEDENÍ PŘÍPOJEK KANALIZACE V AK. SYSTÉMU
ZMĚNA TRASY VEDENÍ PŘÍPOJEK PLYNU V AK. SYSTÉMU
ZMĚNA TRASY VEDENÍ PŘÍPOJEK TELEKOMUNIKACE V AK. SYSTÉMU
ZMĚNA TRASY VEDENÍ PŘÍPOJEK ELEKTRICKÉ ENERGIE V AK. SYSTÉMU
ZMĚNA TRASY VEDENÍ PŘÍPOJEK TEPLA V AK. SYSTÉMU
ZMĚNA TRASY VEDENÍ PŘÍPOJEK RADIACE MB-RP V AK. SYSTÉMU
ZMĚNA TRASY VEDENÍ PŘÍPOJEK ČERPADLA V AK. SYSTÉMU
ZMĚNA TRASY VEDENÍ PŘÍPOJEK VENTILACE V AK. SYSTÉMU
ZMĚNA TRASY VEDENÍ PŘÍPOJEK VYTÁPĚNÍ V AK. SYSTÉMU
ZMĚNA TRASY VEDENÍ PŘÍPOJEK ODVODNĚNÍ V AK. SYSTÉMU
ZMĚNA TRASY VEDENÍ PŘÍPOJEK VZDUCHOTECHNIKY