


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ PLASTOVÉHO POTRUBÍ V CHRÁNIČCE

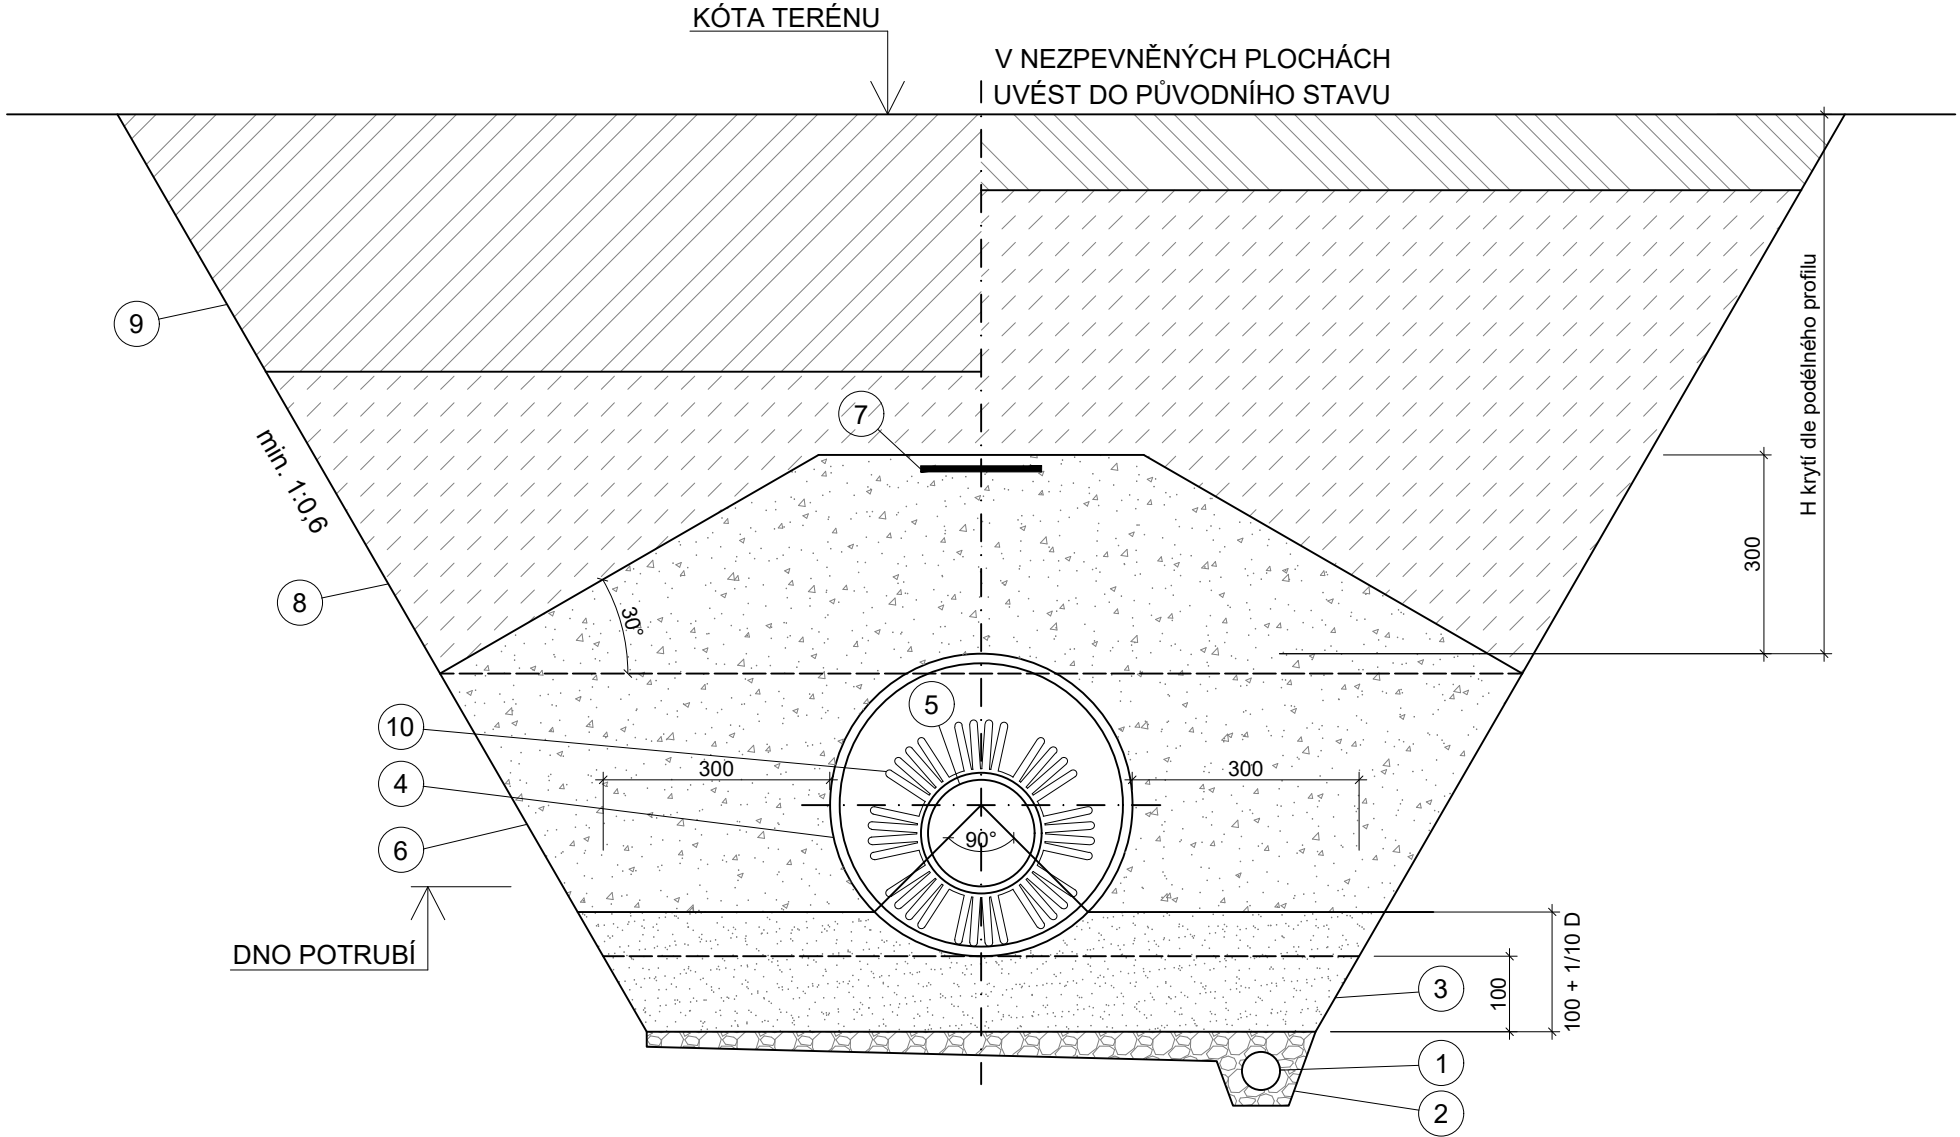

LEGENDA:

- 1 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 80 mm
pouze v případě výskytu podzemní vody
- 2 DRENÁŽNÍ ŠTĚRK FRAKCE 8/16 mm
pouze v případě výskytu podzemní vody
- 3 PODSYP tl. 100 mm Z JEMNOZRNNÉHO MATERIÁLU
písek nebo štěrkopísek, hutnění 95 % PS
- 4 CHRÁNIČKA
ocelové potrubí DN 400 - 600 mm
- 5 VODOVODNÍ POTRUBÍ PE 100 RC SDR 11
PE d.160 - PE d.355 mm
- 6 OBSYP Z NESOUDRŽNÉHO DOBŘE ZHUTNITELNÉHO MATERIÁLU
štěrkopísek do velikosti $D_{max} = 10$ mm
hutnění po vrstvách do 150 mm na ID = 0,8
300 mm nad vrchol trubky se nehutní
- 7 VÝSTRAŽNÁ FOLIE BÍLÁ (POZOR VODA)
šířka dle DN potrubí (ČSN 73 6006)
- 8 ZÁSYP NETŘÍDĚNÝM VÝKOPKEM
hutnění po vrstvách do 300 mm
hutnění na 95% PS
- 9 VOZOVKA (ZPEVNĚNÁ PLOCHA, PANELY apod.)
skladba a hutnění dle SO řady 100
- 10 KLUZNÁ OBJÍMKA
pro potrubí d. 160 - 335 mm

ČÁST D.1.3.1
SO 301

Souřadnicový systém S—JTSK, Výškový systém Bpv

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kifr54			
Navrhl/vypracoval: Ing. Nikola Rechciglová podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. František Kos podpis:	Zástupce zodpovědného projektanta: podpis:	
Technická kontrola: Radim Novák podpis:	Hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Svoboda podpis:	Zástupce hlavního inženýra projektu: podpis:	

Kraj:	STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	21—229—2
Místo stavby:	ČELÁKOVICE	Číslo akce:	06—539
Objednatel:	KSÚS STŘEDOČESKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Datum:	08/2023
Název stavby:	II/245 ČELÁKOVICE, OBCHVAT	Formát:	3 x A4
Objekt: ÚPRAVA ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU, PŘEROV N.L.	Příloha: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ V CHRÁNIČCE	Měřítko:	—
		Stupeň:	PDPS Souprava:
		Číslo přílohy:	
			D.1.3.1.6