


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ PP

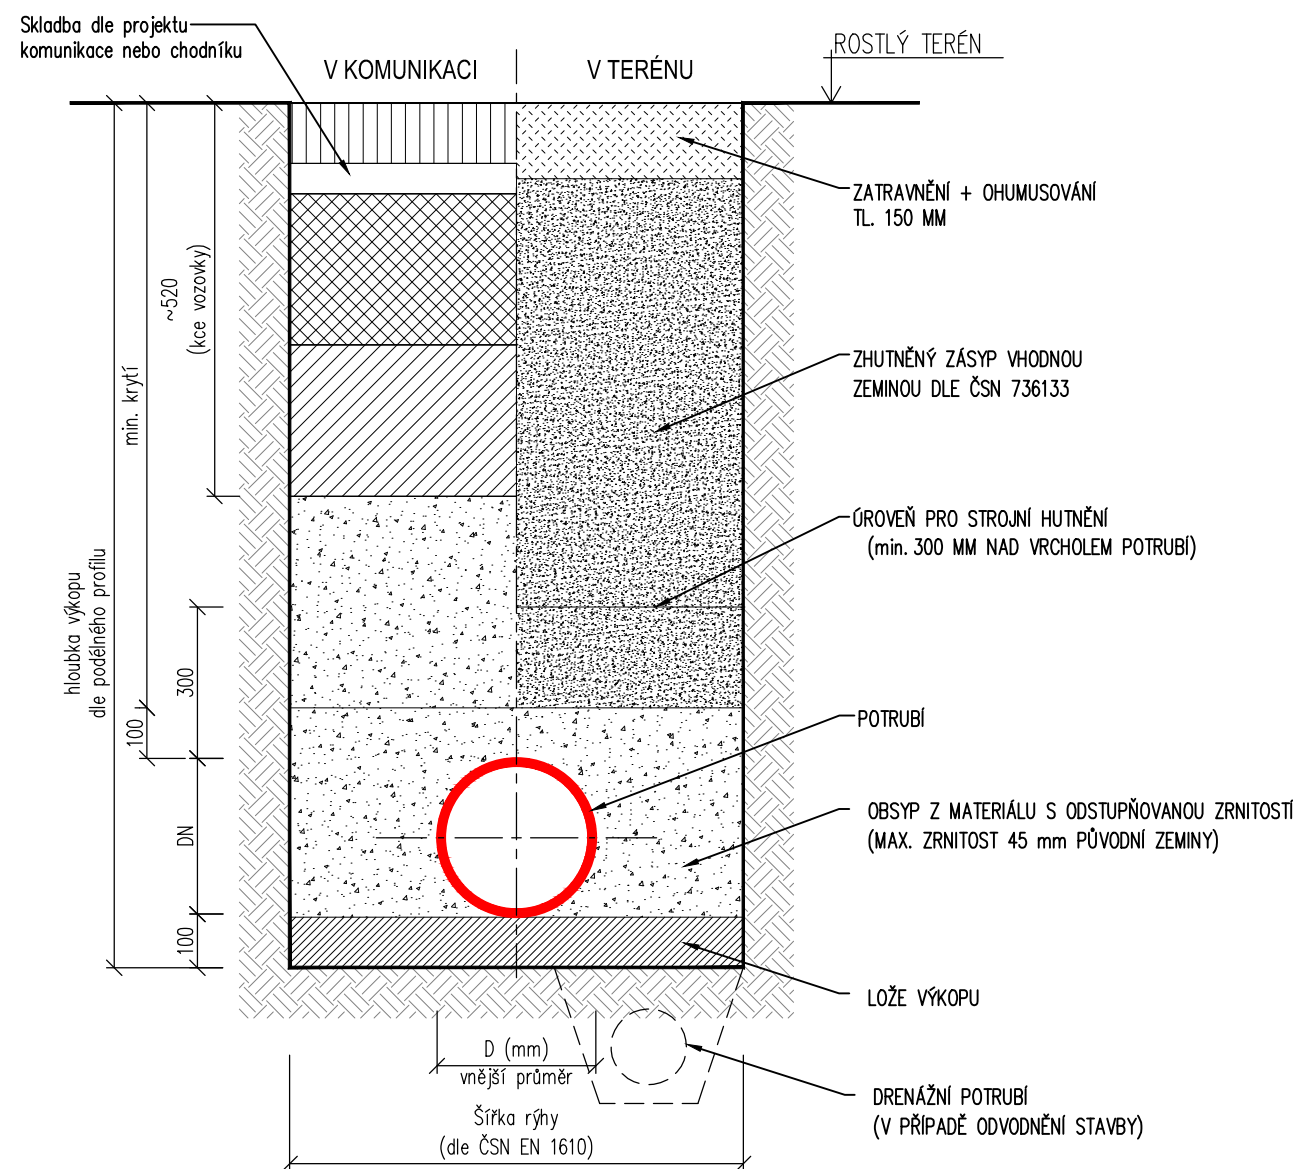

ŠÍŘKA DNA RÝHY DLE ČSN EN 1610				
DN	HLOUBKA <1,00	HLOUBKA =>1,00<=1,75	HLOUBKA >1,75<=4,00	HLOUBKA >4,00
200	0,80	0,80	0,90	1,00
300	0,85	0,85	0,90	1,00
500	1,30	1,40	1,40	1,40

POZNÁMKY:

- OD HLOUBKY VÝKOPU 1,2 m BUDE RÝHA PAŽENA
- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ BUDE POUŽITO POUZE PŘI VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY V RÝZE, PO UKONČENÍ STAVBY BUDE VŽDY PO 50 m ZASLEPENO
- PŘI POKLÁDCE TROUBY JE NUTNÉ VYTVOŘIT PROHLUBEŇ PRO HRDLO.

NOVÁ VOZOVKA:

Skladba opravy vozovky, nadvýšení 0 mm				
— Odfrézování stávajících stmelených vrstev v tl. max. 100 mm. Zbytek vrstev rozfrézovat a provést:				
Recyklace za studena na místě	RS CA* C _{3/4} 0/32	100 mm	TP 208	
Infiltrační postřik modif.	PI-CP	0,60 kg/m ²	ČSN 73 6129	
Posyp z drceného kameniva fr.4/8		3,0 kg/m ²		
Asfaltový beton pro ložné vrstvy	ACL 16 + 50/70	60 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121	
Spojovací postřik	PS-C	0,30 kg/m ²	ČSN 73 6129	
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+ 50/70	40 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121	
SKLADBA VOZOVKY CELKEM		min. 200 mm		
*v místech povrchových znaků inženýrských sítí, kde nelze provést recyklaci RS CA bude použita vrstva SC C _{3/4} 0/32				
*v místech, kde dochází k rozšíření vozovky bude (vlivem provedení nových chodníků, provedena nová AZ a podkladní vrstvy budou tvořeny recyklovatelným materiálem tak, aby mohla být následně provedena vrstva RS CA v jedné ploše.				

NOVÝ CHODNÍK:

DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK		
— 60 mm DLAŽBA	DL	ČSN 73 6131
— 30 mm LOŽE POD DLAŽBU	L	ČSN 73 6131
— 100 mm ŠTĚRKODRŤ	ŠD _A	ČSN 73 6126 - 1
— 150 mm ŠTĚRKODRŤ	min. ŠD _B	ČSN 73 6126 - 1
— 340 mm CELKEM		

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

 NOZA, s.r.o. Huťská 229, 272 01 Kladno, tel.: 777 120 939 e-mail: info@nozasro.cz, www.nozasro.cz IČ: 247 67 417; DIČ: CZ247 67 417			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. Vanda Mužiková		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Petr Lomnický		
VYPRACOVAL:	Ing. Vanda Mužiková		
INVESTOR:	Obec Hřebeč, nám. Praha 75, 273 45 Hřebeč	ČÍSLO ZAKÁZKY:	2018127V
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Hřebeč (648884)	STUPEŇ:	DPS
KRAJ:	Středočeský	DATUM:	06/2023
AKCE:	HŘEBEČ, ODVODNĚNÍ ULICE OPLETALOVA	FORMÁTÚ A4:	2 (420x297)
PŘÍLOHA:	VZOR ULOŽENÍ POTRUBÍ V RÝZE	MĚŘÍTKO:	1:10
		ČÍSLO PŘÍLOHY:	PARÉ:
		D.4.4	