


W1 : L1,L2,L3 N,PE~50Hz, 400V TN-C-S, In=100A

W2 : L1,L2,L3 N,PE~50Hz, 400V TN-S, In=100A

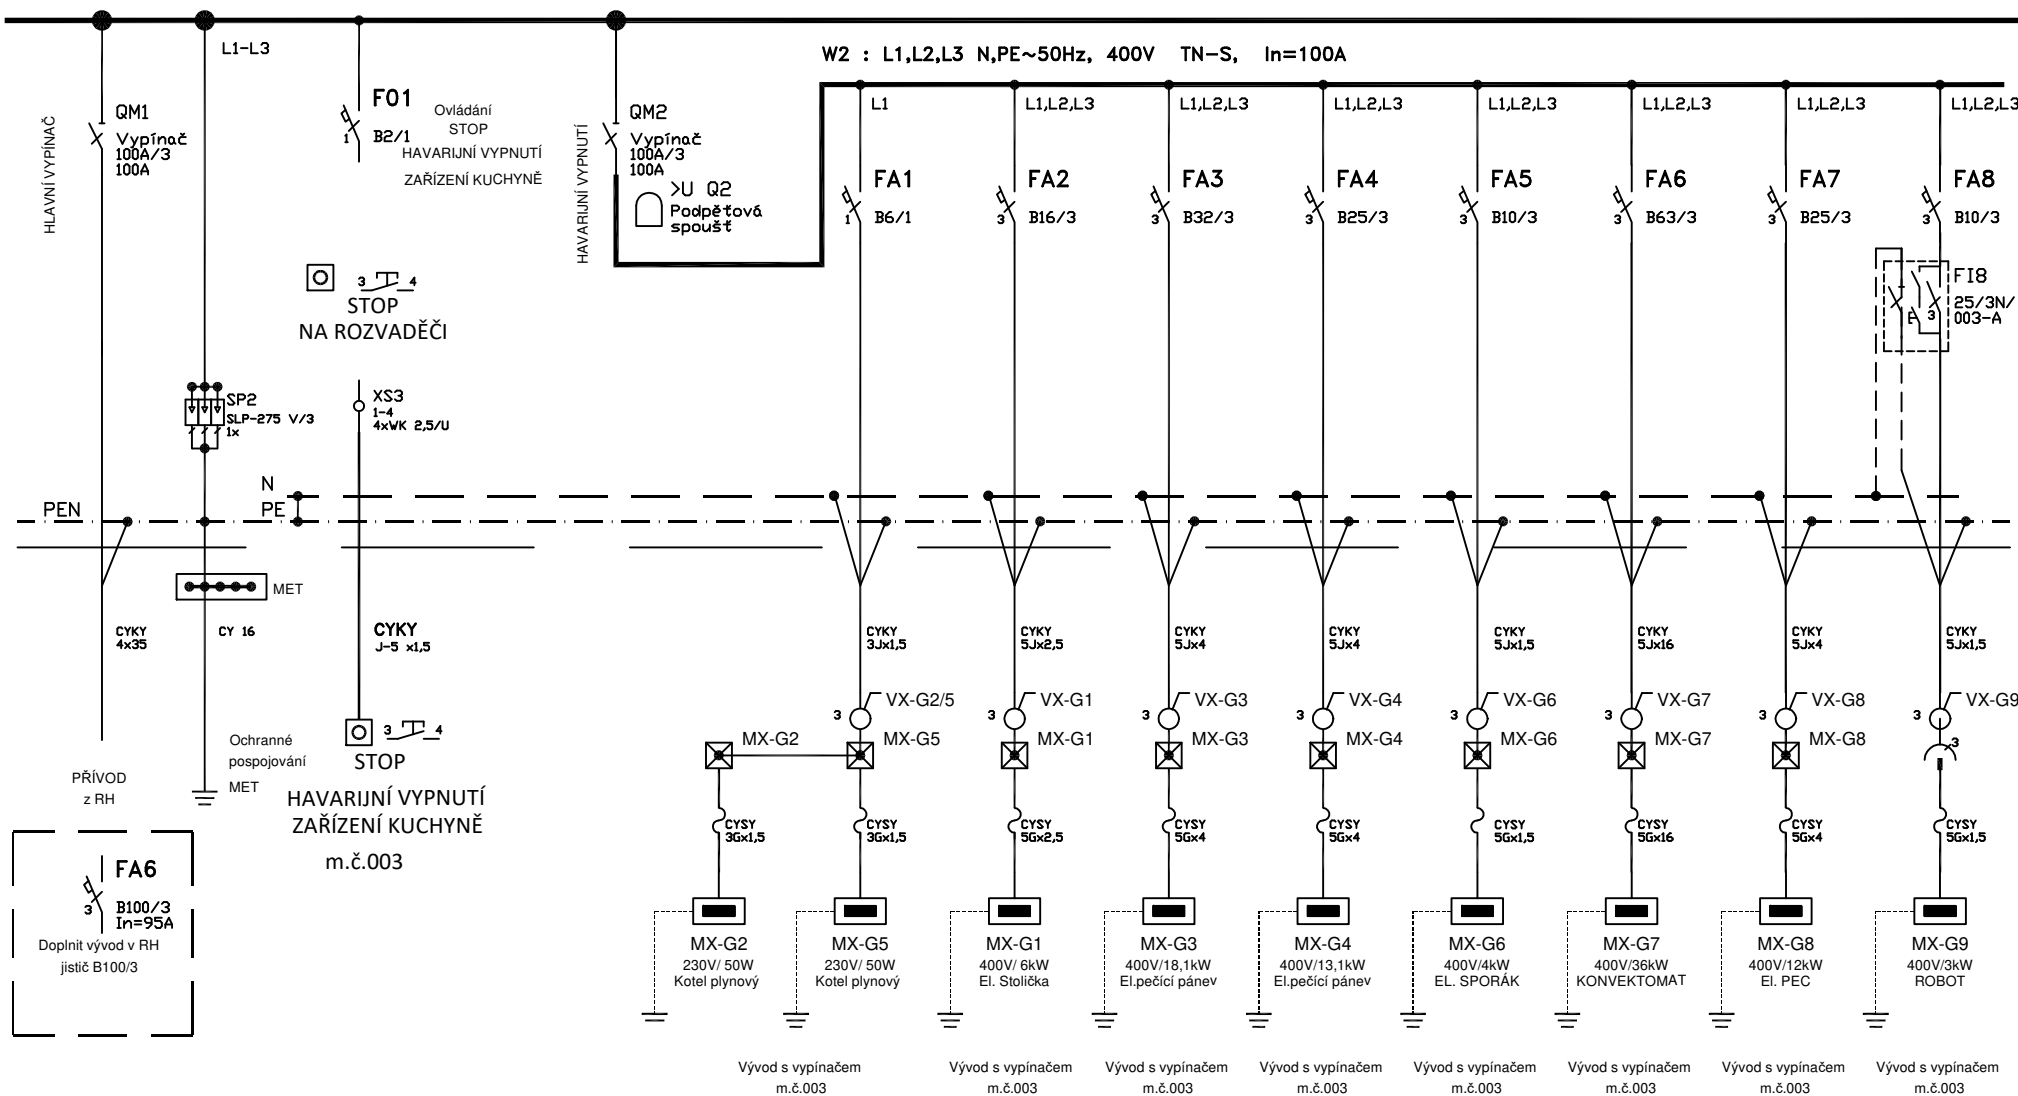


Stavba :
Oprava podlahy a inženýrských sítí ve
školní kuchyni SPŠS Mělník

Vypracoval :
ing. Klášterka
Kontroloval :
Dočekalová


Změna	Kde	Kdy	Kdo

Název :
Rozvaděč RK-I
Přehledové schéma

Zakázkové číslo :
489/24
Archivní číslo :
D1.4.2-08
Datum :
05/2024
List :
1/3

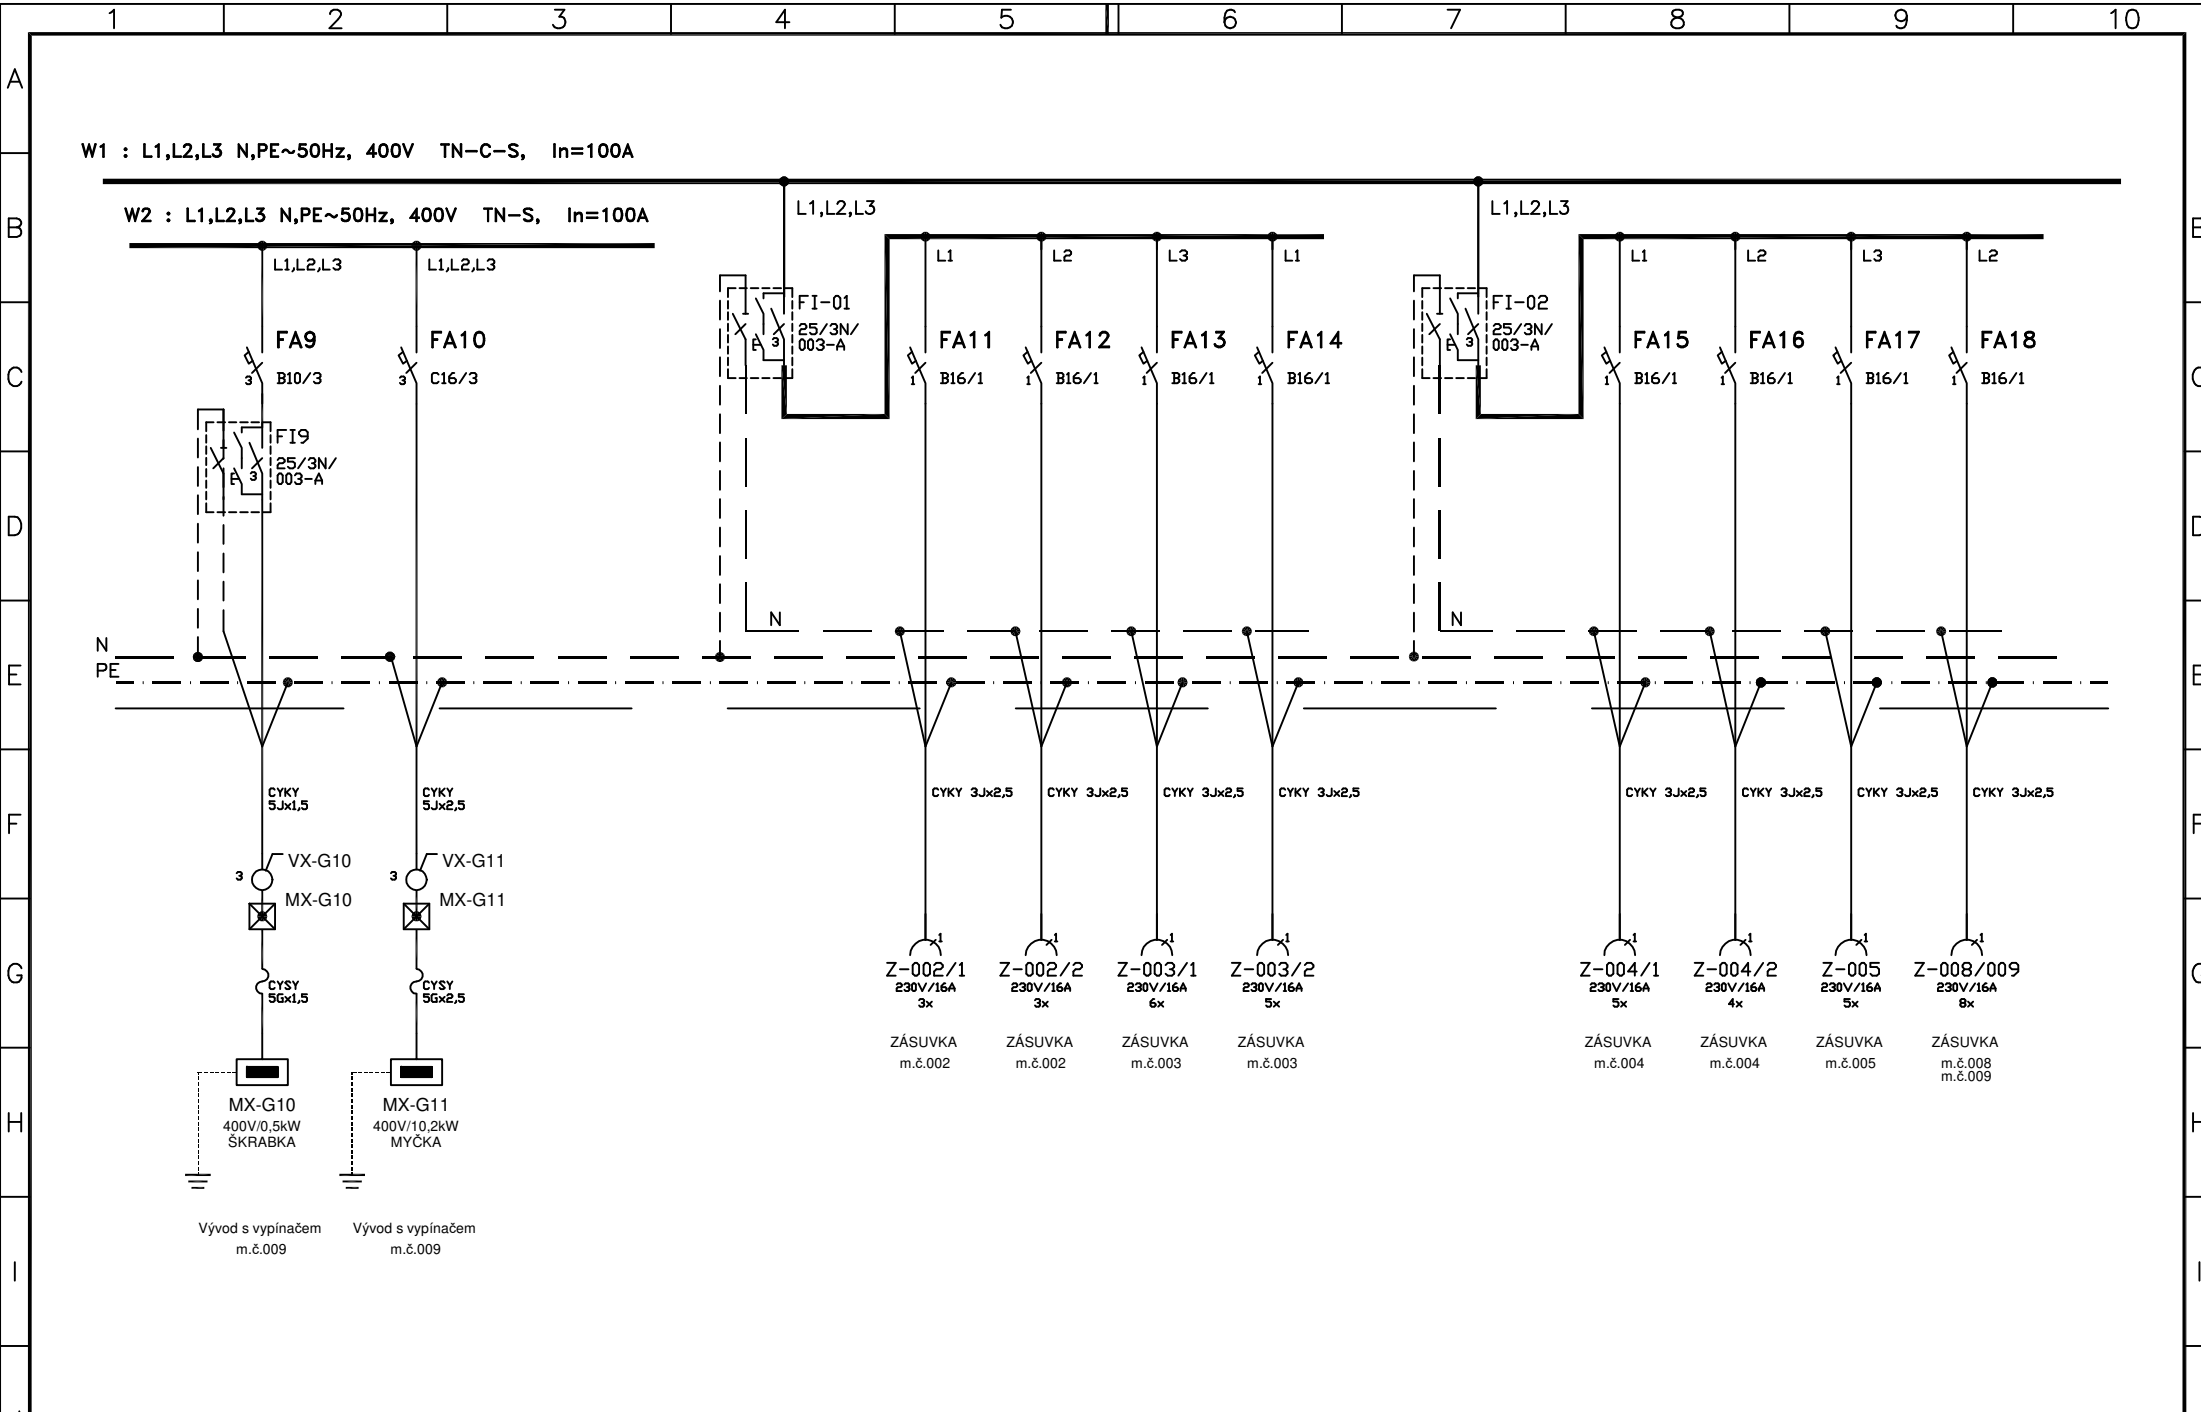

Stavba : Oprava podlahy a inženýrských sítí ve školní kuchyni SPŠS Mělník	Vypracoval : ing. Klášterka	Znění	Kde	Kdy	Kdo	Název : Rozvaděč RK-I Přehledové schéma	Zakázkové číslo : 489/24	Datum : 05/2024
	Kontroloval : Dočekalová						Archivní číslo : D1.4.2-08	List : 2/3

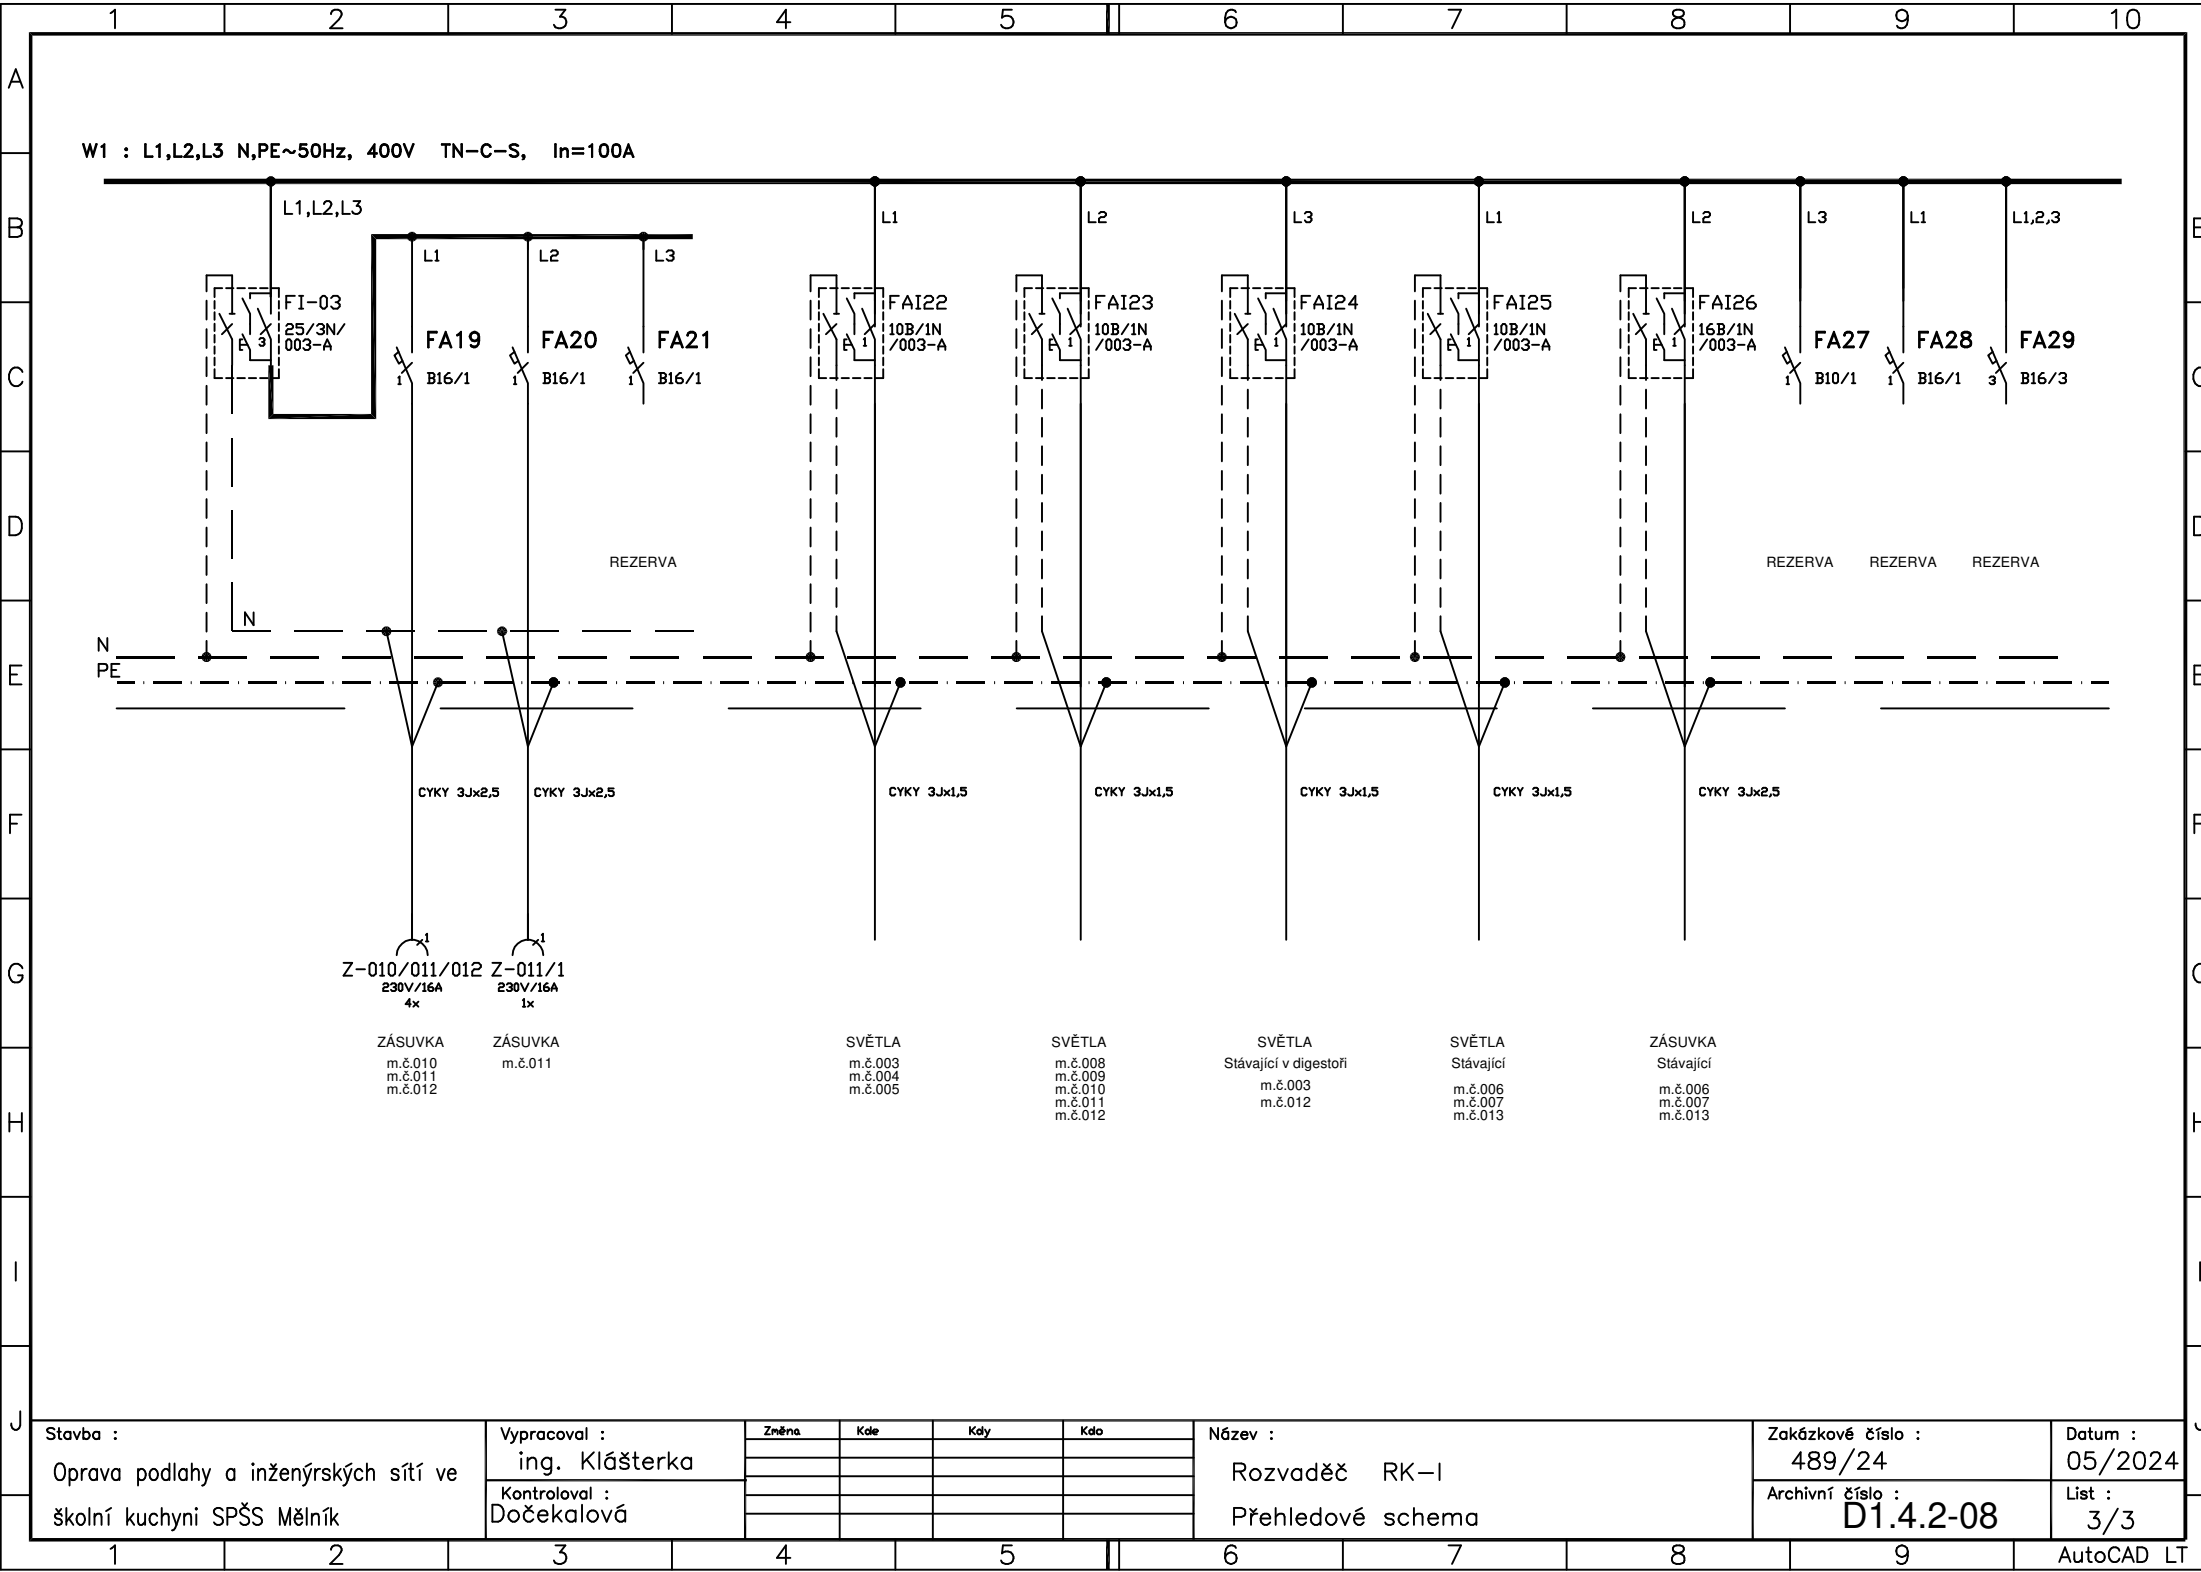

Stavba :
Oprava podlahy a inženýrských sítí ve
školní kuchyni SPŠS Mělník

Vypracoval :
ing. Klášterka
Kontroloval :
Dočekalová

Změna	Kde	Kdy	Kdo

Název :
Rozvaděč RK-I
Přehledové schéma

Zakázkové číslo : 489/24	Datum : 05/2024
Archivní číslo : D1.4.2-08	List : 3/3