

Vážený pan
Ing. arch. Andrej Kušnierik
Vinice 552
277 16 Všetaty

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

30.6.2020

NAŠE ZNAČKA

1109632589

VYŘIZUJE / LINKA

Jitka Kalinová/800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Kolín / 14.7.2020

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

ČEZ Distribuce, a.s. nemá námitek k předloženým dokumentům pro stavební povolení na akci: „Odstranění havarijního stavu, rekonstrukce a zajištění energetických úspor objektu Tylův dům, Tylova č.p. 507, Kutná Hora“ na pozemku parc.č.st. 44 v k.ú. Kutná Hora, za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek.

Před zahájením prací je nutné zažádat o vyjádření k existenci sítí. Pokud dojde stavbou ke střetu s distribučním vedením ČEZ Distribuce, a.s. je nutné požádat o souhlas k činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu el. vedení, kde budou stanoveny konkrétní podmínky ke stavbě.

K žádosti o souhlas s prováděním činnosti a s umístěním stavby v ochranném pásmu energetického zařízení v souladu s ustanovením § 46 odst. 8 a odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb. je nutné současně předložit výpis parcelních čísel pozemků, na kterých dojde k činnosti nebo umístění stavby v ochranném pásmu energetického zařízení.

Výpis je nutné seřadit podle katastrálních území a u čísel pozemků uvést, o jaký druh energetického zařízení se jedná. Žádost o udělení souhlasu musí být zaslána na adresu: **ČEZ Distribuce, a.s. (adresa Děčín, zákaznická linka 800 850 860, email: info@cezdistribuce.cz a web www.cezdistribuce.cz .**

Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení se zajištěním nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů 1kV a 22kV v tělese komunikace a vjezdů 1m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci chodníku, vozovky, parkovacího stání a vjezdů (dělený arot, betonové žlaby). V případě nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá. Uložení do chrániček bude provedeno za součinnosti ČEZ Distribuce a.s.

Stávající kabelové vedení nízkého napětí 1kV a kabelová přípojková skříň 507(SS133) v místě provádění prací nesmí být poškozena.


ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace),
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
| zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Přemístění energetického zařízení z Vašeho objektu lze řešit formou přeložky nebo úpravou stávajícího vedení v souladu s ustanovením § 47, zákona č. 458/2000Sb., na náklady toho kdo potřebu přeložky vyvolal v dostatečném předstihu.

Zákres stávajícího distribučního energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude zaslán na základě samostatně podané žádosti – **Sdělení o existenci sítí**- <https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/>

S pozdravem

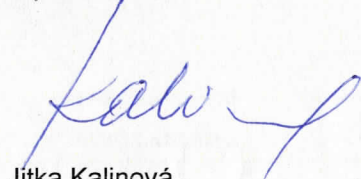

Jitka Kalinová
technik SEM
ČEZ Distribuce, a.s.