



## Pohledy - schéma

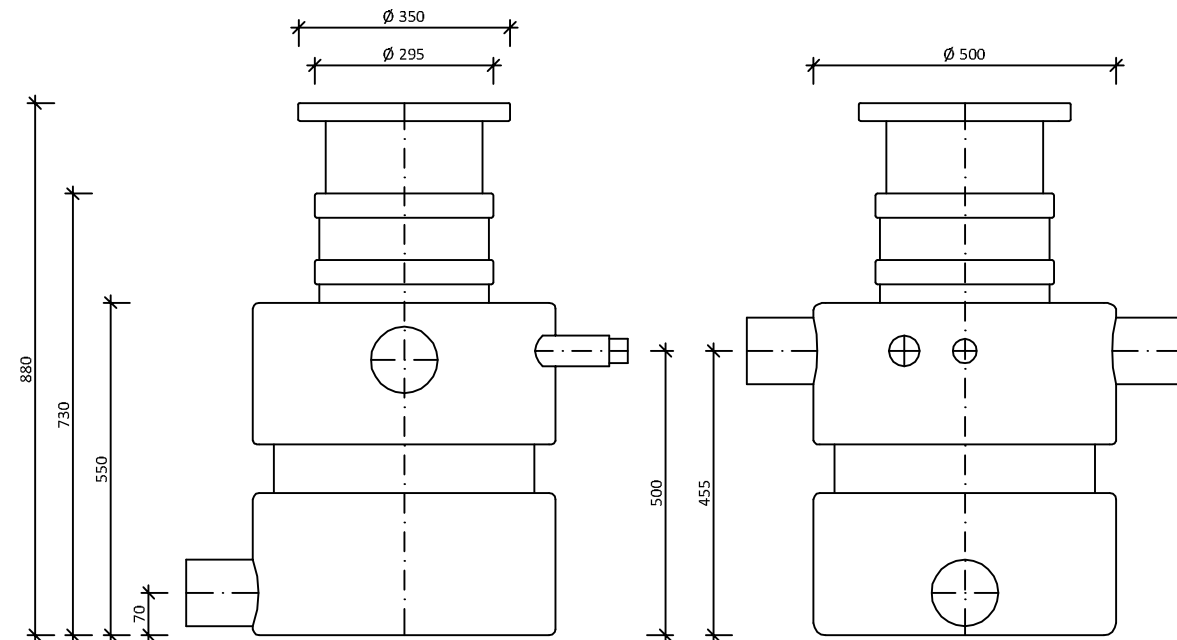

## Půdorys - schéma

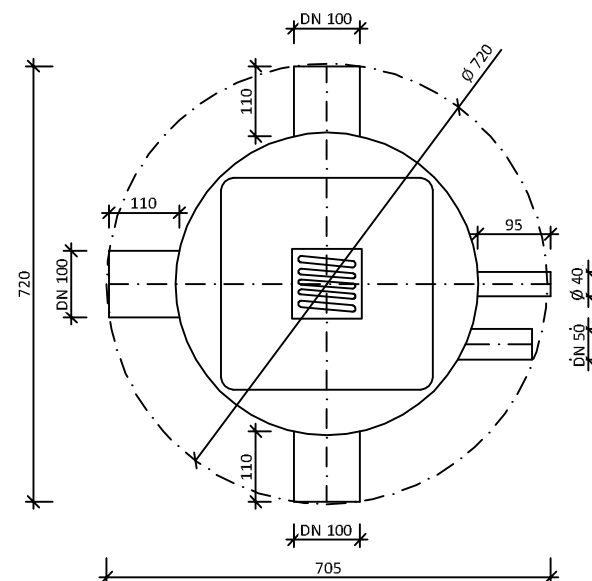

Max. teplota média, krátkodobě do 3 min. T:	60 °C
Maximální provozní tlak PN:	1,0 bar
Max. přípustný tlak v tlakovém vedení P:	1,7 bar
Maximální teplota TUV:	90 °C





Hrubý objem nádrže:	113,0 l
Spínací objem:	24,0 l
Provozní režim (vynořený):	S3-25 %
Výška:	880 mm
Délka:	705 mm
Šířka:	720 mm
Diagonální rozměr:	720 mm
Hmotnost netto cca:	28 kg

Síťová přípojka:	1~230 V, 50 Hz
Tolerance napětí:	±10 %
Jmenovitý výkon motoru P2:	0,55 kW
Jmenovité otáčky n:	2900 1/min
Jmenovitý proud IN:	3,60 A
Izolační třída:	F
Třída krytí motoru:	IP68

Délka přívodního kabelu:	10,0 m
Typ kabelu:	H07RN-F
Průřez kabelu:	3G1 mm <sup>2</sup>
Síťová zástrčka:	Chráněná zásuvka

Materiál nádrže:	PE
Skříň čerpadla:	PP-GF30
Oběžné kolo:	PPE/PS-GF20
Hřídel:	1.4104
Materiál motoru:	1.4301

Přípojka trubky na straně sání:	Ø 110
Přípojka trubky na výtlačku:	Ø 40
Přípojka odvětrání:	Ø 110

Investor:	Domov Kladno - Švermov, poskytovatel sociálních služeb Vojtěcha Dundra 1032 273 09 Kladno - Švermov IČO: 71234462		
Generální projektant:	EBC a D4 pro Domov Kladno-Švermov  Energy Benefit Centre a.s. Adresa: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín IČO: 290 29 210, DIČ: CZ 290 29 210  Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov IČO: 228 01 936, DIČ: CZ 228 01 936		
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o.  sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov IČO: 228 01 936, DIČ: CZ 228 01 936		
Místo stavby:	Vojtěcha Dundra 1032, 273 09 Kladno		
Kraj:	Středočeský kraj	Datum:	Květen 2020
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby - DPS	Číslo zakázky:	1930
HIP:	Ing. M. Fejfar, Ing. J. Lechovský, Ing. L. Truhelka	Autorizace:	Paré č.:
Projektant:	Bc. Tomáš Linek		
Odpovědný projektant:	Ing. Jindřich Lechovský		
Název stavby:	Snížení energetické náročnosti objektů Domova Kladno-Švermov		
Stavební objekt:	SO 01 - OBJEKT 1 - č. p. 1454	Číslo dokumentu:	Měřítko:
Část dokumentace:	D 1.4.1 Zdravotně technické instalace	05	- - -
Název dokumentu :	Navrhovaný stav - Kanalizace Schéma přečerpávací jednotky		