

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 04.04.2024

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00039 / 04/095

Projektant/montážní firma:

Společnost:


Název:

Ulice:

PSČ:

Telefon:

Bezejmenná

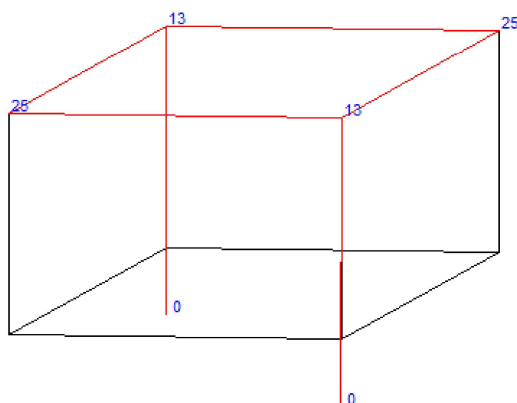

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00039

Jméno: Daniel Mudra

Ulice:

PSČ: --

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: IV

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota km: 1

Úroveň potenciálu: -1 m

Projekt:

Číslo projektu: 04/095

Název projektu: Přestavba objektu na bydlení pro klienty DOZP

Ulice:

PSČ: CZ--Kladno