


# ROZDĚLOVAČ a SBĚRAČ ÚT


Rekonstrukce VS. objektu SZŠ a VOŠ Zdravotnická Kolín

PROVOZNÍ TLAK ÚT 3 BAR

## ROZDĚLOVAČ ÚT

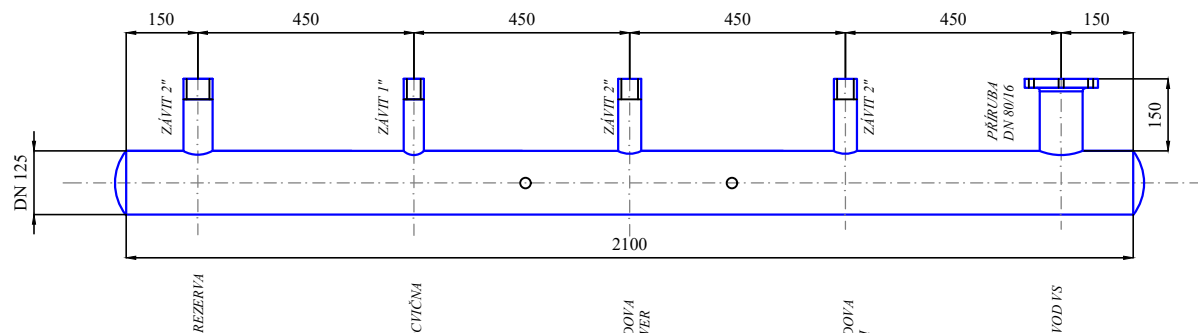

## SBĚRAČ ÚT

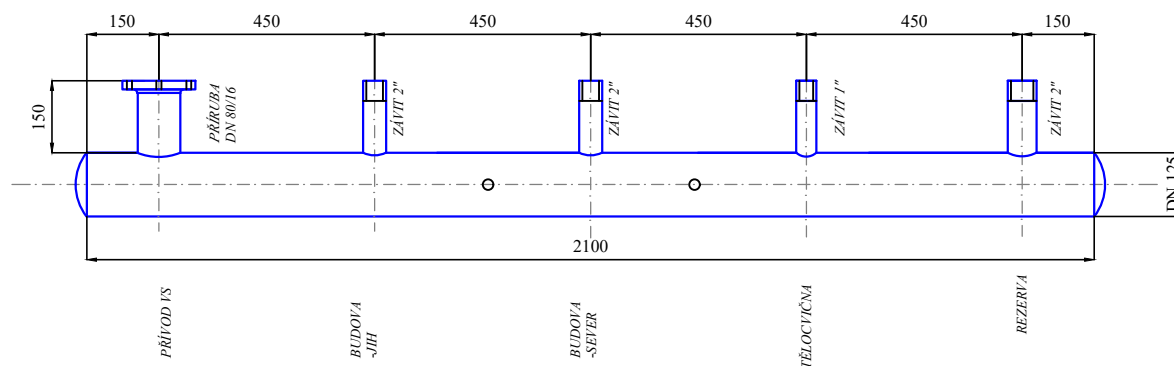

### Legenda potrubí a tepelných izolací:

#### Materiál:

- potrubí ocelové v provedení ČERNÉ spojované svařováním plamenem nebo elektrickým obloukem
- profily černé tvaru U/L spojované svařováním
- materiál ČERNÝ tř. 11
- tlaková odolnost min. 16 bar

#### Tepelné izolace + nátěry:

- potrubí ocelové v provedení ČERNÉ bude opatřeno základním nátěrem -1x - červenohnědá
- ocelové nosné konstrukce v provedení ČERNÉ bude opatřeno základním nátěrem a dvojnásobným vrchním nátěrem
- odstíny vrchní barvy na nosné konstrukce určí investor
- tepelné izolace budou z minerální plsti např. ORSIL, ISOVER (typ: ML-3 a pod...)
- vrchní povrchová úprava tepelných izolací bude provedena z MIRALONU tl. 2 mm.
- veškeré uzavírací armatury na rozvodech páry budou oizolovány snímatelným rozebíratelným pouzdem

**ZADÁVACÍ PD**

### Poznámka:

Po skončení montážních prací bude provedena tlaková zkouška dle ČSN.  
Montážní práce budou zhotoveny odbornou firmou a dle platných ČSN a řádu Bezpečnosti práce.

Projektová dokumentace je duševním vlastnictvím zhotovitele-PROJEKCE TVB s.r.o.  
Projektová dokumentace NESMÍ být bez souhlasu zhotovitele dále kopírována a šířena!

ROZDĚLOVAČE ÚT BUDOU OSAZENY NA SAMOSTATNÝCH NOSNÝCH KONSTR.  
KTERÉ BUDOU ZHOTOVENY Z JACKLU 40x3. TY BUDOU UCHYCENY KE ZDIVU.  
R+S BUDOU PŘICHYCENY POMOCÍ TŘMENŮ!!!!

KRESLIL	Ing. ŠVEČ MBA	MÍSTO	SZŠ a VOŠ zdravotnická, Karlovy Světlé 135, Kolín, 28020
KONTROLOVAL	Ing. ŠVEČ MBA	STAVBY	
ODP. PROJEKT	Ing. ŠVEČ MBA a OPOJED		
INVESTOR	SZŠ a VOŠ Zdravotnická Kolín, Karlovy Světlé 135 28020, Kolín		
AKCE			
REKONSTRUKCE VS. OBJEKTU SZŠ VOŠ ZDRAVOTNÍ V KOLÍNĚ			
FORMÁT	2 x A4	Číslo a popis	
DATUM	PROJEKT 2017	1	2
STUPNĚ	4	5	6
ARCH. ČÍSLO	PS/2017 - E.30	7	8
VÝKRES	R+S ÚT	9	
MĚŘÍTKO	1:10	Číslo výkresu	1.07