



DETAIL PRACOVNÍ SPÁRY MEZI ZÁKLADEM A DŘÍKEM KŘÍDLA



DETAIL PRACOVNÍ SPÁRY MEZI ZÁKLADEM A DŘÍKEM RÁMU

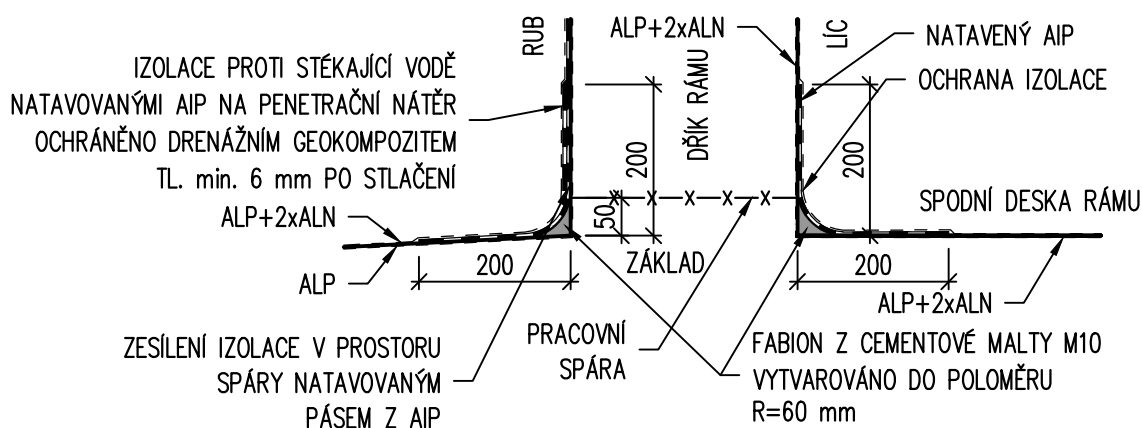

POZNÁMKY:

- 1) NELZE NAVRHNOUT PROTI TLAKOVÉ VODĚ, ALE JEN PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A STÉKAJÍCÍ VODĚ.
- 2) VÝZTUŽ PROCHÁZÍ SPÁROU BEZ PŘERUŠENÍ
- 3) PRACOVNÍ SPÁRA MUSÍ BÝT ZBAVENA CEMENTOVÉHO MLÉKA A TAKÉ VŠECH PROHLUBNÍ
- 4) MIN. SPOTŘEBA NÁTĚRŮ ALP – 0,3 KG/m²,
- 5) MIN. SPOTŘEBA NÁTĚRŮ ALN – 0,35 KG/m²
- 6) GEOSYNTETICKÁ DRENÁŽ: DRENÁŽNÍ GEOKOMPOZIT TL. MIN. 6 mm PO STLAČENÍ, PŘÍPADNĚ GEOTEXTILIE TL. MIN 6 mm (PO STLAČENÍ), GRAMÁŽ MIN. 600 g/m², TAŽNOST MIN. 70% DLE EN ISO 10319 A PEVNOST MIN. 25 kN/m DLE EN ISO 10319, ODOLNOST PROTI PROTILAČENÍ 9 kN DLE EN ISO 12236
- 7) FABION JE VYTVOŘEN MALTOU M 10 DLE ČSN EN 998-2
- 8) IZOLAČNÍ PÁSY DLE TKP 21