

Váš dopis zn.: **elektronické podání**  
Ze dne: **03.05.2023**  
Jednací číslo: **PVO2303415/EXS**  
Vy izuje: **Jan Křištof**  
Telefon: **312 812 190**  
E-mail: **jan.kristof@svas.cz**  
Datum: **03.05.2023**

Adresa žadatele:  
**Projekt stav s.r.o.**  
**Želivského 2227**  
**35601 Sokolov**

**Informace o existenci sítí**  
provozovaných společností  
**Středočeské vodárny, a.s.**

**Poskytnutá data mají informativní charakter a nenahrazují vyjádření k projektové dokumentaci.**

Účel informace:	Existence sítí		
Lokalizační údaje:	Okres:	Kladno	
	Obec:	Smečno	
	Katastrální území, parcelní číslo:	Smečno, 2/2	
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze*		
Kontaktní osoba:			
Kontaktní údaje: tel., e-mail	728823172, projektstav-bezdekovsky@seznam.cz		
Platnost:	Jeden rok ode dne vyhotovení		

Ve Vámi vymezeném zájmovém území se ke dni vyhotovení této informace  
**nenachází**

**sítí (případně ochranná pásma vodních zdrojů) provozované společností Středočeské vodárny, a.s.**

Součástí poskytnuté informace jsou vodovodní a kanalizační přípojky. Společnost Středočeské vodárny, a.s. není vlastníkem ani provozovatelem přípojek (odst. 3 § 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu). Zákres přípojek je orientační z hlediska jejich polohy i potrubí.

K podání žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci, ke stavbě, k možnosti napojení na vodovod / kanalizaci a dalších použijte [Portál vyjádření a objednávek](https://www.svas.cz/sluzbysvas/portal-vyjadrovani-a-objednavek/) na webových stránkách provozovatele Středočeské vodárny, a.s. (<https://www.svas.cz/sluzbysvas/portal-vyjadrovani-a-objednavek/>).


V případě, že budete žádat o vyjádření k vodovodní / kanalizační přípojce nebo vodohospodářské stavbě, je nutné nejdříve podat [Žádost o sdělení k možnosti napojení na vodovod a kanalizaci](#). Následně po stanovení místa napojení a schválení předepsaného množství odebírané nebo vypouštěné vody je možné podat [Žádost o vyjádření k vodovodní a kanalizační přípojce](#) nebo [Žádost o vyjádření k vodohospodářské stavbě](#).

Pokud potrubíte znát polohu zdrojů hasební vody využijte v první řadě Portál zdrojů hasební vody [Portál zdrojů hasební vody](#). Pokud zde požadovaný zdroj nenaleznete, využijte prosím Portál vyjádření a objednávek typ [Žádost o vyjádření k ostatním](#).

Informace o zpracování osobních údajů společnosti Středočeské vodárny, a.s. naleznete na adrese  
[www.svas.cz/o-spolecnosti/zpracovani-osobnich-udaju/](http://www.svas.cz/o-spolecnosti/zpracovani-osobnich-udaju/)

**Středočeské vodárny, a.s.**  
útvár technického vyjadřování  
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

(1)




Ing. Josef Kyncl  
manažer útvaru GIS

\*P íloha: situace zájmového území

P íloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne: **03.05.2023**

Jednací íslo: **PVO2303415/EXS**

### Situace zájmového území

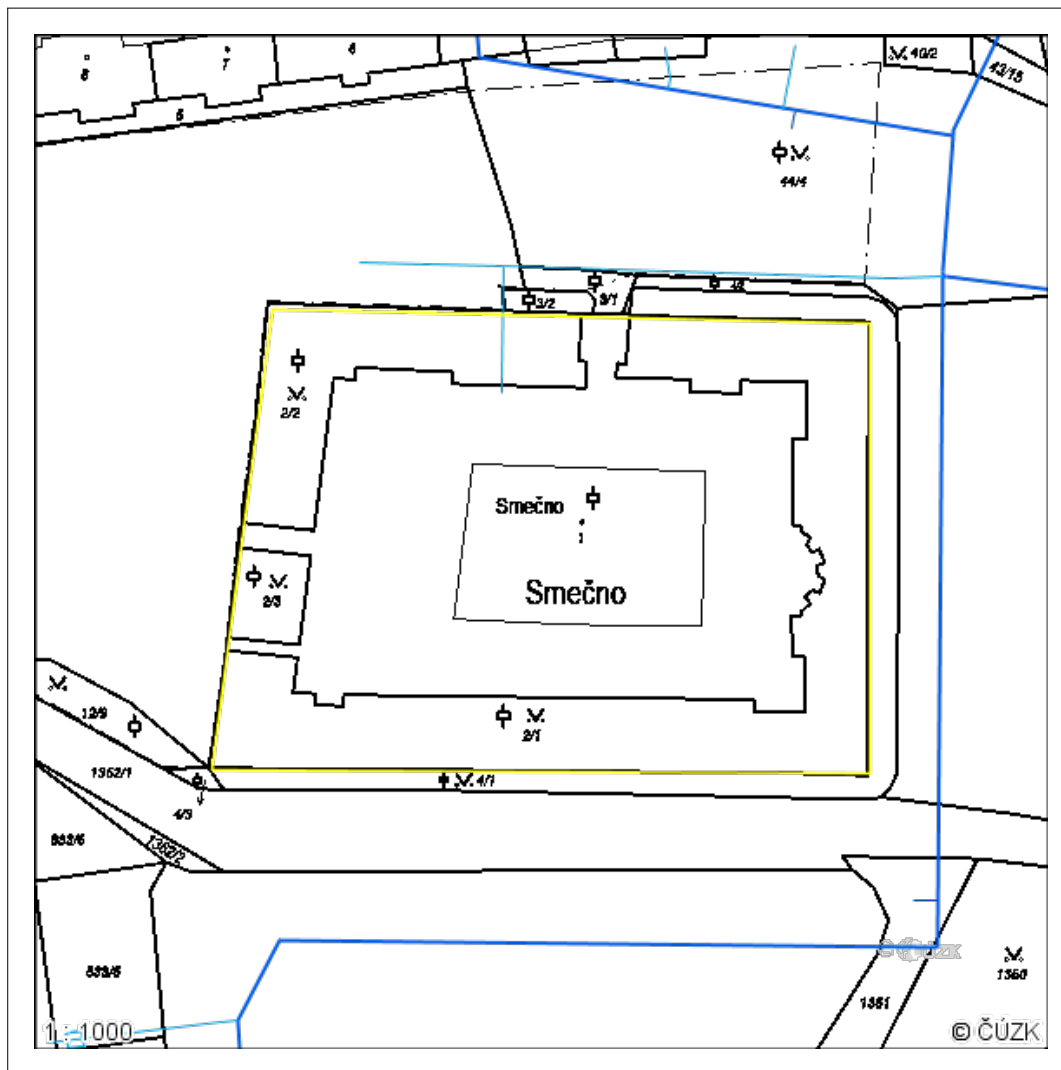

#### VODOVOD

- Dálkovod
- Vodovod provozováno
- Vodovod mimo provoz
- Vodovod neprovozováno
- Vodovodní přípojka
- I. stupeň OP vodního zdroje
- II. stupeň OP vodního zdroje
- III. stupeň OP vodního zdroje

#### KANALIZACE

- Kanalizace gravitační
- Kanalizace tlaková
- Kanalizace podtlaková
- Kanalizace mimo provoz
- Kanalizace neprovozováno
- Kanalizační přípojka

#### ELEKTRO

- - - Elektro - silové vedení
- Elektro - sdělovací kabel
- Elektro - optický kabel
- Elektro - ostatní

Vymezené zájmové území