

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
0.01	ŠATNA - CHLAPCI	20,2
0.02	UMÝVÁRNA - CHLAPCI	7,69
0.03	HYG ZÁZEMÍ - CHLAPCI	5,5
0.04	ŠATNA - DÍVKY	20,2
0.05	UMÝVÁRNY - DÍVKY	7,69
0.06	HYG. ZÁZEMÍ - DÍVKY	5,5
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA		66,78


LEGENDA

— — — — — PŘÍVODNÍ POTRUBÍ

— — — — — VRATNÉ POTRUBÍ

20°C
1266 W
VNITŘNÍ VÝPOČTOVÁ TEPLOTA
TEPELNÁ ZTRÁTA

OTOPNÉ TĚLESO
KORADO RADIK VK, TYP, VÝŠKA, DÉLKA
TRH - TERMOREGULAČNÍ HLAVICE
RŠ 15 - REGULAČNÍ H ŠROUBENÍ DN15
RV - REGULAČNÍ VENTIL

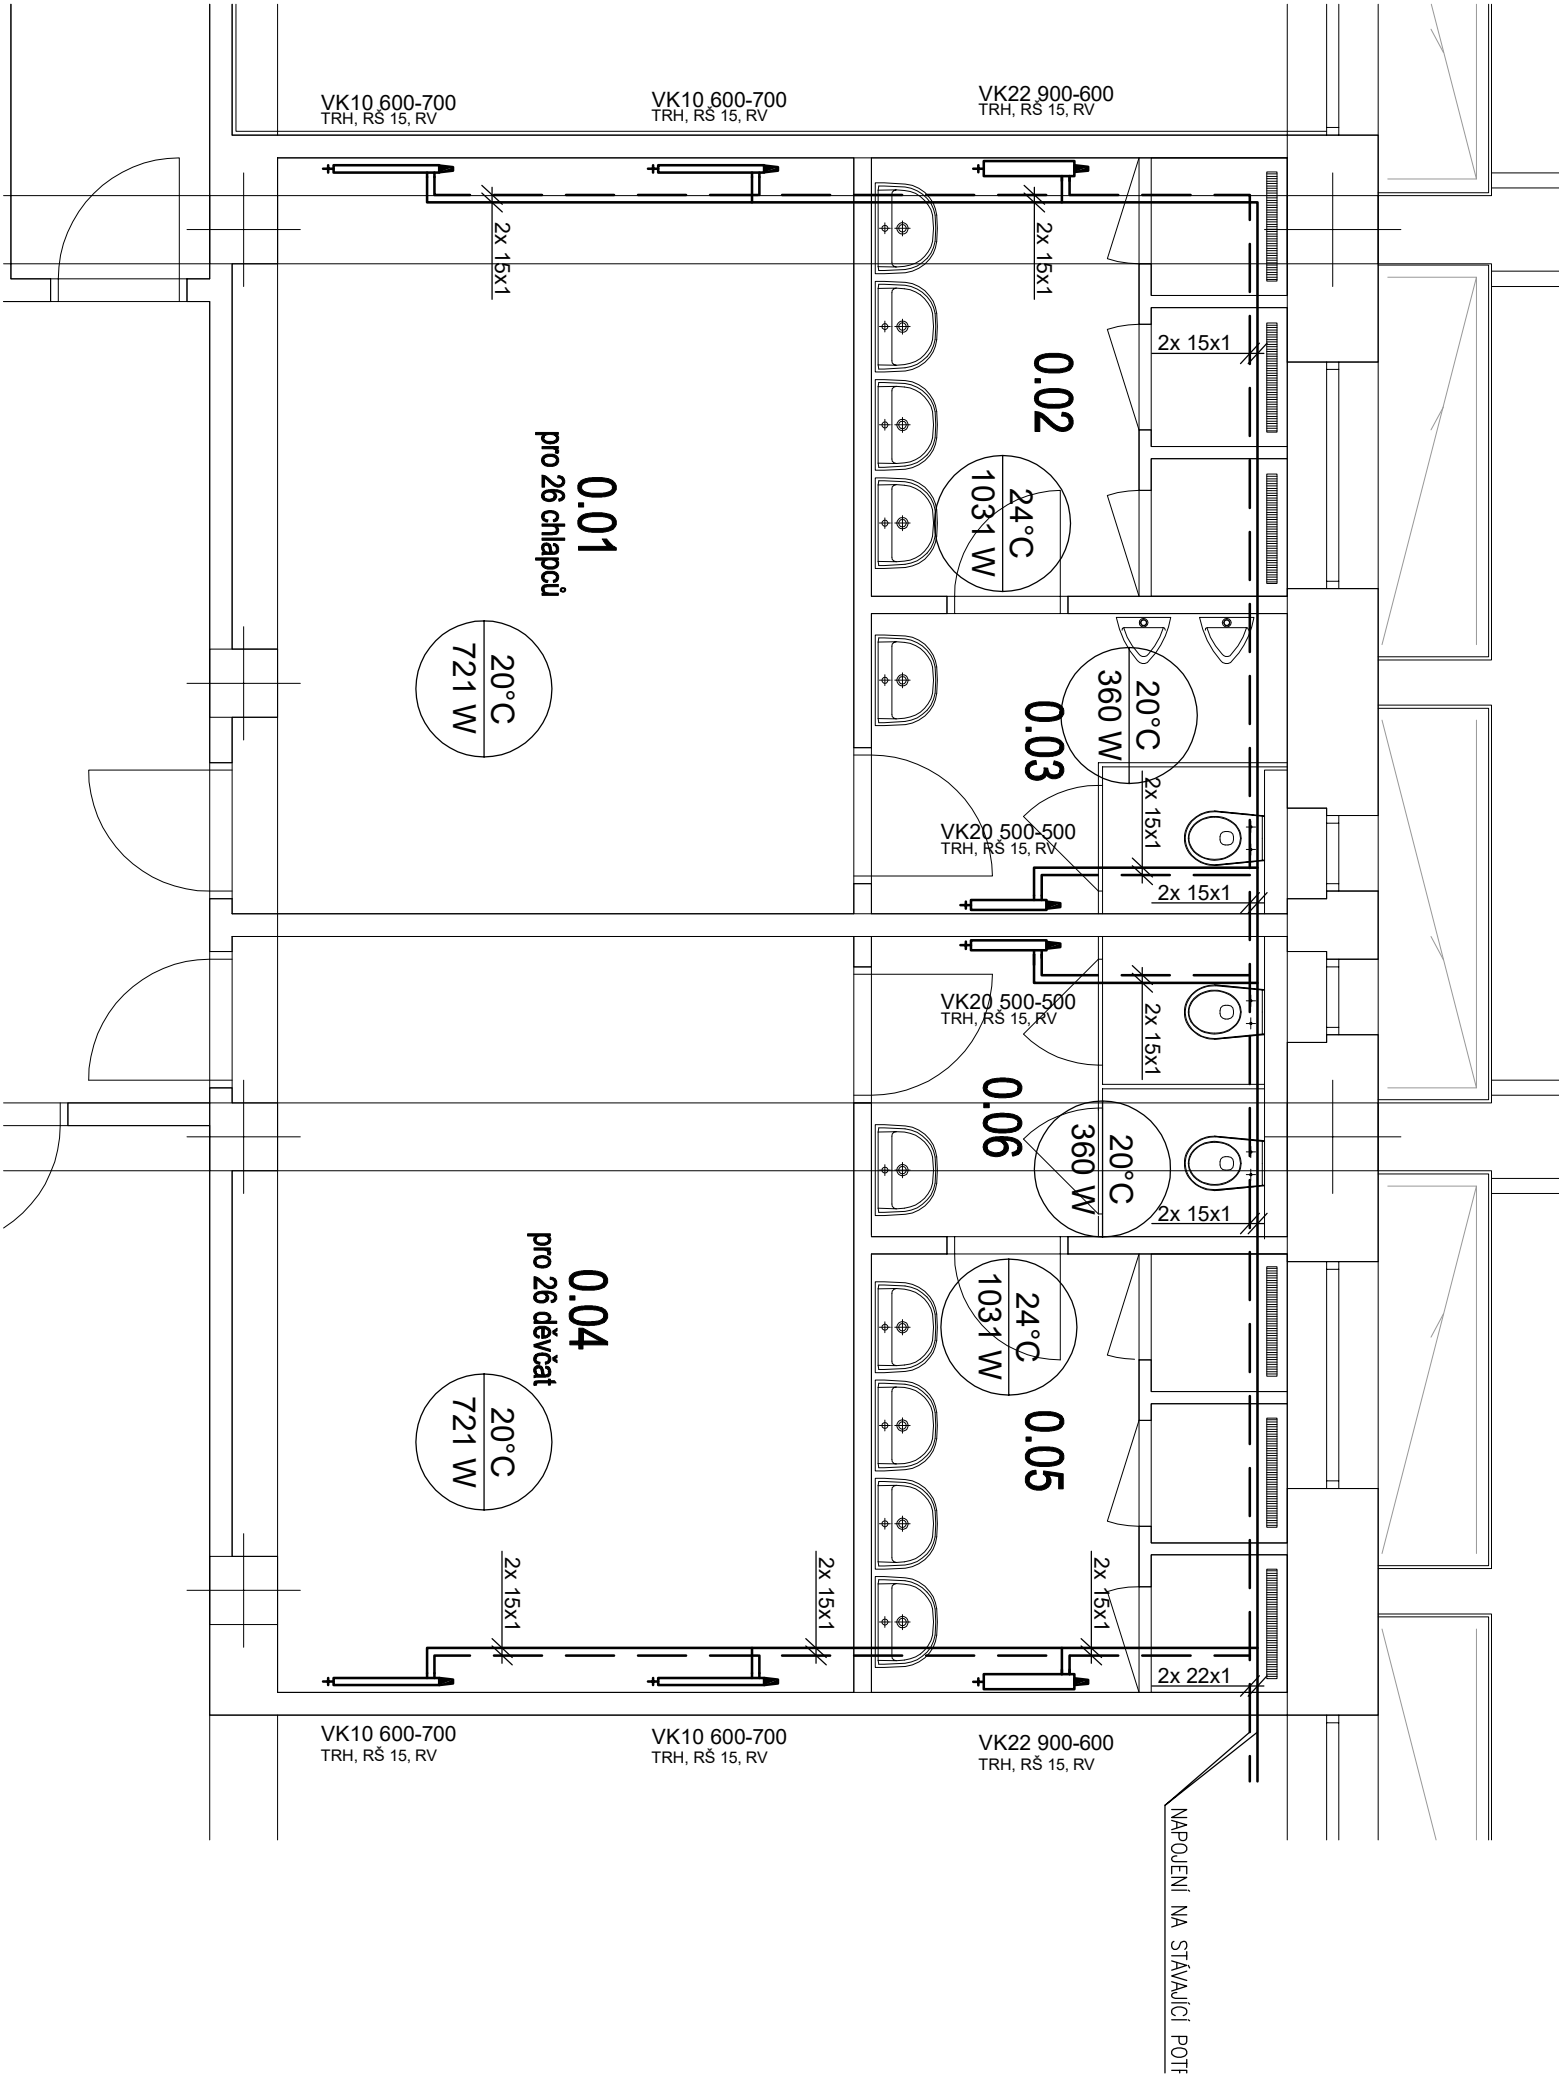

Ing. Štěpán Polák
č. autorizace: ČKA179464

PROJEKTANT: ATELIER HESTIA s.r.o., Nový Káin 354, Nový Káin 262 03

INVESTOR: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola

NÁZEV:

OPRAVA ČÁSTI 1S ST. ŠKOLY

PŘÍLOHA: 0

PUDORYS ČÁSTI 1S

VYTÁPĚNÍ

DATUM: 07/2017

KAT. ÚZEMÍ: Benešov u Prahy (602191)

PARC. ČÍSLO: 227/4, 227/1

OKRES: Benešov

ODP. OSOBA: Ing. Štěpán Polák

VYPRACOVAL: Ing. Michal Hoffman