


Jiří Flosman, projektová kancelář jiri.flosman@post.cz, tel. +420 725 768 496		AUTORIZACE, PODPIS:	
AKCE:	Oblastní muzeum Praha - východ Masarykovo náměstí 97/3, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav		
INVESTOR:	Oblastní muzeum Praha - východ		
DÍL PD: D Dokumentace objektů a zařízení D3 - Vytápění - MaR		MĚŘÍTKO:	
		DATUM:	06/2024
NÁZEV VÝKRESU: Technologické schéma			ČÍSLO KOPIE:
ČÍSLO PŘÍLOHY: 04	REVIZE: -	STUPEŇ PD: DPS	





zapojení dveřní clony
viz. samostatný list


Ypracoval: Jiří Flosman	AKCE: Oblastní muzeum Praha – východ Masarykovo náměstí 97/3, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav	Investor:	Zak/číslo: N/A	A/K/: N/A	Listů: 4
Kontroloval: Jiří Flosman		Obsah:	Změna/Datum:	V/č/:	List:
Datum : 06/2024		Technologické schéma vytápění	Měřítka:		2

ZAPOJENÍ DVEŘNÍ CLONY
VLSP, tlakově nezávislá sada ON/OFF

DVEŘNÍ CLONA

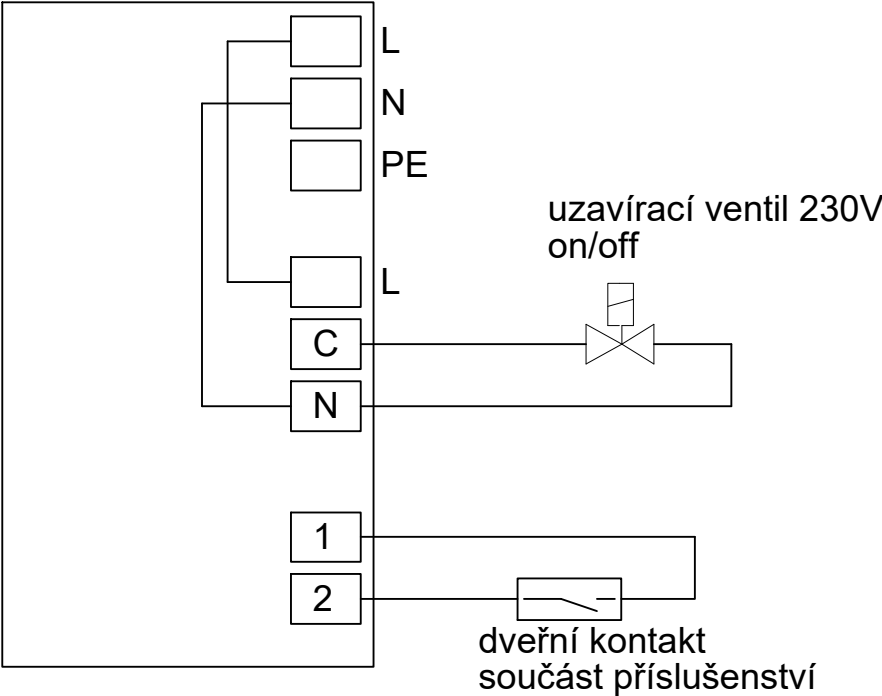

Vypracoval: Jiří Flosman	AKCE: Oblastní muzeum Praha – východ Masarykovo náměstí 97/3, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav	Investor:	Zak/číslo: N/A	A/K/: N/A	Listů: 4
Kontroloval: Jiří Flosman			Změna/Datum:	V/č/:	List: 3
Datum : 06/2024			Technologické schéma vytápění	Měřítka:	

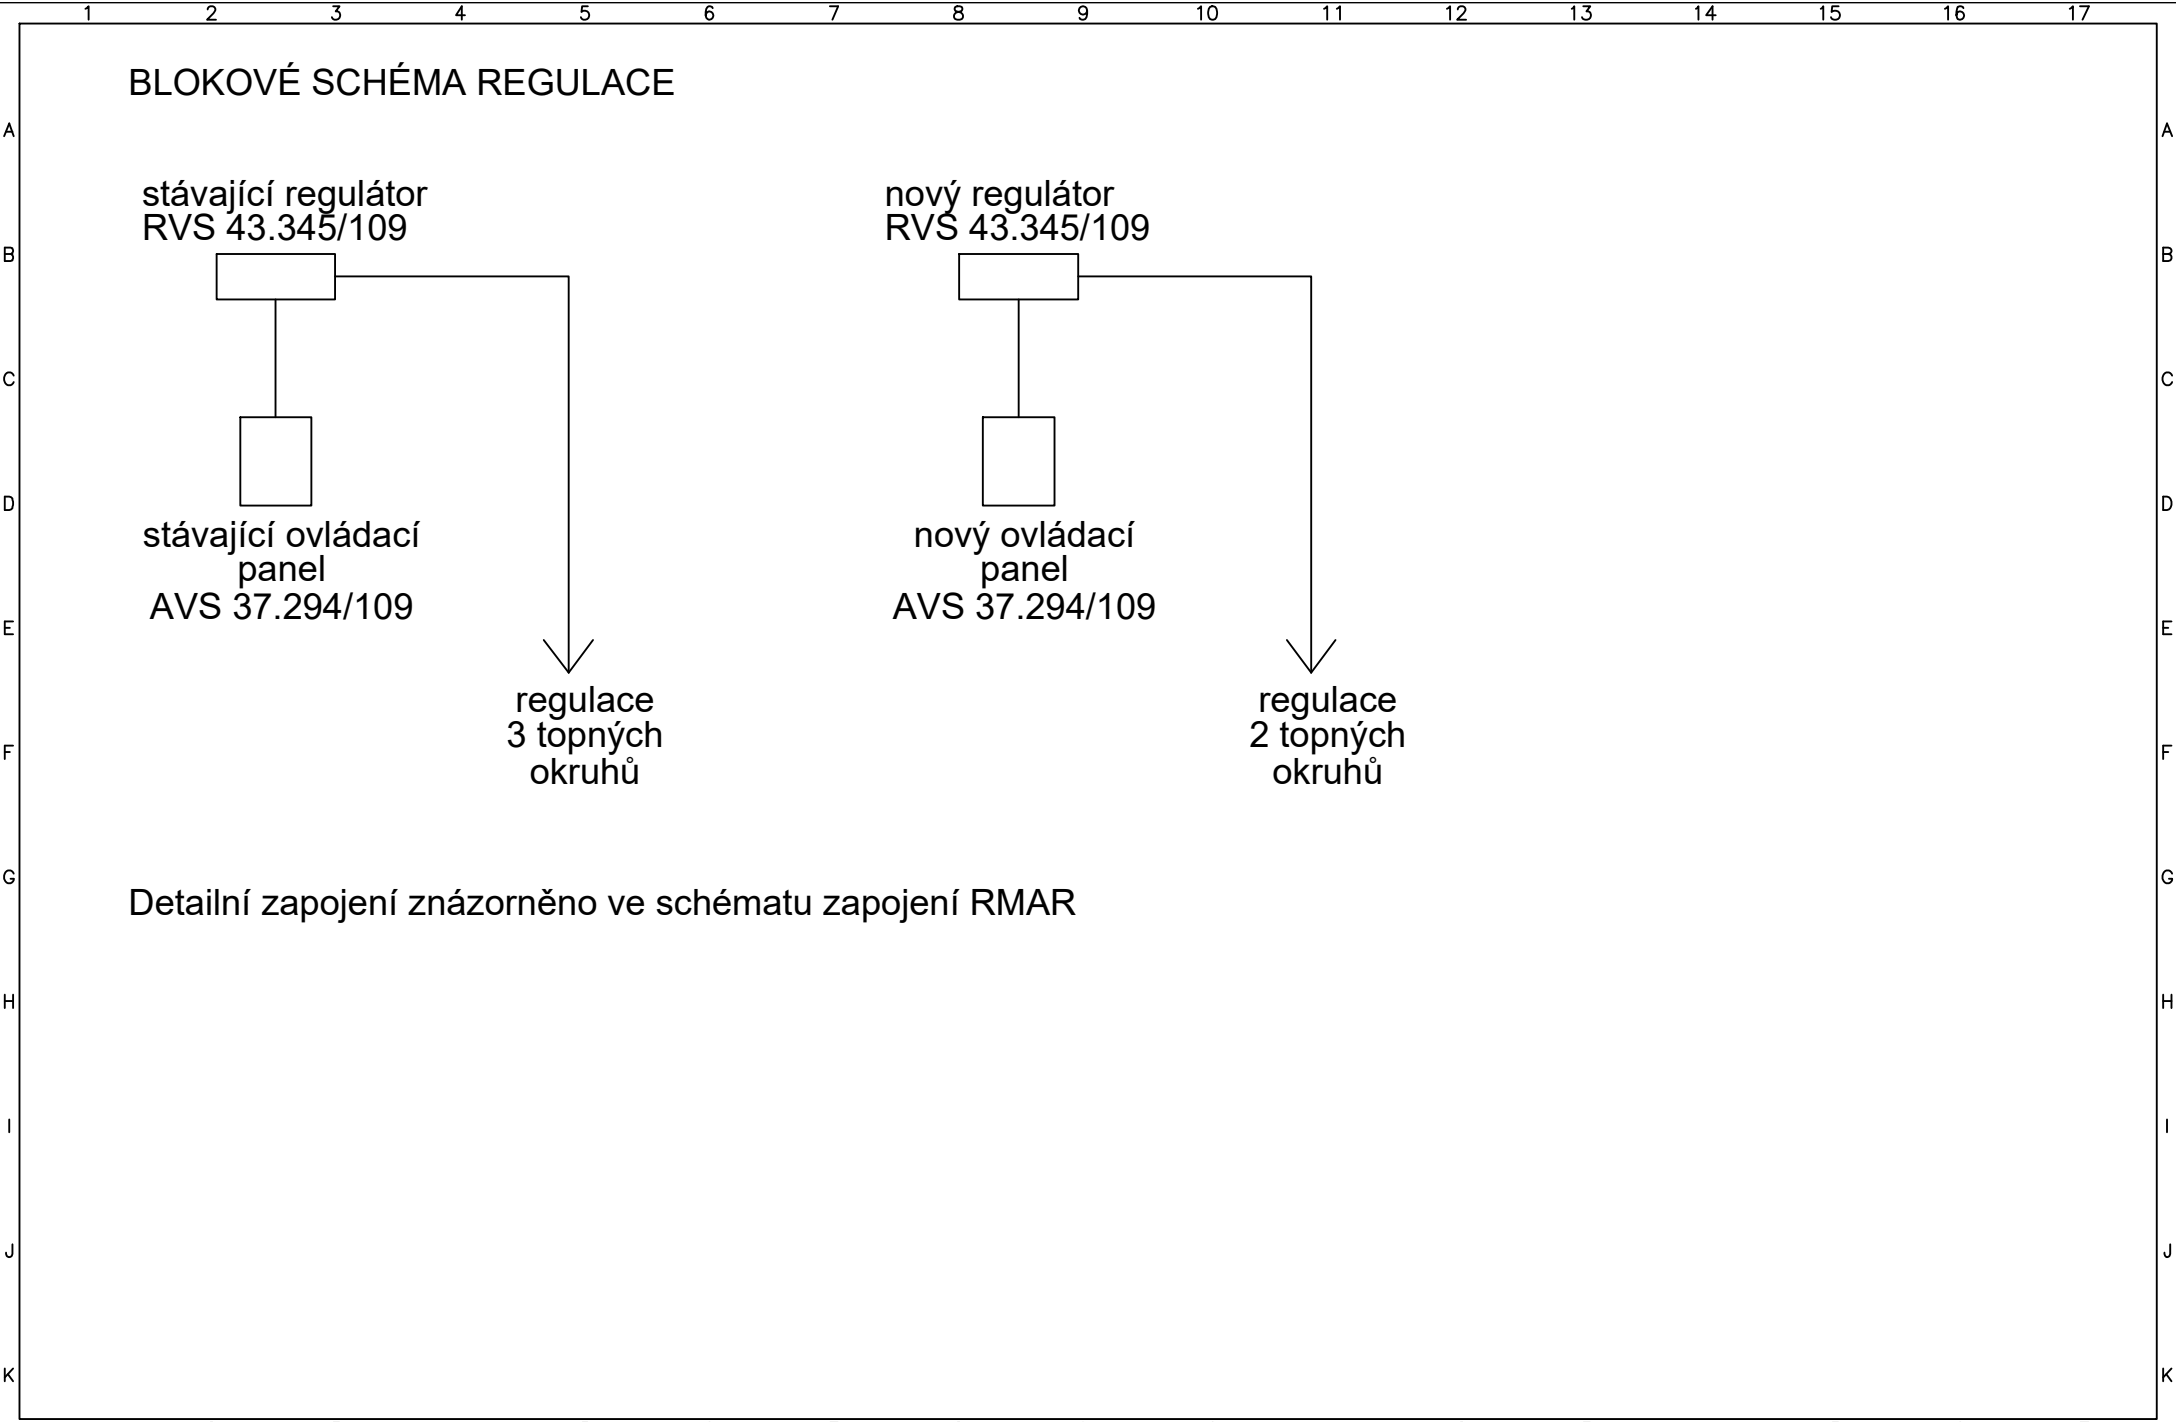

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: Jiří Flosman			AKCE:	Oblastní muzeum Praha – východ Masarykovo náměstí 97/3, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav					Investor:			Zak/číslo: N/A		A/K/: N/A		Listů: 4
Kontroloval: Jiří Flosman									Obsah:			Změna/Datum:		V/č/:		List:
Datum : 06/2024									Technologické schéma vytápění			Měřítko:				4