TABULKA MÍSTNOSTÍ		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
3.01	PŮDNÍ PROSTORY NEPŘÍPUSTNÉ VEŘEJNOSTI	18,31
CELKOVÁ PLOCHA [m²]:		18,31

• POKUD NENÍ V TABULCE MÍSTNOSTÍ UVEDENO, ŽE SE JEDNÁ O KONSTRUKCI STÁVAJÍCÍ, UVAŽUJE SE KONSTRUKCE JAKO NOVĚ NAVRHOVANÁ

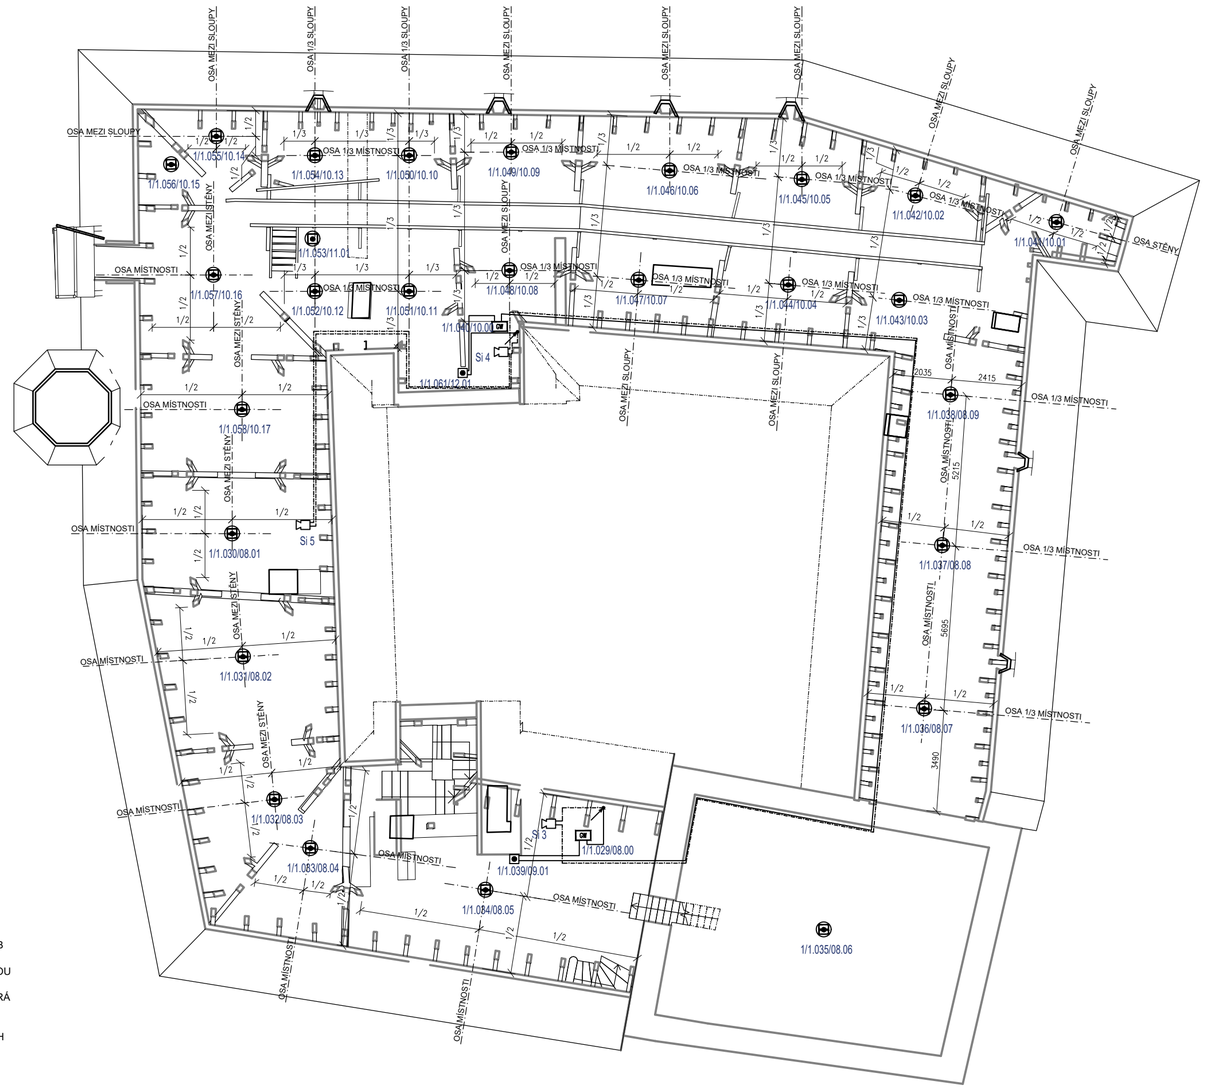

POZNÁMKA

- PRVKY EPS NEBUDOU UMÍSTĚNY V MÍSTECH ZDOBENÍ KLENEB A V MÍSTĚ PÍSKOVCOVÝCH STAVEBNÍCH PRVKŮ KLENEB
- VEŠKERÉ KABELOVÉ TRASY V NADZEMNÍCH PODLAŽÍCH BUDOU VEDENY V DRÁŽKÁCH DLE VÝKRESU BOURACÍCH PRACÍ
- KABELOVÉ TRASY BUDOU JIŠTĚNY VÁPENNOU MALTOU, KTERÁ BUDE PŘETAŽENA VÁPENNÝM ŠTUKEM SE SHODNOU ZRNITOSTÍ S OKOLNÍM POVRCHEM
- VE SKLEPNÍM PROSTORU BUDOU TRASY TAŽENY VE SPÁRÁCH MEZI KAMENY A ZAPRAVENY
- UMÍSTĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍCH ČIDEL EPS BUDE PRIMÁRNĚ NA STÁVAJÍCÍ OSVĚTLOVACÍ KONZOLÍCH A BUDOU V ODSTÍNU DANÉ KONZOLI

Legenda značek EPS

EPS	požární ústředna	KPO	klíčový trezor požární ochrany
OH	požární hlásič opticko - kouřový	OPPO	obslužné pole požární ochrany
T	požární hlásič termodiferenciální	Tablo	paralelní ovládací tablo EPS
	požární hlásič tlačítkový		zábleskový návodčí maják EPS
	bezdrátový hlásič tlačítkový	DZP	schránka na dokumentaci
	bezdrátový hlásič opticko - kouřový	ZDP	zařízení dálkového přenosu
GW	gateway prezdrátové hlásiče a prvky EPS		
	požární siréna		

kabel linky EPS : J-Y(st)Y 2x2x0.8

kabel signalizační s funkční schopností : PRAFlaGuard 1x2x0.8

kabel s funkční schopností : PRAFlaDUR 3x1,5

stoupací / klesající kabelová trasa

Legenda adresace EPS

1/1.001/01.01
- pořadí ve skupině
- hlásičová skupina
- HW adresa
- kruhová linka
- ústředna

Poznámka:

Kabeláže budou vedeny v elektroinstalačních trubkách uložených v podlaze, nad podhledem, nebo na povrchu. Trasy ovládací a sinalizační budou provedeny s funkční integritou, tj. v kovových příchytkách jednotlivých či svazkových kotvených po 30 cm, nebo uloženy pod omítkou.

SOUSTAVA: TN-C-S~50Hz-230/400V
OCHRANA P.N.D.: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
dle ČSN 33 2000 - 4-41-ed2
zvýšená: proudovým chráničem, pospojováním
Elektroinstalace koupelen dle ČSN 33 2000-7-701-ed2
PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-5-51-ed3 - normální

PROJEKT
Instalace elektronické požární signalizace budovy "Palác Hrádek" v Kutné Hoře
Barborská 28/9, 284 01 Kutná Hora-Vnitřní Město, k.ú. Kutná Hora

STAVEBNÍK
ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA
Barborská 28, Kutná Hora, 284 01

ZPRACOVATEL: Aneta Černá
JIKA PROJEKT s.r.o. Sebranice 41, 56962 IČO:194 50 303
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jan Jedlička
AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
DATUM: Červenec 2024
MĚŘÍTKO: 1:150

LOKALIZACE

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 3.NP NAVRHOVANÝ STAV
ČÁST: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

OZN. VÝKRESU	ČÍSLO PŘÍLOHY	ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	PARÉ
304		09/2024	