
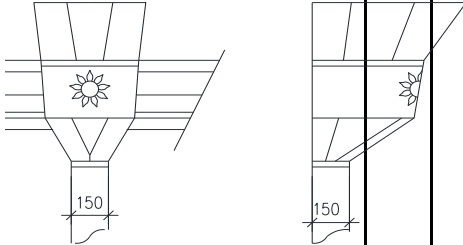

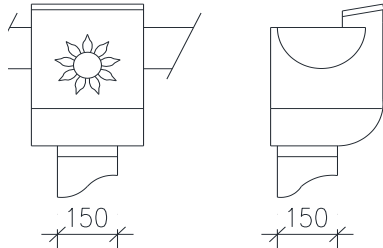


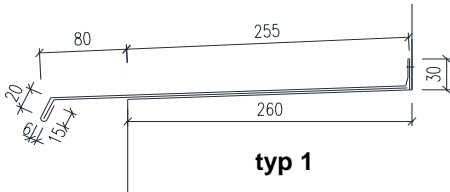
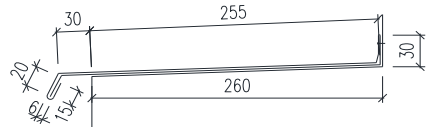

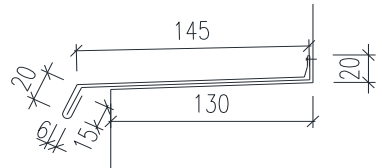







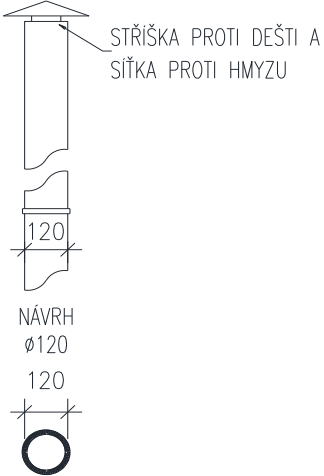




Označ.	FOTO	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	KROV	CELKEM
KL 01	 <p>rozměry: viz detail přibližné rozměry.</p>	<p><b>nový dekorativní kotelík včetně nového svodu</b></p> <p><b>hodnocení:</b> stávající sběrný kotelík malého průměru neumožňuje dostatečnou průtočnost dešťové vody. Návrh kotelíku s větším průměrem. <b>materiál:</b> měď</p> <p><b>ochrana při stavbě:</b> sejmutí pro výrobu kopie</p> <p><b>výroba nového kotelíku:</b> tvarová kopie stávajícího velikost nového kotelíku bude zvětšena o cca 15% z rozměru stávajícího napojení na nový svod ø 150</p>  <p>schéma kotelíku/svodu</p>				1	1
KL 02	 <p>rozměry: viz detail přibližné rozměry.</p>	<p><b>nový dekorativní kotelík včetně nového svodu</b></p> <p>tvarová kopie stávajícího velikost nového kotelíku bude zvětšena o cca 15% z rozměru stávajícího napojení na nový svod ø 150</p> <p><b>hodnocení:</b> stávající sběrný kotelík malého průměru neumožňuje dostatečnou průtočnost dešťové vody. Návrh kotelíku s větším průměrem. <b>materiál:</b> měď</p> <p><b>ochrana při stavbě:</b> sejmutí pro výrobu kopie</p> <p><b>stav:</b> špatný čistící kus s malým průměrem.</p> <p><b>návrh:</b> nový čistící kus výroba tvarové kopie, nový litinový svod ø 150mm/ 7bm</p>  <p>schéma kotelíku/svodu</p>				4	4

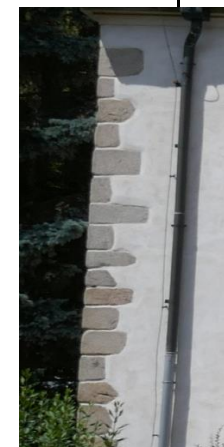
Označ.	FOTO	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	KROV	CELKEM
KL 03	 <p>stávající</p>  <p>chybějící - instalace nových</p>	<p><b>oplechování okenního parapetu</b></p> <p><b>stávající oplechování:</b> celková délka = 47,2m typ 1 (17 otvorů): <b>Rš: 420mm</b> - délka: <b>36,1m</b> typ 2 (12 otvorů): <b>Rš: 370mm</b> - délka: <b>11,1m</b></p> <p><b>nové oplechování:</b> celková délka: 2,5m typ 2 (2 otvory): <b>Rš: 370mm</b> - délka <b>2,5m</b></p> <p><b>hodnocení:</b> mírné zdeformování <b>materiál:</b> měď <b>ochrana při stavbě:</b> ochránit prknem</p> <p><b>stav:</b> nutno skontrolovat případně opravit <b>návrh:</b> u okenních otvorů v 1.NP kde chybí oplechování parapetu vytvořit nové podle vzoru</p>  <p><b>typ 1</b></p>  <p><b>typ 2</b></p>			17		17 typ1
				12		6	18 typ2
							celkovo 35
KL 04	 <p>délka na fasádě: 22m cca přibližné rozměry:</p>	<p><b>stávající oplechování korunní římsy</b></p> <p><b>Rš: 210mm</b></p> <p><b>hodnocení:</b> mírné zdeformování <b>materiál:</b> měď</p> <p><b>ochrana při stavbě:</b> ochránit prknem</p> <p><b>stav:</b> nutno skontrolovat případně opravit - vyrovnat</p> <p><b>návrh:</b> oprava</p>  <p>schéma oplechování</p>					

Označ.	FOTO	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	KROV	CELKEM
KL 05	 <p>délka na fasádě: 36m cca přibližné rozměry:</p>	<p><b>stávající oplechování střešního štítu</b></p> <p><b>Rš: 800mm</b></p> <p><b>hodnocení:</b> mírné zdeformování <b>materiál:</b> měď</p> <p><b>ochrana při stavbě:</b> ochránit prknem</p> <p><b>stav:</b> nutno skontrolovat případně opravit</p> <p><b>návrh:</b> oprava</p>  <p>schéma oplechování</p>					
KL 06	 <p>12,8 + 10,5 + 11 + 4,5 + 5,6 + 9 přibližné délky žlabů</p>	<p><b>stávající okapní žlab</b></p> <p>přibližná celková délka žlabů: 53,4m</p> <p><b>hodnocení:</b> mírné zdeformování <b>materiál:</b> měď</p> <p><b>ochrana při stavbě:</b> ochránit prknem</p> <p><b>stav:</b> nutno skontrolovat případně opravit</p> <p><b>návrh:</b> oprava</p>  <p>schéma žlabu</p>					



Označ.	FOTO	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	KROV	CELKEM
KL 07	 <p><b>přibližné délky:</b>  ocelové: 2,8 + 3,5 = <b>6,3m</b>  měďené. 6,7 + 7,5 + 8 + 8 + 7,5 = <b>37,7m</b></p>	<p><b>stávající svod</b></p> <p>vč. objímek  <b>hodnocení:</b> Malé průměry svodů(120mm)na ocelových objímkách.  materiál měď/pozink</p> <p><b>stav:</b> poškozené, někde nevhodný materiál</p> <p><b>ochrana při stavbě:</b> demontáž</p> <p><b>stav:</b> poškozené, někde nevhodný materiál</p> <p><b>návrh:</b> nové svody 100% výměna,materiál měď, ø150mm na měď. objímkách</p> 			5		5
KL 08	 <p>foto stávající vpusti</p>	<p><b>nový stávající litinový svod vč. vpusti</b></p> <p><b>hodnocení:</b> Malé průměry svodů(120mm)  vpusti nevhodně umístěné nad terénem</p> <p><b>stav:</b> poškozené</p> <p><b>ochrana při stavbě:</b> demontáž</p> <p><b>návrh:</b>  nová vpust bude osazena do úrovně okapního chodníčku  výška cca 1000mm  průměr pro svod 150mm</p>		5			5

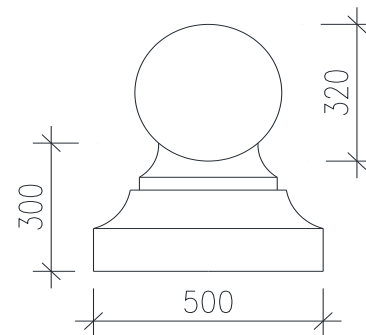
Označ.	FOTO	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	KROV	CELKEM
KL 09		<p><b>nový měděný svod</b></p> <p>Nový měděný svod o průměru 120mm. Umístěn na jižní fasádě. Vedený od odvětrávací dutiny až pod korunní římsu na jižní fasádě. u římsy zakončen stříškou proti dešti a sítvou proti hmyzu. viz. detail 01</p> <p>průměr 120mm. délka cca 7,8m.</p>			1		1



Označ.	FOTO	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	KROV	CELKEM
KN 01	 <p><b>celková plocha:</b> 42,14m<sup>2</sup> přibližná plošná výměra</p>	<p><b>kamenný sokl u fasády</b></p> <p>Pískovcový sokl po obvodu fasády. V různých místech fasády různá výška a šířka kamenů. Sokl opatrně sejmout, a uložit, desky budou opět použity pro zádlažbu okapního chodníku. Odstranit ocel. Kotvy i cementovou maltu. Nahradit vápennou soklovou omítkou viz. detail 01. U přechodu do dlažby negativní drážka.</p> <p><b>přibližná plošná výměra:</b> 42,14m<sup>2</sup></p>					
KN 02	 <p>plocha: 5m<sup>2</sup> východní fasáda + 1m<sup>2</sup> jižní rozměry jsou orientační.</p>	<p><b>zvýrazněné kamenné nároží na fasádě</b></p> <p><b>Umístění:</b> Jihozápadní roh a jihovýchodní roh jižní fasády Jihovýchodní roh východní fasády. Žulové kameny průměrné velikosti: 300x300x450mm</p> <p><b>ochrana při stavbě:</b> v průvěhu stavby ochránit</p> <p><b>Návrh:</b> vyspárovat maltou s hydraulickým vápnem. Opatřit lazurní vrstvou vápenné barvy.</p> <p><b>přibližná plocha obnažené částí kamenů:</b> 5m<sup>2</sup> východní fasáda + 1m<sup>2</sup> jižní <b>celková přibližná plocha pro nátěr:</b> 6m<sup>2</sup></p>		1			1








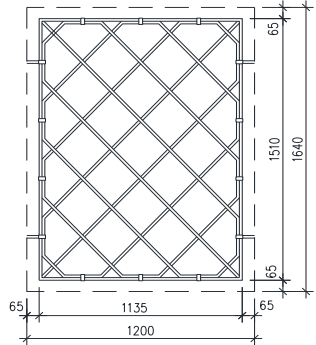

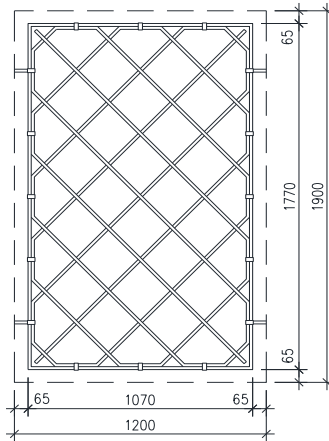
Označ.	FOTO	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	KROV	CELKEM
KN 03	 <p>Rozměry: 440x40x5500</p>	<p><b>Kamenné obložení schodišťové stěny</b></p> <p><b>Umístění:</b> Jihozápadní roh a jihovýchodní roh jižní fasády Jihovýchodní roh východní fasády.</p> <p><b>Hodnocení:</b> žulové kamenné desky jako obklad vrchní části schodišťové stěny na východní části fasády</p> <p><b>ochrana při stavbě:</b> v průvěhu stavby ochránit</p> <p><b>Návrh:</b> očistit, spárovat - viz TP/103</p>			1		1
KN 04	 <p>přibližné rozměry: Rozměry: podstava 500x500x350mm cca Průměr koule: 320mm cca</p>	<p><b>Hlavice sloupků u schodiště</b></p> <p><b>Hodnocení:</b> Kamenné profilované zakončení sloupu u schodišťové stěny. <b>Materiál:</b> žula</p> <p><b>ochrana při stavbě:</b> v průvěhu stavby ochránit</p> <p><b>Návrh:</b> očistit, spárovat - viz TP/103</p>		1			1


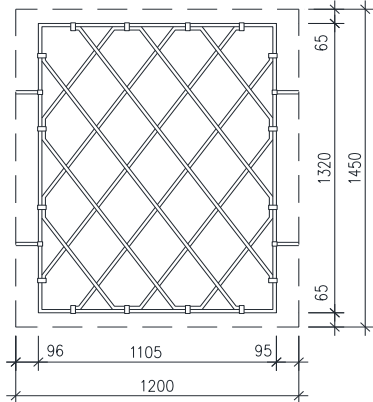

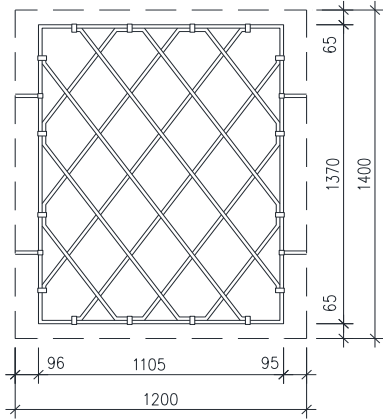



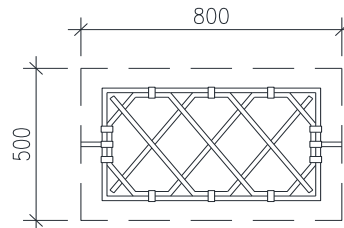

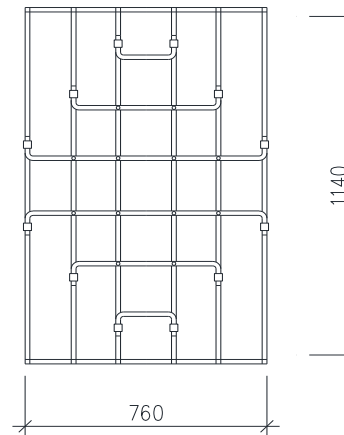
Označ.	FOTO	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	KROV	CELKEM
KN 05		<p><b>kamenné schodiště na fasádě</b></p> <p><b>počet stupňů:</b> 20  <b>rozměry:</b> cca 300x175mm  <b>šířka schodiště:</b> 1250-1300 - nutno doměřit</p> <p><b>ochrana při stavbě:</b> v průvěhu stavby ochránit</p> <p><b>Návrh:</b> očistit, spárovat - viz TP/103</p>		1			1
KN 06	 <p>orientační rozměr 130x300mm</p>	<p><b>Kamenný obklad u schodiště</b></p> <p><b>Hodnocení:</b> Obklad z kamenných desek přibližné velikosti: 130x300mm v délce celého schodiště po obou stranách</p> <p><b>ochrana při stavbě:</b> nechránit</p> <p><b>Návrh:</b> Odstranit v celé délce. Nahradit soklovou omítkou a omývatelným povrchem.</p>					


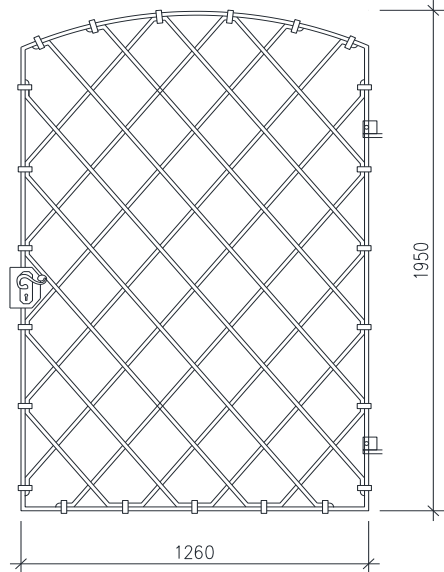



Označ.	FOTO	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	KROV	CELKEM
KN 07	 <p>orientační rozměr 130x450mm</p>	<p><b>Kamenný obklad u vchodu</b></p> <p><b>Hodnocení:</b> Obklad z kamenných desek přibližné velikosti: 130x450mm v délce cca 5 bm</p> <p><b>ochrana při stavbě:</b> nechránit</p> <p><b>Návrh:</b> Odstranit v celé délce. Nahradit soklovou omítkou a omývatelným povrchem.</p>					
KN 08		<p><b>Kamenné ostění</b></p> <p>Otvor s gotickou klenbou z kamenného ostění. <b>Typ kamene:</b> žula</p> <p><b>ochrana při stavbě:</b> v průvěhu stavby ochránit</p> <p><b>Návrh:</b> omýt, spárovat - viz TP/103</p>		1			1

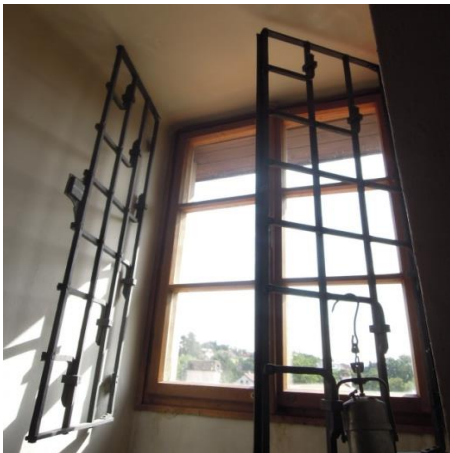

Označ.	FOTO	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	KROV	CELKEM
<b>Z 01</b>	 <p>rozm.:1200/1640mm pásek 15x15mm</p>	<p><b>stávající okenní kovaná mříž</b></p> <p>pevná ocelový obvodový rám kotvený do okenního ostění diagonální kované pruty hraněné vzájemně provlékané</p> <p>provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čerň</p> <p><b>ochrana při stavbě:</b> ochránit</p> <p><b>stav:</b> poškozená povrchová úprava <b>návrh:</b> TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit</p> 		9			<b>9</b>
<b>Z 02</b>	 <p>rozm.:1200x1900 mm pásek 15x15mm</p>	<p><b>stávající okenní kovaná mříž</b></p> <p>pevná ocelový obvodový rám kotvený do okenního ostění diagonální kované pruty hraněné vzájemně provlékané</p> <p>provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čerň</p> <p><b>ochrana při stavbě:</b> ochránit</p> <p><b>stav:</b> poškozená povrchová úprava <b>návrh:</b> TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit</p> 			12		<b>12</b>

Označ.	FOTO	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	KROV	CELKEM
Z 03	 <p>Rozměry: 1140x1450mm pásek 15x15mm</p>	<p><b>stávající okenní kovaná mříž</b></p> <p>pevná ocelový obvodový rám kotvený do okenního ostění diagonální kované pruty hraněné vzájemně provlékané</p> <p>provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čerň</p> <p><b>ochrana při stavbě:</b> ochránit</p> <p><b>stav:</b> poškozená povrchová úprava <b>návrh:</b> TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit</p> 				9	9
Z 04	 <p>Rozměry: 1200x1400mm pásek 15x15mm</p>	<p><b>stávající okenní kovaná mříž</b></p> <p>pevná ocelový obvodový rám kotvený do okenního ostění diagonální kované pruty hraněné vzájemně provlékané</p> <p>provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čerň</p> <p><b>ochrana při stavbě:</b> ochránit</p> <p><b>stav:</b> poškozená povrchová úprava <b>návrh:</b> TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit</p> 		1			1


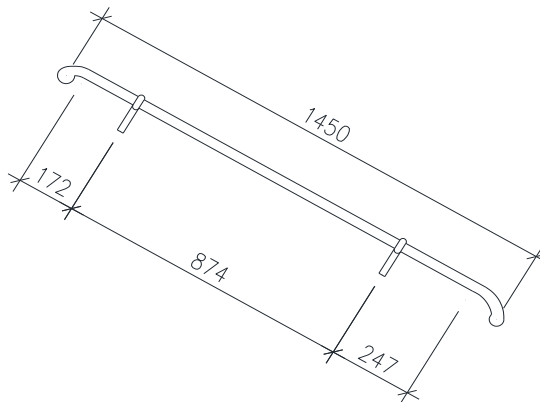

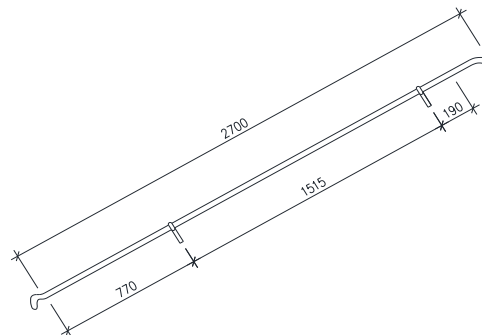
Označ.	FOTO	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	KROV	CELKEM
Z 05	 <p>rozměry: 500x800mm pásek 15x15mm</p>	<p><b>stávající okenní kovaná mříž</b></p> <p>pevná ocelový obvodový rám kotvený do okenního ostění diagonální kované pruty hraněné vzájemně provlékané</p> <p>provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čerň</p> <p><b>ochrana při stavbě:</b> ochránit</p> <p><b>stav:</b> poškozená povrchová úprava <b>návrh:</b> TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit</p> 		1			1
Z 06	 <p>přibližně: 760x1140mm pásek 15x15mm</p>	<p><b>stávající okenní kovaná mříž</b></p> <p>pevná ocelové kované pruty hraněné, svislé a vodorovné spojované kovanými nýty/objímkami kotveno do okenního ostění</p> <p>provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čerň</p> <p><b>ochrana při stavbě:</b> ochránit</p> <p><b>stav:</b> poškozená povrchová úprava <b>návrh:</b> TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit</p> 				4	4


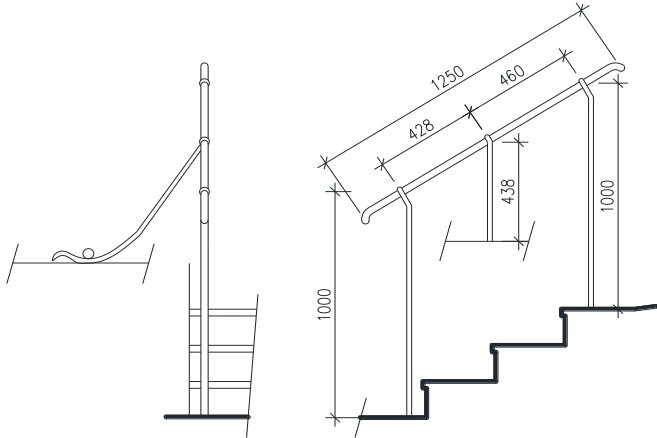

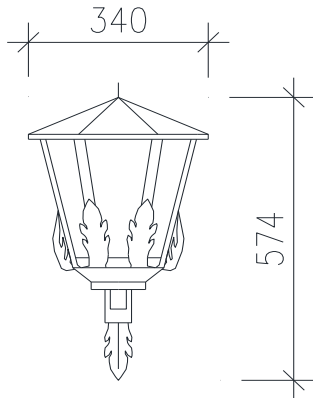
Označ.	FOTO	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	KROV	CELKEM
<b>Z 07</b>	 <p>rozměr: 1260x1950mm pásek 15x15mm</p>	<p><b>stávající kovaná mříž</b></p> <p>Kovaná mříž umístěna ve schodišťové stěně. pravá, otevíravá ven. ocelový obvodový rám kotvený do ostění diagonální kované pruty hraněné vzájemně provlékané kování: kované otočné panty krabicový zámek kovaný klika kovaná</p> <p>provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čerň</p> <p><b>ochrana při stavbě:</b> ochránit</p> <p><b>stav:</b> poškozená povrchová úprava <b>návrh:</b> TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit</p> 		1			1
<b>Z 08</b>	 <p>Rozměry: 700x1090 pásek 15x15mm</p>	<p><b>stávající okenní kovaná mříž v interiéru</b></p> <p>sklopná do interiéru ocelový obvodový rám ocelové kované pruty hraněné, svislé a vodorovné spojované kovanými nýty/objímkami kotveno do kovaných úchytlů na stěně kovaná zástřč pro zajištění uzavřené polohy</p> <p>provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čerň</p> <p><b>ochrana při stavbě:</b> ochránit</p> <p><b>stav:</b> poškozená povrchová úprava <b>návrh:</b> TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit</p>				9	9



Označ.	FOTO	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	KROV	CELKEM
Z 09	 <p>Rozměry: 700x1090 pásek 15x15mm</p>	<p><b>stávající okenní kovaná mříž v interiéru</b></p> <p>otvíravá do interiéru, dvoukřídllová  ocelový obvodový rám  ocelové kované pruty hraněné, svislé a vodorovné  spojované kovanými nýty/objímkami  kotveno do kovaných úchytů na stěně  kovaná zástřch pro zajištění uzavřené polohy</p> <p>provedení: ocel kovářsky zpracovaná  kovářská čerň</p> <p><b>ochrana při stavbě:</b> ochránit</p> <p><b>stav:</b> poškozená povrchová úprava  <b>návrh:</b> TP/101  prověřit kotvení popřípadě opravit</p>				1	1
Z 10	 <p>šířka pásovin: 40mm výška kuželek: 50 mm</p>	<p><b>stávající dekorativní kovové madlo</b></p> <p>ocelová pásovina šíře 40mm  ocelové kuželky výška 50mm - 11kusů  celková délka 5500mm</p> <p>provedení: ocel kovářsky zpracovaná  kovářská čerň</p> <p><b>ochrana při stavbě:</b> ochránit</p> <p><b>stav:</b> poškozená povrchová úprava  <b>návrh:</b> TP/101  prověřit kotvení popřípadě opravit</p>		1			1



Označ.	FOTO	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	KROV	CELKEM
Z 11	 <p>délka madla: 1450mm výška zábradlí: 1000mm</p>	<p><b>stávající exteriérové kované madlo</b></p> <p>kovaná tyč na koncích ztočená provlečena do dvou kovaných objímek kotvených do fasády</p> <p>provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čern</p> <p><b>ochrana při stavbě:</b> ochránit</p> <p><b>stav:</b> poškozená povrchová úprava <b>návrh:</b> TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit</p> 		1			1
Z 12	 <p>délka madla: 1450mm výška zábradlí: 750mm</p>	<p><b>stávající exteriérové kované madlo</b></p> <p>kovaná tyč na koncích ztočená provlečena do dvou kovaných objímek kotvených do fasády</p> <p>provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čern</p> <p><b>ochrana při stavbě:</b> ochránit</p> <p><b>stav:</b> poškozená povrchová úprava <b>návrh:</b> TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit</p> 		1			1

Označ.	FOTO	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	KROV	CELKEM
<b>Z 13</b>	 <p>délka madla: 1250mm výška zábradlí: 1000mm</p>	<p><b>stávající exteriérové kované madlo</b></p> <p>kovaná tyč na koncích ztočená provlečena do tří kovaných svislých stojek kotvených do madelní desky a kamenných stupňů</p> <p>provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čern</p> <p><b>ochrana při stavbě:</b> ochránit</p> <p><b>stav:</b> poškozená povrchová úprava <b>návrh:</b> TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit</p> 		1			1
<b>Z 14</b>	 <p>rozměr: 340x580 mm přibližný rozměr.</p>	<p><b>stávající exteriérová lampa</b></p> <p>Umístěná na střed nad hlavníma dveřma v 1NP. Bodově kotveno na fasádě. ocelová konstrukce kovářsky zpracovaná zasklení: sklo mléčné</p> <p>provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čern</p> <p><b>ochrana při stavbě:</b> ochránit</p> <p><b>stav:</b> poškozená povrchová úprava <b>návrh:</b> TP/101, nový světelný zdroj - dióda prověřit kotvení popřípadě opravit</p> 		1			1




Označ.	FOTO	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	KROV	CELKEM
Z 15	 <p>foto stávající mřížky stávající rozměr: 210x210mm</p>	<p><b>stávající exterierní mřížka průduchu</b> bude demontována a nahrazena novým typem</p> <p>nový vzor bude sejmuto dle stávajících mřížek umístěných na uliční fasádě( viz vzor)</p> <p>rozměr bude zachován dle stávajících průduchů před výrobou nutno zaměřit</p> <p>provedení: ocel kovářská čern</p> <p>ochrana při stavbě: demontáž stávající plechové mřížky</p> <p><b>stav:</b> poškozeno korozí <b>návrh:</b> TP/101. výroba kopie mřížky viz uliční fasáda</p>	3				3



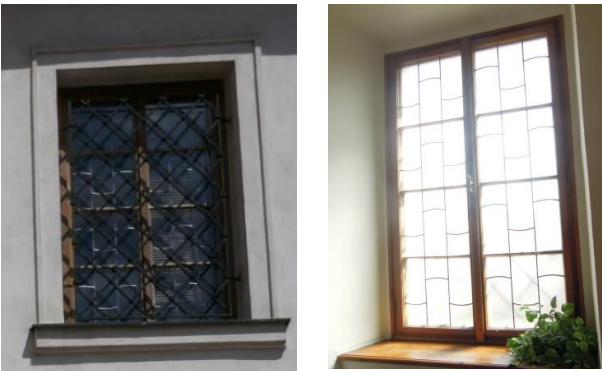

foto mřížky-uliční fasáda



Označ.	FOTO	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	KROV	CELKEM
ZV 01	 <p>rozm.:1200x1900mm orientační rozměr</p>	<p><b>nástěnný obraz Nejsvětější trojice</b></p> <p><b>Umístění:</b> Dvorní-východní fasáda středního traktu 2.NP</p> <p><b>Hodnocení:</b> Podléhá restaurátorskému režimu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- restaurátorský průzkum a záměr</li> <li>- projednání s památk. organizacemi</li> <li>- vlastní restaurování</li> <li>- předání a vypracování rest. zprávy</li> </ul> <p>restaurátor s licencí MK ČR</p> <p><b>ochrana při stavbě:</b> v průběhu stavby ochránit geotextílií a bedněním</p>		1			1



Označ.	FOTO	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	KROV	CELKEM
	 <p>foto- vnitřní tabule v olov.profilech s vodorovnou vzpěrou</p>	 <p>foto- vnější křídlo</p>	 <p>foto- parapetu hl.120-180mm</p>	 <p>foto- parapetu hl.370-400mm</p>	 <p>foto-okno bez parapetu</p>	 <p>foto- dřevěné okapničky s měděným krytem</p>	 <p>foto- vzor fólie</p>
	 <p>foto- okenní olivy se štítkem bílá mosaz</p>	 <p>foto- okenní ozdobné olivy mosaz</p>	 <p>foto- okenní pant mosaz</p>				



Označ.	FOTO	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	KROV	CELKEM
<p><b>Postup repase</b>  <b>Obnova nátěrů a drobné doplnění (např. okapnička) či oprava (bez nutnosti rozebrání okenní konstrukce)</b>  <b>Rámy zůstávají v ostění, křídla opravena dílensky</b>  Postup opravy  1/ zjistit stav včetně kontroly funkce okna  2/ svěšená okenní křídla očíslovat včetně rámu, pro jejich opětovné osazení  3/ v průběhu průzkumu odstranit staré nátěry  4/ odstranit oplechování okapnice, prověřit stav dřeva, popřípadě opravit či vyměnit  5/ nově oplechovat, měděný plech  6/ odstranit kyt  7/ odstranit zasklení, očíslovat skl. tabule pro opětovné navrácení  8/ oprava dřevěných částí, popřípadě jejich výměna  9/ v případě doplnění některých částí je nutné respektovat stávající materiály, použitá dřevina musí být tříděná-jakostní třída I., středový hranol bez suků a vad, vysoké hustoty  10/ přebroušení  11/ dřevo opatřit impregnačním nátěrem (proti houbám a dřevokaz. hmyzu)  12/ nově zasklít stávajícími tabulemi  13/ v případě chybějících nebo poškozených tabulí skla bude použito sklo totožné dle dochovaných (vzor ručně tažené)  14/ nově zatmelit, tmel opatřit proti vysychání (fermezový tmel)  15/ lazurní nátěr pro ochranu dřeva v exteriéru (dubové dřevo)  ( impregnace, základní nátěr a finální nátěr v jednom)  2x nátěr( zajistí dřevu ochranu proti klimatickým podmínkám, ochranu vůči vlhkosti, modráni, hnilobě, plísni, řasám, hmyzu či UV záření)</p> <p>Postup repasí okenního kování  1/ opatrně demontovat, pečlivě očíslovat, pro jejich opětovné osazení  2/ odstranit staré nátěry/ mosaz vyčistit  1/ prověřit funkčnost, následně opravit  3/ u oceli pod krycí nátěr opatřit protikorozním nátěrem  4/ u oceli nový vrchní krycí nátěr odstín dle stávajícího  5/ nevhodné kování bude nahrazeno a neexistující doplněno kopiemi dle dochovaných vzorů</p> <p><b>dřevěný parapet v interiéru je součástí opravy oken</b>  <b>mříže v interiéru a exteriéru viz zámečnické prvky</b>  <b>oplechování vnějších okenních parapetů v exteriéru viz klempířské prvky</b>  <b>vnitřní žaluzie na křídlech (prostory kanceláří 6 kusů) budou demontovány a bude dohodnuto s investorem o jejich opětovné instalaci nebo výměně</b></p>							


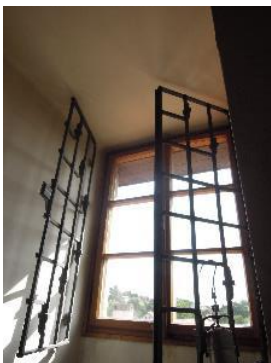



Označ.	FOTO	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	KROV	CELKEM
OR 01	 <p>rozm.:1220/1640mm nutno zaměřit</p>	<p><b>stávající okno dřevěné</b>  sdužené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení  dvoukřídle, otevíravé dovnitř  vnější křídla- dělená třemi vodorovnými příčlemi,  každé křídlo s čtyřmi tabulkami,do sklenářského tmelu  vnitřní křídla - svislé obdélné tabulky vsazené do olověných profilů,  tři vodorovné ocel.vzpěry na křídle  z vnitřní strany na skl.tabulích nalepena vzorovaná průsvitná/neprůhledná fólie  5 kusů, 4 kusy oken bez vnitřní folie  sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo)  kování: okenní dvoucestná rozvora,oliva se štítkem bílá mosaz/ozdobná oliva se štítkem,mosaz  okenní panty válečkové, hladké, mosazné, spojovací šrouby v křídlech mosaz  vnitřní dřevěný parapet hl. cca 400mm  provedení: masiv dub, transparentní lak  dřevěná okapnice s oplechováním(měděný plech)  <b>stav:</b> poškozený krycí nátěr , vypraskaný skl.tmel vlivem povětrnostních podmínek  <b>návrh:</b> celková repase, výměna fólie na sk.tabulkách</p>		9			9
OR 02	 <p>rozm.:1220/1900mm nutno zaměřit</p>	<p><b>stávající okno dřevěné</b>  sdužené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení  dvoukřídle, otevíravé dovnitř  vnější křídla- dělená dvěma vodorovnými příčlemi,  každé křídlo s čtyřmi tabulkami,do sklenářského tmelu  vnitřní křídla - svislé obdélné tabulky vsazené do olověných profilů,  tři vodorovné ocel.vzpěry na křídle  z vnitřní strany na skl.tabulích nalepena vzorovaná průsvitná/neprůhledná fólie  8 kusů, 4 kusy oken bez vnitřní folie  sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo)  kování: okenní dvoucestná rozvora,ozdobná oliva se štítkem,mosaz  okenní panty válečkové, hladké, mosazné, spojovací šrouby v křídlech mosaz  vnitřní dřevěný parapet hl. cca 400mm  provedení: masiv dub, transparentní lak  dřevěná okapnice s oplechováním(měděný plech)  <b>stav:</b> poškozený krycí nátěr , vypraskaný skl.tmel vlivem povětrnostních podmínek  <b>návrh:</b> celková repase, výměna fólie na sk.tabulkách</p> <p>poznámka: jedna tabulka v olovu rozbitá</p>			12		12



Označ.	FOTO	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	KROV	CELKEM
OR 03	 <p>rozm.:1220/1500mm nutno zaměřit</p>	<p><b>stávající okno dřevěné</b> sdržené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení dvoukřídle, otevíravé dovnitř vnější křídla- dělená dvěma vodorovnými příčlemi, každé křídlo s třemi tabulkami,do sklenářského tmelu vnitřní křídla - svislé obdélné tabulky vsazené do olověných profilů, dvě vodorovné ocel.vzpěry na křídle z vnitřní strany na skl.tabulích nalepena vzorovaná průsvitná/neprůhledná fólie</p> <p>sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo) kování: okenní dvoucestná rozvora,ozdobná oliva se štítkem,mosaz okenní panty válečkové, hladké, mosazné, spojovací šrouby v křídlech mosaz vnitřní dřevěný parapet hl. cca 120mm 3kusy,2 kusy bez parapetu provedení: masiv dub, transparentní lak dřevěná okapnice s oplechováním(měděný plech) <b>stav:</b> poškozený krycí nátěr , vypraskaný skl.tmel vlivem povětrnostních podmínek <b>návrh:</b> celková repase, výměna fólie na sk.tabulkách</p> <p>poznámka: jedna tabulka v olovu rozbitá</p>			5		5
OR 04	 <p>rozm.:1200/1400mm nutno zaměřit</p>	<p><b>stávající okno dřevěné</b> sdržené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení dvoukřídle, otevíravé dovnitř vnější křídla- dělená dvěma vodorovnými příčlemi, každé křídlo s třemi tabulkami,do sklenářského tmelu vnitřní křídla - svislé obdélné tabulky vsazené do olověných profilů, dvě vodorovné ocel.vzpěry na křídle sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo) kování: okenní dvoucestná rozvora,ozdobná oliva se štítkem,mosaz okenní panty válečkové, hladké, mosazné, spojovací šrouby v křídlech mosaz vnitřní dřevěný parapet hl. cca 400mm provedení: masiv dub, transparentní lak dřevěná okapnice s oplechováním(měděný plech) <b>stav:</b> poškozený krycí nátěr , vypraskaný skl.tmel vlivem povětrnostních podmínek <b>návrh:</b> celková repase, výměna fólie na sk.tabulkách poznámka:ze strany interiéru vestavěná instalace výstavy, nepřístupno (při opravě je nutné počítat s demontáží výstavního panelu)</p>		1			1

Označ.	FOTO	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	KROV	CELKEM
OR 05	 <p>rozm.:900/650mm nutno zaměřit</p>	<p><b>stávající okno dřevěné</b>  sdržené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení  jednokřídlé, vyklápěcí dovnitř  dělené jednou svislou příčlím, dvě tabulky  sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo)  kování: okenní jazýčkový uzávěr, ozdobná oliva se štítkem, mosaz  okenní panty válečkové, hladké, mosazné, spojovací šrouby v křídlech mosaz  vnitřní dřevěný parapet hl. cca 470mm  provedení: masiv dub, transparentní lak  dřevěná okapnice s oplechováním(měděný plech)</p> <p><b>stav:</b> poškozený krycí nátěr , vypraskaný skl.tmel vlivem povětrnostních podmínek  <b>návrh:</b> celková repase</p>		2			2
OR 06	 <p>rozm.780/1220mm nutno zaměřit</p>	<p><b>stávající okno dřevěné</b>  sdržené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení  jednokřídlé, otevíravé dovnitř  vnější křídla- dělená dvěma vodorovnými příčlemi,  každé křídlo s třemi tabulkami, do sklenářského tmelu  vnitřní křídla - svislé obdélné tabulky vsazené do olověných profilů,  dvě vodorovné ocel.vzpěry na křídle  sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo)  kování: okenní dvoucestná rozvora, ozdobná oliva se štítkem, mosaz  okenní panty válečkové, hladké, mosazné, spojovací šrouby v křídlech mosaz  vnitřní dřevěný parapet hl. cca 400mm  provedení: masiv dub, transparentní lak  dřevěná okapnice s oplechováním(měděný plech)  dřevěný parapet v interiéru hl.cca 250mm</p> <p><b>stav:</b> poškozený krycí nátěr , vypraskaný skl.tmel vlivem povětrnostních podmínek  <b>návrh:</b> celková repase</p>				4	4

Označ.	FOTO	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	KROV	CELKEM
OR 07	 <p>rozm.:300/430mm nutno zaměřit</p>	<p><b>stávající okno dřevěné</b></p> <p>jednoduché dřevěné s jedním zasklením otvíravé dovnitř, jednokřídlové sklo: čiré kování: okenní jazýčkový uzávěr, půloliva se štítkem, hliník okenní panty válečkové, hladké, mosazné bez dřevěného parapetu v interiéru</p> <p>provedení: masiv dub, transparentní lak dřevěná okapnice s oplechováním(měděný plech)</p> <p><b>stav:</b> poškozený krycí nátěr , vypraskaný skl.tmel vlivem povětrnostních podmínek <b>návrh:</b> celková repase výměna okenní kličky za mosaznou vč. štítku</p>				2	2
OR 08	 <p>rozm.:70/1070mm nutno zaměřit</p>	<p><b>stávající okno dřevěné</b></p> <p>sdužené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení jednokřídlé, vyklápěcí dovnitř dělené jednou svislou příčí, dvě tabulky sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo) kování: okenní jazýčkový uzávěr, půloliva se štítkem, hliník okenní panty válečkové, hladké, mosazné bez dřevěného parapetu v interiéru</p> <p>provedení: masiv dub, transparentní lak dřevěná okapnice s oplechováním(měděný plech)</p> <p><b>stav:</b> poškozený krycí nátěr , vypraskaný skl.tmel vlivem povětrnostních podmínek <b>návrh:</b> celková repase výměna okenní kličky za mosaznou vč. štítku</p>				9	9



Označ.	FOTO	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	KROV	CELKEM
OR 09	  <p>rozm.:1050/1300mm nutno zaměřit</p>	<p><b>stávající okno dřevěné</b></p> <p>sdužené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení dvoukřídlé, otevíravé dovnitř vnější i vnitřní křídla- dělená dvěma vodorovnými příčlemi, každé křídlo s třemi tabulkami, do sklenářského tmelu sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo) kování: dvoucestná rozvora, oliva se štítkem, hliník okenní panty válečkové, hladké, mosazné, spojovací šrouby v křídlech mosaz bez dřevěného parapetu v interiéru</p> <p>provedení: masiv dub, transparentní lak dřevěná okapnice s oplechováním (měděný plech)</p> <p><b>stav:</b> poškozený krycí nátěr, vypraskaný skl. tmel vlivem povětrnostních podmínek <b>návrh:</b> celková repase výměna okenní kličky za mosaznou vč. štítku</p>				1	1
OR 10	 <p>rozm.:900/650mm nutno zaměřit</p>	<p><b>stávající okno dřevěné</b></p> <p>sdužené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení jednokřídlé, vyklápěcí dovnitř dělené jednou svislou příčí, dvě tabulky sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo) kování: okenní jazýčkový uzávěr, ozdobná oliva se štítkem, mosaz okenní panty válečkové, hladké, mosazné, spojovací šrouby v křídlech mosaz vnitřní dřevěný parapet hl. cca 470mm provedení: masiv dub, transparentní lak dřevěná okapnice s oplechováním (měděný plech)</p> <p><b>stav:</b> poškozený krycí nátěr, vypraskaný skl. tmel vlivem povětrnostních podmínek <b>návrh:</b> celková repase</p> <p>poznámka: ze strany interiéru vestavěná instalace výstavy, nepřístupno (při opravě je nutné počítat s demontáží výstavního panelu) <b>severní fasáda</b></p>	1				1







Označ.	FOTO	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	KROV	CELKEM
OR 11	 <p>rozm.:1840/1350mm nutno zaměřit</p>	<p><b>stávající okno dřevěné</b> sdržené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení tříkřídle, otevíravé dovnitř, rám s dvěma svislými příčlemi křídla dělená dvěma vodorovnými příčlemi, třítabulková sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo) kování: okenní jazýčkový uzávěr, půloliva se štítkem, hliník parapet v interiéru obložen keramickým obkladem- demontovat nahradit novým dřevěným hl. cca 250mm provedení: masiv dub, transparentní lak dřevěná okapnice s oplechováním(měděný plech) <b>stav:</b> poškozený krycí nátěr , vypraskaný skl.tmel vlivem povětrnostních podmínek <b>návrh:</b> celková repase dvě krajní křídla předělat na výklopné dovnitř s ovládací pákou umístěnou na spodní hranu okenního parapetu okenní panty válečkové, hladké, mosazné, spojovací šrouby v křídlech mosaz nový dřevěný parapet</p> <p><b>severní fasáda</b></p>			1		1
OR 12	 <p>rozm.:1100/1900mm nutno zaměřit</p>	<p><b>stávající okno dřevěné</b> sdržené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení dvoukřídle, otevíravé dovnitř vnější křídla- dělená dvěma vodorovnými příčlemi, každé křídlo s čtyřmi tabulkami,do sklenářského tmelu vnitřní křídla - svislé obdélné tabulky vsazené do olověných profilů, tři vodorovné ocel.vzpěry na křídle sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo) kování: okenní dvoucestná rozvora,ozdobná oliva se štítkem,mosaz okenní panty válečkové, hladké, mosazné, spojovací šrouby v křídlech mosaz vnitřní dřevěný parapet hl. cca 220mm  provedení: masiv dub, transparentní lak dřevěná okapnice s oplechováním(měděný plech) <b>stav:</b> poškozený krycí nátěr , vypraskaný skl.tmel vlivem povětrnostních podmínek <b>návrh:</b> celková repase <b>severní fasáda</b></p>		1			1



Označ.	FOTO	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	KROV	CELKEM
		<p><b>Postup opravy dveří DR/05, DR/06</b>  <b>Obnova nátěrů a drobné doplnění, či oprava (bez nutnosti rozebrání dvevní konstrukce)</b>  <b>zárubně zůstávají v ostění, křídla opravena dílensky</b>  1/ zjistit stav včetně kontroly funkce dveří  2/ svěšená dvevní křídla očíslovat včetně rámu, pro jejich opětovné osazení  3/ odstranit staré nátěry  4/ oprava dřevěných částí, popřípadě jejich výměna  5/ v případě doplnění některých částí je nutné respektovat stávající materiály, použitá dřevina musí být tříděná-jakostní třída I. bez suků a vad, vysoké hustoty  6/ přebroušení  7/ dřevo opatřit impregnačním nátěrem (proti houbám a dřevokaz. hmyzu)  8/ nový transparentní nátěr, bude postupováno dle stávajících prvků včetně barevnosti</p> <p>Postup repasí dvevního kování  1/ opatrně demontovat, pečlivě očíslovat, pro jejich opětovné osazení  2/ prověřit funkčnost, následně opravit  3/ opatřit protikorozním nátěrem, mosaz vyčistit  4/ ocel nový vrchní krycí nátěr odstín dle stávajícího  5/ novodobé kování v provedení chrom/plast bude nahrazeno mosazným dle vzoru na ostatních dveřích  U všech repasovaných dveří dojde před realizací k detailní prohlídce, kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce.  Po demontáži dveří je možné, že budou zjištěny skryté vady, které způsobí změnu zvoleného postupu.  Tyto skutečnosti budou komisionálně posouzeny a případné změny řešení ( např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení.</p> <p><b>Postup opravy ocelových dveří DR/02, DR/04</b>  <b>Obnova nátěrů</b>  <b>rámy zůstávají v ostění</b>  1/ demontovat zasklení, bezpečně uložit  2/ rámy ponechat na místě a provést opravu  3/ odstranit staré vrstvy barvy  4/ konstrukci zbavit koroze a očistit dle ČSN  5/ provést základní antikorozní nátěr  6/ provést minimálně 2x silnovrstvý vrchní nátěr na ocelové konstrukce grafitovým typem barvy  7/ skleněné výplně vyčistit  8/ osadit do rámu  9/ zalištovat  <b>přesný popis povrchové úpravy viz TP/101</b></p>					

Označ.	FOTO	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	KROV	CELKEM
DR 01	 <p>rozm.:1000/2100mm nutno zaměřit</p>	<p><b>stávající dřevěné dveře</b></p> <p>masivní dřevěné dveře do kamenného ostění masivní rámová konstrukce, výplň masivní latě kování: kované závěsy, kovaná klika se štítkem zámek vložkový</p> <p>provedení: přírodní dřevo, transparentní nátěr</p> <p><b>stav:</b> dveře v dobrém stavu</p> <p><b>návrh:</b> očištění, drobná oprava povrchové úpravy</p>		1			1
DR 02	 <p>rozm.:2083/3250mm nutno zaměřit</p>	<p><b>stávající ocelová stěna</b></p> <p>obvodový nosný rám kotvený do ostění s dvoukřídlými dveřmi otvíravými dovnitř, s obloukovým zakončením krajní pole pevná, nadsvětlík obloukový pevný kované pruty stočené do rostlinného dekoru z vnitřní strany zasklení čirým jednoduchým sklem, zalištované kování: dveřní panty otvíravé kované, klika se štítkem kovaná zámek vložkový, dveřní zástrče horní/dolní</p> <p>provedení: ocel pod nástřik, odstín tmavá šedá</p> <p><b>stav:</b> místy poškozena povrchová úprava</p> <p><b>návrh:</b> očištění, drobná oprava povrchové úpravy</p>		1			1

Označ.	FOTO	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	KROV	CELKEM
DR 03	 <p>rozm.:900/1970mm nutno zaměřit</p>	<p><b>stávající dřevěné dveře</b></p> <p>masivní dřevěná rámová zárubeň s obložkou křídlo otvíravé dovnitř, rámové s jednou vodorovnou příčlím, výplň svislá prkna masivní dřevěný práh kování: dveřní panty ocel, klika se štítkem kovaná, štítek kovaný 2x zámek vložkový</p> <p>provedení: přírodní dřevo, transparentní nátěr</p> <p><b>stav:</b> dveře v dobrém stavu</p> <p><b>návrh:</b> očištění, drobná oprava povrchové úpravy</p>			1		1
DR 04	 <p>rozm.:2350/4025mm nutno zaměřit</p>	<p><b>stávající ocelová stěna</b></p> <p>pevná; ocelový nosný rám s dvěma svislými a dvěma vodorovnými příčlemi v horní části do oblouku děleno na devět polí, v každém poli pět dělicích svislých hraněných tyčí kotený do ostění otvoru z vnitřní strany prosklení- skleněné obdélné tabulky v olověných profilech zališťováno do obvodového rámu ocelová vzpěra v interiéru sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo)</p> <p>provedení: ocel pod nástřik, odstín tmavá šedá</p> <p><b>stav:</b> povrchová úprava poškozena vlivem povětrnostních podmínek <b>návrh:</b> celková repase</p> <p>poznámka: ze strany interiéru vestavěná instalace výstavy, nepřístupno (při opravě je nutné počítat s demontáží výstavního panelu)</p>		1			1

Označ.	FOTO	POPIS	I.PP	I.NP	II.NP	KROV	CELKEM
DR 05	 <p>rozm.:900/1970mm nutno zaměřit</p>	<p><b>stávající dřevěné dveře</b></p> <p>masivní dřevěná rámová zárubeň s obložkou křídlo otvíravé dovnitř, rámové s jednou vodorovnou příčlí, výplň svislá prkna masivní dřevěný práh kování: dveřní panty ocel, klika se štítkem kovaná 1x zámek vložkový</p> <p>provedení: přírodní dřevo, transparentní nátěr</p> <p><b>stav:</b> povrchová úprava poškozena vlivem povětrnostních podmínek <b>návrh:</b> celková repase</p>	1				1
DR 06	 <p>rozm.:700/1970mm nutno zaměřit</p>	<p><b>stávající dřevěné dveře</b></p> <p>masivní dřevěná rámová zárubeň s obložkou křídlo otvíravé dovnitř, rámové s jednou vodorovnou příčlí, výplň svislá prkna masivní dřevěný práh kování: dveřní panty ocel, klika se štítkem chrom/plast 1x zámek vložkový</p> <p>provedení: přírodní dřevo, transparentní nátěr</p> <p><b>stav:</b> povrchová úprava poškozena vlivem povětrnostních podmínek <b>návrh:</b> celková repase výměna kliky se štítkem, vzor viz pol. OR/05</p>	1				1