
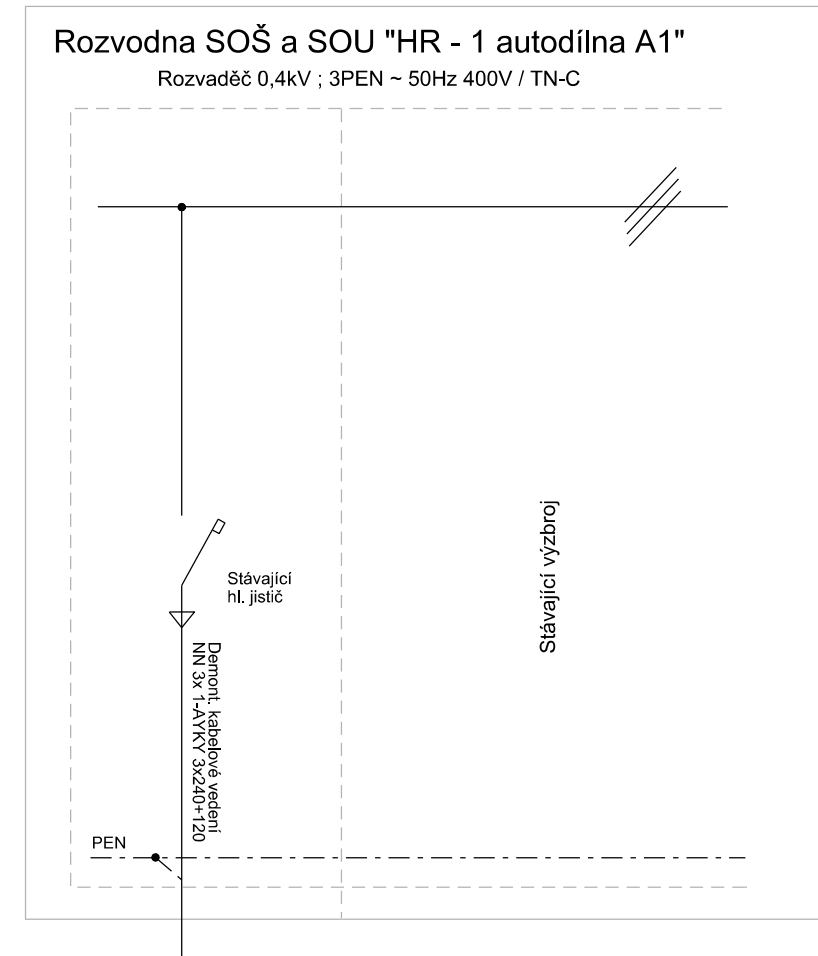


Jednopolové schéma vedení NN

Stávající stav - demontáž

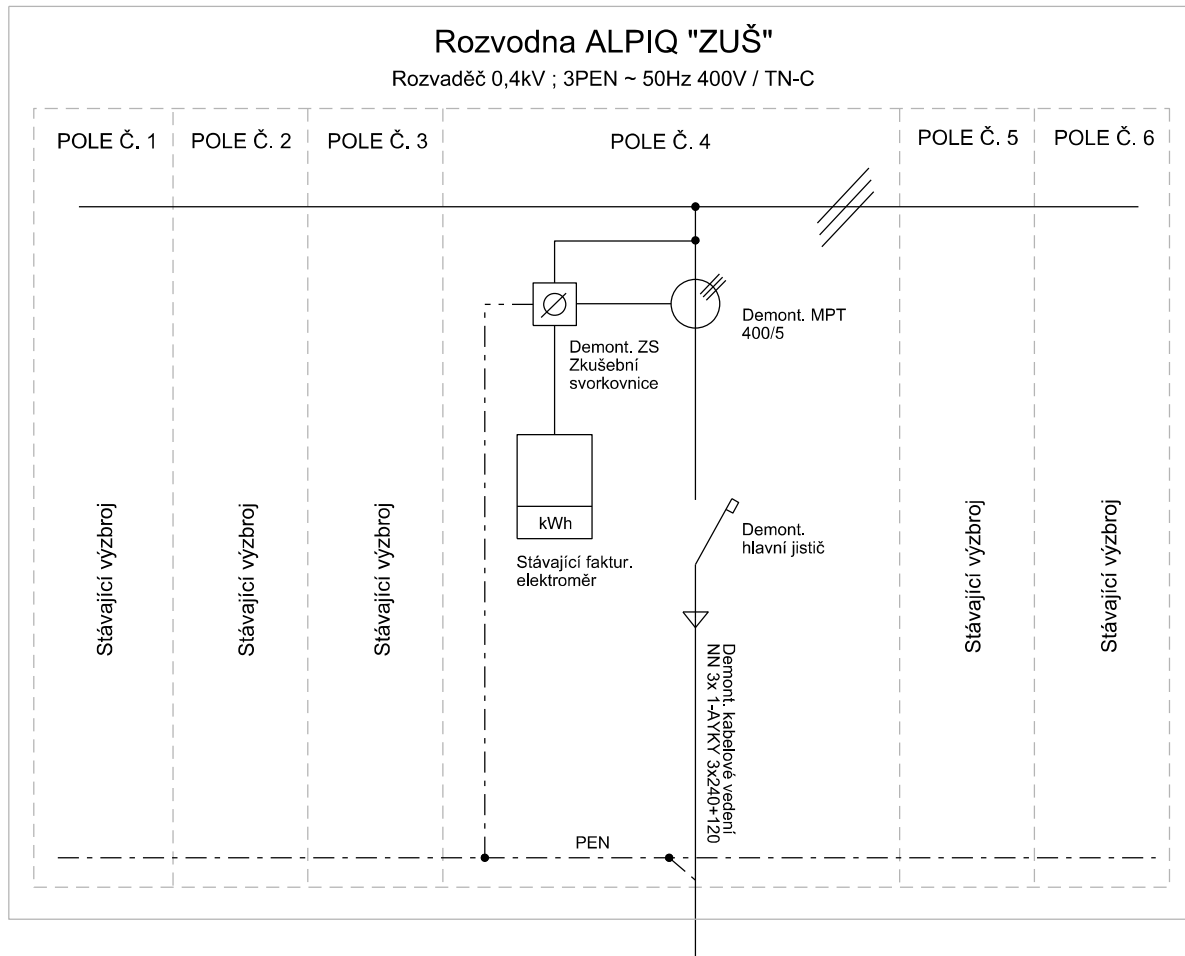

<div>UNISERVIS HAŠEK S.R.O.</div> <div>Na Piska 19, 273 01, Kamenné Žehrovice</div> <div>Projekce Elektro - Manž. Topinkových 796, 272 01 Kladno</div>		<div></div>			
VYPRACOVAL:	Petr Ton	KONTROLOVAL:	Josef Turza	DATUM:	05/2016
NÁZEV STAVBY:	<div>Přeložka kabelového vedení NN v areálu SOŠ a SOU Kladno, Dubská</div>			STUPEŇ:	Jednostupňová PD
NÁZEV VÝKRESU:	<div>Jednopolové schéma vedení NN - stávající stav</div>			MĚŘÍTKO:	-
INVESTOR:	SOŠ a SOU Kladno, Dubská 967, 272 03 Kladno			ČÍSLO STAVBY:	116030
				ČÍSLO VÝKRESU:	6030.4