



DETAIL NÁPOJENÍ PŘÍPOJKY

NAPLOJENÍ PŘÍPOJKY NA HLAVNÍ ŘAD DN100 (DN 80) - S POUŽITÍM CELULITINOVÉHO NAVRŤÁVACÍHO PASU
M 1:25

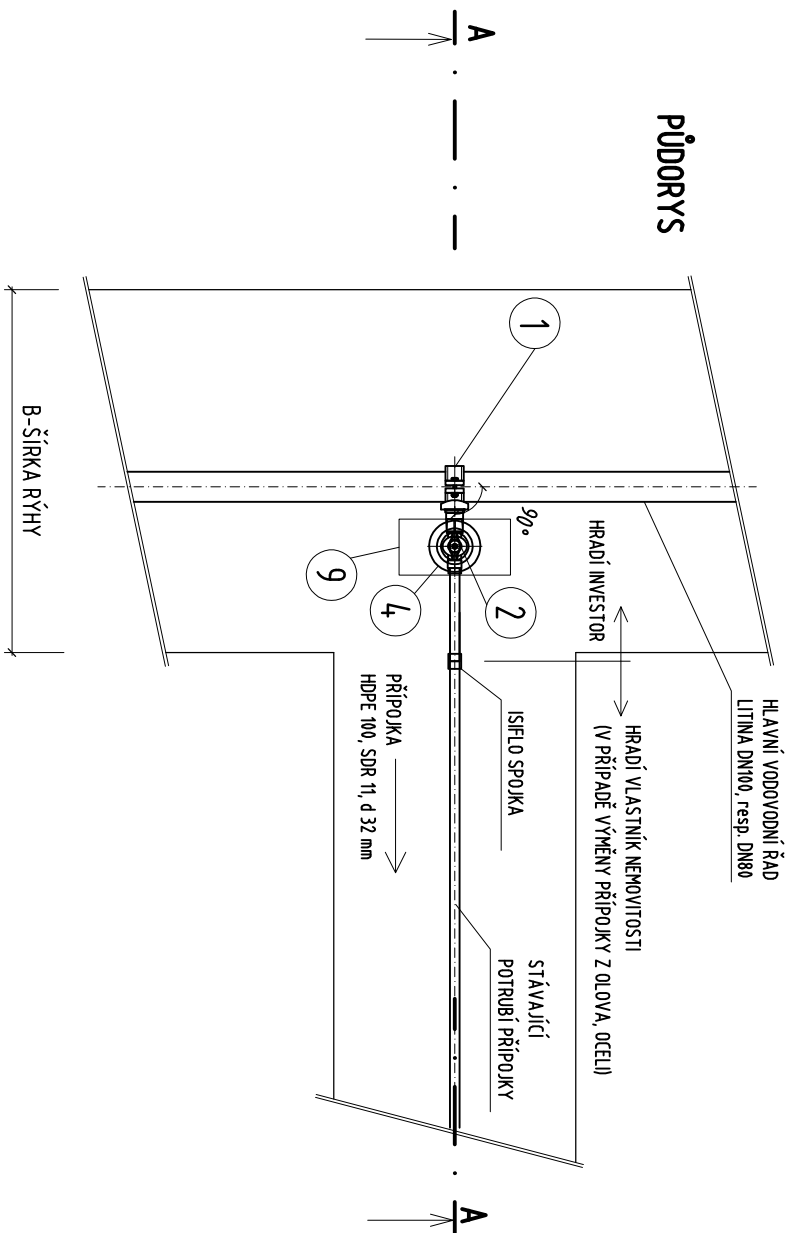

ŘEZA - A

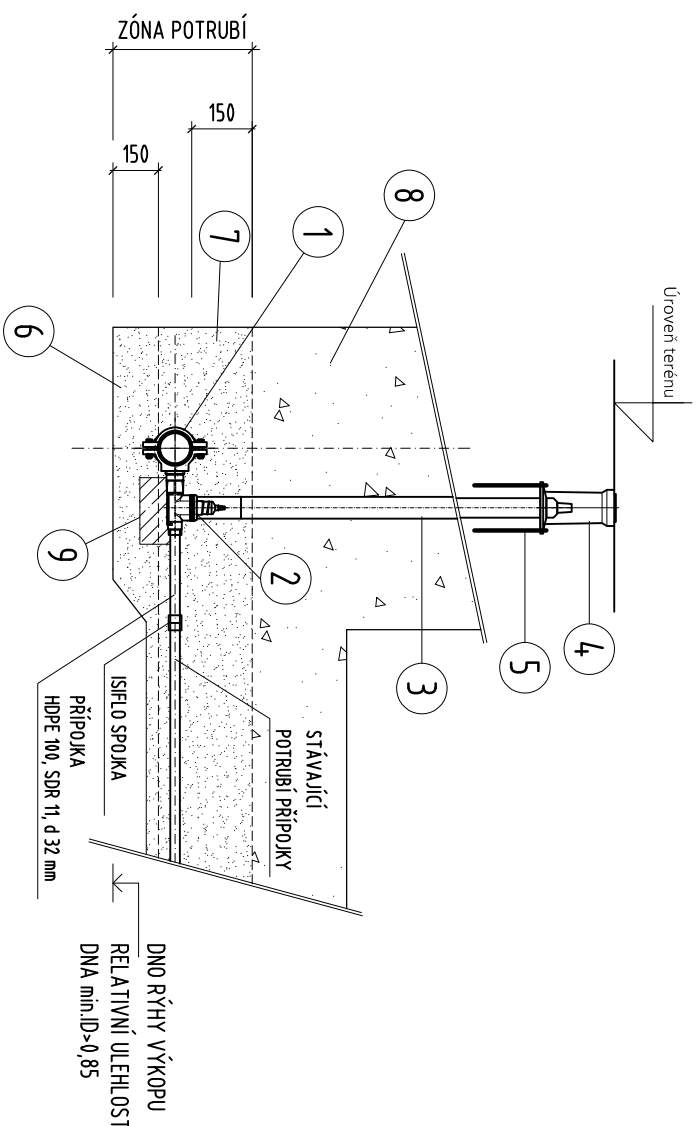

POZNÁMKA:


- při napojení na stávající přípojku se použije ISIF0 spojka
- mezikruží ochranné trubky ZS bude vyplněno tříděným pískem frakce 0-4

LEGENDA:

1.	CELULITINOVÝ NAVRTÁVACÍ PÁS HACOM 100 / 5/4" (80 / 5/4")
2.	DOMOVNÍ CELULITINOVÉ ŠŮPÁTKO DN 1"
3.	TELESKOPICKÁ ZEMNÍ SOUPRAVA
4.	EURO POKLOP ZEMNÍ TELESKOPICKÉ SOUPRAVY
5.	PVC/PE POTRUBÍ De 90 DL. 1,0 m (OCHRANA VĚ ŠTĚRKOVÝCH VRSTVÍVÁCH VOZOVKY)
6.	PODSYP - TŘÍDĚNÝ PÍSEK - MAX. VELIKOST ZRNA 0-4 mm, tl. min. 150 mm
7.	OBSYP - TŘÍDĚNÝ PÍSEK - MAX. VELIKOST ZRNA 0-4 mm, tl. min. 200 mm
8.	ZHUJTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY
9.	BETONOVÝ PODKLAD

PÖZNÁMKA:

VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY A POSTUPY PRACÍ BUDOU V SOULADU S TECHNIKAMI PODMINKAMI VAK MILADA BOLESLAVA A. S. DOKUMENTÁČI LZE UŽÍVAT POUZE VE SWYSLAV PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN. POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA DOKUMENTACE. © SINDLAR S.R.O.

VEDOUcí PROJEKTU		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	AUTORIZACE	<div>STAVBY VODNíHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ</div> <div></div>	
Ing. Roman Bárta	Nadiia Ovcharenko	Ing. Roman Bárta	Ing. Miloslav Šindlar	ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČO 260 03 236		
KRAJ: Středočeský	STAVEBNÍ ÚŘAD: MM Mláda Boleslav		FORMÁT	2 x A4		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Luštěnice (689106), Újezd u Luštěnic (773581)				DATUM	květen 2023	
INVESTOR: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav				STUPĚŇ	DUR/DSP	
Luštěnice, vodovod				ČÍSLO ZAKÁZKY	20230023	
				SOUŘADNÝ / VÝŠKOVÝ SYSTÉM	JTSK/Bpv	
				INTERVAL VRSTEVNIC		
Vzorový výkres vodovodní přípojky				MĚŘÍTKO		
				Č. VÝKRESU	D.4.2.	
					ČÍSLO KOPIE	