


PŮDORYS ZÁKLADŮ M 1:50

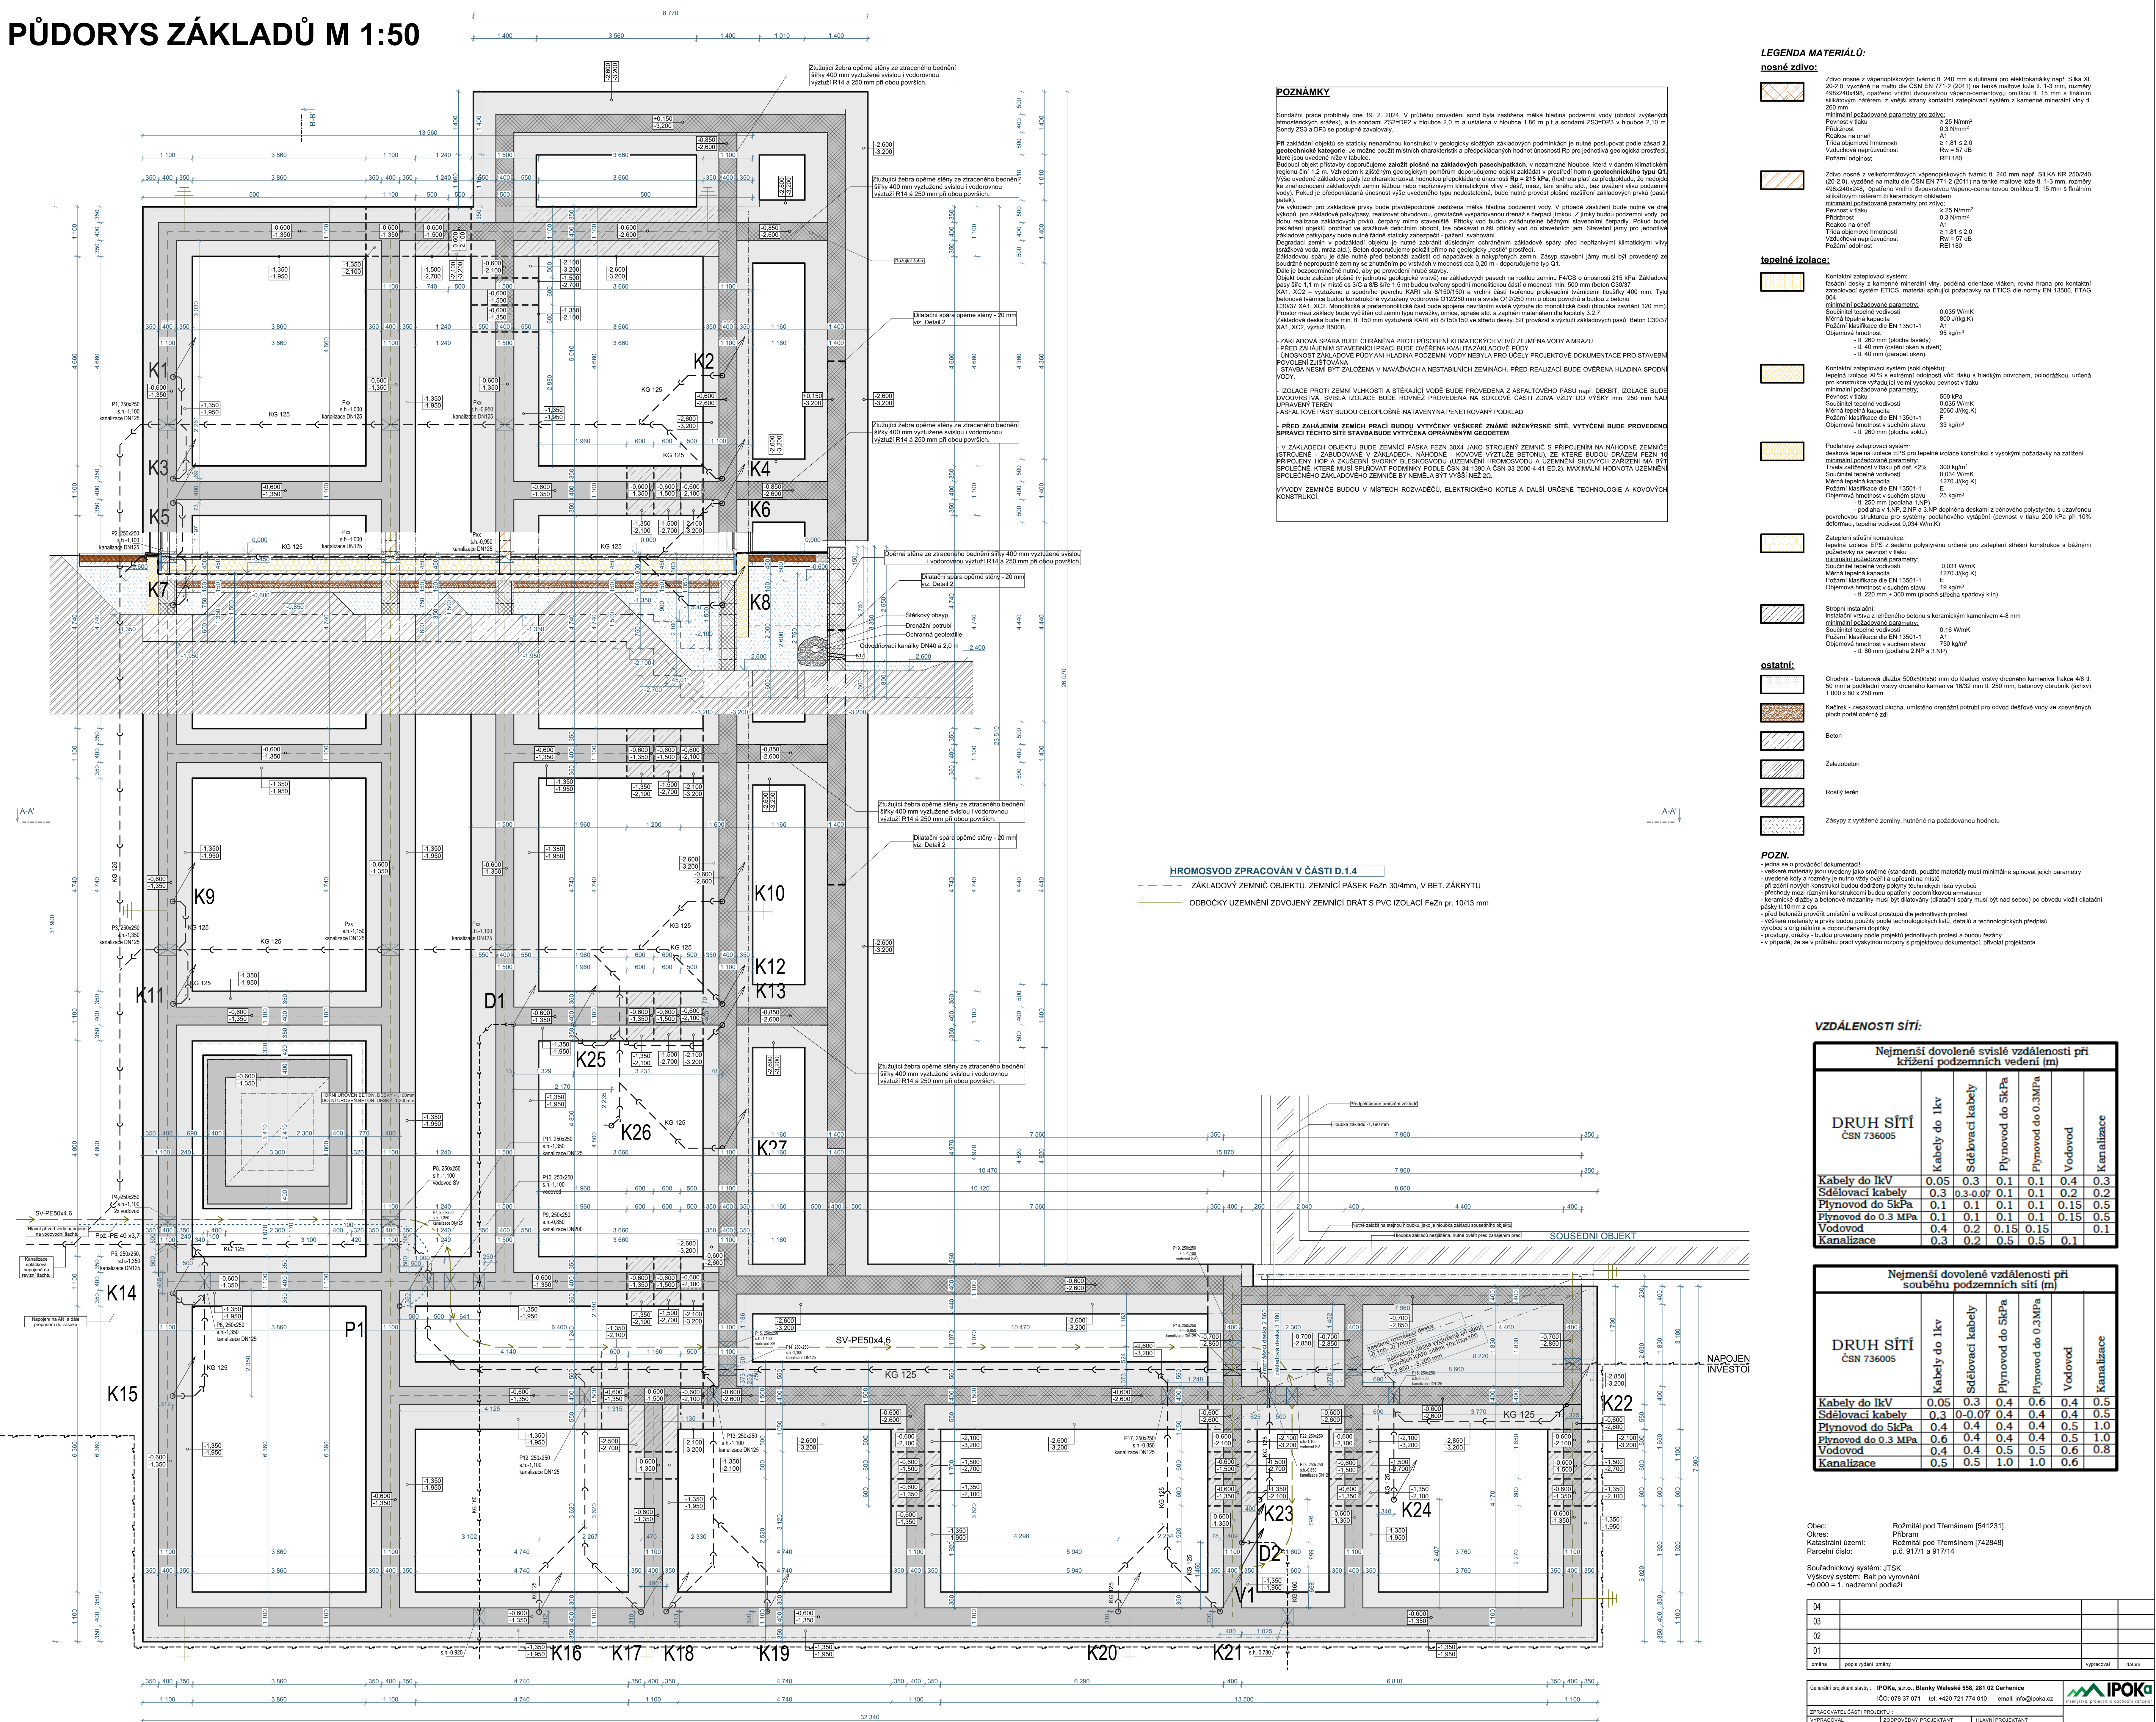

POZN.

- jedná se o prováděcí dokumenty
- všechny materiály jsou uváděny jako směrné (standard), použité materiály musí minimálně splňovat jejich parametry
- uvedené kódy a rozměry je nutné vždy ověřit a upravit na místě
- při zděni novými konstrukcemi budov dočasně pokrýt vnější stěny (pláště) výrobek
- přehledy mezi rozdíly konstrukcí budov dočasně opodstatňují armaturou
- keramické dlažby v betónové konstrukci musí být distanční (distancér musí být nad sebou) po obvodu vlny distancér připevnit k 10mm z cementu
- před betonáží provést úmývací a velikost postupů de jednotlivých prvků
- všechny materiály musí být technicky vhodné a vyhovět požadavkům a technologických předpisů výroby v originálním a doporučeném použití
- protahy, držáky - budova prověřená podle projekci jednotlivých prvků a budovy bez
- v případě, že se ve průběhu práce vyskytnou rozpor s projekčovou dokumentací, převládá projektanta

Nejmenší dovolené svisté vzdálenosti při křížení podzemních vedení (m)						
DRUH SÍTÍ CSN 736005	Kabely do 1kV	Sdělovací kabely	Plynovod do 5kPa	Plynovod do 0,3MPa	Vodovod	Kanalizace
Kabely do 1kV	0,05	0,3	0,1	0,1	0,4	0,3
Sdělovací kabely	0,3	0,3-0,07	0,1	0,1	0,2	0,2
Plynovod do 5kPa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,5
Plynovod do 0,3 MPa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,5
Vodovod	0,4	0,2	0,15	0,15		0,1
Kanalizace	0,3	0,2	0,5	0,5	0,1	

Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu podzemních sítí (m)						
DRUH SÍTÍ ČSN 736005	Kabely do 1kV	Sdělovací kabely		Plynovod do 0,3MPa		
		Sdělovací kabely	Plynovod do 5kPa	Plynovod do 0,3MPa	Vodovod	Kanalizace
Kabely do 1kV	0,05	0,3	0,4	0,6	0,4	0,5
Sdělovací kabely	0,3	0-0,07	0,4	0,4	0,4	0,5
Plynovod do 5kPa	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	1,0
Plynovod do 0,3 MPa	0,6	0,4	0,4	0,4	0,5	1,0
Vodovod	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,8
Kanalizace	0,5	0,5	1,0	1,0	0,6	

Obec: Rožmitál pod Třemšínem [541231]
Okres: Příbram
Katastrální území: Rožmitál pod Třemšínem [742848]
Parcelní číslo: p.č. 917/1 a 917/14

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Balt po vyrovnání
±0,000 = 1, nadzemní podlaží

04			
03			
02			
01			
změna	popis vydání, změny	vypracoval	datum

Generální projektant stavby: IPOKa, s.r.o., Blanský Waleské 558, 281 02 Cerhenice IČO: 078 37 071 tel: +420 721 774 010 email: info@ipoka.cz	IPOKa inženýrská, projektová a obchodní kancelář
---	--

ZPRACOVATEL ČASTI PROJEKTU			
VRHOLNÝ	PODPORNÝ PROJEKTANT	KLÁVNÝ PROJEKTANT	
Milana Reholová	Martin Havlíček	Martin Havlíček	
INVESTOR	Centrum Rožňatim pod Třemšínem, Na Spravedlnosti 589, R. p. T.		ZAK. ČÍSLO
	NOVOSTAVBA OBJEKTU OBČANSKÉ VÝBAVENOSTI		24/48
STAVBA	- DOMOV SENIORŮ		STUPĚŇ PD
	NA PARČ. 8: 9171A A PARČ. 8: 91714 K L. ROŽŇATIM POD		FORMAT
OBJEKT	TŘEMŠÍNEM [742848]		1000 / 841
			MĚŘÍTKO
			1:50
ČÁST	Architektonický záznam		VČ
OBSAH	Půdorys základů		KOPIE
			D.1.1.2