
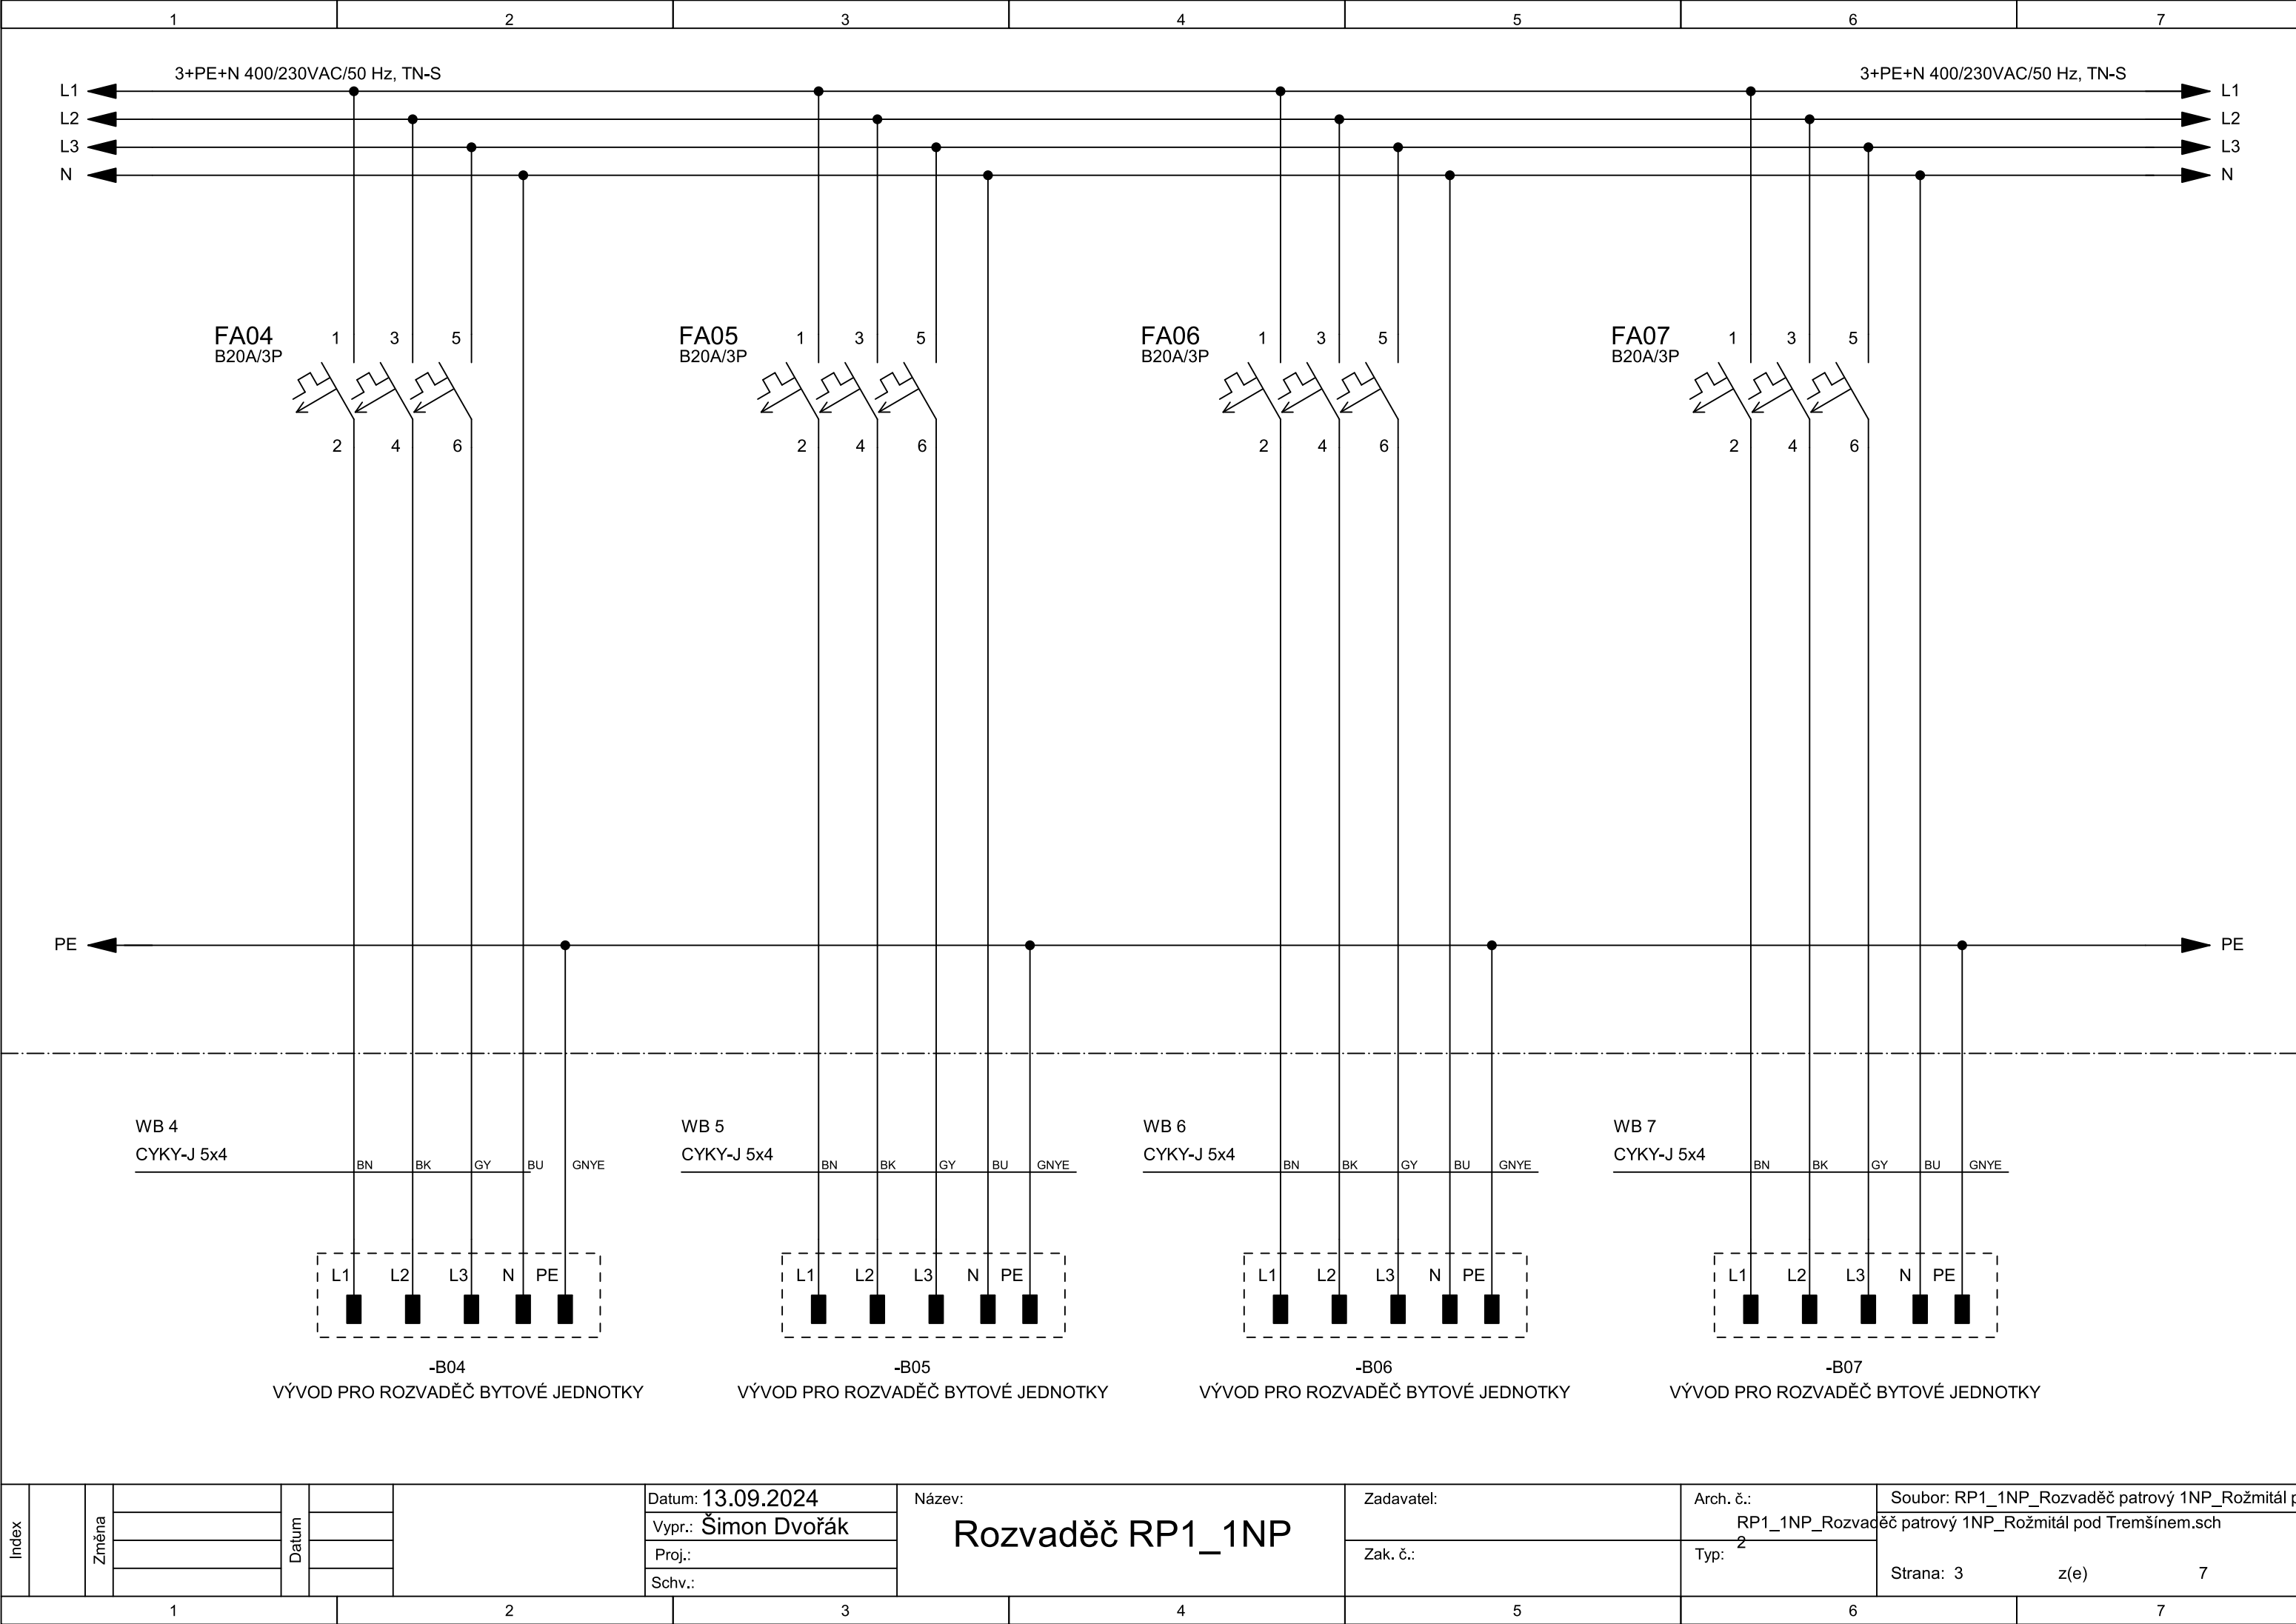


1		2		3		4		5		6		7																						
<div><div><div><div>RP1 1NP</div><div><div><div>TYP ROZVADĚČE: DRUH ROZVADĚČE ROZMĚRY ROZVADĚČOVÉ SKŘÍNĚ: TYP MONTÁŽE: KRYTÍ ROZVADĚČE: PŘÍVOD: VÝVODY: UMÍSTĚNÍ PANTŮ:</div><div>POD OMÍTKU PLASTOVÝ 120 MODULŮ POD OMÍTKU IP40 MIN ZADEM ZADEM LEVÁ STRANA</div></div><div><div>NAPÁJECÍ SÍŤ: ZKRATOVÁ ODOLNOST: OCHRANA PŘED DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:</div><div>L1, L2, L3, N, PE, 50 Hz, 400/230V, TN-C-S Instalované přístroje I_k" = 10 kA ČSN 33 2000-4-41 ed. 3</div></div><div><div>OCHRANNÁ OPATŘENÍ:</div><div>IZOLACE, KRYTY A PŘEPÁŽKY, AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE, UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ</div></div><div><div>ZVÝŠENÁ OPATŘENÍ:</div><div>PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE</div></div><div><div>VNĚJŠÍ VLIVY:</div><div>DLE ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2</div></div><div><div>PROVEDENÍ DLE:</div><div>SOUBOR NOREM ČSN EN 61439-1-7</div></div><div><div>BARVY ŽIL KABELŮ:</div><div>BN = BROWN = HNĚDÁ BK = BLACK = ČERNÁ GY = GREY = ŠEDÁ BU = BLUE = MODRÁ GNYE = GREE+YELLOW = KOMBINACE ZELENÉ A ŽLUTÉ</div></div><div><div>BEZPEČNOSTNÍ TABULKY:</div><div>0102 - POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ 4301 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI</div></div><div><div>POZNÁMKY K REALIZACI:</div><div>Elektrické rozvaděče, napájené napětím větším než 200V, se jmenovitým proudem větším než 25A, umístěné v prostorech únikových cest musí dle ČSN 73 0848 splňovat požární odolnost minimálně EI 30 - S200.</div></div><div><div>POZNÁMKY:</div><div>Informace obsažené v této dokumentaci mohou být během realizace upravovány na základě aktuálních změn.</div></div></div></div></div></div>																																		
Index		Změna		Datum			Datum: 13.09.2024		Název: <div>Rozvaděč RP1_1NP</div>	Zadavatel:		Arch. č.:		Soubor: RP1_1NP_Rozvaděč patrový 1NP_Rožmitál pod Tremšínem.sch																				
							Vypr.: Šimon Dvořák					RP1_1NP_Rozvaděč patrový 1NP_Rožmitál pod Tremšínem.sch																						
							Proj.:			Zak. č.:		Typ:																						
							Schv.:							Strana: 1 z(e) 7																				
1					2					3					4					5					6					7				

<

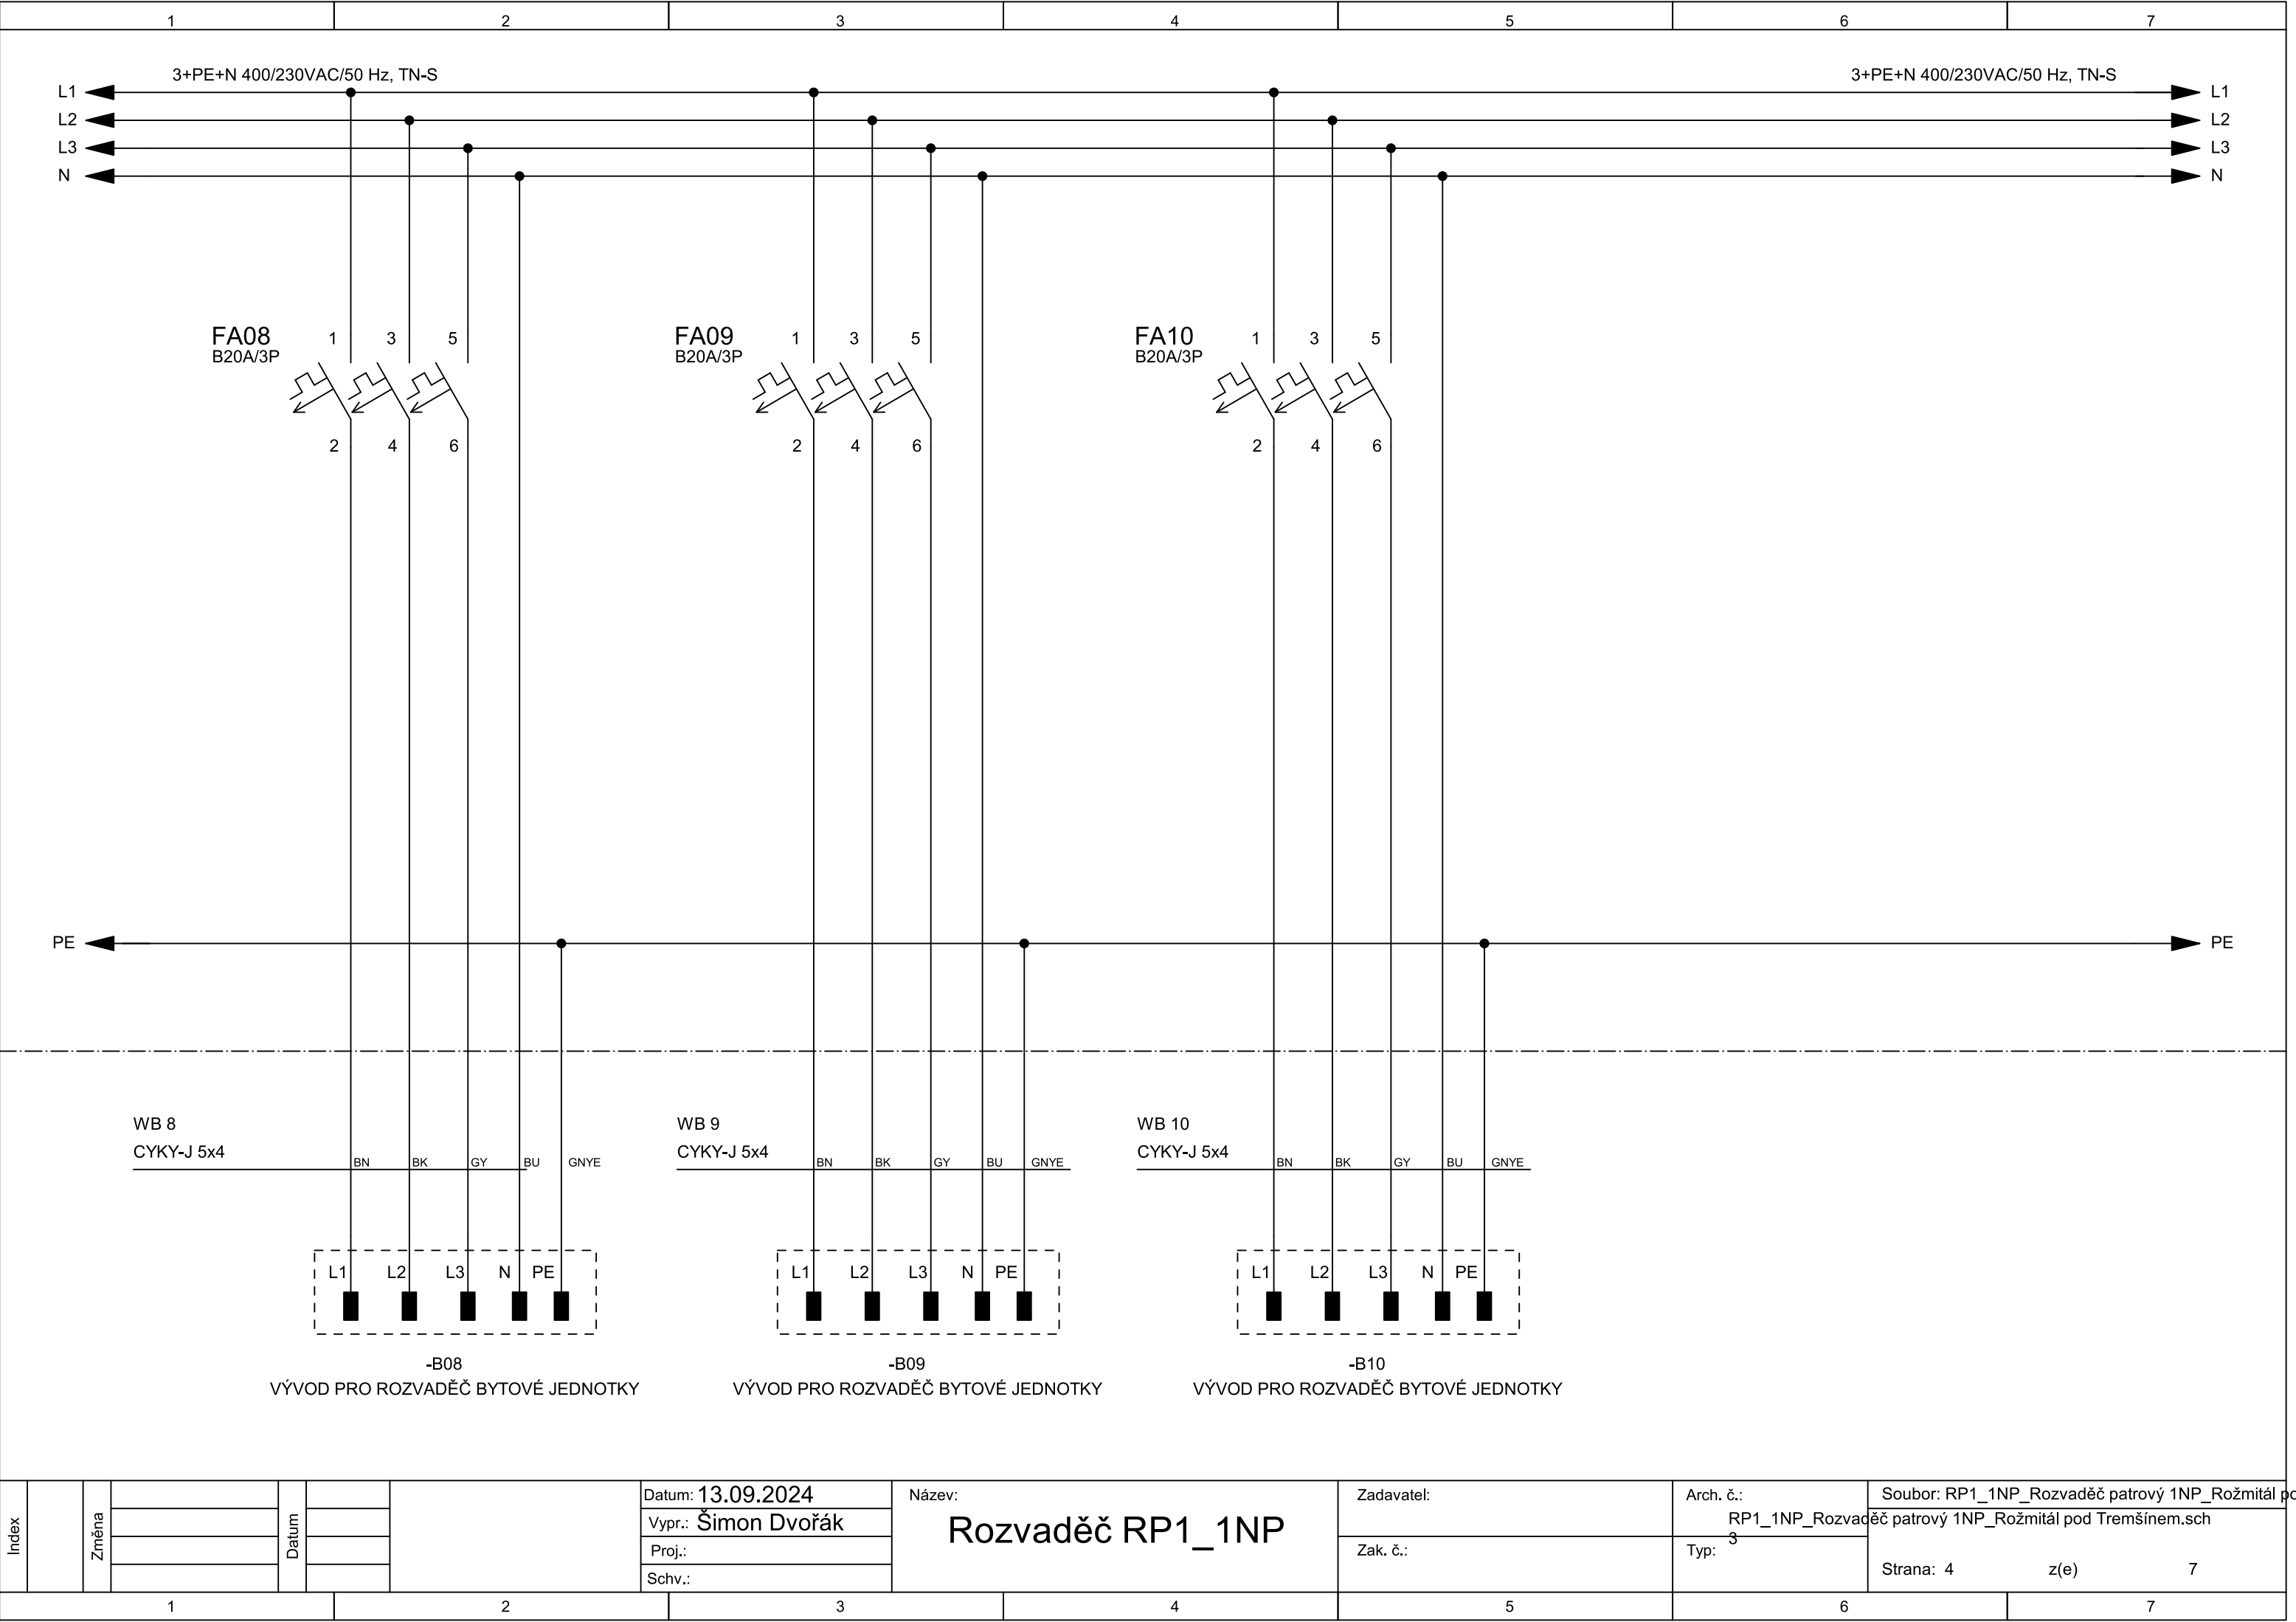

Index

Změna

Datum

Datum: 13.09.2024

Vypr.: Šimon Dvořák

Proj.:

Schv.:

Název:

Rozvaděč RP1_1NP

Zadavatel:

Zak. č.:

Arch. č.:

Typ:

Soubor: RP1_1NP_Rozvaděč patrový 1NP_Rožmitál pod T

RP1_1NP_Rozvaděč patrový 1NP_Rožmitál pod Tremšínem.sch

Strana: 4

z(e)

7

1

2


3

4

5

6

7

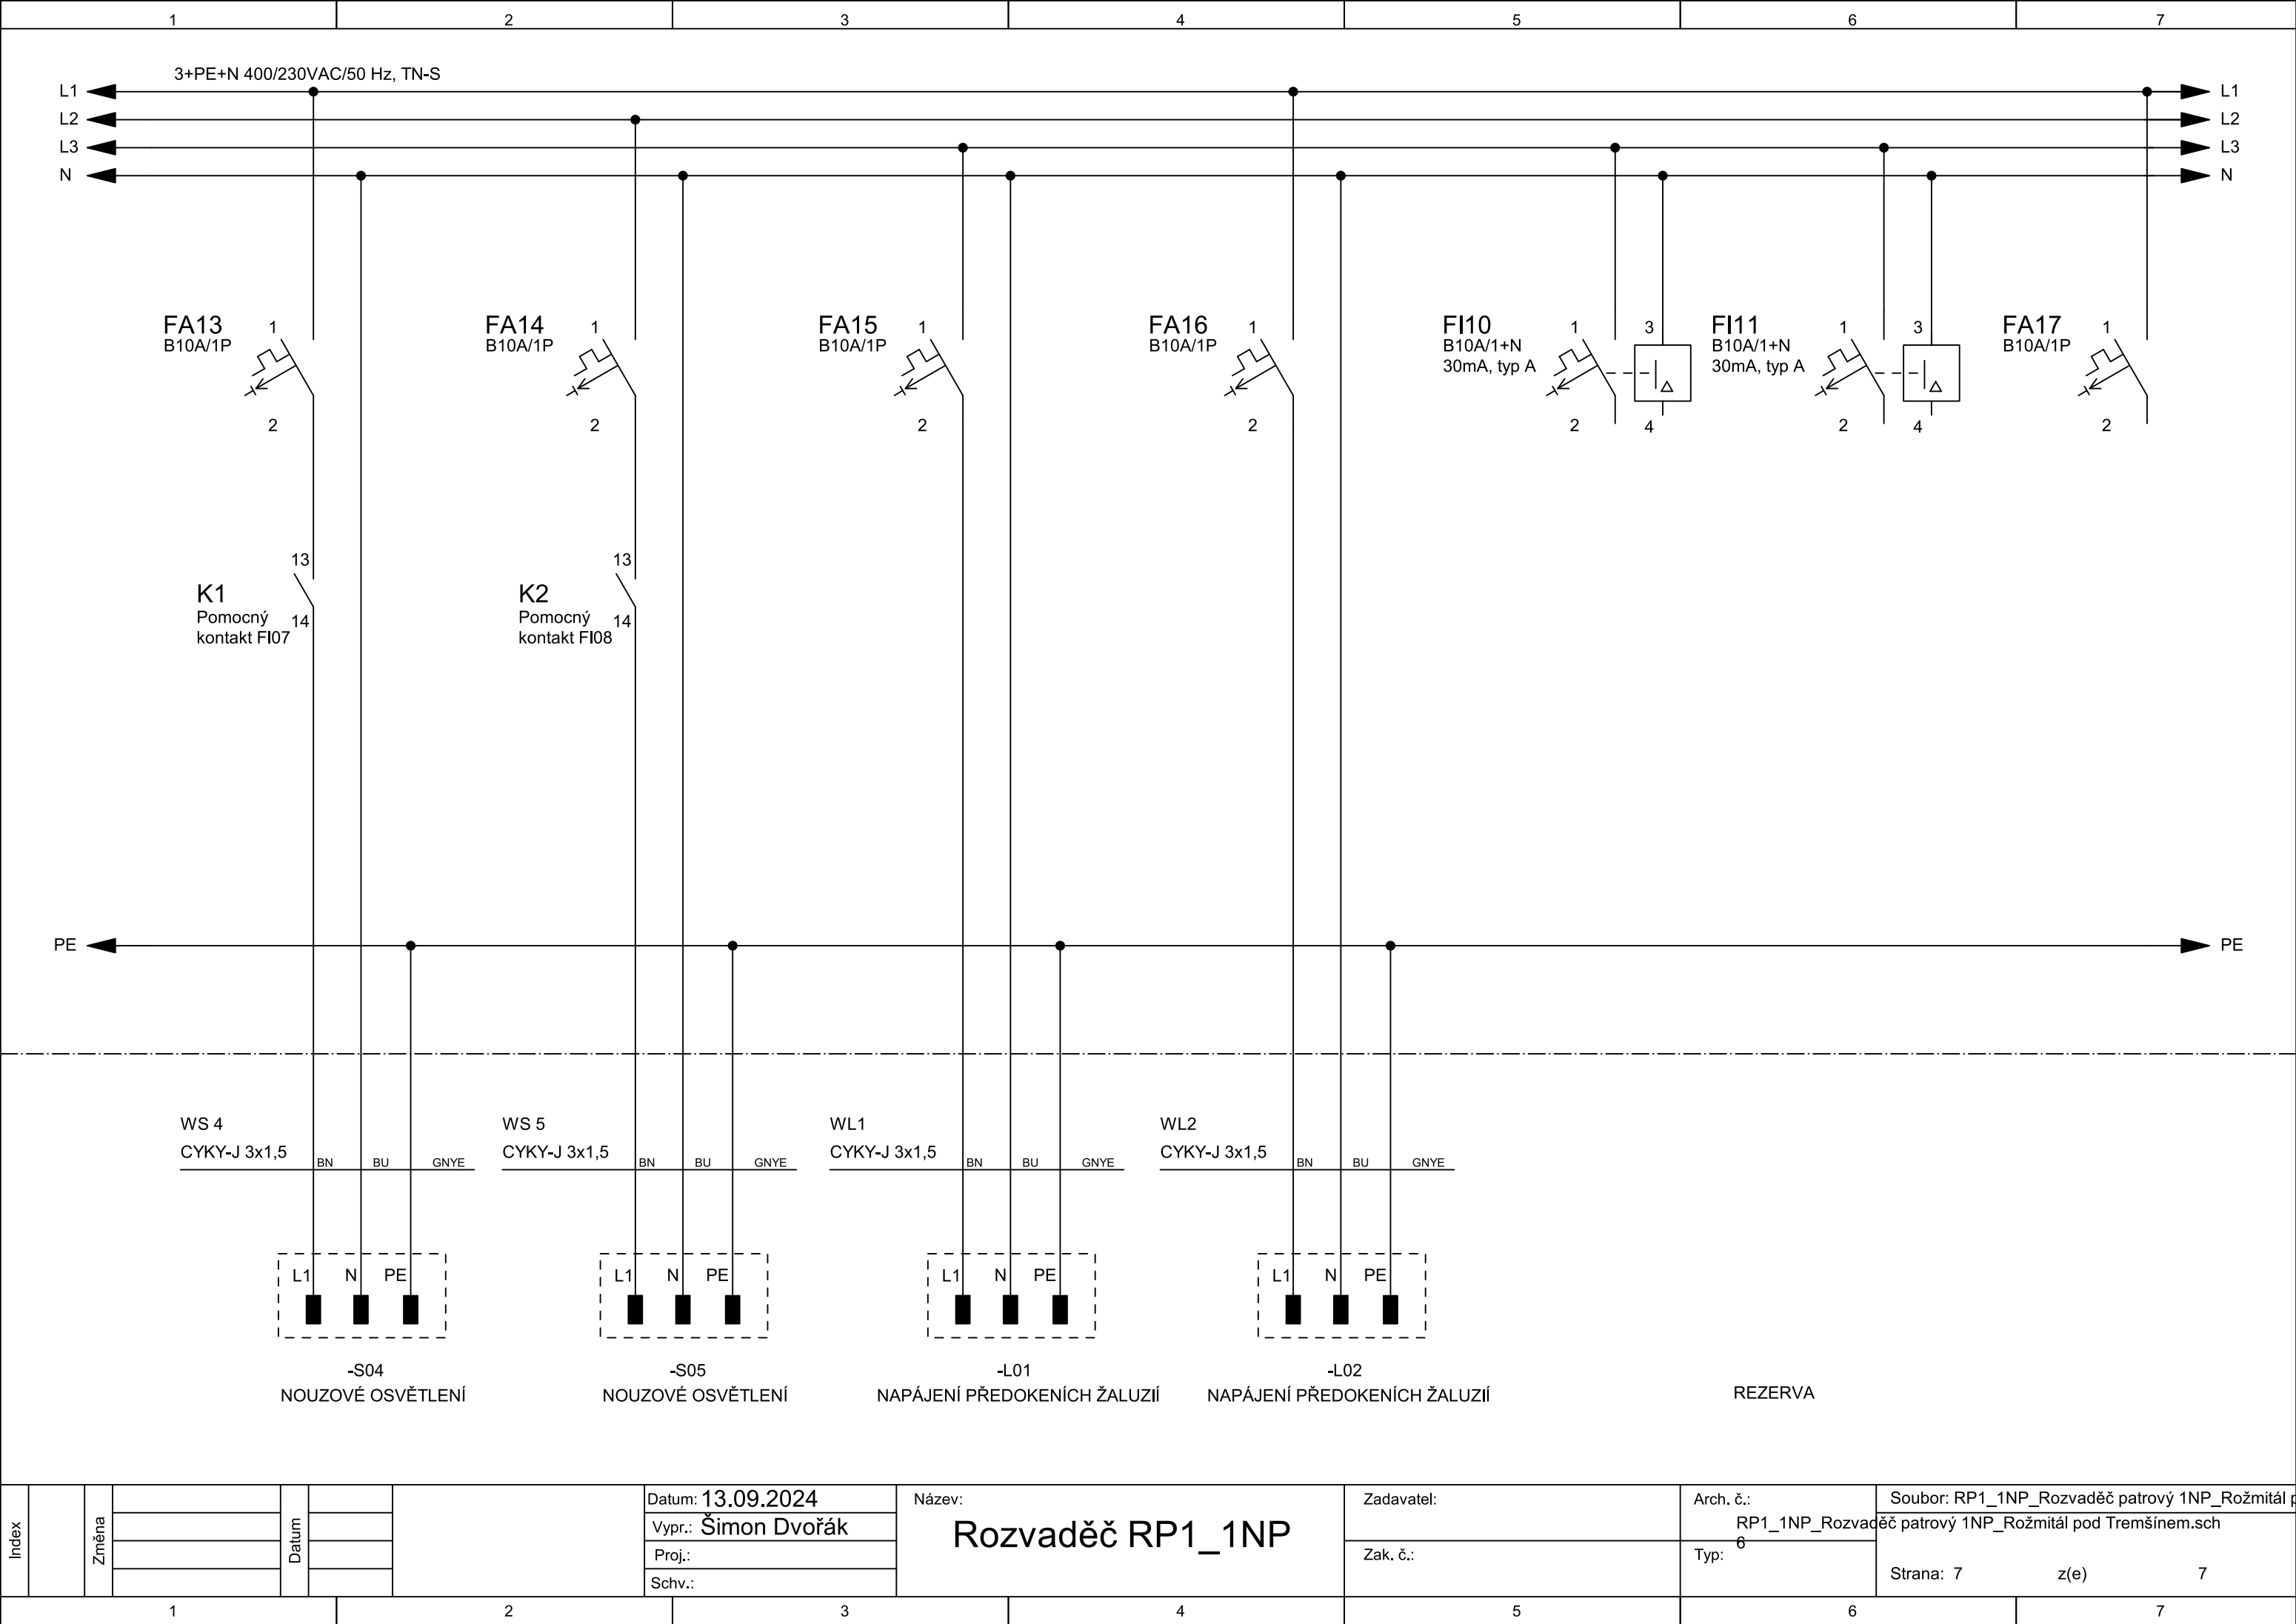

Index		Změna		Datum		Datum: 13.09.2024	Název: Rozvaděč RP1_1NP	Zadavatel:	Arch. č.: RP1_1NP_Rozvaděč patrový 1NP_Rožmitál pod Tremšínem.sch	Soubor: RP1_1NP_Rozvaděč patrový 1NP_Rožmitál pod Tremšínem.sch			
						Typ:		Strana: 7 z(e) 7					
1		2		3		4		5		6		7	