



VÝŘEZ VÝTAH 1: 1:100

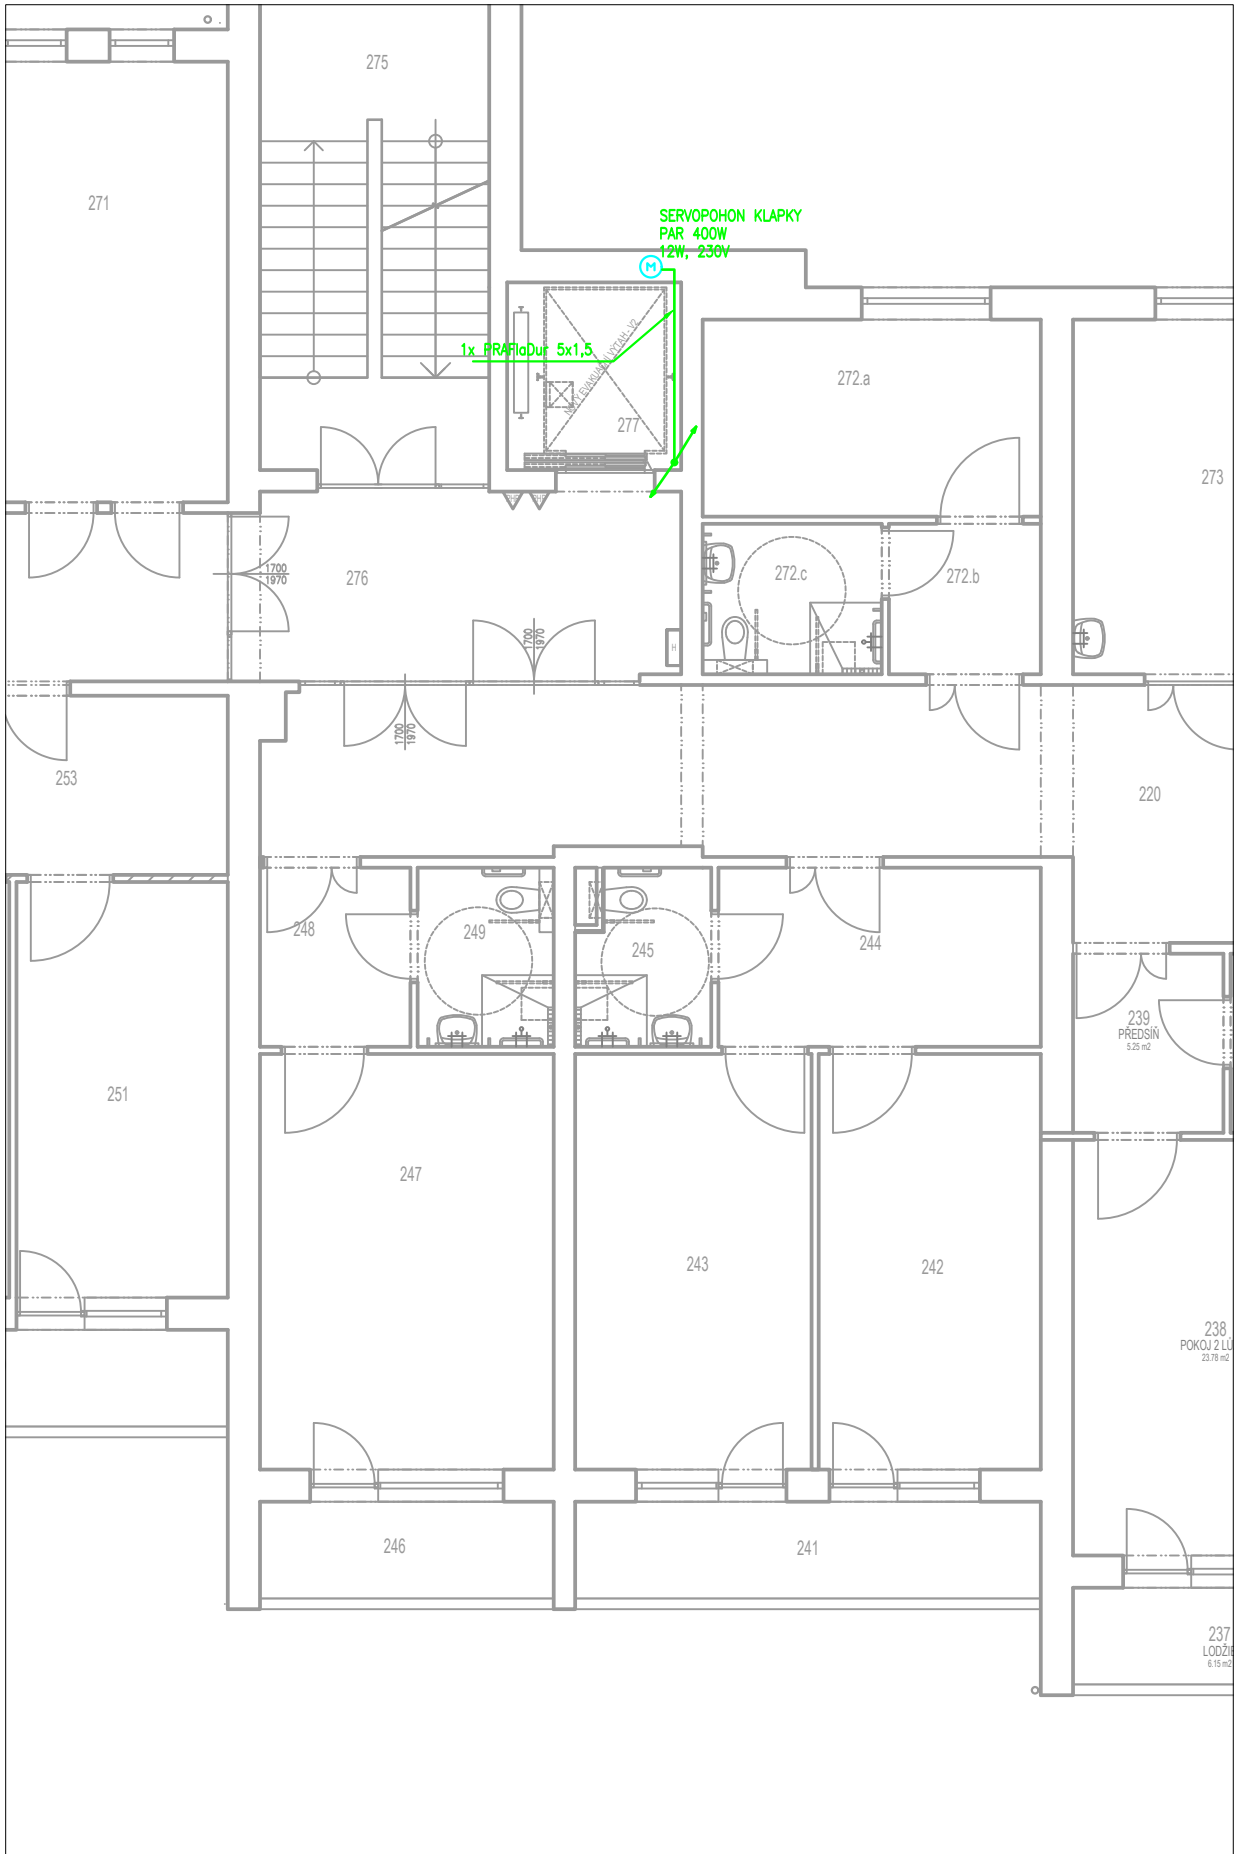

VÝŘEZ VÝTAH 2: 1:100

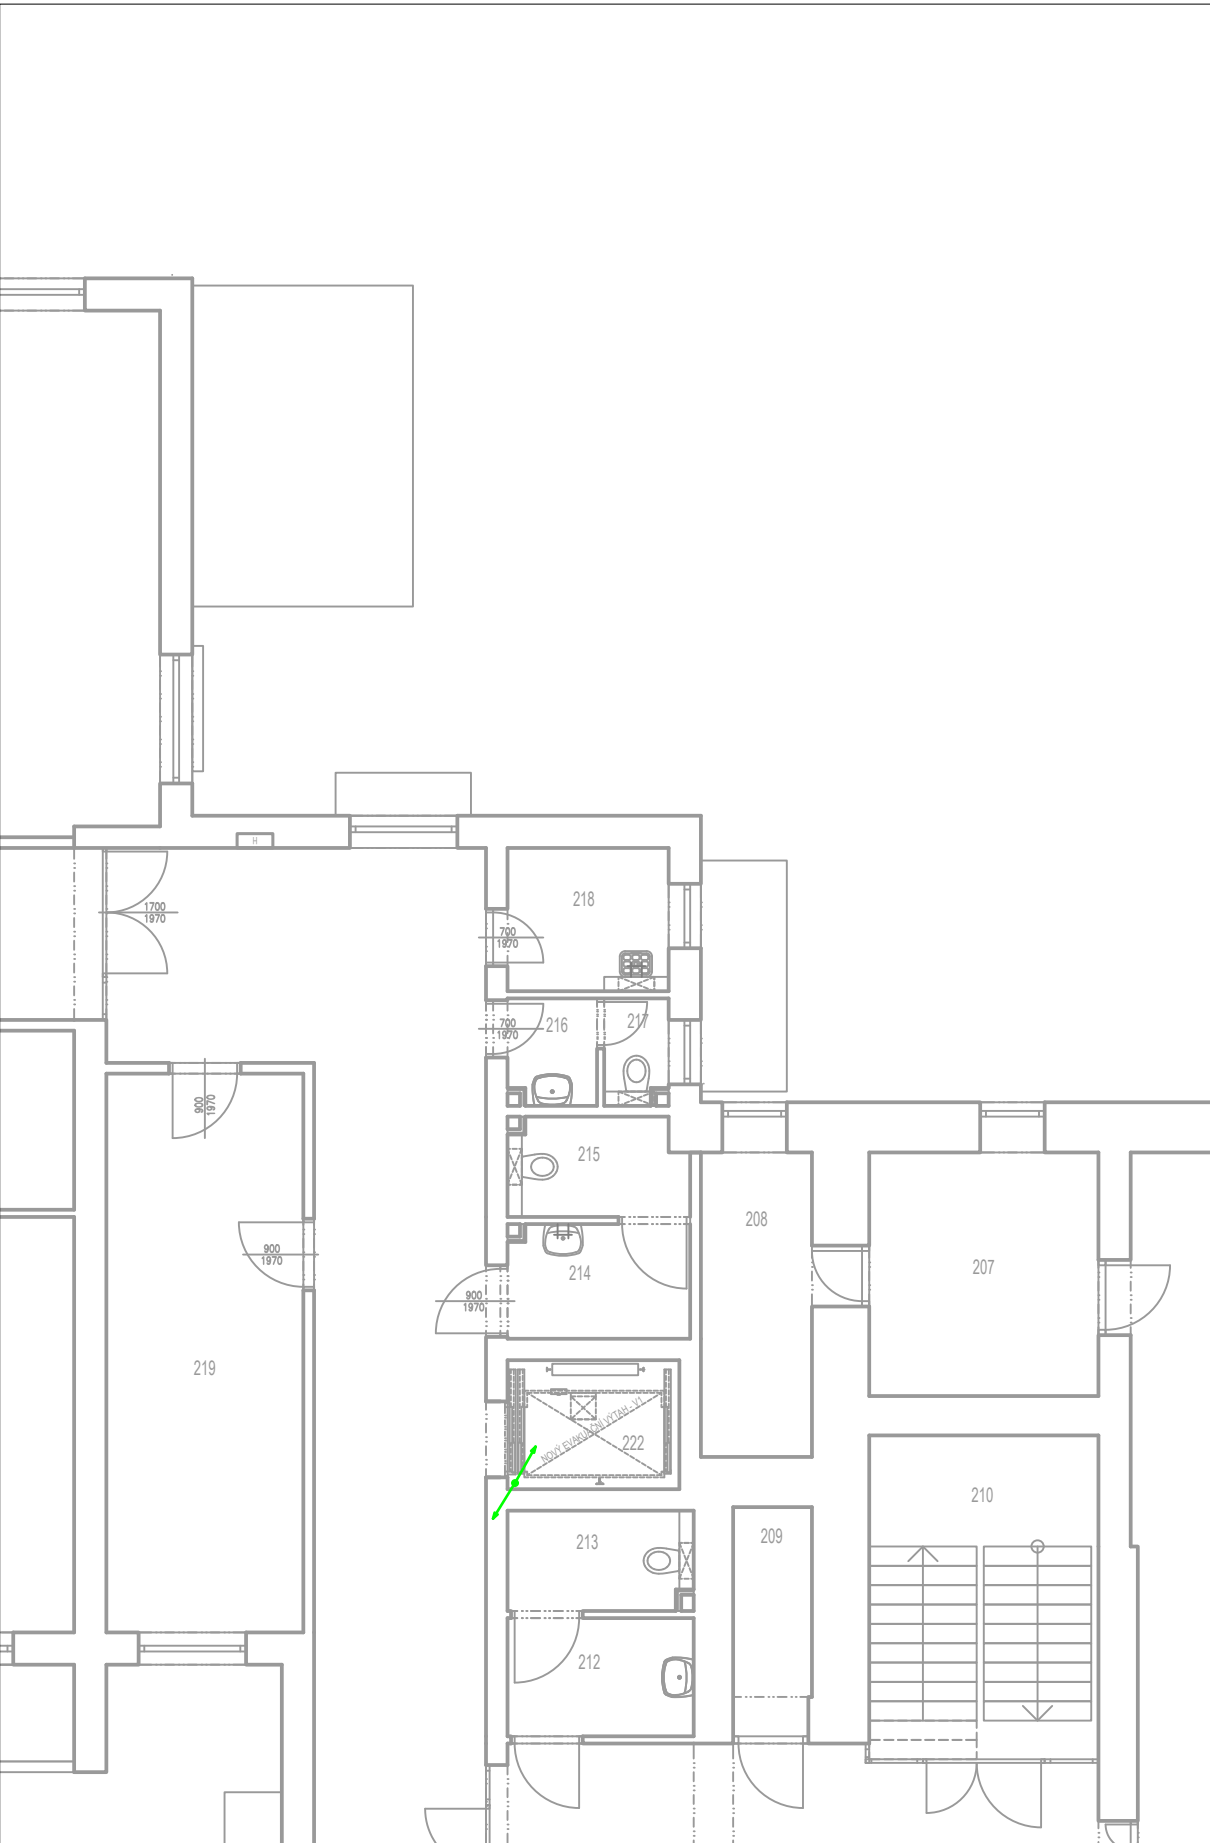

LEGENDA:

- RUPS ROZVÁDĚČ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE EVAKUAČNÍCH VÝTAHŮ
- RPO POŽÁRNÍ ROZVÁDĚČ PRO NAPÁJENÍ EVAKUAČNÍCH VÝTAHŮ
- POŽÁRNÍ TLAČÍTKO TOTAL STOP A SPUŠTĚNÍ VENT. VÝTAH. ŠACHET
- POŽÁRNÍ KOUŘOVÉ ČIDLO
- MOTOROVÝ POHON – VÝTAH, VENTILÁTOR, SERVOPOHON
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- PU POŽÁRNÍ UCPÁVKA, ODOLNOST 60MIN. (OD PRŮMĚRU JEDN. KABELU 20mm)
- STOUPACÍ VEDENÍ
- VODIČE SILNOPROUDU
- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA
- VEDENÍ NA POVRCHU V TRASE S POŽ. ODOLNOSTÍ 45min.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

1/N/PE, 50HZ, 230V/TN–S
3/N/PE, 50Hz, 400/230/TN–C–S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 čl. 410.3.2 a 410.3.3
OCHRANOU ZÁKLADNÍ (ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
OCHRANOU PŘI PORUŠE (NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|---------------------------|
| Vypracoval: Tomáš Ramseidl | | Zodp. projektant: Martin Müller | | Tomáš Ramseidl Dlouhý most 362 463 12 e-mail: tomas.ramseidl@seznam.cz IČO: 68969252 | |
| Kraj: | | Obec: Rožďalovice | | | |
| Investor: Domov pro seniory Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb, U Barborky 1, Rožďalovice | | | | | |
| Stupeň: DVZ | | Akce: <div>Rekonstrukce výtahů v objektu Kláštera</div> <div>Domov pro seniory Rožďalovice-budova Kláštera, U Barborky 1, Rožďalovice</div> | | | Paré: |
| Formát: 297x594 | | | | | |
| Měřítko: 1:100 | | Část: D.1.4.1 - Silnoproud | | | Číslo příl.: D.1.4.1.5 |
| Datum: 05/2024 | | Název: <div>Půdorys 2NP - Silnoproud</div> | | | |
| Zakázkové č.: 04/2024 | | | | | |