



Půdorys 1.NP - výřez  
výťah č.1 1:50

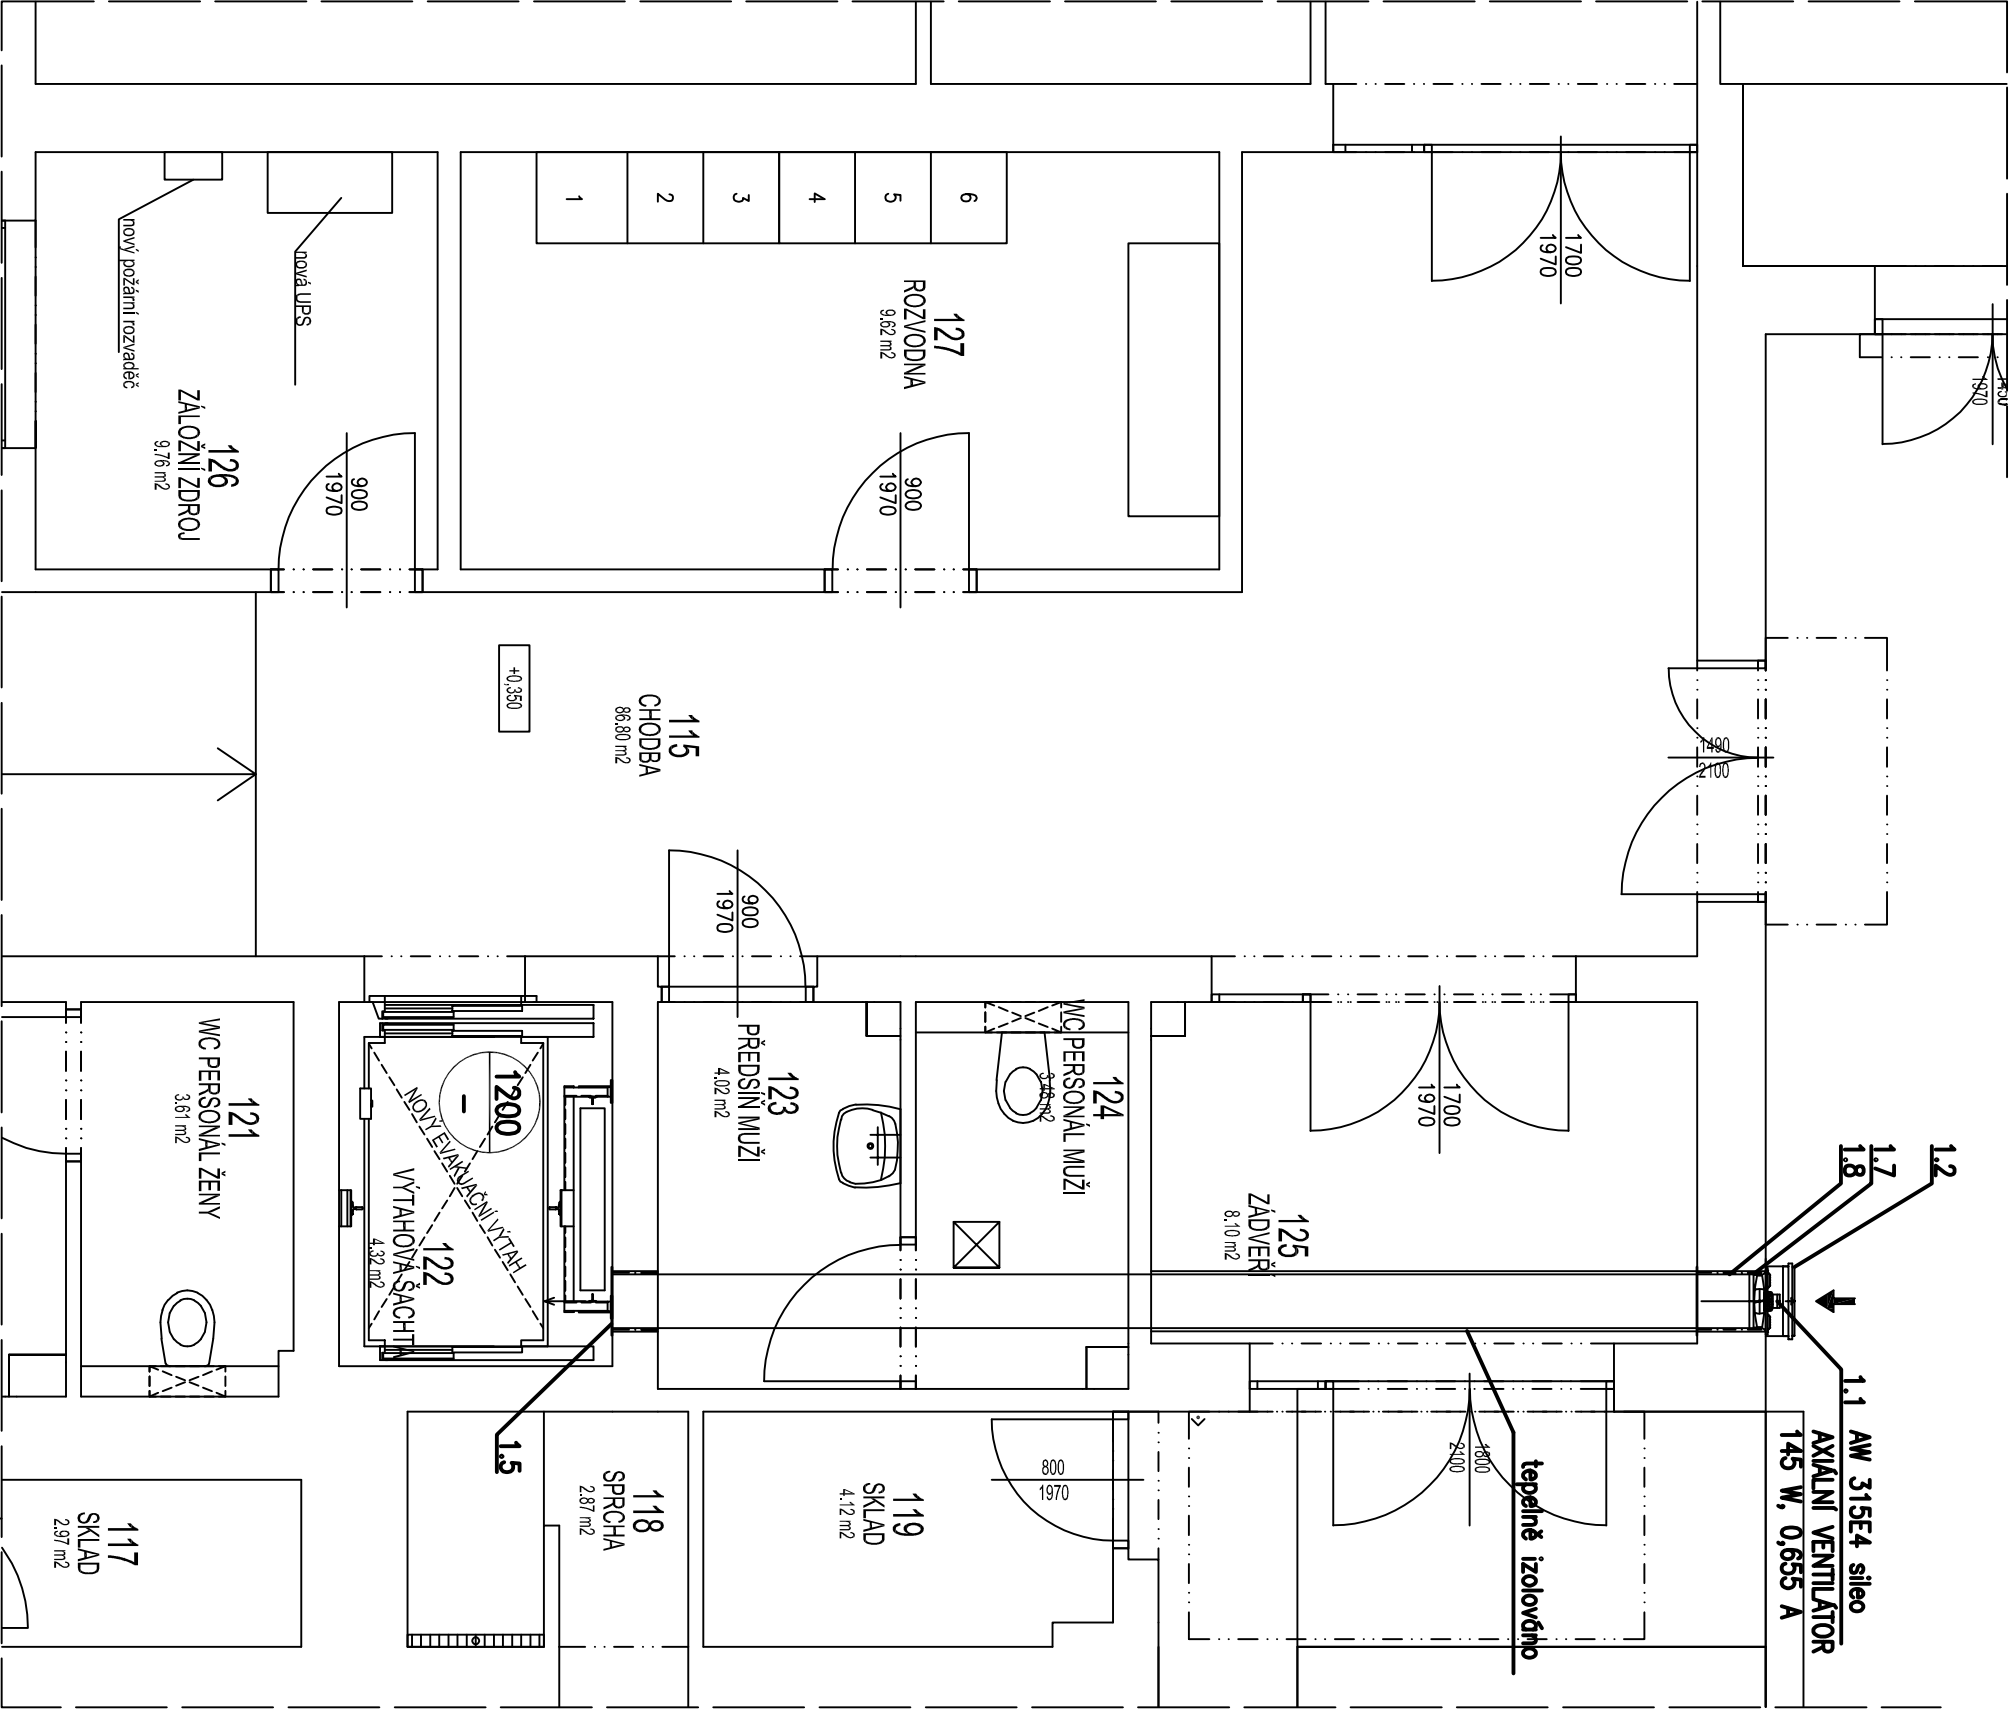


LEGENDA:

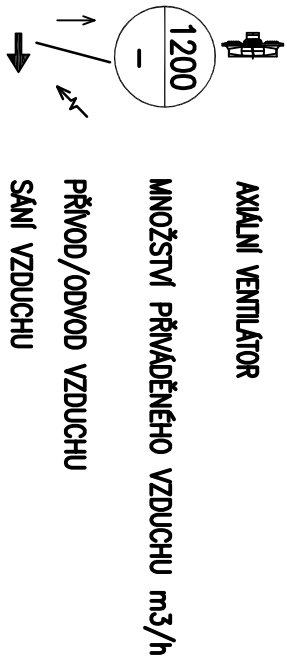

POZNÁMKA:

- VENTILÁTOR SPÍNÁN EPS SYSTÉMEM;
- KÓTOVAN Vnitřní ROZMĚR POTRUBÍ;
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM;
- VŠECHNA VZT ZAŘÍZENÍ MUSÍ SPLŇOVAT PLATNÉ ČSN A HYGIENICKÉ PŘEDPISY.

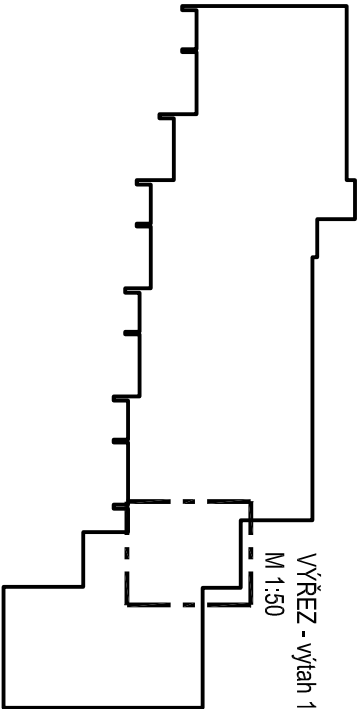

Rekonstrukce výtahů v objektu Kláštera					Číslo parafy:
Domov pro seniory Rožďalovice, U Barborky 1, Rožďalovice					
Místo stánků: Domov pro seniory Rožďalovice—budova Kláštera, U Barborky 1, Rožďalovice					
Investor:	Domov pro seniory Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb, U Barborky 1, Rožďalovice				
PROJEKTANT ČÁSTI		HP:	vedoucí dílny:	vypracoval:	
		Ing. Petr Linek	Ing. Jindřich Hvizďala	Ing. David NIKL	
M-tech, s.r.o. Průmyslové 526, 530 03 Pardubice, tel.: +420 466 750 321					
Část PD	Support PD	Datum:	Měřítka:		Číslo výřezu:
D 1.6 Vzduchotechnika	DVZ	08/2019	1:50		
Místev výřezu: Půdorys 1.NP - vzduchotechnika - výtah č.1					D.1.6.01