



Půdorys 1.NP - výřez  
výťah č.2 1:50




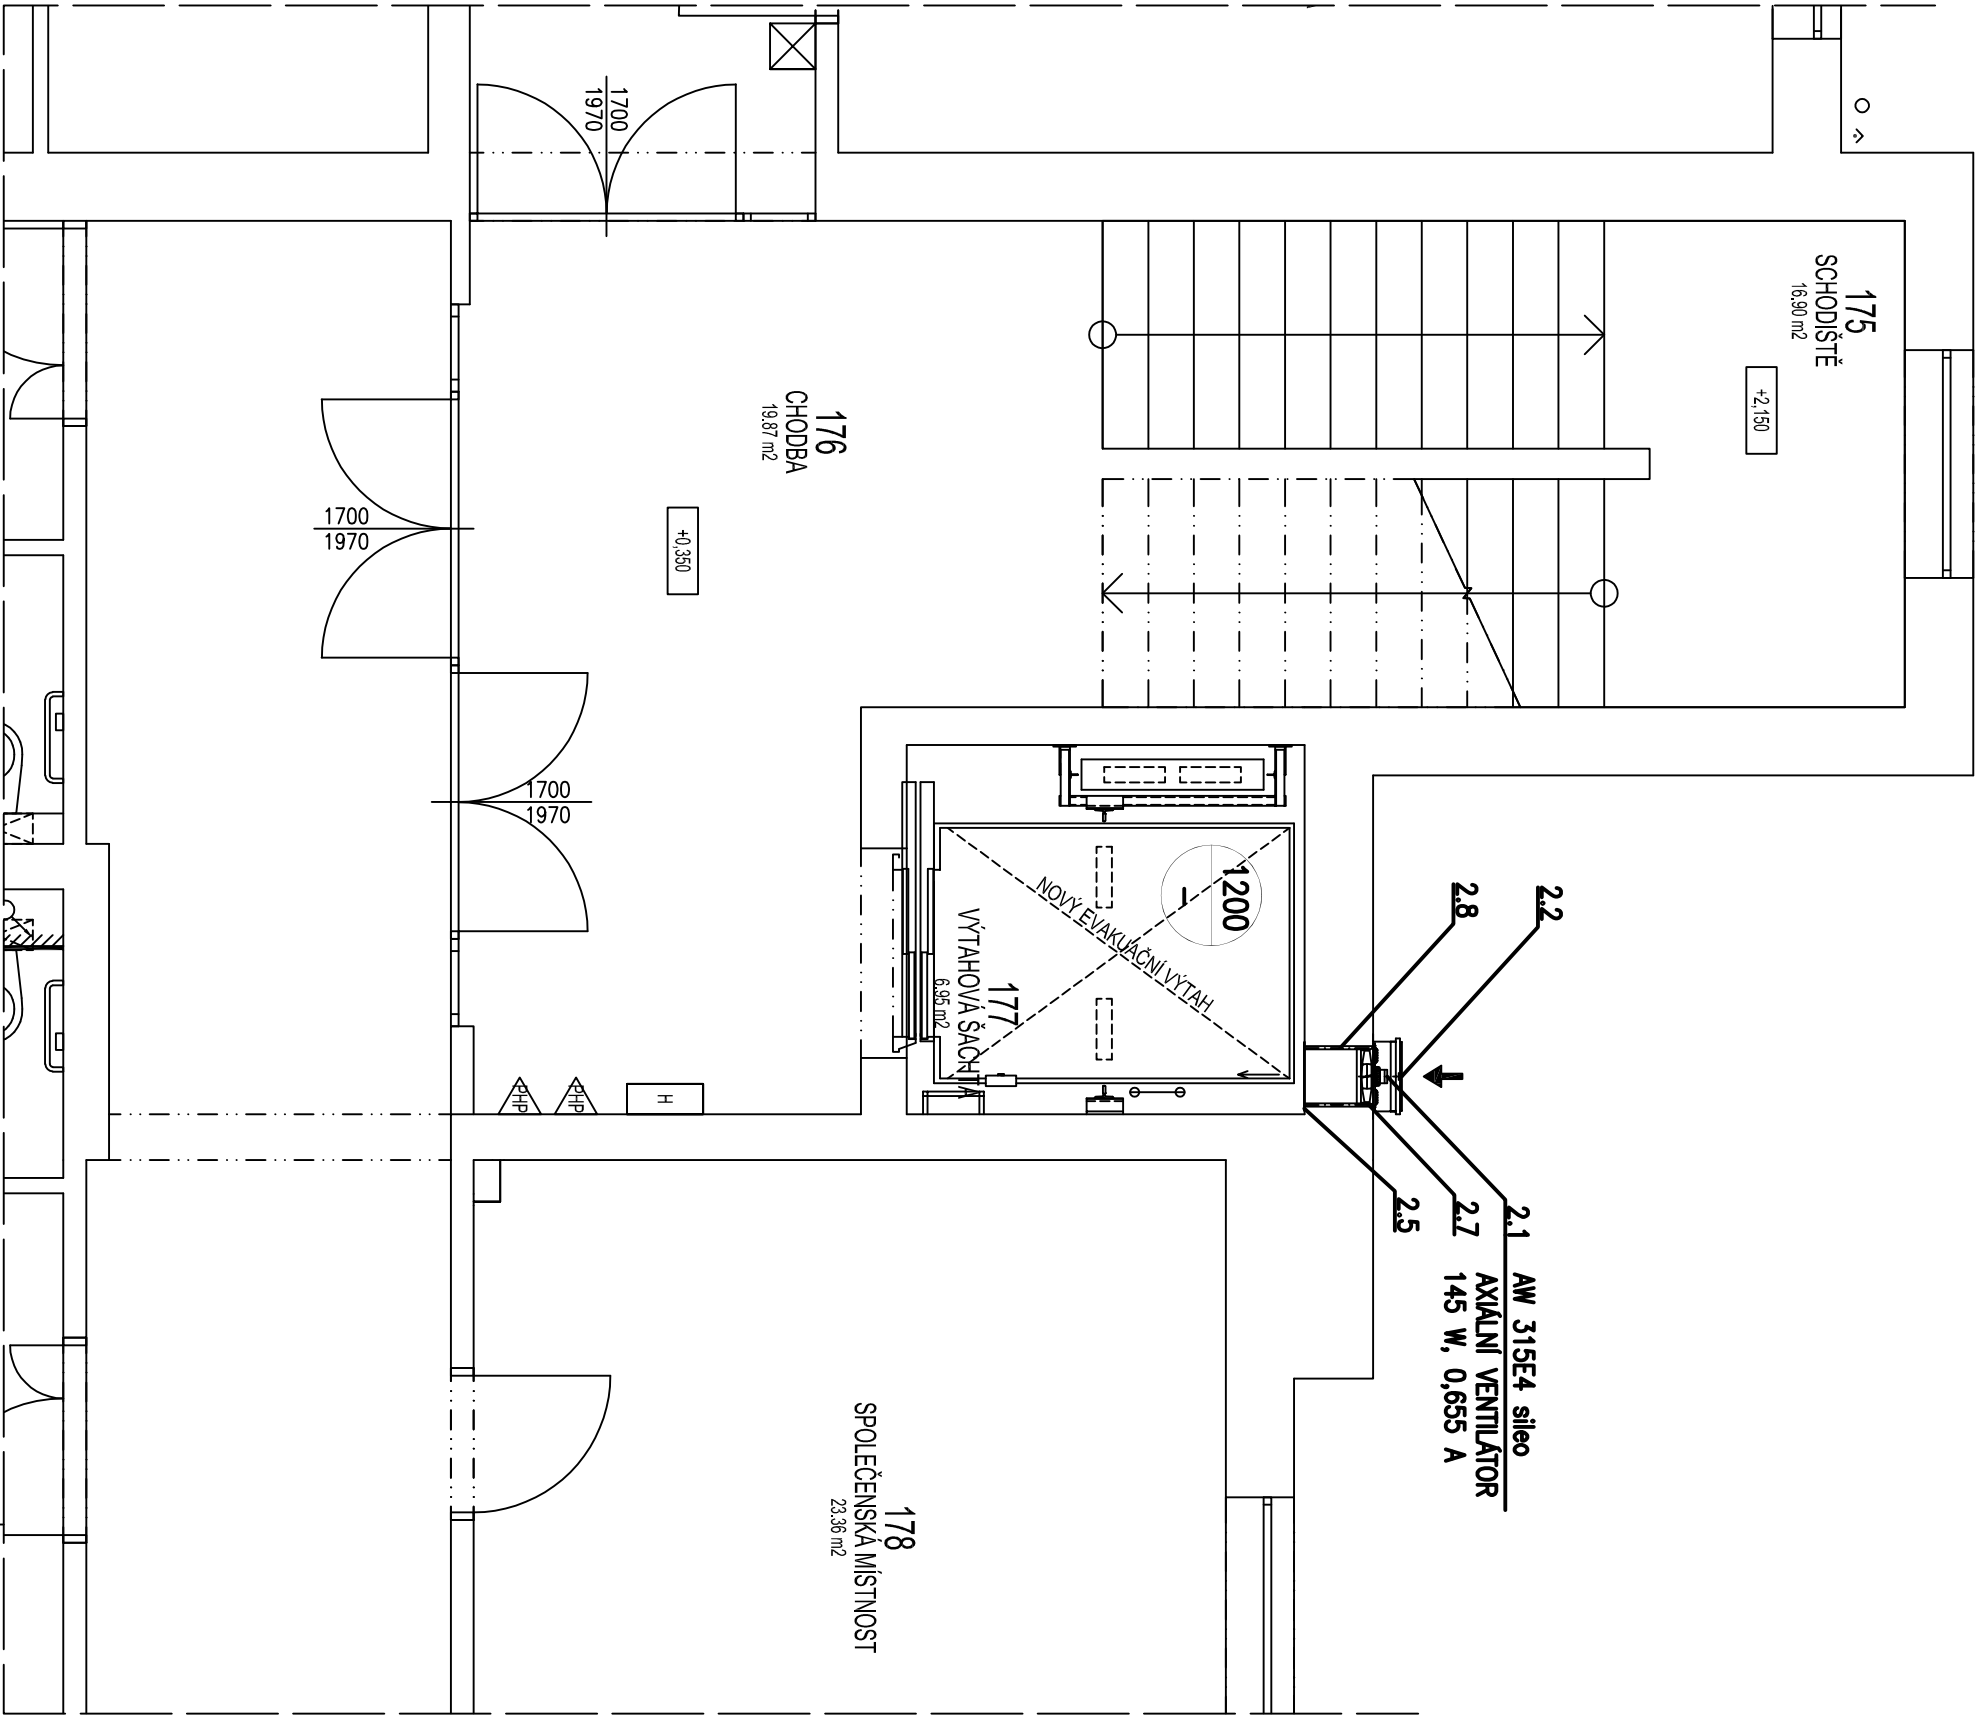

LEGENDA:

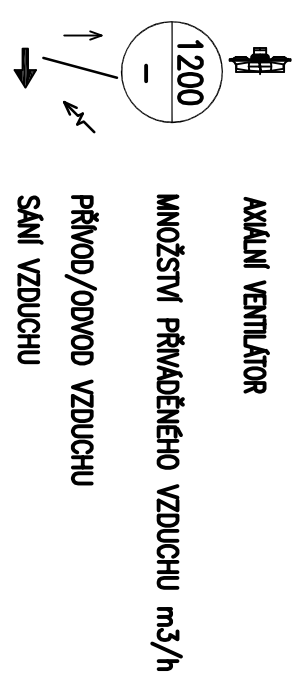

POZNÁMKA:

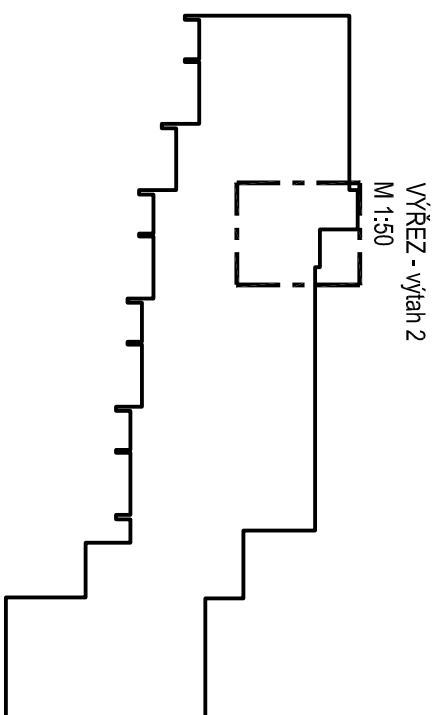- VENTILÁTOR SPINAN EPS SYSTÉMEM;
- KÓTOVAN VNIŠNÍ ROZMĚR POTRUBÍ;
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM;
- VŠECHNA VZT ZAŘÍZENÍ MUSÍ SPLŇOVAT PLATNÉ ČSN A HYGIENICKÉ PŘEDPISY.



Rekonstrukce výtahů v objektu Kláštera						číslo parčí
Domov pro seniory Rožďalovice, U Barborky 1, Rožďalovice						
Místo státní: Domov pro seniory Rožďalovice—budova Kláštera, U Barborky 1, Rožďalovice						
Investor: Domov pro seniory Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb, U Barborky 1, Rožďalovice						
PROJEKTANT ČÁSTI		M-tech, s.r.o.				
		HP:		vedoucí části:	Upraveno:	
		Ing. Petr Liněk		Ing. Jindřich Hvizdala	Ing. David Nkl	
						
Průmyslová 526, 530 03 Pardubice, tel.: +420 466 750 321						
Část PD	Suprot PD	Datum:	Měřilo:		číslo výřezu:	
D.1.6 Vzduchotechnika	DVZ	08/2019	1:50			
Místo výřezu: Půdorys 1.NP - vzduchotechnika - výtah č.2						D.1.6.02