


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

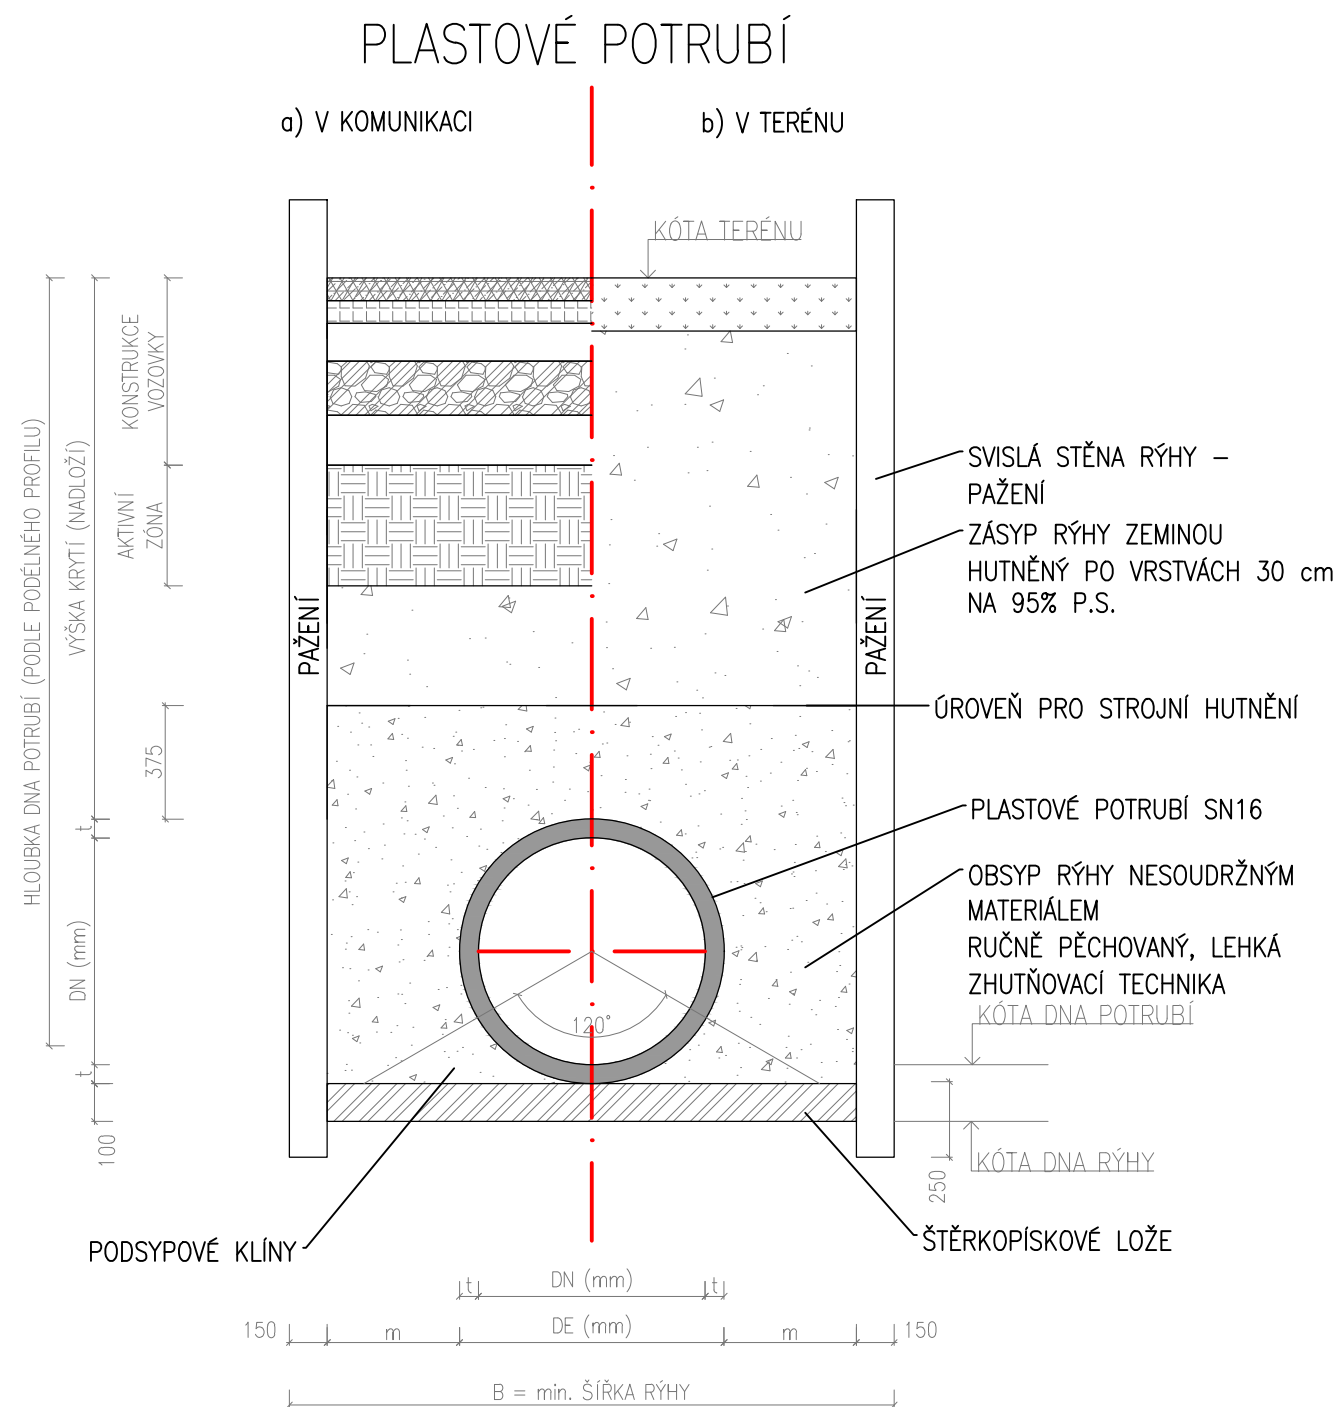

PLASTOVÉ POTRUBÍ				
DN	200	250	500	1000
DZ	253	317	615	1240
m	200	200	350	425
B	953	1017	1615	2390

Pozn.:
Zároveň musí být dodržena podmínka minimální šířky výkopu
0,8m při hloubce do 1,75m;
0,9m při hloubce do 4m;
1,0m při hloubce nad 4m.

Investor:

Obec Senohraby
PŘÍČNÁ 61, 251 66 SENOHRABY

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

ETAPA 1

Číslo zakázky:	24 286 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA 736662206, phr@pontex.cz	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 241096735 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Petr SOUČEK	Zodp. projektant:	Ing. Pavel HRDINA 736662206, phr@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Martin TESLEVIČ 727840872, mte@pontex.cz	Vypracoval:	Ing. Vladimír NEJEDLO vne@pontex.cz	

Objednatel:	Obec Senohraby	Obec:	Senohraby	Kraj:	Středočeský	
Akce:	III/6031 SENOHRABY, PRŮTAH				Datum	Stupeň
Část:	D.1 STAVEBNÍ ČÁST				11/2024	PDPS
Objekt:	SO 301 – OBNOVENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE				Souprava	Č. přílohy
Příloha:	VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ 1:25					2.c