


PŮDORYS 4.NP:

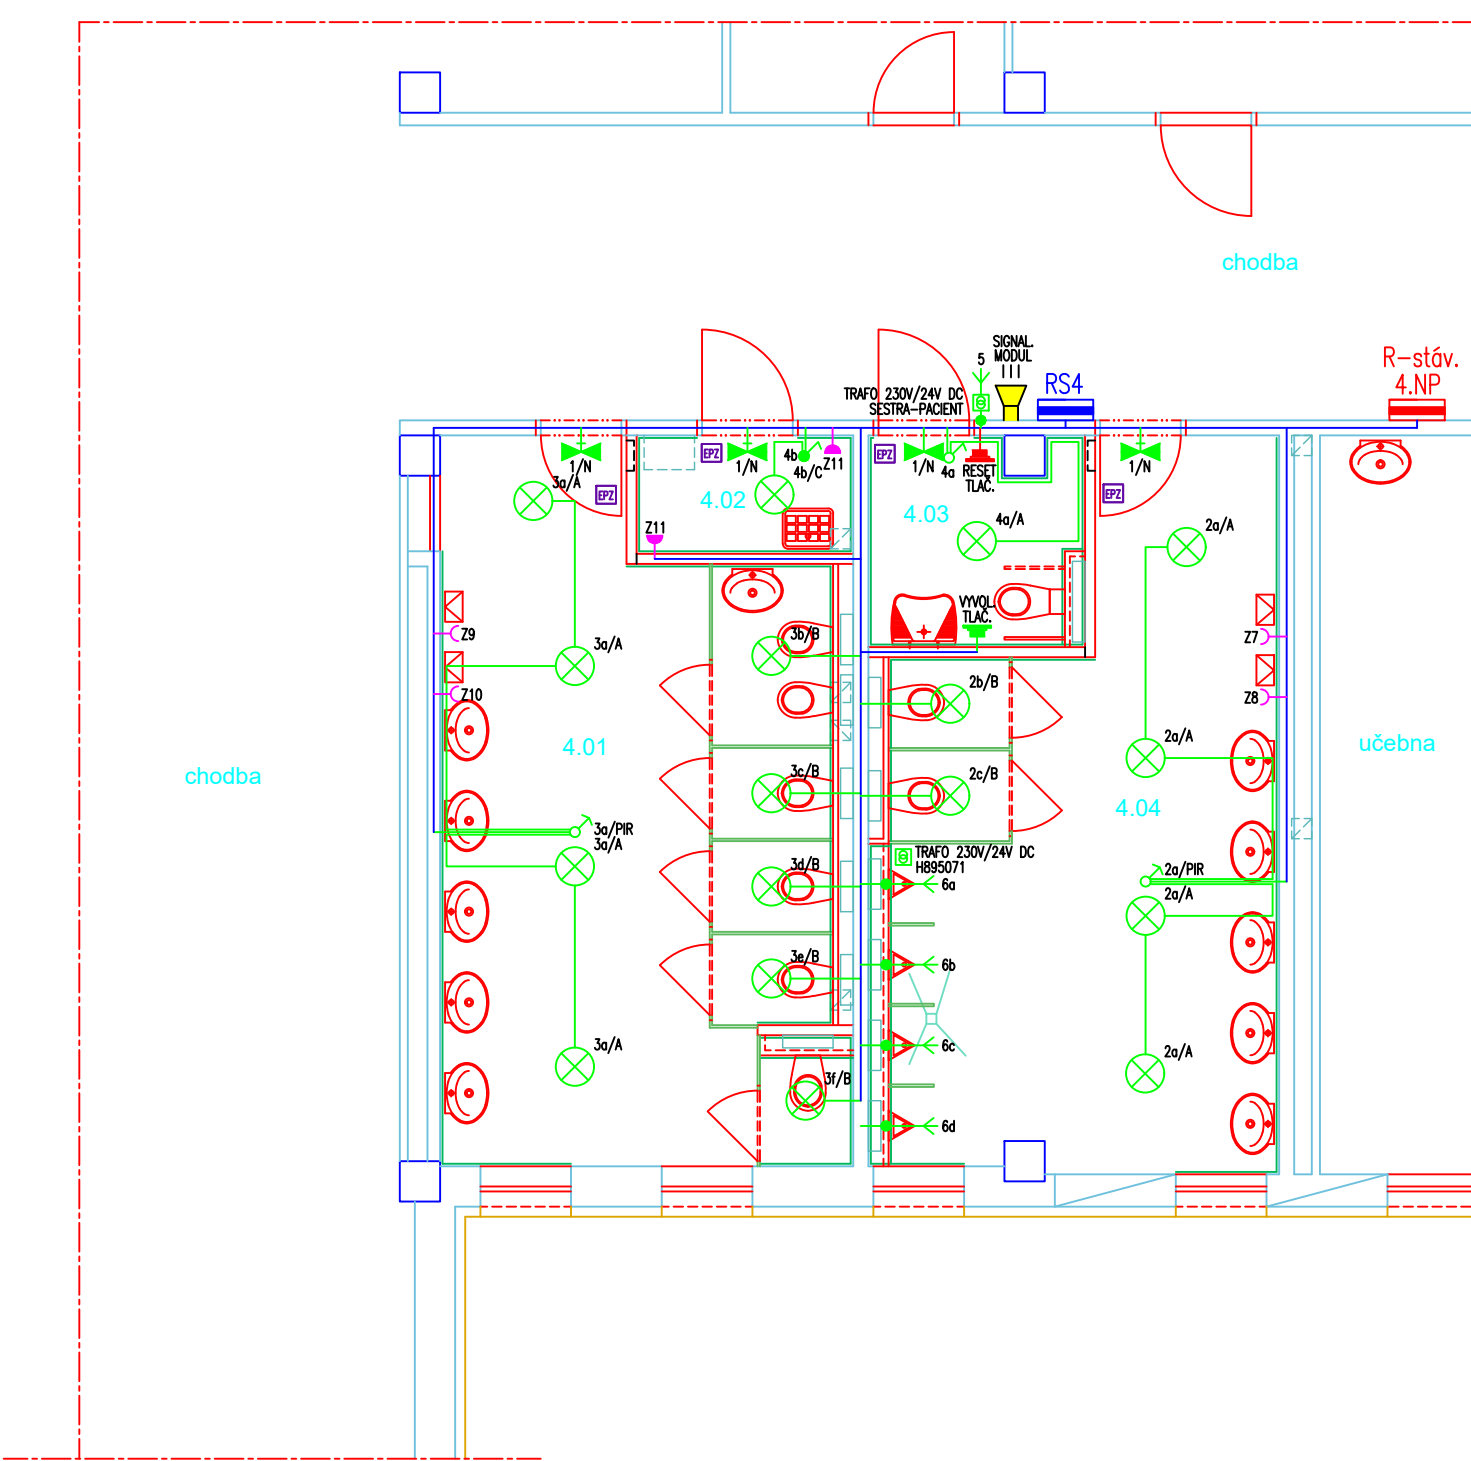

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
4.01	WC dívky s.v.3300mm	26,76
4.02	úklid s.v.3300mm	2,66
4.03	WC inv. s.v.3300mm	4,49
4.04	WC chlapci s.v.3300mm	24,68

LEGENDA:

- stropní svítidlo
- nástěnné nouzové svítidlo
- 1f. vývod
- světelné rozvody
- jednopol. vypínač 10A/250V zap. montáž
- jednopol. vypínač 10A/250V v těsném provedení
- stropní pohyb. čidlo 10A/250V/360st.
- odbočná krabice
- zásuvka 16A/250V zap. montáž
- zásuvka 16A/250V v těsném provedení
- rozvaděč NN
- rozvaděč NN – stávající
- transformátor 230V/24V DC
- tlačítko signální tahové 24V DC – systém SESTRA-PACIENT
- kontrolní modul s resetovacím tlačítkem 24V DC – systém SESTRA-PACIENT
- kontrolní modul s alarmem 24V DC – systém SESTRA-PACIENT
- hlásič požáru

LEGENDA SVÍTIDEL:

- Astropní LED svítidlo 240V/IP20 – LENS PP Tricolor 36W
- Bstropní LED svítidlo 240V/IP20 s pohyb. čidlem – LENS PP Tricolor 36W
- Cstropní LED svítidlo 240V/min.IP44
- Nnástěnné nouz. LED svítidlo 240V/3W/3hod

LEGENDA:

Elektrické napájení: 3+PEN, AC 50 Hz, 230/400V – TN-C/ 3+N+PE, AC 50 Hz, 230/400V – TN-S  
Ochrana proti úrazu el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3  
odd.411 Ochranné opatření : automatickým odpojením od zdroje  
odd.411.2 Ochrana před přímým dotykem živých částí : základní izolace živých částí , přepážkami, kryty, zábranou a ochrana polohou.  
odd.411.3.1 Ochranné uzemnění a ochranné pospojení  
odd.411.3.3 Doplňková ochrana : jističi, proudovými chrániči  
odd.412 Ochranné opatření : dvojitá nebo zesílená izolace, kryty, přepážkami  
odd.413 Ochranné opatření : elektrické oddělení  
odd.414 Ochranné opatření : ochrana malým napětím SELV a PELV  
odd.415 Doplňková ochrana : proudové chrániče, doplňková izolace a ochranné pospojení

MÍSTO:	č.kat. 591/12, k.ú. Mělník (692816)	Elektro IdealStav, s.r.o. Legionářů č.p. 84/18 276 01 Mělník www.elektrois.cz			
INVESTOR:	Gymnázium Jana Palacha, Mělník				
PROJEKTANT:	Drahomíra Dočekalová				
VYPRACOVAL:	Tomáš Švesták				
NÁZEV AKCE:	Rekonstrukce WC ve 3.NP a 4.NP křídlo B	DATUM:	01/2024	FORMÁT:	2xA4
	GJP Mělník, Pod Vrchem 3421, 27601 Mělník	STUPEŇ:		Č. ZAK.:	
ČÁST:	zařízení silnoproudé elektrotechniky		DSP		0112024
NÁZEV VÝKRESU:	půdorys 4.NP	MĚŘÍTKO:	1:75	Č. VÝKRESU:	D.1.4.05