Infrastruktura pro Novostavbu výrobního závodu
STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – 3. ČÁST

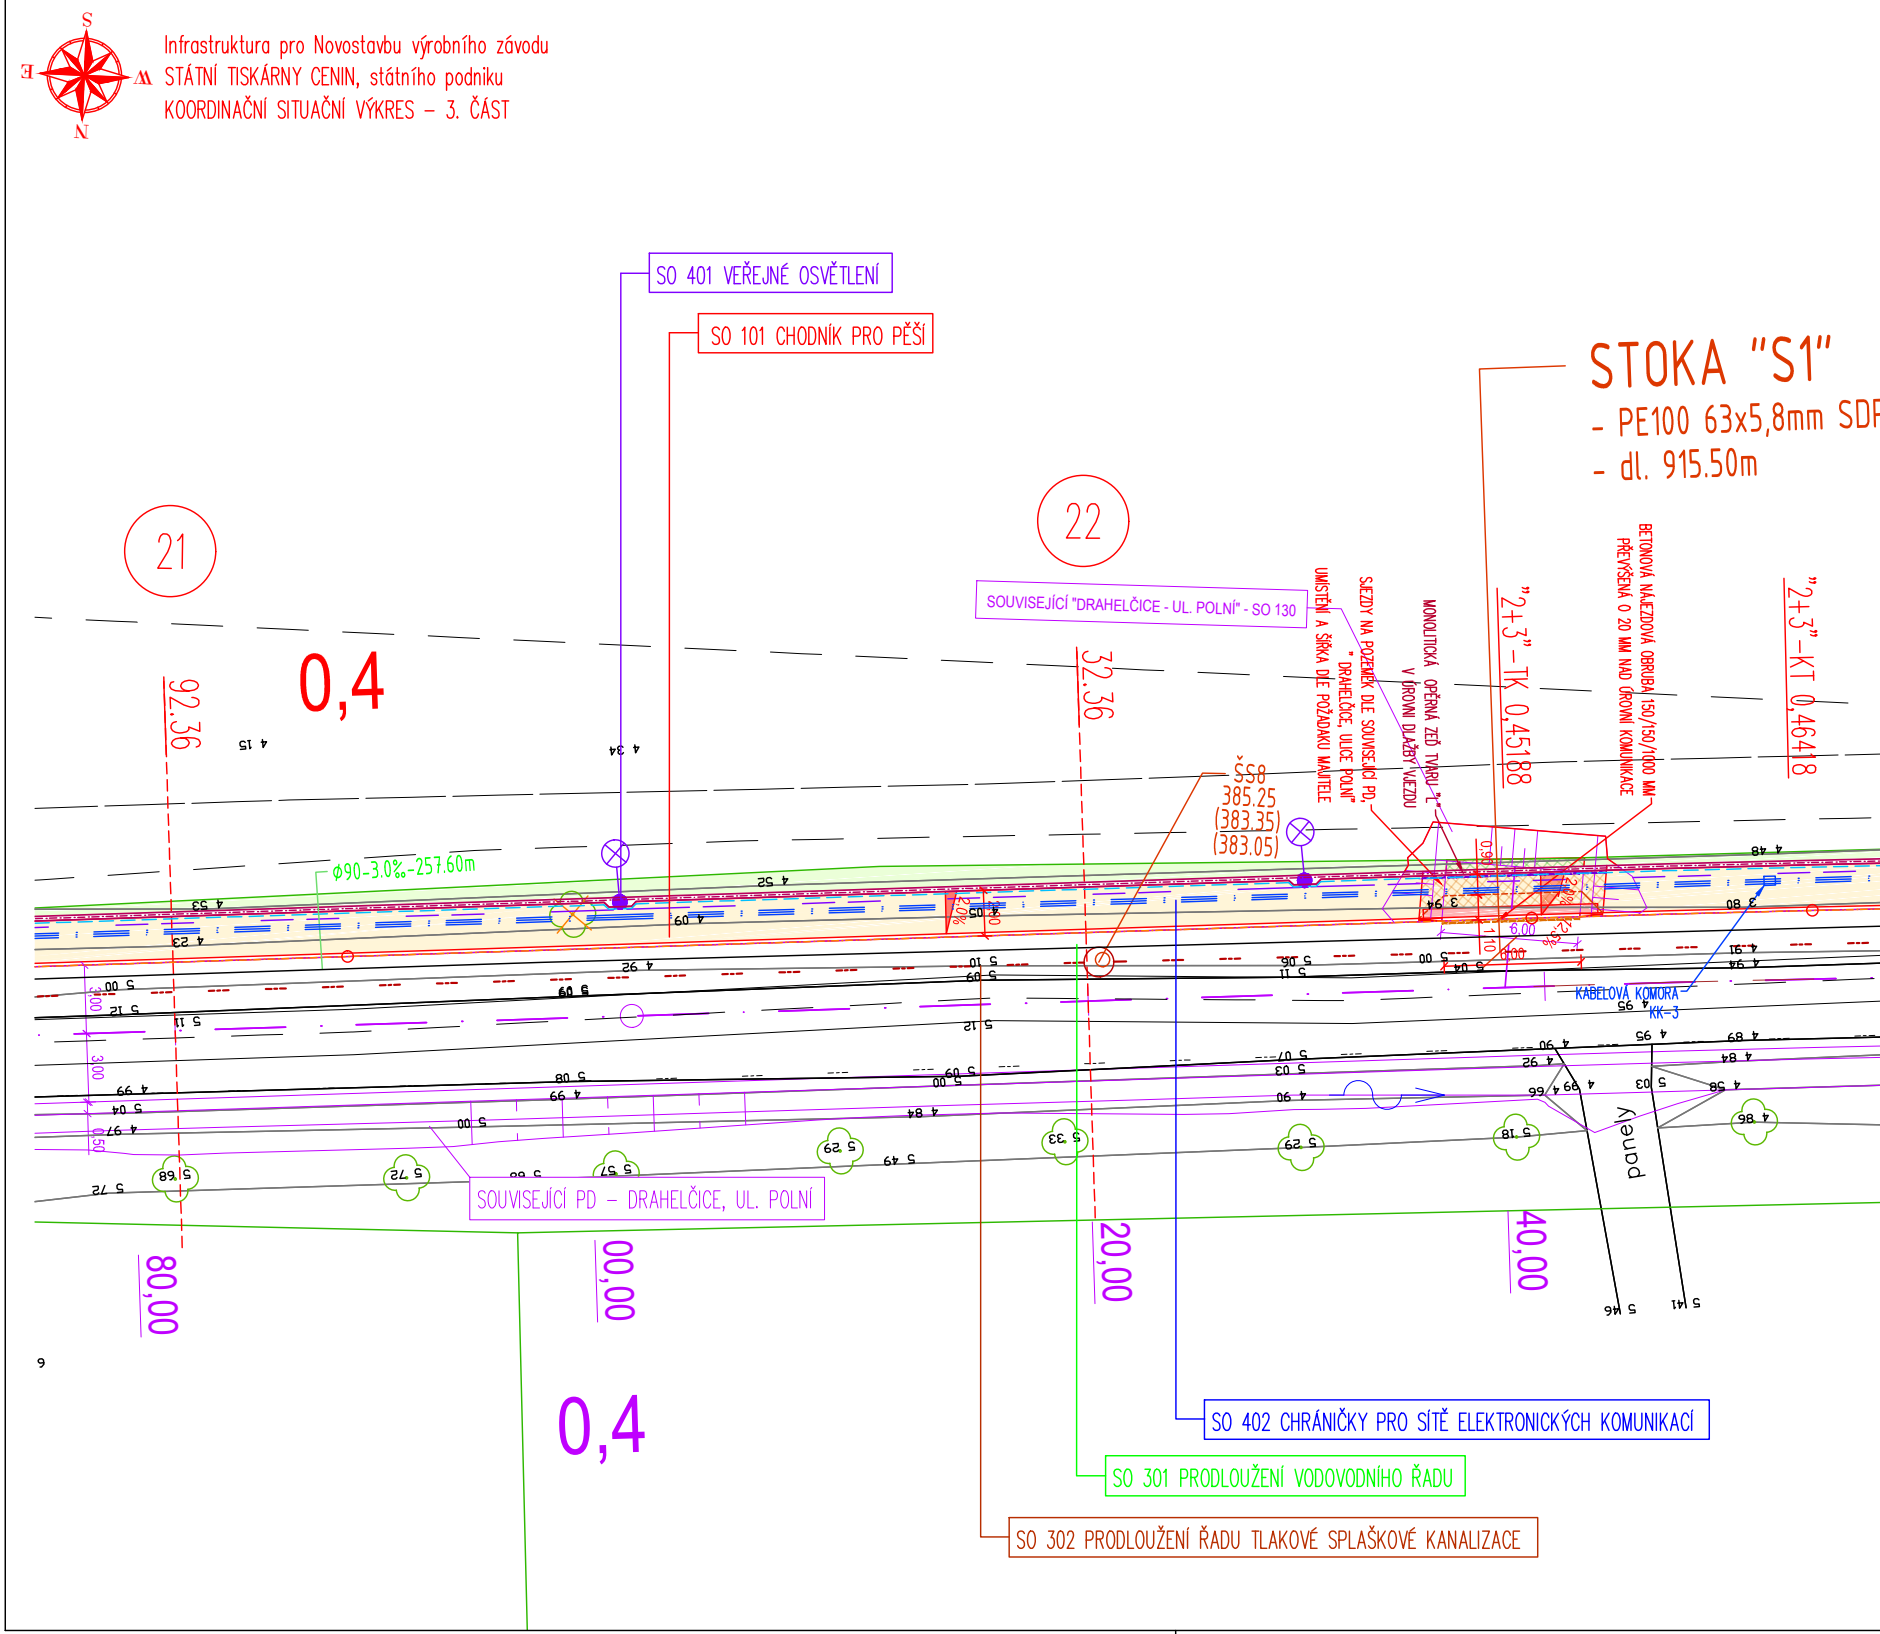
S
E
W
N
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 101 CHODNÍK PRO PĚŠÍ
STOKA "S1"
- PE100 63x5,8mm SDR
- dl. 915.50m
21
22
0,4
92,36
32,36
SOUVISEJÍCÍ "DRAHELČICE - UL. POLNÍ" - SO 130
UMÍSTĚNÍ A ŠÍŘKA DLE POŽADAKU MAJITELE
SJEZDY NA POZEMEK DLE SOUVISEJÍCÍ PD, "DRAHELČICE, ULICE POLNÍ"
MONOLITICKÁ OPĚRNÁ ZEĎ TVARU "L" V ÚROVNI DLAŽBY VJEZDU
"2+3"-TK 0,45188
BETONOVÁ NÁJEZDOVÁ OBRUBA 150/150/1000 MM PŘEVÝŠENÁ O 20 MM NAD ÚROVNÍ KOMUNIKACE
"2+3"-KT 0,46418
ŠS8
385.25
(383.35)
(383.05)
Φ90-3.0‰-257.60m
KABELOVÁ KOMORA KK-3
6,00
0,90
1,10
3,00
0,50
2,0%
SOUVISEJÍCÍ PD – DRAHELČICE, UL. POLNÍ
80,00
00,00
20,00
40,00
0,4
panely
SO 402 CHRÁNIČKY PRO SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SO 301 PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU
SO 302 PRODLOUŽENÍ ŘADU TLAKOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

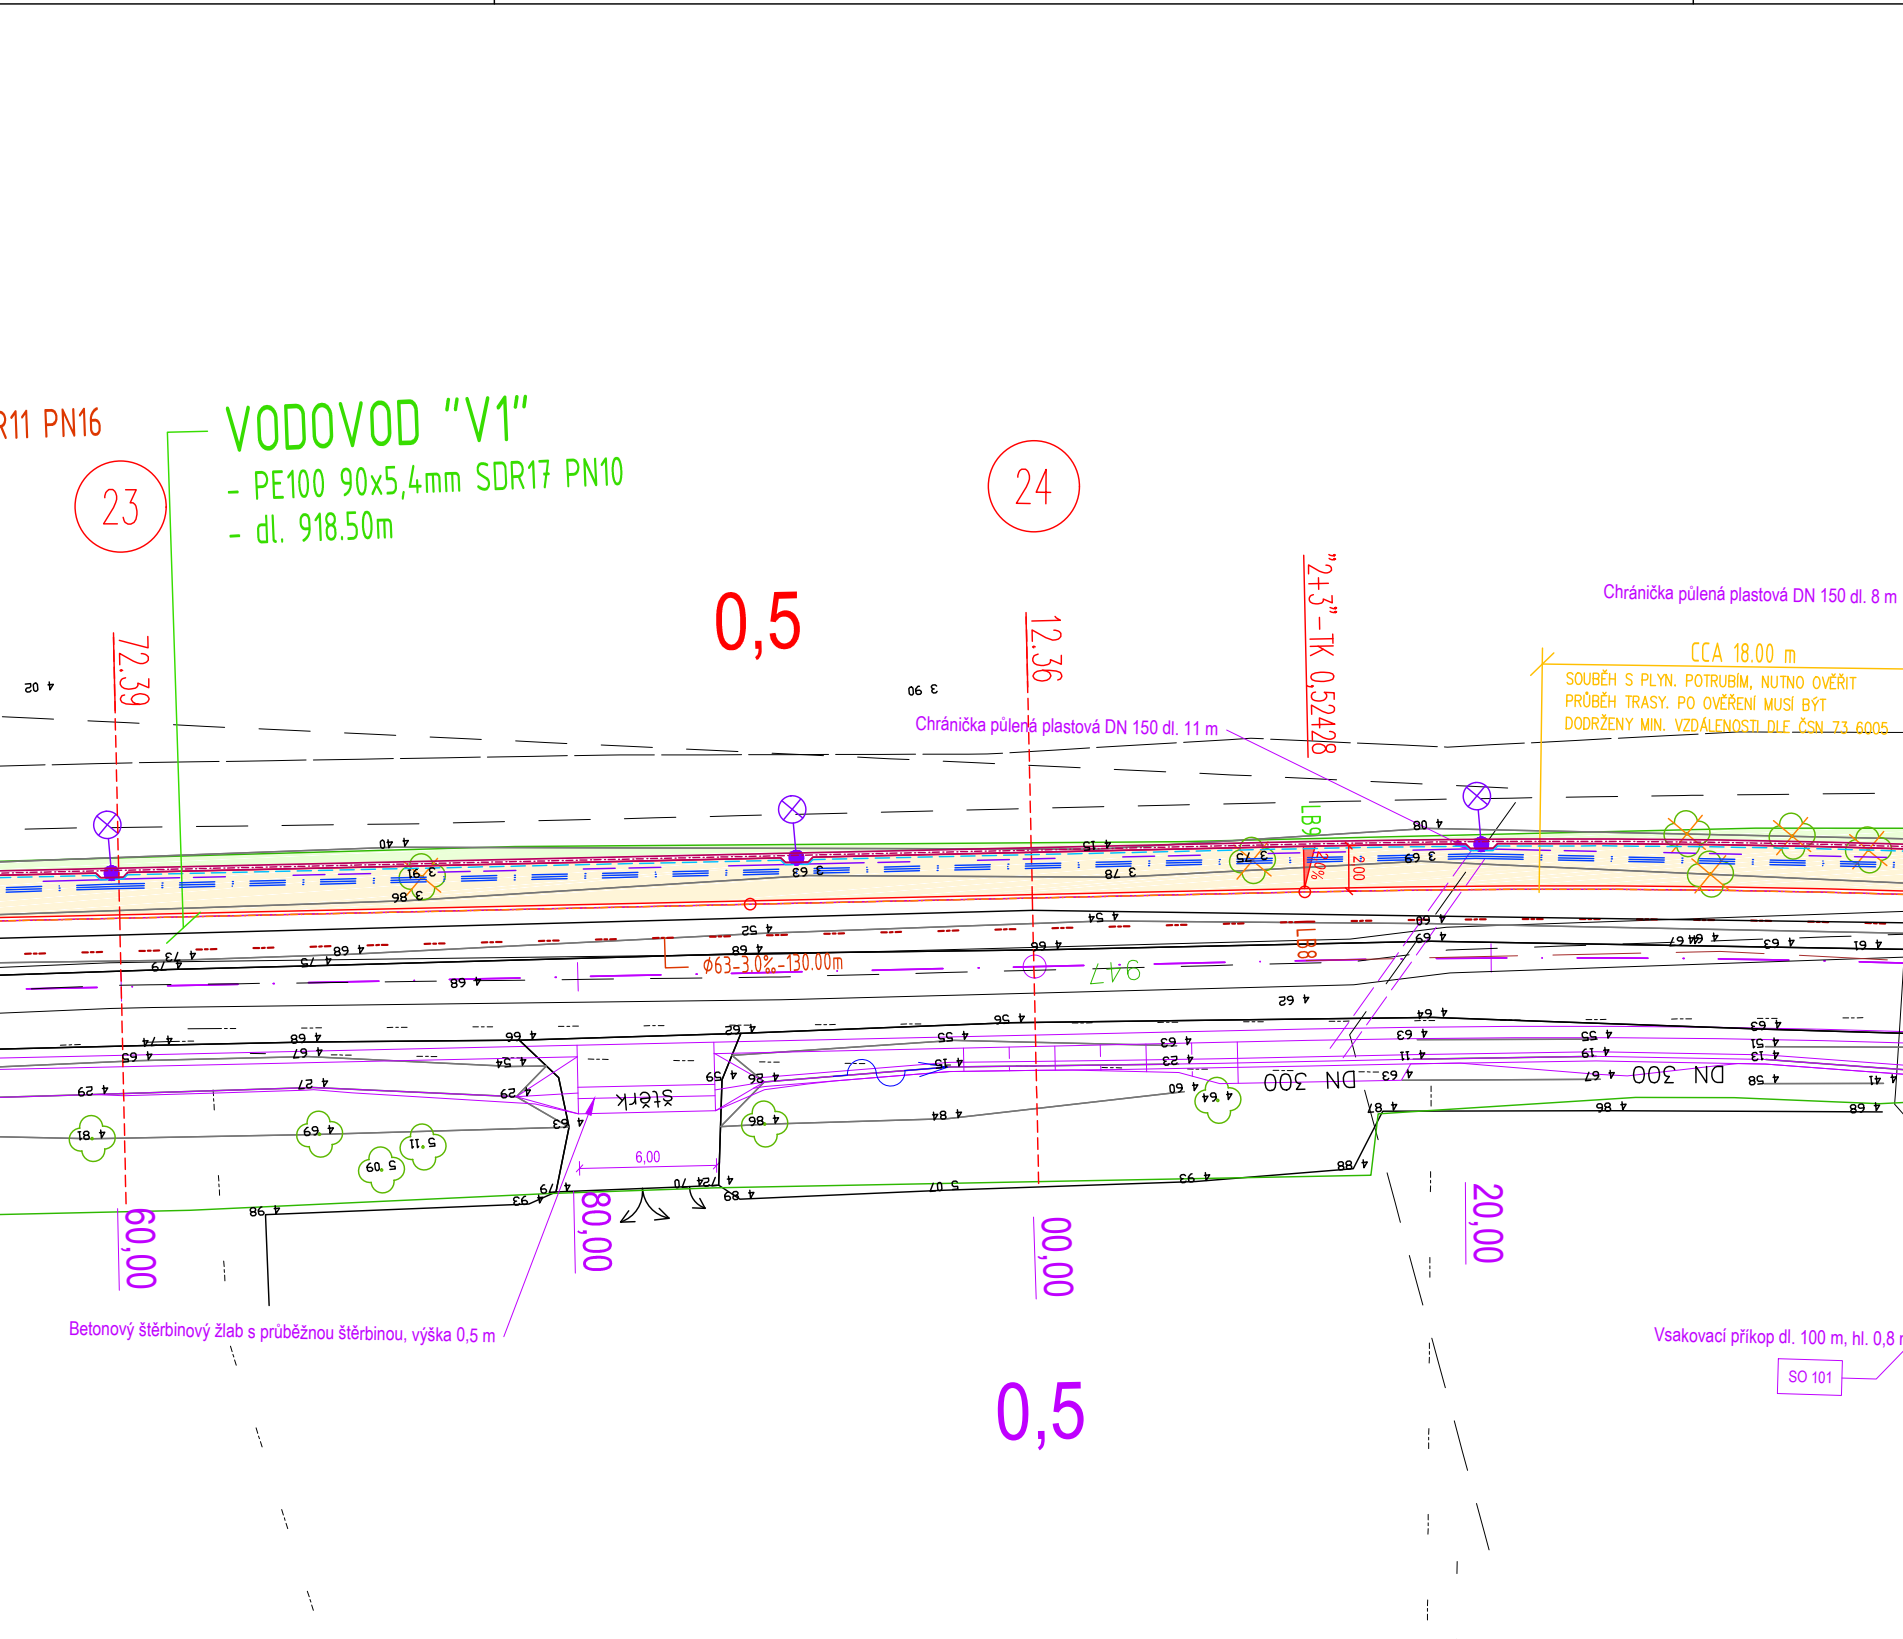
R11 PN16
VODOVOD "V1"
- PE100 90x5,4mm SDR17 PN10
- dl. 918.50m
23
24
0,5
72.39
12.36
"2+3"-TK 0,52428
Chránička půlená plastová DN 150 dl. 11 m
Chránička půlená plastová DN 150 dl. 8 m
CCA 18.00 m
SOUBĚH S PLYN. POTRUBÍM, NUTNO OVĚŘIT
PRŮBĚH TRASY. PO OVĚŘENÍ MUSÍ BÝT
DODRŽENY MIN. VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005
LB9
LB8
2,00
ϕ63-3,0%-130.00m
947
DN 300
DN 300
štěrk
6,00
60,00
80,00
00,00
20,00
Betonový štěrbinový žlab s průběžnou štěrbinou, výška 0,5 m
Vsakovací příkop dl. 100 m, hl. 0,8 m
SO 101
0,5

POZNÁMKY:

ÚPRAVA TERÉNU + REALIZACE VJEZDU NA SOUKROMÝ POZEMEK – PŘEDPOKLÁDÁ SE PROVEDENÍ VÝŠKOVÉ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO TERÉNU DO ÚROVNĚ NOVĚ NAVRŽENÉHO CHODNÍKU A REALIZACE VJEZDU NA SOUKROMÝ POZEMEK (VJEZDY PŘEVZATY Z PD "UL POLNÍ" – ŘEŠENO DLE POŽADAVKU MAJITELE)

ÚPRAVA TERÉNU + VEGETAČNÍ ÚPRAVY – VEGETAČNÍ ÚPRAVY SPOČÍVAJÍ V OHUMUSOVÁNÍ ZEMINOU O TL. 150 MM A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM SE ZAVÁLCOVÁNÍM V MNOŽSTVÍ MIN 30 G/M2., ZEMINA BUDE ODPLEVELENA HERBICIDNÍM PROSTŘEDKEM A TRAVNATÉ PLOCHY ZALOŽENY V SOULADU S ČSN 839011 A ČSN 839031.

OPĚRNÁ ZEĎ A ZÁBRADLÍ – OPĚRNÁ ZEĎ JE PODROBNĚJI ŘEŠENA V SAMOSTATNÉ VÝKRESOVÉ ČÁSTI D.1.7. SOUČÁSTÍ NAVRŽENÉ OPĚRNÉ ZDI JE OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SAHAJÍCÍ DO VÝŠKY 1100 MM NAD ÚROVNÍ CHODNÍKU – ŘEŠENO V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE D.1.6 – VZOROVÉ ŘEŠENÍ ZÁBRADLÍ

SO 301 PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU
LEGENDA NÁVRHU:

— — OSA VODOVODU
○ VODOVODNÍ ŠACHTA

SO 302 PRODLOUŽENÍ ŘADU TLAKOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
LEGENDA NÁVRHU:

— - — OSA ŘADU TLAKOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
○ KANALIZAČNÍ ŠACHTA

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
LEGENDA NÁVRHU:

— — NOVÝ KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
⊗ NOVÉ SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

SO 402 CHRÁNIČKY PRO SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
LEGENDA NÁVRHU:

- - - - - NOVÁ CHRÁNIČKA ELEKTRONICKÝCH KOMU
☐ KABELOVÁ KOMORA

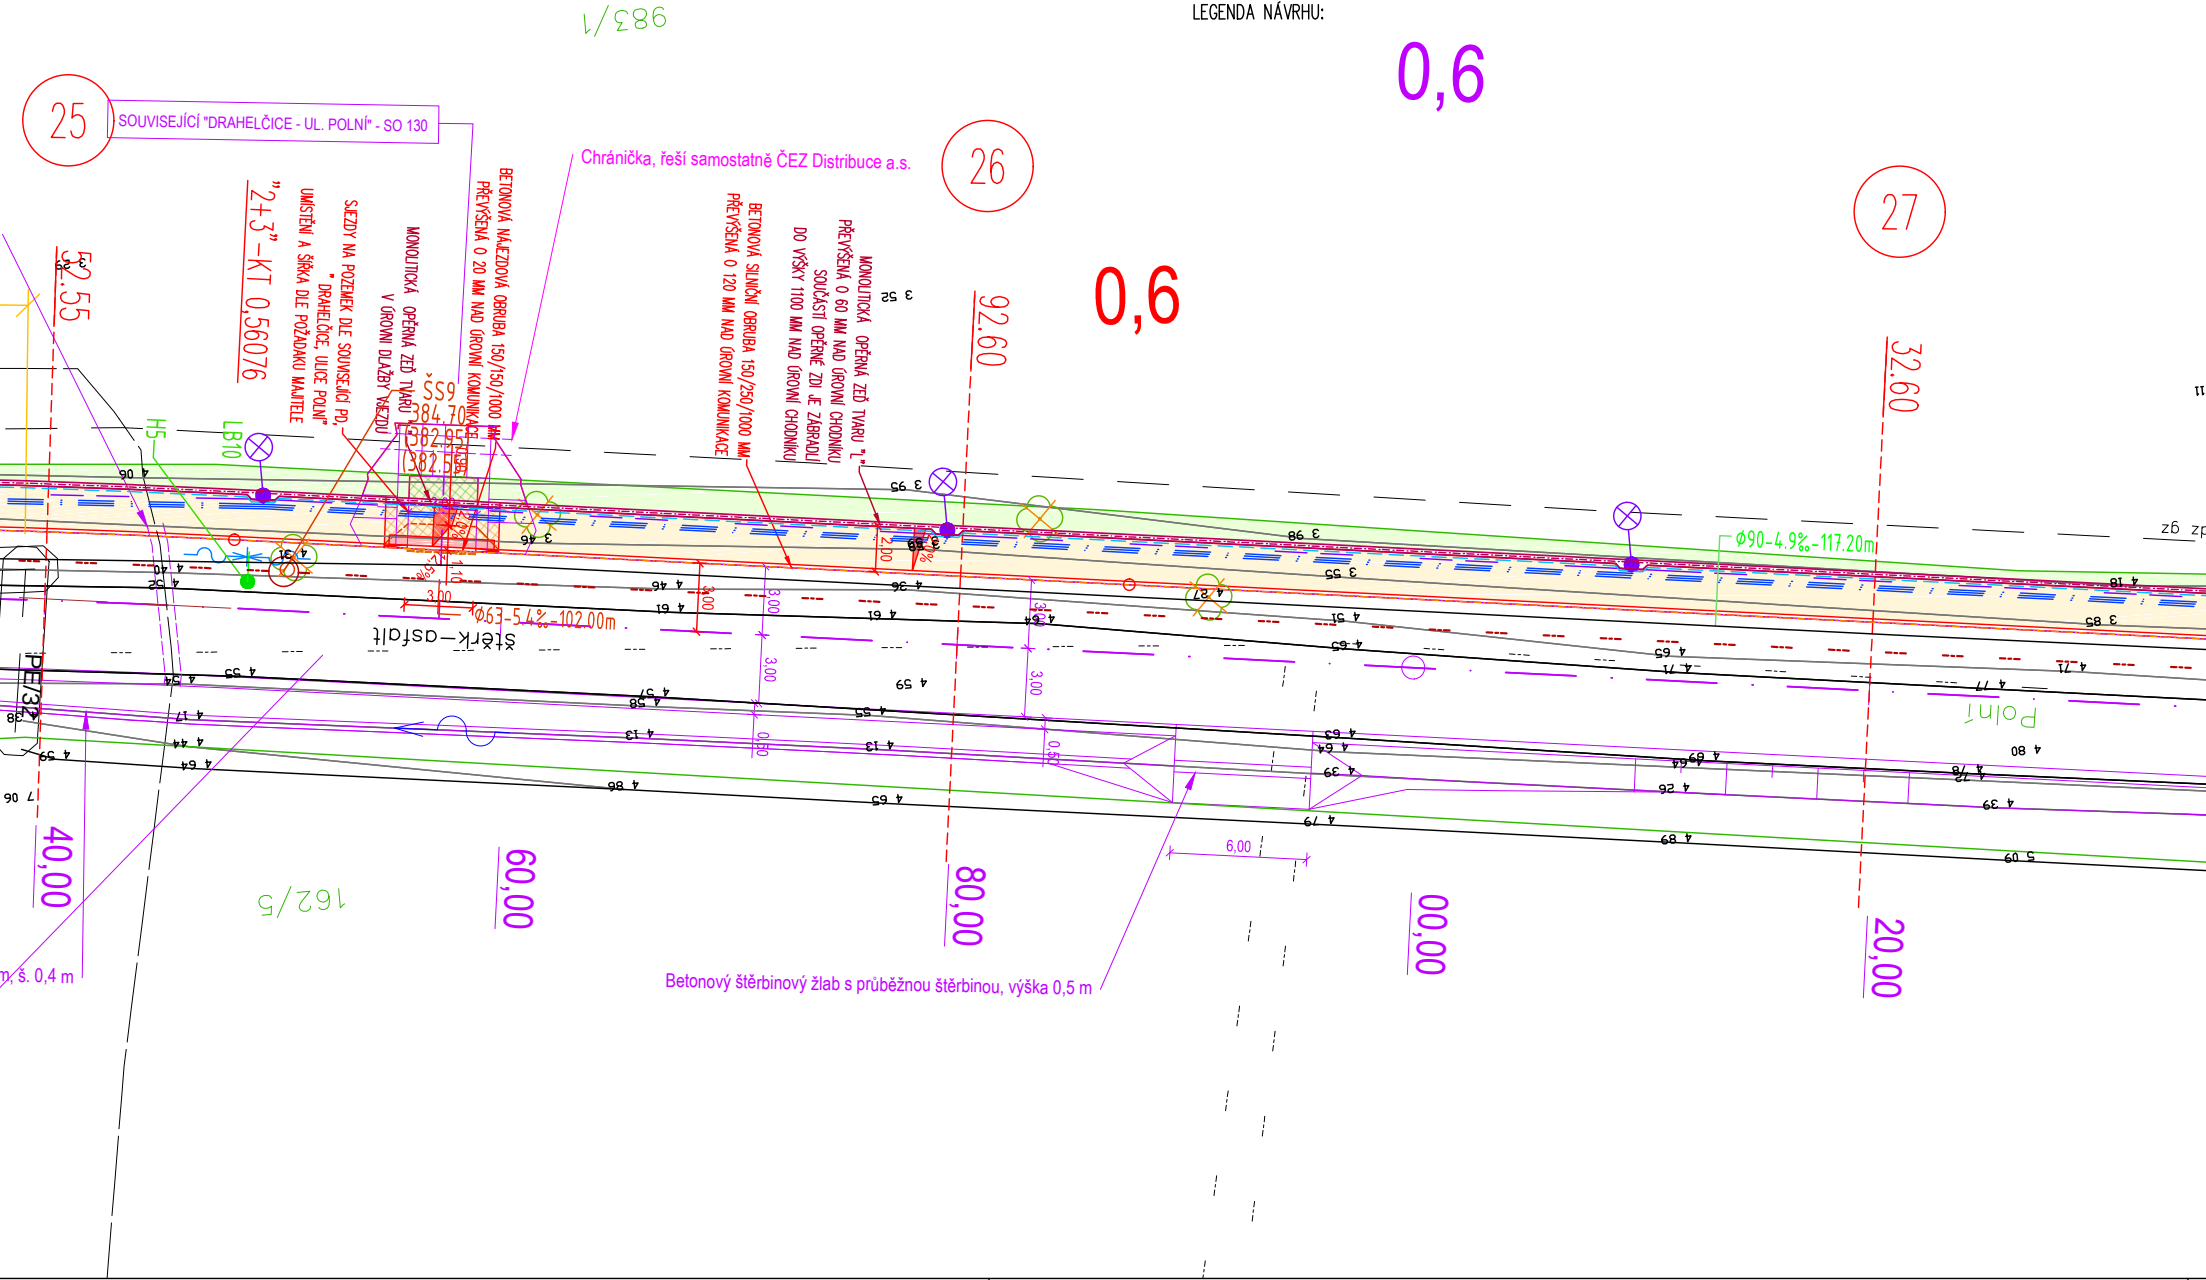
983/1
0,6
25
SOUVISEJÍCÍ "DRAHELČICE - UL. POLNÍ" - SO 130
Chránička, řeší samostatně ČEZ Distribuce a.s.
26
27
0,6
"2+3"-KT 0,56076
32.55
UMÍSTĚNÍ A ŠÍŘKA DLE POŽADAKU MAJITELE
SJEZDY NA POZEMEK DLE SOUVISEJÍCÍ PD, "DRAHELČICE, ULICE POLNÍ"
MONOLITICKÁ OPĚRNÁ ZEĎ TVARU "L" V ÚROVNI DLAŽBY VJEZDU
BETONOVÁ NÁJEZDOVÁ OBRUBA 150/150/1000 MM PŘEVÝŠENÁ O 20 MM NAD ÚROVNÍ KOMUNIKACE
BETONOVÁ SILNIČNÍ OBRUBA 150/250/1000 MM PŘEVÝŠENÁ O 120 MM NAD ÚROVNÍ KOMUNIKACE
MONOLITICKÁ OPĚRNÁ ZEĎ TVARU "L" PŘEVÝŠENÁ O 60 MM NAD ÚROVNÍ CHODNÍKU SOUČÁSTÍ OPĚRNÉ ZDI JE ZÁBRADLÍ DO VÝŠKY 1100 MM NAD ÚROVNÍ CHODNÍKU
ŠS9
384.70
(382.95)
(382.55)
H5
LB10
92.60
32.60
ϕ90-4,9‰-117.20m
ϕ63-5,4‰-102.00m
štěrk–asfalt
PE 32
3,00
3,00
3,00
3,00
2,00
1,10
0,50
0,50
6,00
Polní
162/5
40,00
60,00
80,00
00,00
20,00
m, š. 0,4 m
Betonový štěrbinový žlab s průběžnou štěrbinou, výška 0,5 m

ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU A ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE:
- OSA PODÉLNÉ DRENÁŽE DN 100, U ZDI DN 150
- NOVÁ ULIČNÍ VPUST
- ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU
- PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ
- REVIZNÍ ŠACHTA
- ODLÁŽDĚNÍ VTOKOVÉHO A VÝTOKOVÉHO ČELA LOMOVÝ KÁMEN DO BETONOVÉHO LOŽE

NIKACÍ

SOUVISEJÍCÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
- CHODNÍK, DRAHELČICE (DLE ZAMĚŘENÍ SKP)
- DRAHELČICE, OBCHVAT
- DRAHELČICE, UL. POLNÍ, STANIČENÍ UL. POLNÍ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
- PLYNOVOD STL
- PLYNOVOD VTL
- SDĚLOVACÍ KABEL PODZEMNÍ METALICKÝ
- SDĚLOVACÍ KABEL PODZEMNÍ OPTICKÝ
- SILOVÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ
- SILOVÉ VEDENÍ VN PODZEMNÍ
- VEDENÍ VO PODZEMNÍ – ODHADOVANÉ
- STÁVAJÍCÍ LAMPY VO (dle skutečného zaměření obec Drahelčice)

LEGENDA KATASTRU NEMOVITOSTÍ:
- HRANICE KATASTRU NEMOVISTOSTÍ
- VNITŘNÍ KRESBA KN
- 413/2 PARCELNÍ ČÍSLO
- c.p. 80 ČÍSLO POPISNÉ

LEGENDA POVRCHŮ:
- CHODNÍK – BETONOVÁ DLAŽBA "IČKO", TL. 60 MM, PŘÍRODNÍ BARVY
- VJEZD – BETONOVÁ DLAŽBA "IČKO", TL. 80 MM, PŘÍRODNÍ BARVY
- VJEZD – TERÉNNÍ ÚPRAVA
- VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY – BETONOVÁ RELIÉFNÍ DLAŽBA "PARKETA", TL. 80 MM, ČERVENÉ BARVY
- KONTRASTNÍ PÁS – BETONOVÁ DLAŽBA "PARKETA", TL. 60 MM, ANTRACITOVÉ BARVY
- AUTOBUSOVÝ ZÁLIV – POVRCH VOZOVKY Z ASFALTOVÉHO KOBERCE MASTIXOVÉHO SMA 11S
- OBNOVA ŽIVIČNÉHO KRYTU VOZOVKY – ACO 11+ 40 MM, ACL 16+ 60 MM
- TERÉNNÍ ÚPRAVA PO HRANICI POZEMKU (NEBO PO HRANICI ZÁBORU SOUVISEJÍCÍ PD)

LEGENDA SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ POUZE ŘEŠENÉ PD
(OSTATNÍ ŘEŠENO VIZ SOUVISEJÍCÍ PD):
- STOP P6 – P6 STÁVAJÍCÍ SDZ – BUDE ZACHOVÁNO/POSUNUTO
- IJ4a NOVÉ SDZ

SO 101 CHODNÍK PRO PĚŠÍ, SO 102 ZASTÁVKY BUS
LEGENDA NÁVRHU:
- NAVRHOVANÉ HRANY, STANIČENÍ A CHAR. ŘEZY
- VEDENÍ VYTYČENÉ OSY (NIVELETY PODÉLNÉHO PROFILU)
- BETONOVÁ SILNIČNÍ OBRUBA 150/250/1000 MM PŘEVÝŠENÁ O 120 MM NAD ÚROVNÍ KOMUNIKACE
- BETONOVÁ SILNIČNÍ OBRUBA 150/250/1000 MM PŘEVÝŠENÁ O 160 MM NAD ÚROVNÍ KOMUNIKACE (NÁSTUPNÍ HRANY)
- BETONOVÁ NÁJEZDOVÁ OBRUBA 150/150/1000 MM PŘEVÝŠENÁ O 20 MM NAD ÚROVNÍ KOMUNIKACE
- BETONOVÁ PALISÁDA 110/110/400 MM MM
- BETONOVÁ OBRUBA 80/250/1000 MM PŘEVÝŠENÁ O 60 MM NAD ÚROVNÍ CHODNÍKU
- MONOLITICKÁ OPĚRNÁ ZEĎ TVARU "L"-V MÍSTĚ LAMPY ROZŠÍŘENA PŘEVÝŠENÁ O 60 MM NAD ÚROVNÍ CHODNÍKU
- MONOLITICKÁ OPĚRNÁ ZEĎ TVARU "L" OSAZENÁ V ÚROVNI VJEZDU
- PRŮBĚH SNÍŽENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH
- KÁCENÍ STROMŮ
- 2,0% PŘÍČNÝ SKLON ZPEVNĚNÝCH PLOCH
- "2+3"-VB 0,07256 POPIS TRASY CHODNÍKU
- 00.00 OZNAČENÍ PŘÍČNÝCH ŘEZŮ

LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:
- NOVÉ VDZ
- VDZ REALIZOVANÉ V RÁMCI SOUVISEJÍCÍ PD

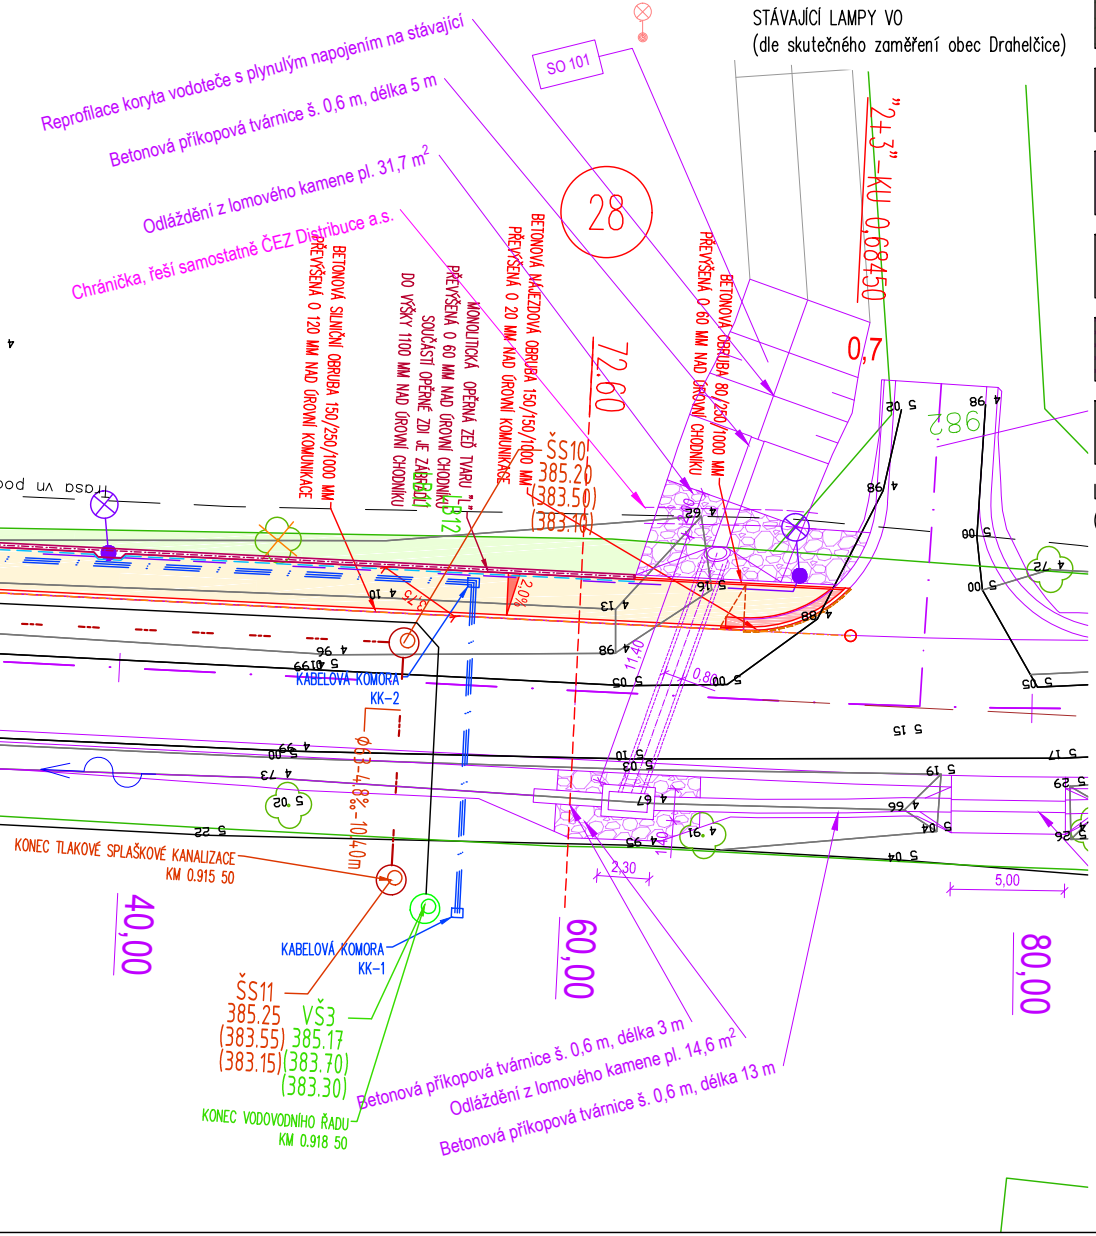
Reprofilace koryta vodoteče s plynulým napojením na stávající
Betonová příkopová tvárnice š. 0,6 m, délka 5 m
Odláždění z lomového kamene pl. 31,7 m²
Chránička, řeší samostatně ČEZ Distribuce a.s.
SO 101
28
"2+3"-KU 0,68450
72,60
0,7
BETONOVÁ SILNIČNÍ OBRUBA 150/250/1000 MM PŘEVÝŠENÁ O 120 MM NAD ÚROVNÍ KOMUNIKACE
MONOLITICKÁ OPĚRNÁ ZEĎ TVARU "L" PŘEVÝŠENÁ O 60 MM NAD ÚROVNÍ CHODNÍKU SOUČÁSTÍ OPĚRNÉ ZDI JE ZÁBRADLÍ DO VÝŠKY 1100 MM NAD ÚROVNÍ CHODNÍKU
BETONOVÁ NÁJEZDOVÁ OBRUBA 150/150/1000 MM PŘEVÝŠENÁ O 20 MM NAD ÚROVNÍ KOMUNIKACE
BETONOVÁ OBRUBA 80/250/1000 MM PŘEVÝŠENÁ O 60 MM NAD ÚROVNÍ CHODNÍKU
ŠS10
385.20
(383.50)
(383.10)
LB11
LB12
982
2,0%
trasa vn pod
KABELOVÁ KOMORA KK-2
KABELOVÁ KOMORA KK-1
KONEC TLAKOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE KM 0.915 50
KONEC VODOVODNÍHO ŘADU KM 0.918 50
ŠS11
385.25
(383.55)
(383.15)
VŠ3
385.17
(383.70)
(383.30)
40,00
60,00
80,00
11,40
0,80
2,30
5,00
Betonová příkopová tvárnice š. 0,6 m, délka 3 m
Odláždění z lomového kamene pl. 14,6 m²
Betonová příkopová tvárnice š. 0,6 m, délka 13 m

NOVÉ SDZ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.

Index	Změna	Datum
1	OZNAČENÍ PALISÁDY, ZMĚNA KCE BUS ZÁLIVU	03/2025

Středočeský

Vypracoval Ing. Jelínková K.	Kontroloval Ing. Kučera M. Kučera M.	VDI PROJEKT s.r.o. vodohospodářská a dopravní infrastruktura K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10
Zodpovědný projektant Ing. Jelínková K.	Hlavní inženýr projektu Ing. Kolář M.	

Akce Infrastruktura pro Novostavbu výrobního závodu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku	Investor STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Růžová 6, č.p. 943, 110 00 Praha 1	
Objekt SO 101 Chodník pro pěší, SO 102 Zastávky BUS	Město / Obec Drahelčice	Kraj Středočeský
	Technická zpráva –	Formát 7 x A4
Profese Dopravní stavby	Stupeň PDPS	Měřítko 1 : 250
Název přílohy KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - 3.ČÁST	Číslo zakázky 37/20	Paré
	Číslo přílohy C.2.3	