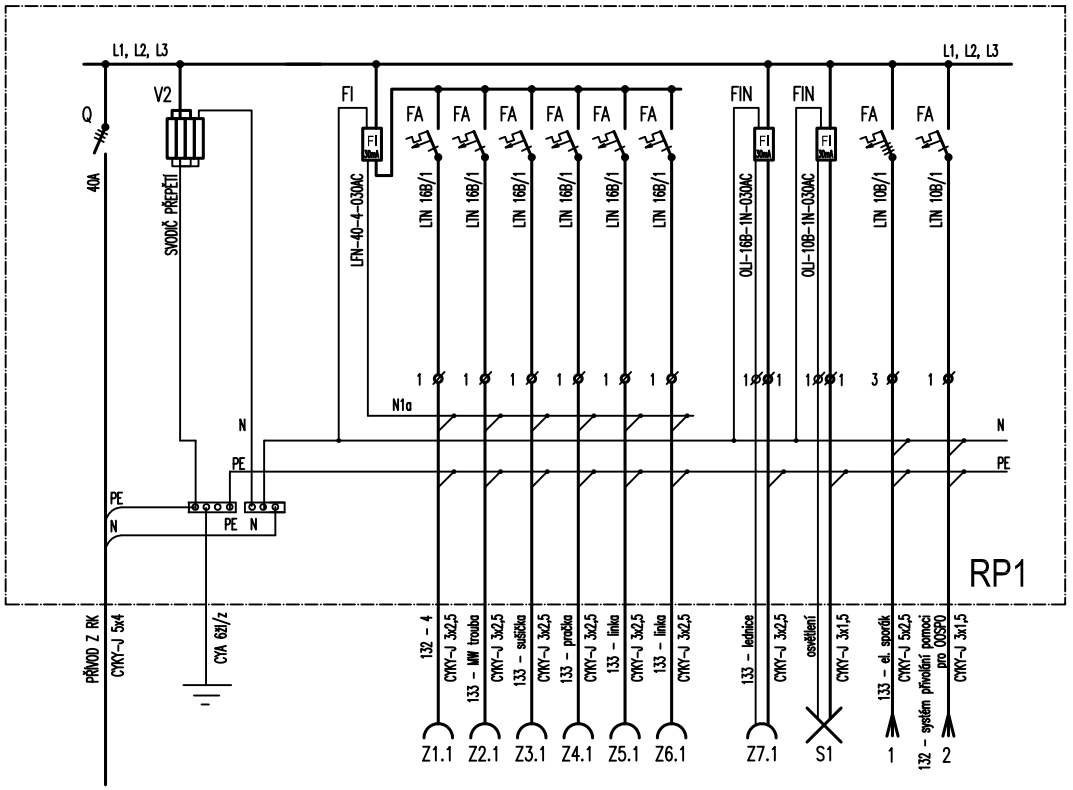

ROZVODNÁ SOUSTAVA: SÍŤ TNC/S, 3+PEN / 3+N+PE, 400 / 230V, 50Hz
DLE ČSN 33 2000-1, ed.2, čl. 312.2.1
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41, ed.3
čl. 411- OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE:
čl. 411.2 - OCHRANA ZÁKLADNÍ (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
čl. 411.3 - OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)

LEGENDA

Q	HLAVNÍ VYPÍNAČ
FA	JISTIČ JEDNOFÁZOVÝ/TŘÍFÁZOVÝ
V2	SVODIČ PŘEPĚTÍ, NAPŘ. SLP 275/4
FIN	PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU
FI	PROUDOVÝ CHRÁNIČ n-PÓLOVÝ
RP1	ROZVÁDĚČ BYTU, ZAPUŠTĚNÝ, PLASTOVÝ, PRO MIN. 48 MODULŮ, NAPŘ. HAGER, TYP VF412PS, ROZMĚRY 352x688x97,5 (ŠxVxH), UMÍSTĚNÝ VE STĚNĚ V BYTĚ

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-1 ed.2 S ODKAZEM NA ČSN 33 2000-5-51 ed.3

V PROSTORECH BEZ OZNAČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ JSOU VNĚJŠÍ VLIVY BEZ ZVYŠUJÍCÍHO NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM KROMĚ ROZVÁDĚČŮ NN - VNĚJŠÍ VLIV BA4 - OSOBY POUČENÉ - ZAŘÍZENÍ, KTERÁ NEJSOU CHRÁNĚNA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ, SE PŘIPOUŠTÍ JEN V MÍSTECH PŘÍSTUPU MINIMÁLNĚ OSOB POUČENÝCH DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY 194/ 2022 Sb. O POŽADAVCÍCH NA ODBORNOU ZPŮSOBILOST K VÝKONU ČINNOSTI NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ A NA ODBORNOU ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE OSTATNÍ VNĚJŠÍ VLIVY U ROZVÁDĚČŮ BEZ ZVYŠUJÍCÍHO NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

Zodpovědný projektant: ING. PETR FŮSEK ČKAIT: 0012051	Projektant: ING. JAKUB LIBOSVÁR	Kontroloval: ING. PETR FŮSEK	Parè:
Místo: Vrapická 53, Kladno – Vrapice			
Investor: SOU a PrŠ Kladno – Vrapice Vrapická 53, 272 03 Kladno IČO: 005 07 601			
Akce: **MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ PROSTOR SOU A PRŠ KLADNO - VRAPICE, OBJEKT 1**			Stupeň: DPS Datum: 10/2023 Formát: prA3:4xA4 Zak.č.: 610/2023 Měřítko:
Obsah: ROZVÁDĚČ RP1			**D.1.4.2.04**

Obchodní společnost specializující se na oblasti:
- kompletní elektrická projekce
- světlo a osvětlení
- projektový management
- konzultace a ICT
ELPRO Fusek s.r.o
Lipník nad Bečvou-V, Podhoří 16
www.fusek.eu IČ: 03035476 DIČ: CZ-03035476

© 2014–2023, ELPRO Fusek s.r.o