


PŮDORYS-VYTÁPĚNÍ – STÁVAJÍCÍ STAV

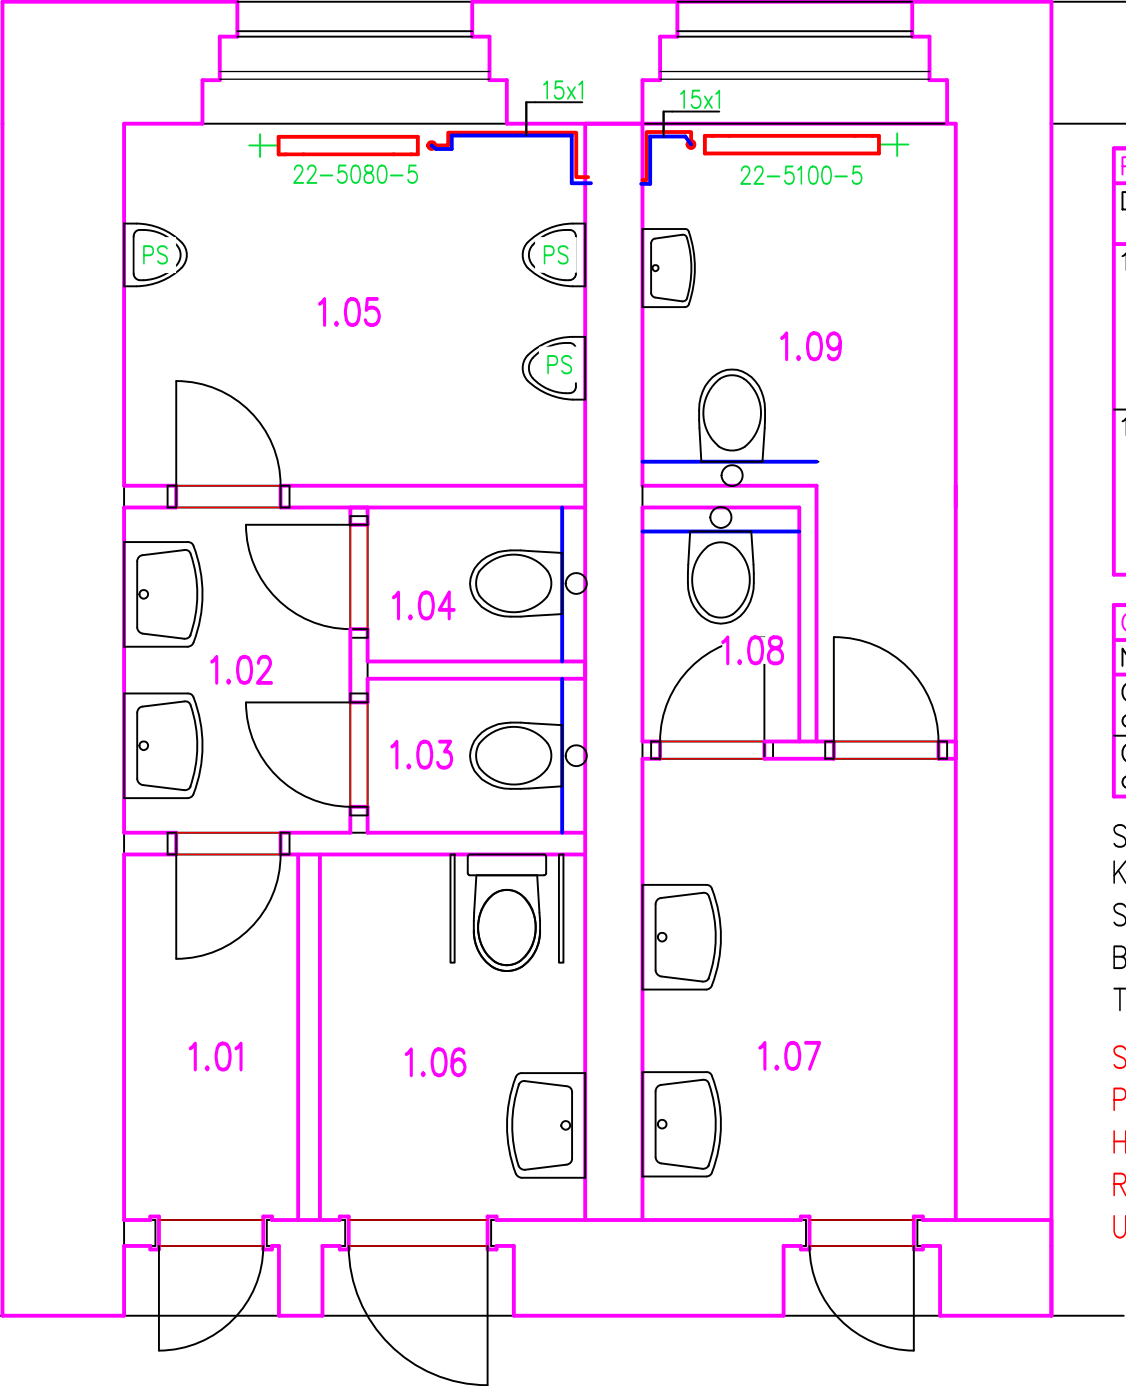

Potrubí- DEMONTÁŽ			
DN	Název	Materiál	Délka [m]
15x1	PŘÍVODNÍ-topná voda	Měděné potrubí např. SUPERSAN DIN EN 1057	2,04
15x1	VRATNÉ-topná voda	Měděné potrubí např. SUPERSAN DIN EN 1057	2,04

Otopná tělesa- DEMONTÁŽ PRO NÁSLEDNOU ZPĚTNOU MONTÁŽ					
Název	Výška	Šířka	Délka	CM	Označ.
OT Desková s odvz.ventilem	1000.00	100.00	1000	1.09	22-5100-5
OT Desková s odvz.ventilem	1000.00	100.00	800	1.05	22-5080-5

STÁVAJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ JE UMÍSTĚNO U VCHODU " C" DO OBJEKTU BUDOVY SČ KRAJE.

STÁVAJÍCÍ ROZVODY VYTÁPĚNÍ – POTRUBÍ JE VEDENO VRCHEM, POTRUBÍ JE MĚDĚNÉ, BEZ NÁTĚRU. JSOU OSAZENY DESKOVÉ RADIÁTORY S BOČNÍM NAPOJENÍM A OSAZENÍM TERMOHLAVICE. STOUPACÍ POTRUBÍ JE ULOŽENO VE ZDIVU.

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZAHRNÚJÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH RADIÁTORŮ, NÁTĚR RADIÁTORŮ, PROPLACH RADIÁTORŮ, DODÁNÍ NOVÝCH RADIÁTOROVÝCH ŠROUBENÍ A TERMOVENTILŮ S HLAVICÍ. NÁSLEDNĚ BUDOU RADIÁTORY ZPĚTNĚ NAMONTOVÁNY. STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÉ ROZVODY BUDOU NAHRAZENY NOVÝM POTRUBÍM VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE A BUDOU ULOŽENY POD OMÍTKU.

OBSAH	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE		FITOX TEAM s.r.o. Vítězné náměstí 576/1 160 00 PRAHA 6 IČO: 03805433	
VYPRACOVAL	Jméno Příjmení	ING.PAVEL KOLÁŘ		
KONTROLOVAL	Jméno Příjmení	ING.PAVEL KOLÁŘ		
STAVEBNÍK	STŘEDOČESKÝ KRAJ - ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5			
MÍSTO STAVBY	ZBOROVSKÁ 11, PRAHA 5		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
NÁZEV STAVBY	Rekonstrukce sociálních zařízení v přízemí u vstupu C budovy KUSK		ING.PAVEL KOLÁŘ	
			FORMÁT	
			DATUM	03/2025
ČÁST	D. 1.4.4. VYTÁPĚNÍ		STUPEŇ PD	DSP+PDPS
OBSAH:	PŮDORYS PODLAŽÍ - STÁVAJÍCÍ STAV		MEŘÍTKO 1 : 50	Č. VÝKRESU D.1.4.4.1