


PŮDORYS-VZDUCHOTECHNIKA

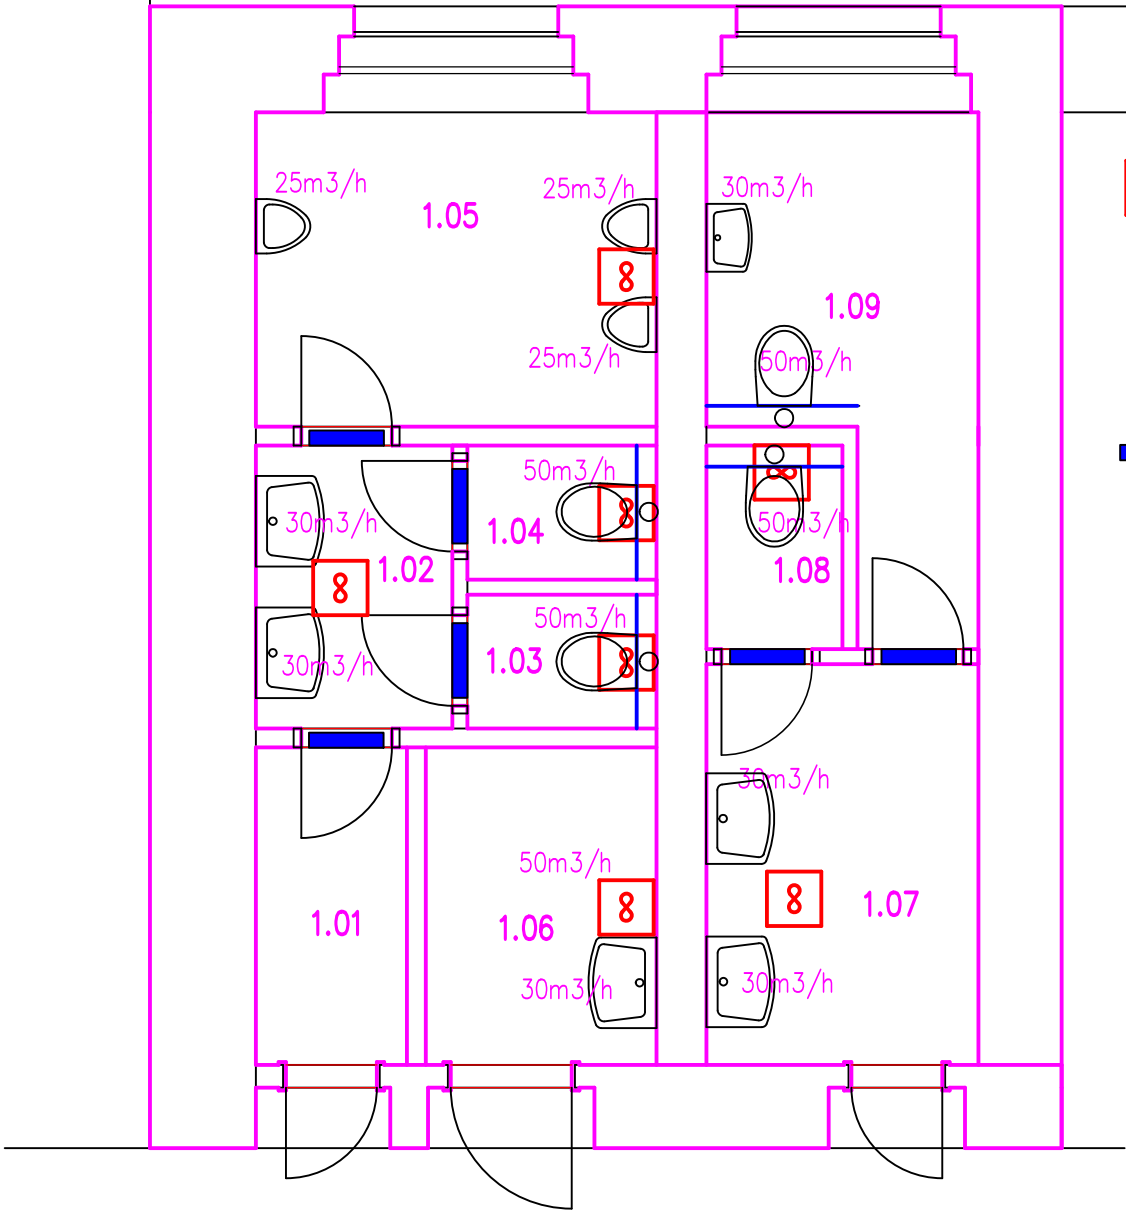

- 8 ODTAHOVÝ VENTILÁTOR – 175m<sup>3</sup>/h, NAPOJENÝ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY VZT – PŮVODNÍ VENTILÁTORY BUDOU DEMONTOVÁNY A NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDOU NAPOJENY NOVÉ VENTILÁTORY.PRO VENTILÁTOR Z 1.02 BUDE NAD SDK PODHLEDEM PŘÍVODNÍ POTRUBÍ KE STÁVAJÍCÍM ROZVODŮM. JE DOPORUČEN např. VENTILÁTOR SILENT 200 DESIGN, S DOBĚHOVÝM SPÍNAČEM DT3.
- VĚTRACÍ MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH 462x124 mm ( MV 450 R S REGULACÍ) ( STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY VE DVEŘÍCH BUDOU DEMONTOVÁNY)

Tabulka místností	
Číslo	Název
1.01	CHODBA
1.02	PŘEDSÍŇ WC–M
1.03	WC–M
1.04	WC–M
1.05	WC–M–PIS.
1.06	WC–IMOBIL
1.07	PŘEDSÍŇ WC–Ž
1.08	WC–Ž
1.09	WC–Ž

OBSAH	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE		FITOX TEAM s.r.o. Vítězné náměstí 576/1 160 00 PRAHA 6 IČO: 03805433	
VYPRACOVAL	Jméno Příjmení	ING.PAVEL KOLÁŘ		
KONTROLOVAL	Jméno Příjmení	ING.PAVEL KOLÁŘ		
STAVEBNÍK	STŘEDOČESKÝ KRAJ - ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5			
MÍSTO STAVBY	ZBOROVSKÁ 11, PRAHA 5		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
NÁZEV STAVBY	Rekonstrukce sociálních zařízení v přízemí u vstupu C budovy KUSK		ING.PAVEL KOLÁŘ	
			FORMÁT	
			DATUM	03/2025
ČÁST	D. 1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA		STUPEŇ PD	DSP+PDPS
OBSAH:	PŮDORYS PODLAŽÍ		MEŘÍTKO 1 : 50	Č. VÝKRESU D.1.4.3.1