


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ

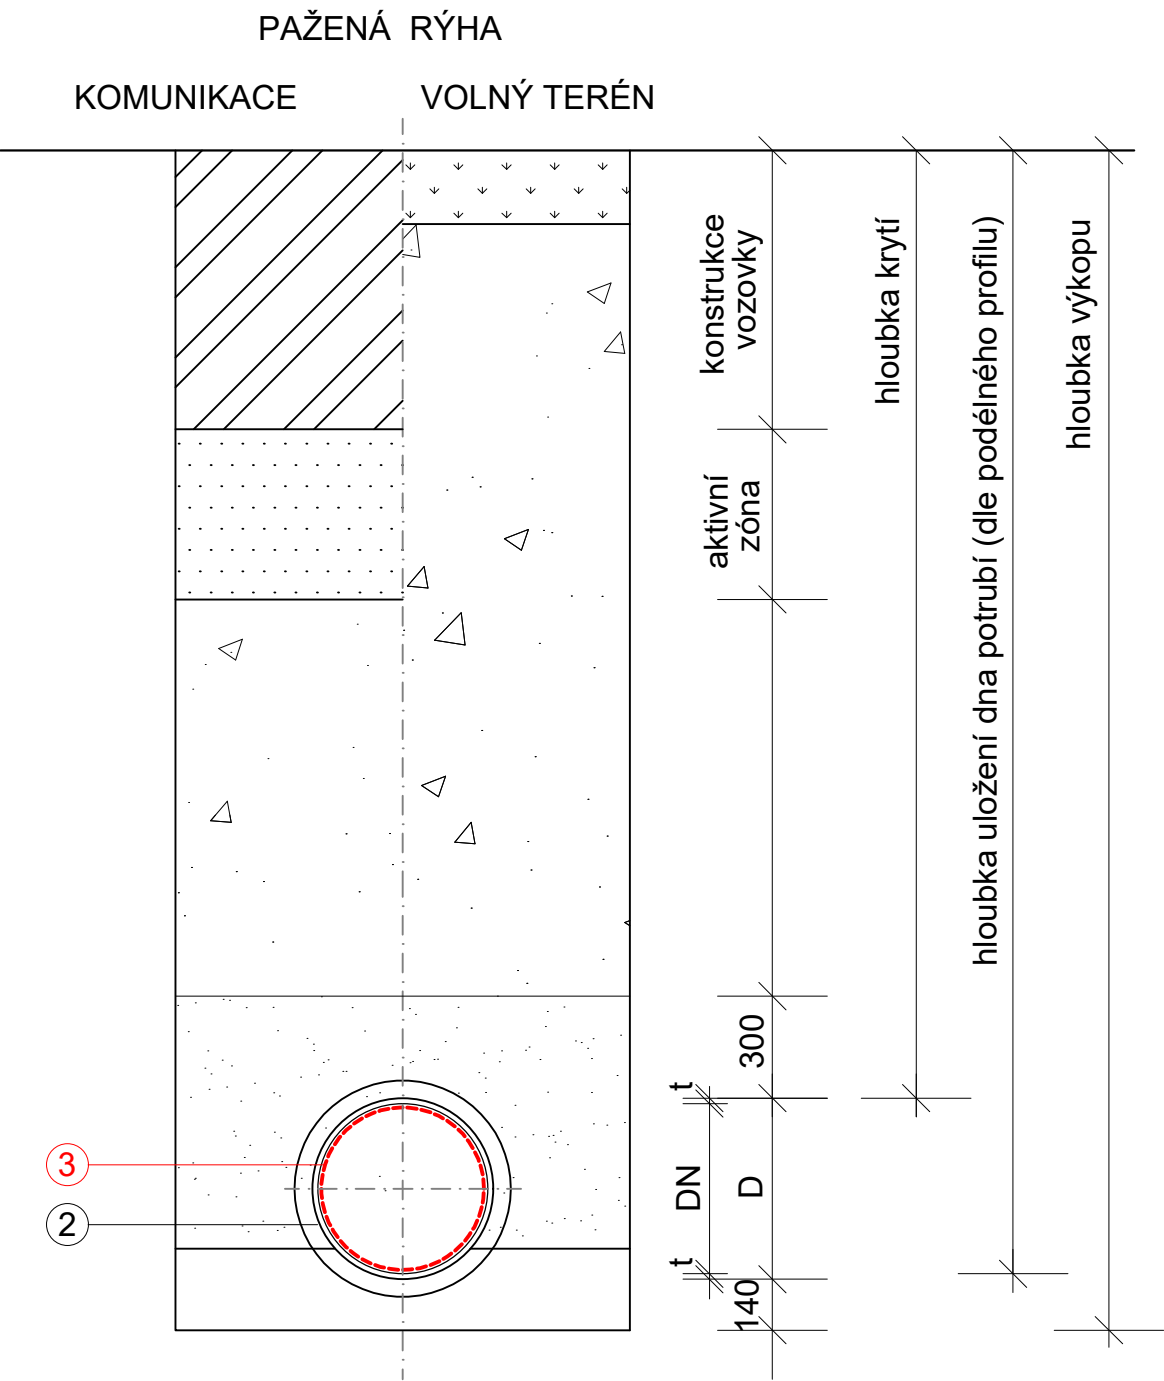

LEGENDA :

- ② - stávající kanalizační trouba, PP DN 400 (d.450/400)
- ③ - vyvložkování rukávem z tkané skelné rohože sycené polyesterovou přiskyřicí
 - síla stěny bude prověřena výpočtem a technologií dodavatele
 - oboustranně chráněna PE folií (PE-PA-PE 230µm)
 - vytvrzení rukávu UV zářením
 - zapravení okrajů vložky zabroušením, tmelením, nebo instalací opravných nerezových kroužků (dle dodavatele)

Č.	Datum	Popis	Vypracoval	Schválil
REVIZE				

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Objednatel:
Středočeský kraj
Zborovská 81/11,
150 21 Praha 5

Středočeský kraj

Navrhl/vypracoval: Ing. Andrii Kostenko	Zodpovědný projektant: Ing. Dušan Cichra	Zhotovitel: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Technická kontrola: Ing. Martin Daniel	Hlavní inženýr projektu: Ing. Dušan Cichra	M M Národní 984/15 110 00 Praha 1 +420 221412800 MOTT MACDONALD

Kraj: Středočeský kraj	Čís.sm.obj.:	S-0823/DOP/2018
Katastrální území: Dobřichovice, Lety u Dobřichovic	Čís.akce:	399219
Akce: II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 2. úsek - oblast Dobřichovice, Lety Stavební objekt: SO 302 Odvodnění komunikace, 2. úsek	Datum:	01/2025
	Stupeň:	PDPS
	Formát:	2 x A4
	Měřítko:	
	Číslo kopie:	Číslo přílohy:
Příloha: Vzorové uložení potrubí		D.1.3.2.3