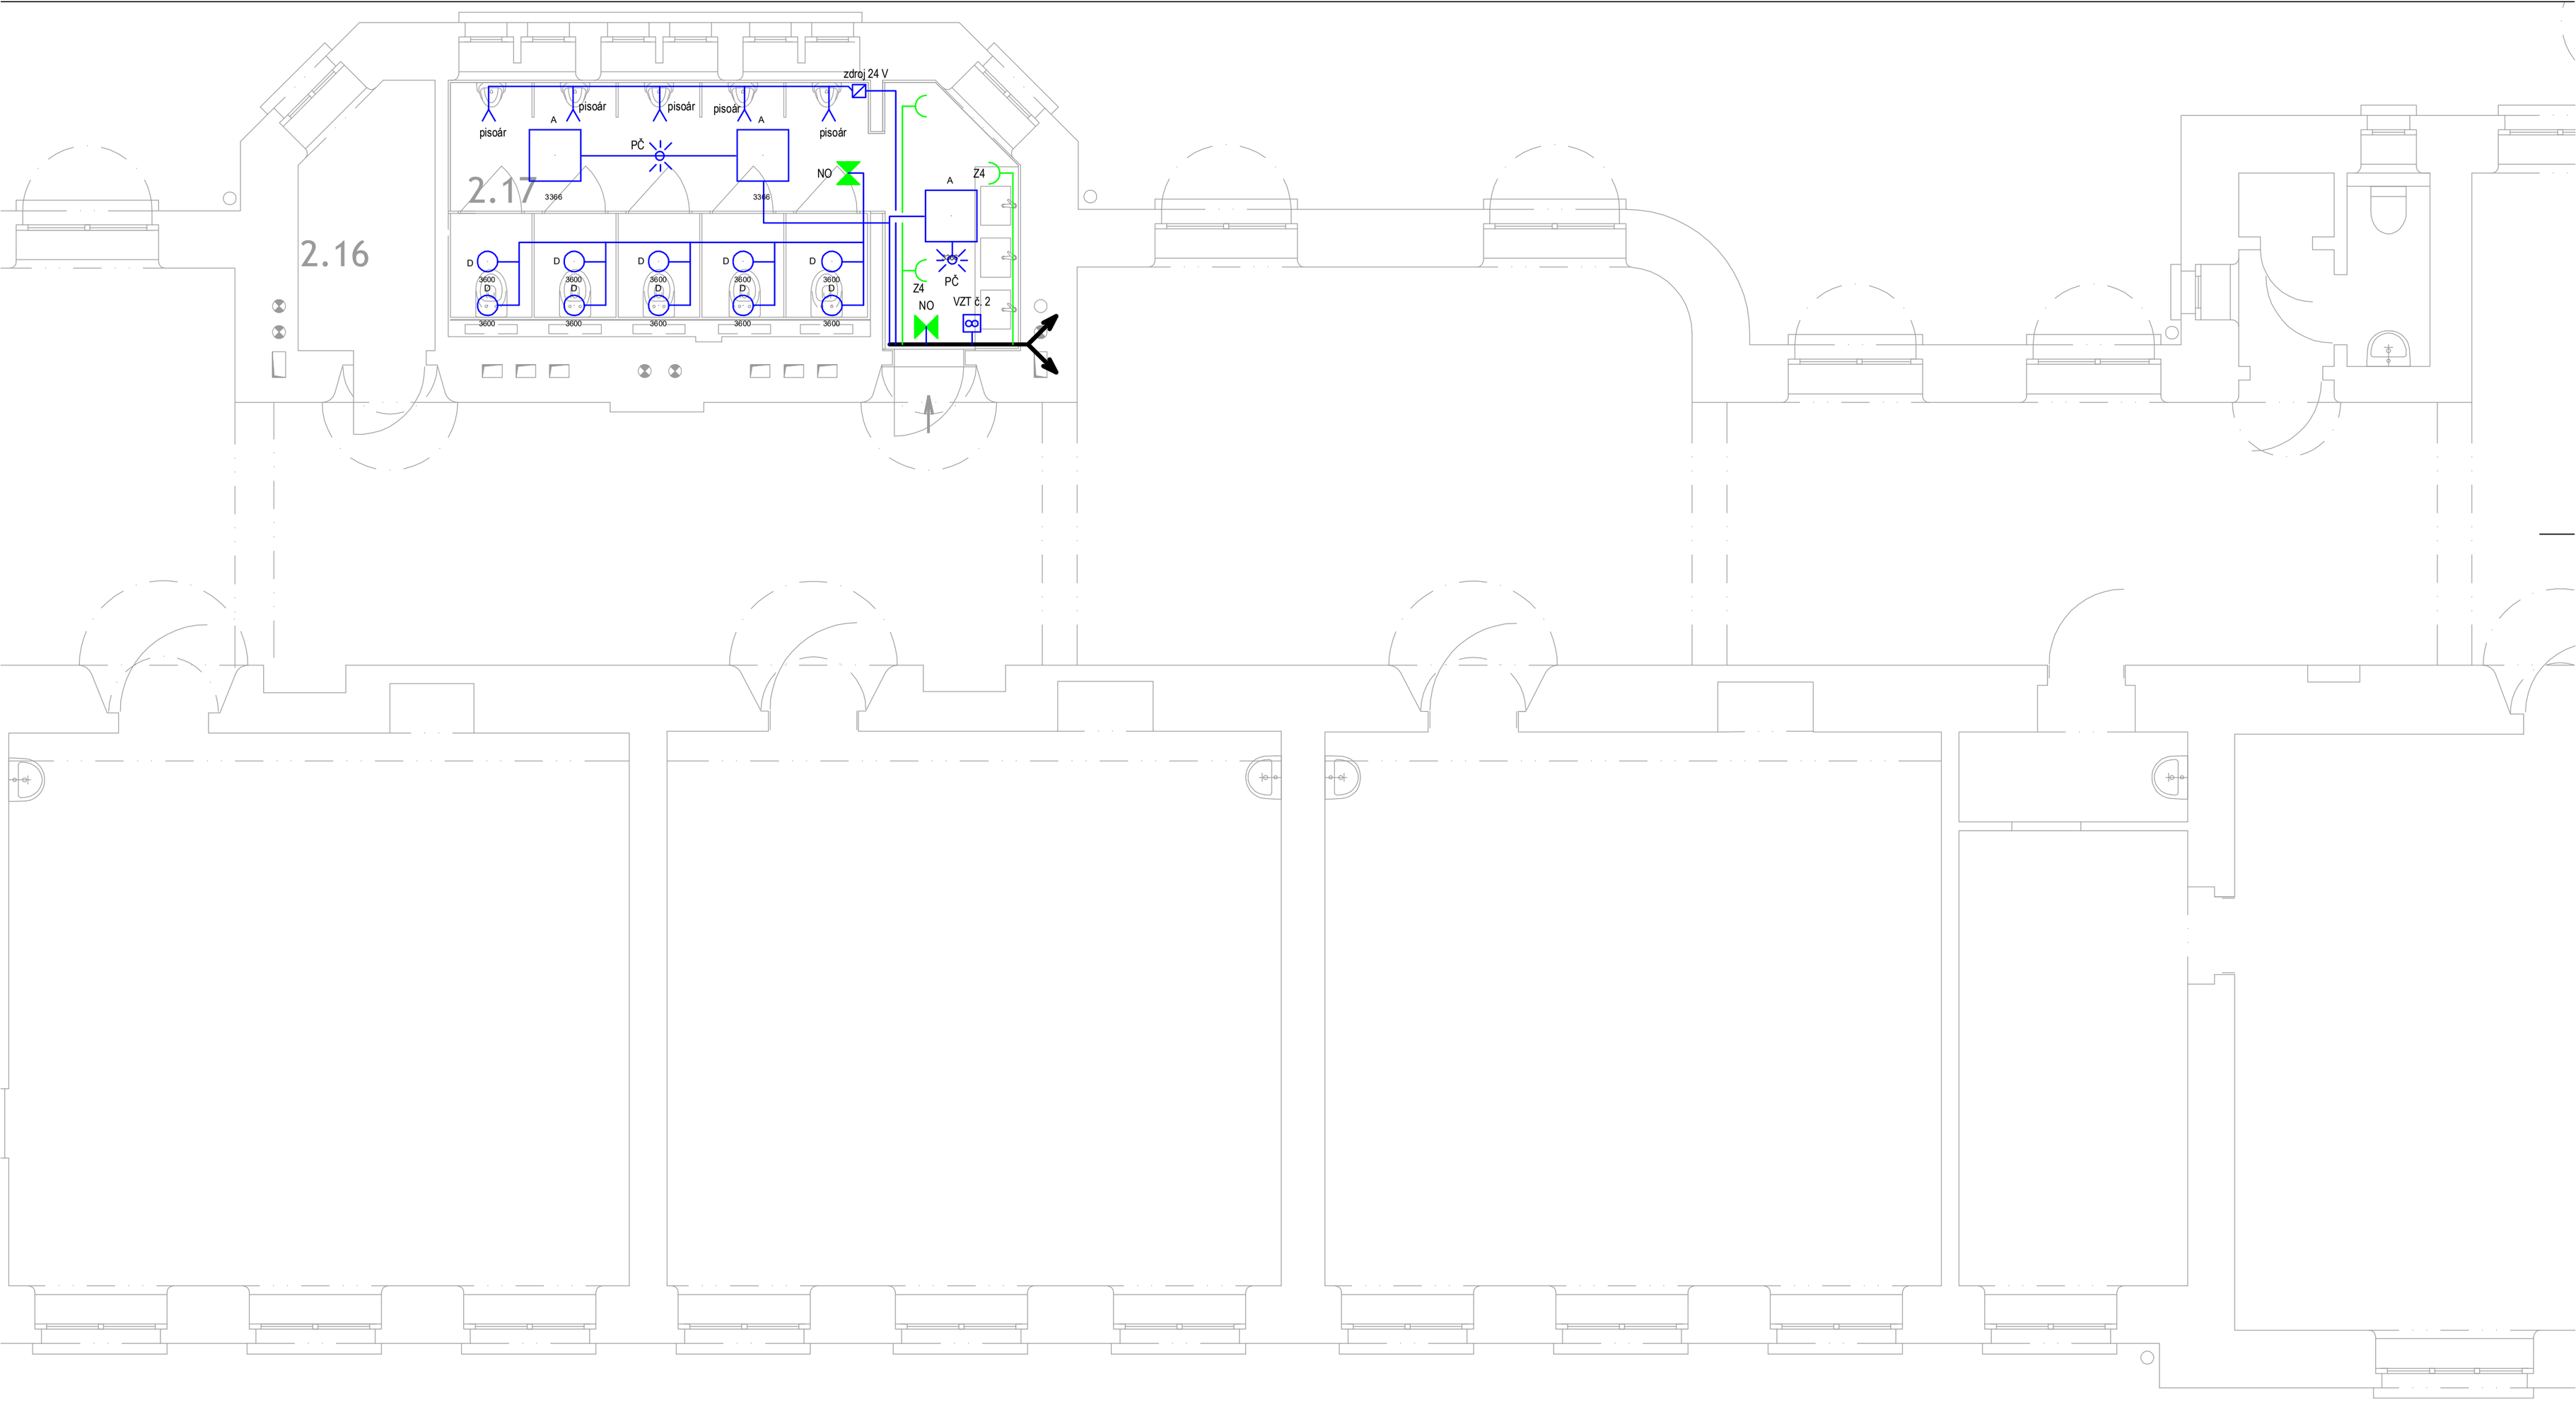

LEGENDA:

- vývod 24 V
- ventilátor s doběhem
- pohybové čidlo
- el. ohřívač TUV
- zásuvka, IP 20
- rozvaděč
- nouzové svítidlo, zdroj 60 minut

Označení svítidla	Světelné zdroje
A	1 x LED, 30,3W, 4340lm, Ra80, 4000K
D	1 x LED, 15,1W, 1660lm, Ra80, 4000K

- vodič CYKY-J 2-5x1.5
- vodič CYKY-J 3x2.5
- UTP Cat. 6A, KOAX
- hlavní kabelová trasa

KAREL SOMMER
Autorizovaný technik pro technické prostředí stavebí, specializace elektrotechnická zařízení
ČKAIT - 0015093

Akce:	Stavební úpravy soc. zařízení, Gymnázium Český Brod		Č.zak.: 25Z098
Investor:	Gymnázium Český Brod Vítězná ul. 616/4, 282 01 Český Brod	Proj. části:	SZ Projekce elektro s.r.o. IČ: 09691057 Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha
Místo stavby:	ul. Vítězná 616/4 k.ú. Český Brod ; parc. č. 597	Vypracoval: Zodp. proj.:	Karel Sommer Karel Sommer

SZ Projekce elektro

ČÁST PD:	D.1.2.1 Silnoproudá a slaboproudá instalace				Označ.: D.1.2.2.3
VÝKRES:	PŮDORYS 2.NP	Měřítko: 1:50	Stupeň PD: DPS	Datum: 04/2025	